








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 15 de febrero de 2013

Generación Térmica (MWh)		15-feb
Central Batlle		4.969
• Sala B		1.084
• 5a		0
• 6a		2.454
• Motores		1.431
Central La Tablada		4.289
Central P. del Tigre		6.711
• PTI		4.752
• APR		1.959
Aggreko (MVA y MVB)		-1
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		3.161
C. Baygorria		2.151
C. Palmar		577
C. Salto Grande		7.376
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Rivera		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.575
TOTAL Generación (MWh)		30.809
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		30.809
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		31.980
Diferencia (MWh)		-1.171
Ejecutada - Programada		-3,66%

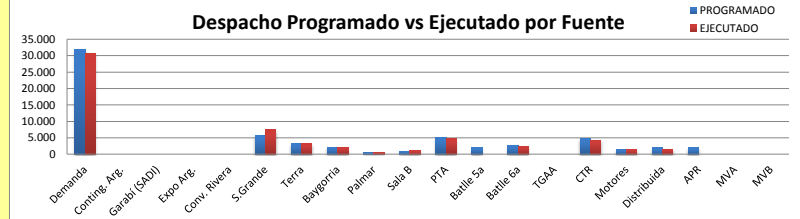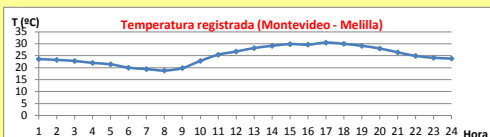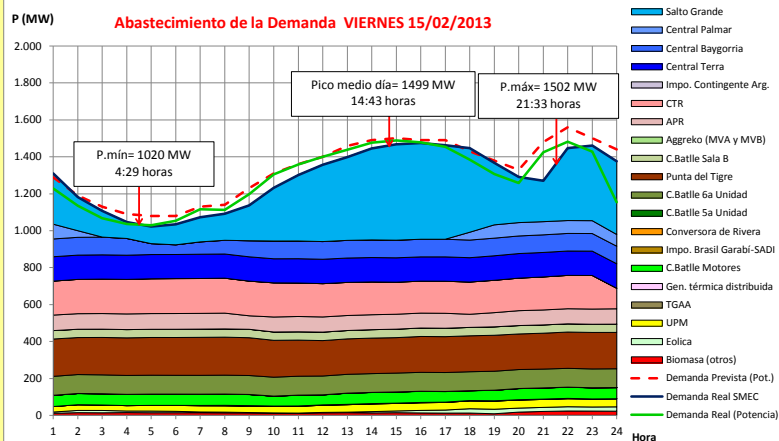

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

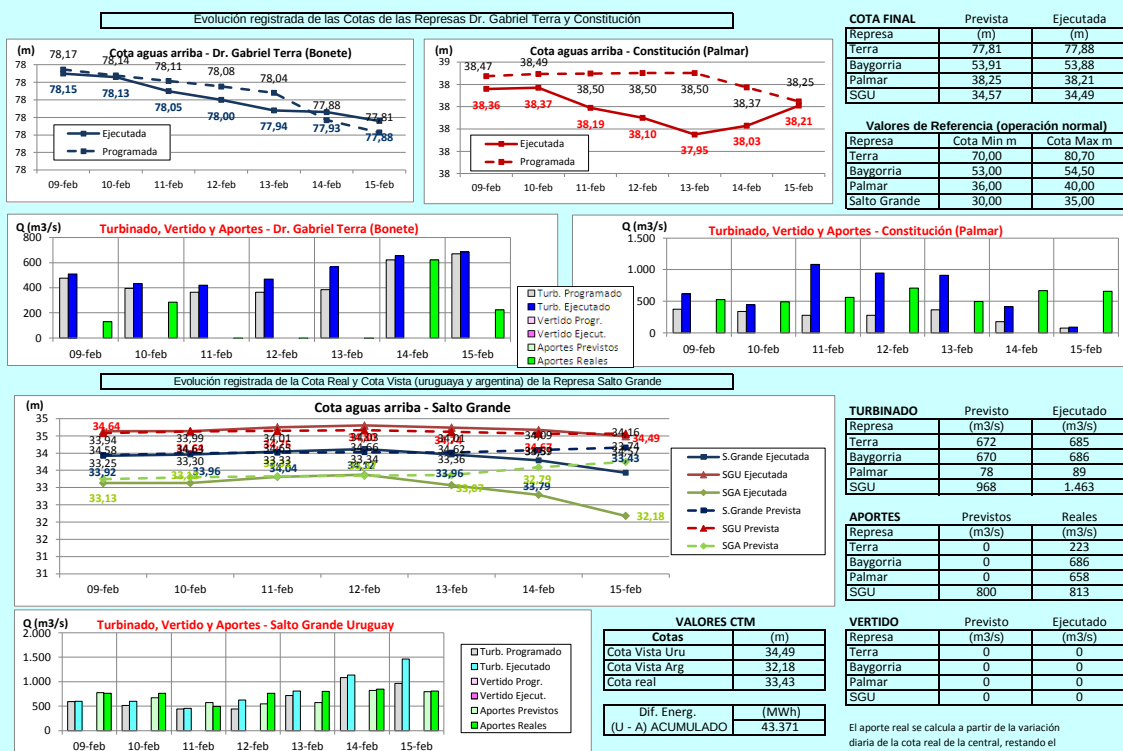

OBSERVACIONES

La demanda resultó 3,66 % inferior a la prevista
Se registró generación eólica, por 12,3 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 53,5 MW medios, de los cuales:
37,78 MW de UPM S.A.; 6,02 MW de Galofer S.A.; 4,37 MW de Liderdat S.A.; 2,19 MW de Ponlar S.A.; 1,6 MW de Fenilor S.A.; 1,53 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.;
0,01 MW de Las Rosas Maldonado;
Se generaron 1,2 MW medios por concepto de térmica distribuida (Zendaleather S.A.).
Se importaron 0 MWh (0 MW medios) de Brasil a través de la conversora de Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata