








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 18 de febrero de 2013

Generación Térmica (MWh)		18-feb
Central Batlle		4.903
• Sala B		1.084
• 5a		34
• 6a		2.359
• Motores		1.426
Central La Tablada		2.268
Central P. del Tigre		6.698
• PTI		4.676
• APR		2.023
Aggreko (MVA y MVB)		-1
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.294
C. Baygorria		1.936
C. Palmar		995
C. Salto Grande		5.744
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-3
• Rivera		-3
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		2.359
TOTAL Generación (MWh)		27.195
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		27.195
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		27.860
Diferencia (MWh)		-665
Ejecutada - Programada		-2.39%

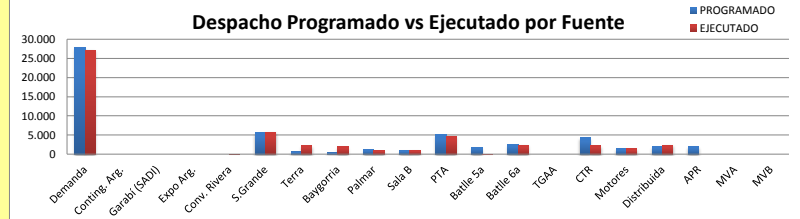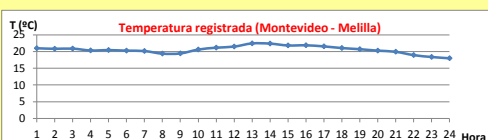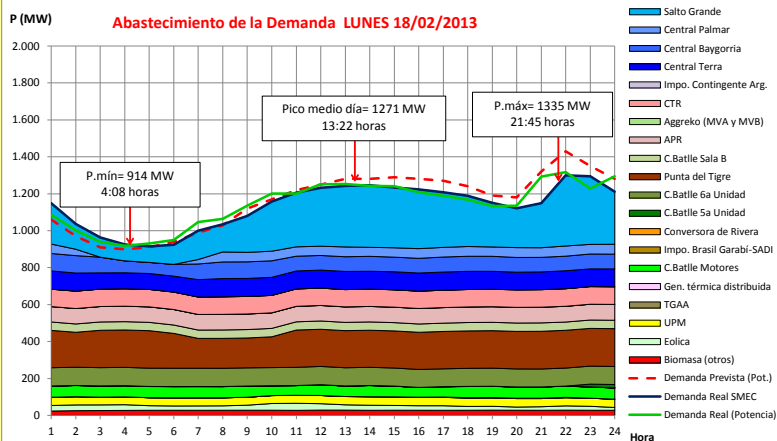

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

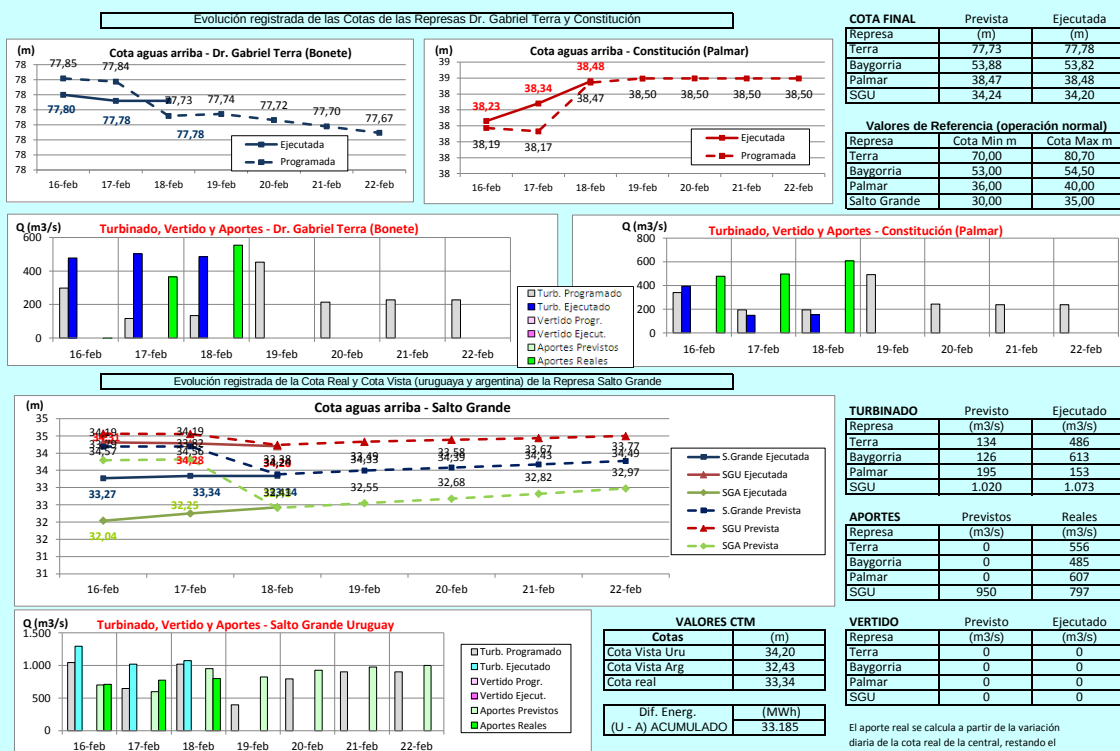

OBSERVACIONES

La demanda resultó 2,39 % inferior a la prevista
Se registró generación eólica, por 26,2 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 72,3 MW medios, de los cuales:
44,37 MW de UPM S.A.; 10,3 MW de Bioener S.A.; 9,28 MW de Fenilol S.A.; 4,76 MW de Liderdat S.A.; 1,79 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.; 1,75 MW de Ponlar S.A.;
0,01 MW de Las Rosas Maldonado;
Se generaron 0,5 MW medios por concepto de térmica distribuida (Zendeleather S.A.).
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata