








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 20 de febrero de 2013

Generación Térmica (MWh)		20-feb
Central Batlle		5.013
• Sala B		1.074
• 5a		162
• 6a		2.450
• Motores		1.327
Central La Tablada		4.530
Central P. del Tigre		6.810
• PTI		4.864
• APR		1.946
Aggreko (MVA y MVB)		29
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		607
C. Baygorria		1.447
C. Palmar		1.080
C. Salto Grande		4.855
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-5
• Rivera		-5
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		2.458
TOTAL Generación (MWh)		26.823
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		26.823
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		27.290
Diferencia (MWh)		-467
Ejecutada - Programada		-1,71%

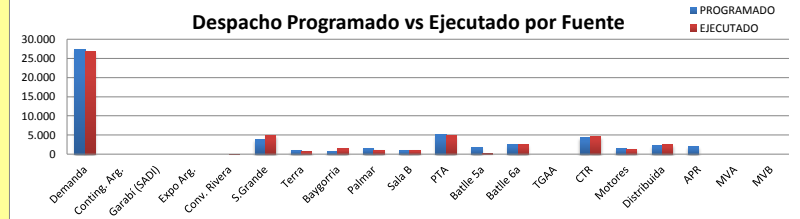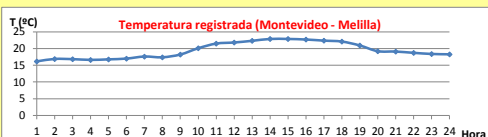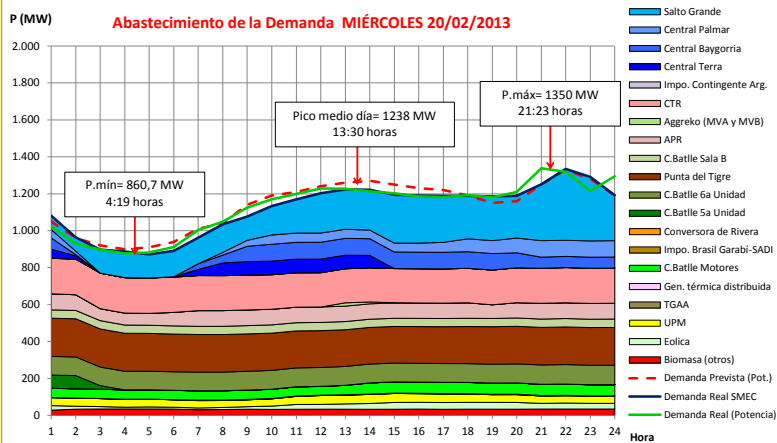

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

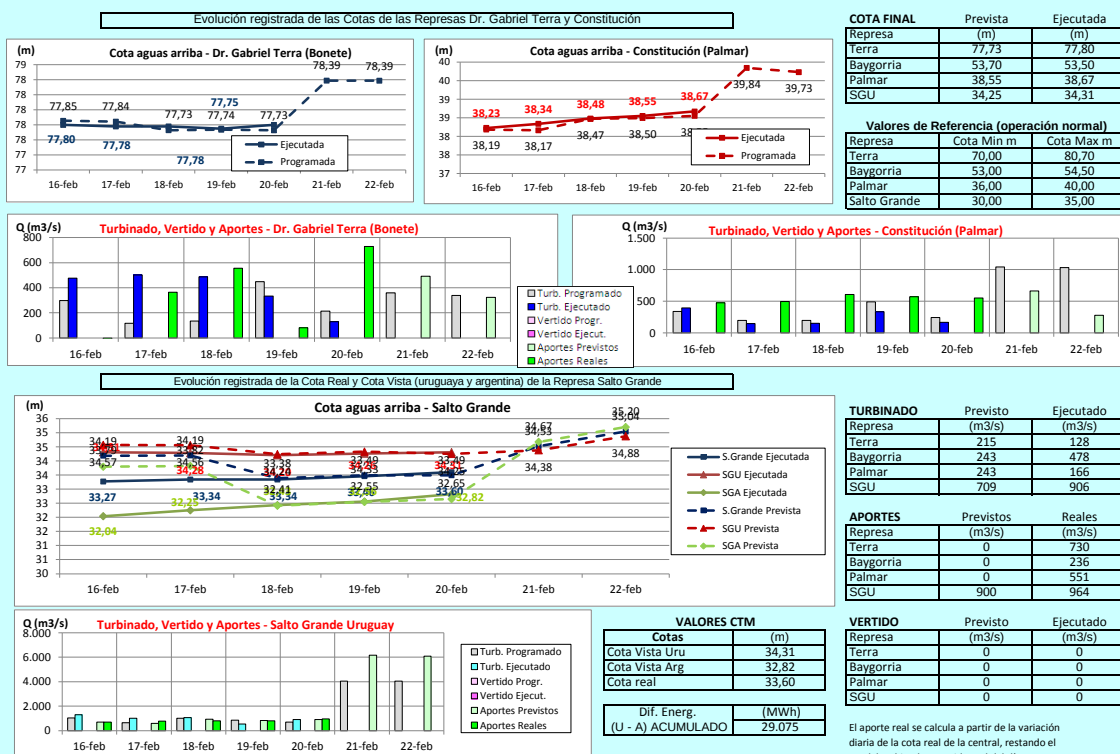

La demanda resultó 1,71 % inferior a la prevista
Se registró generación eólica, por 25 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 76,5 MW medios, de los cuales:
42,92 MW de UPM S.A.; 10,86 MW de Bioener S.A.; 9,2 MW de Fenilol S.A.; 4,93 MW de Galofer S.A.; 4,76 MW de Liderdat S.A.; 2 MW de Ponlar S.A.;
1,81 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.; 0,01 MW de Las Rosas Maldonado;
Se generaron 1,5 MW medios por concepto de térmica distribuida (Zendaether S.A.).
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata