








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 27 de febrero de 2013

Generación Térmica (MWh)		27-feb
Central Battle		5.095
• Sala B		1.067
• 5a		0
• 6a		2.542
• Motores		1.466
Central La Tablada		-42
Central P. del Tigre		57
• PTI		59
• APR		-2
Aggreko (MVA y MVB)		-1
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		0
C. Baygorria		321
C. Palmar		2.878
C. Salto Grande		16.734
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-2
• Rivera		-2
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.398
TOTAL Generación (MWh)		26.438
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		26.438
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		27.060
Diferencia (MWh)		-622
Ejecutada - Programada		-2,30%

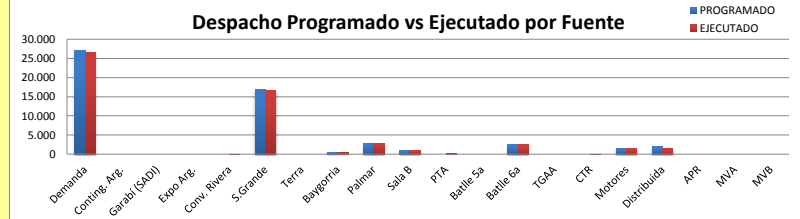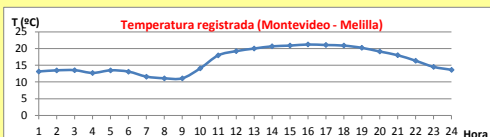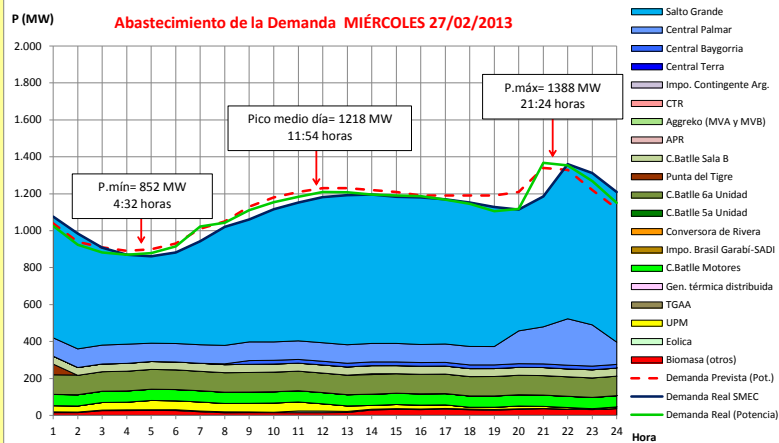

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

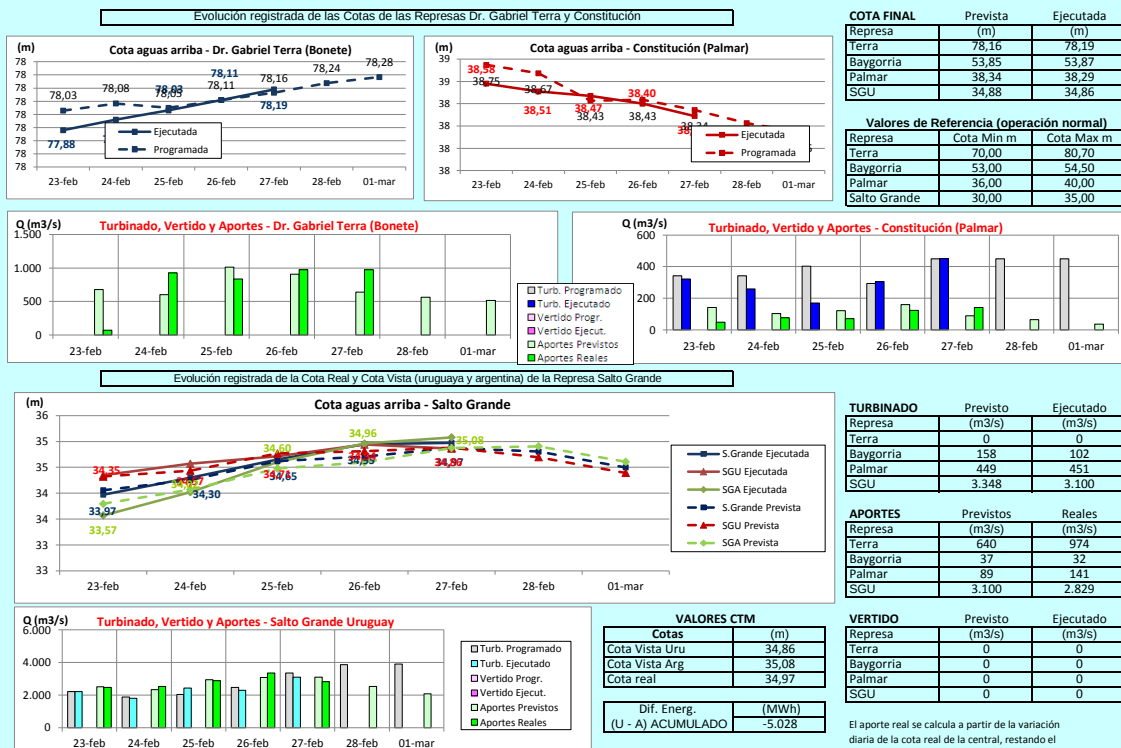

OBSERVACIONES

La demanda resultó 2,3% inferior a la prevista
Se registró generación eólica, por 4,4 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 55 MW medios, de los cuales:
29,67 MW de UPM S.A.; 10,89 MW de Bioener S.A.; 7,49 MW de Galofer S.A.; 2,53 MW de Feniról S.A.; 2,29 MW de Ponlar S.A.; 2,15 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.;
0,01 MW de Las Rosas Maldonado;
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata