








# INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

jueves 28 de febrero de 2013

| Generación Térmica (MWh)                              |  | 28-feb   |
|-------------------------------------------------------|--|----------|
| Central Battle                                        |  | 5.034    |
| • Sala B                                              |  | 1.075    |
| • 5a                                                  |  | 0        |
| • 6a                                                  |  | 2.525    |
| • Motores                                             |  | 1.434    |
| Central La Tablada                                    |  | -43      |
| Central P. del Tigre                                  |  | -3       |
| • PTI                                                 |  | -1       |
| • APR                                                 |  | -2       |
| Aggreko (MVA y MVB)                                   |  | -1       |
| Central Maldonado                                     |  | 0        |
| Generación Hidráulica (MWh)                           |  |          |
| C.G. Terra                                            |  | 0        |
| C. Baygorria                                          |  | 567      |
| C. Palmar                                             |  | 2.952    |
| C. Salto Grande                                       |  | 16.852   |
| Importación (MWh)                                     |  | Por País |
| Argentina                                             |  | 0        |
| • Contingente                                         |  | 0        |
| Brasil                                                |  | -3       |
| • Rivera                                              |  | -3       |
| • SADI                                                |  | 0        |
| Otros Generadores (MWh)                               |  |          |
| UPM + Gen. Distribuida                                |  | 1.373    |
| TOTAL Generación (MWh)                                |  | 26.728   |
| Exportación (MWh)                                     |  |          |
| Exportación a Arg.                                    |  | 0        |
| • Hidráulica                                          |  | 0        |
| • Térmica                                             |  | 0        |
| Exportación a Brasil                                  |  | 0        |
| DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)                             |  | 26.728   |
| (en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) |  |          |
| Demanda Programada (MWh)                              |  | 26.900   |
| Diferencia (MWh)                                      |  | -172     |
| Ejecutada - Programada                                |  | -0,64%   |

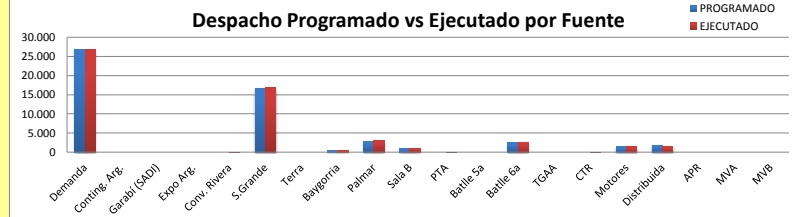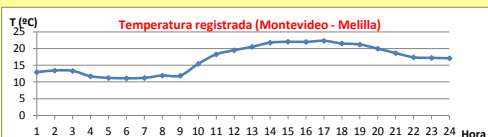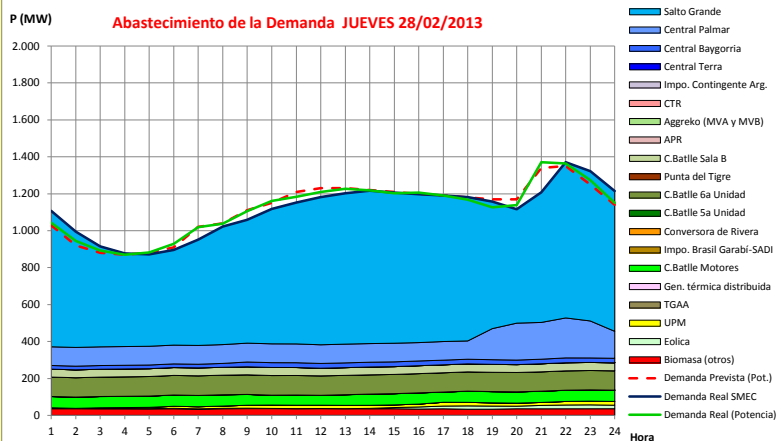

## EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

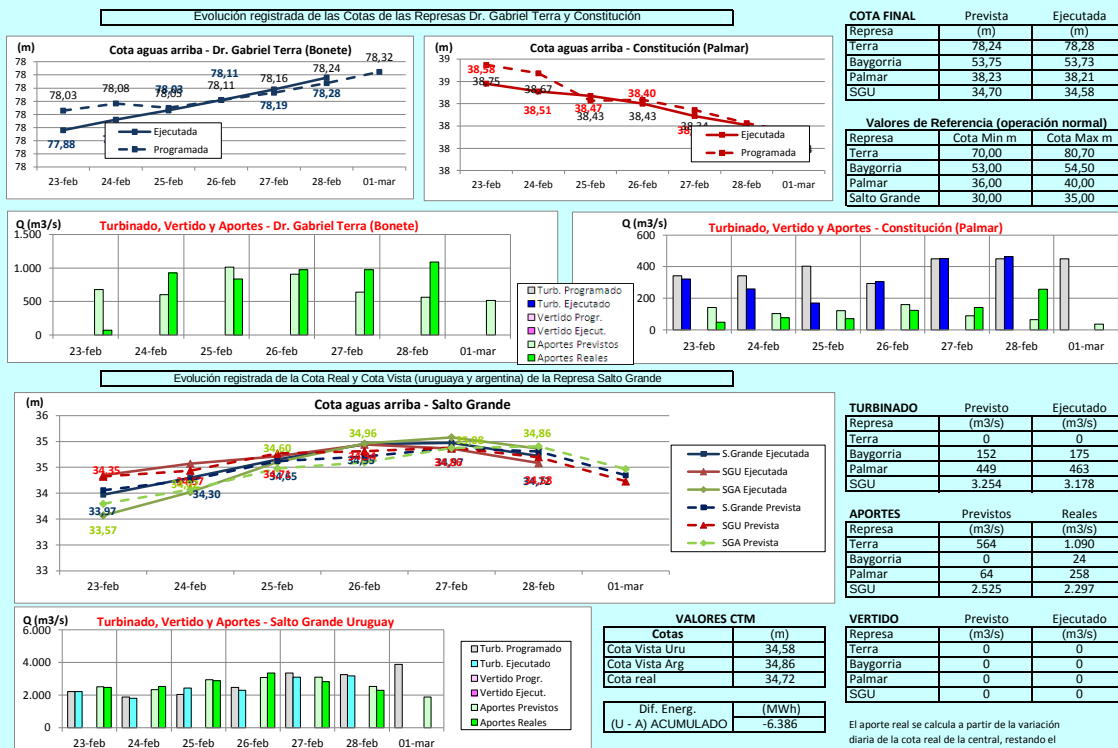

## OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,64 % inferior a la prevista  
Se registró generación eólica, por 8,3 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 50 MW medios, de los cuales:  
14,22 MW de UPM S.A.; 11,75 MW de Galofor S.A.; 10,94 MW de Bioener S.A.; 9,59 MW de Fenilol S.A.; 2,05 MW de Ponlar S.A.; 1,45 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.;  
0,01 MW de Las Rosas Maldonado;  
No se generó energía por concepto de térmica distribuida  
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.  
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata