



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)





ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 1 de marzo de 2013




Generación Térmica (MWh)		01-mar
Central Battle		5.060
• Sala B		1.080
• 5a		0
• 6a		2.523
• Motores		1.457
Central La Tablada		-42
Central P. del Tigre		-4
• PTI		-2
• APR		-2
Aggreko (MVA y MVB)		85
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		0
C. Baygorria		607
C. Palmar		2.745
C. Salto Grande		16.889
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-3
• Rivera		-3
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.803
TOTAL Generación (MWh)		27.139

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	27.139
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	27.120
Diferencia (MWh)	19
Ejecutada - Programada	0,07%

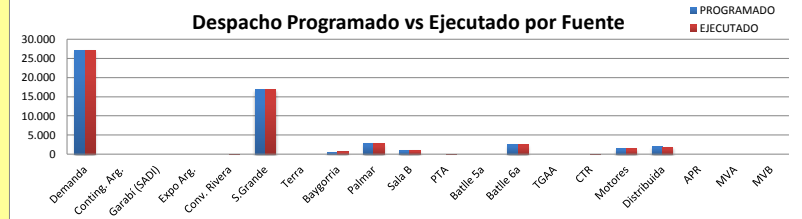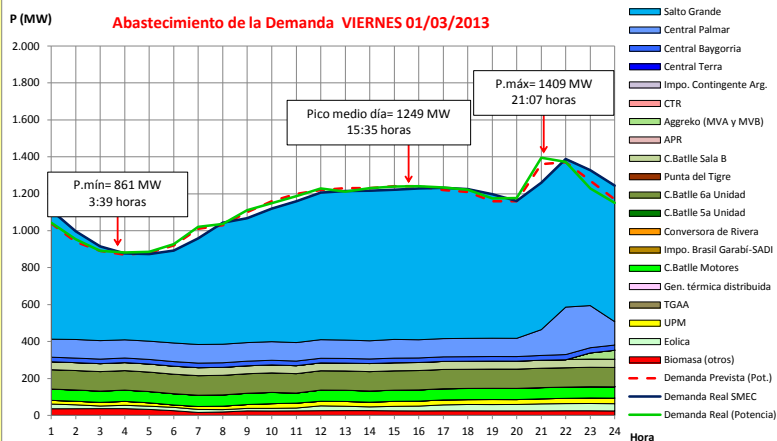

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr. G. Terra y Salto Grande)

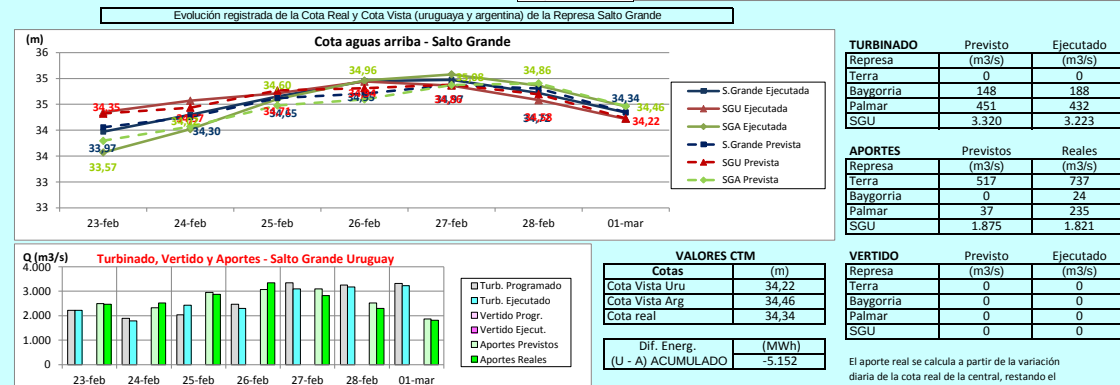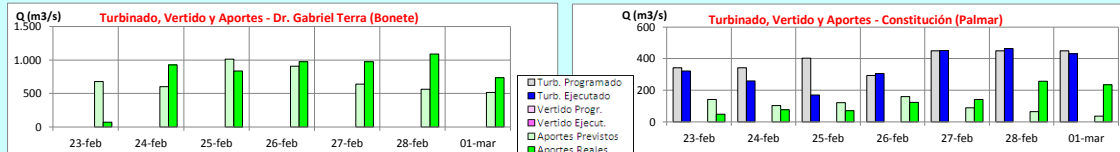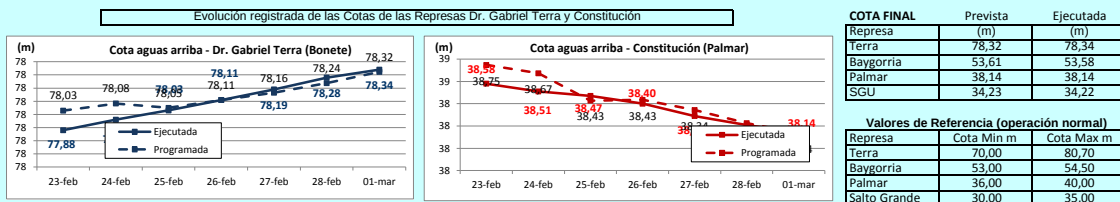

La demanda resultó 0,07 % superior a la prevista
Se registró generación eólica, por 25,2 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 50,6 MW medios, de los cuales:
23,95 MW de UPM S.A.; 10,93 MW de Galfer S.A.; 9,5 MW de Feniroi S.A.; 2,17 MW de Bioener S.A.; 2,05 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.; 1,94 MW de Ponlar S.A.;
0 MW de Las Rosas Maldonado;
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata