








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 4 de marzo de 2013

Generación Térmica (MWh)	
Central Batlle	6.844
• Sala B	1.057
• 5a	1.878
• 6a	2.490
• Motores	1.218
Central La Tablada	-90
Central P. del Tigre	10
• PTI	11
• APR	-1
Aggreko (MVA y MVB)	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica (MWh)	
C.G. Terra	2.227
C. Baygorria	1.509
C. Palmar	4.046
C. Salto Grande	9.229
Importación (MWh)	
Argentina	0
• Contingente	0
Brasil	-4
• Rivera	-4
• SADI	0
Otros Generadores (MWh)	
UPM + Gen. Distribuida	1.899
TOTAL Generación (MWh)	25.469
Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
• Hidráulica	0
• Térmica	0
Exportación a Brasil	0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	25.469
Demanda Programada (MWh)	
	26.600
Diferencia (MWh)	-1.131
Ejecutada - Programada	-4,25%

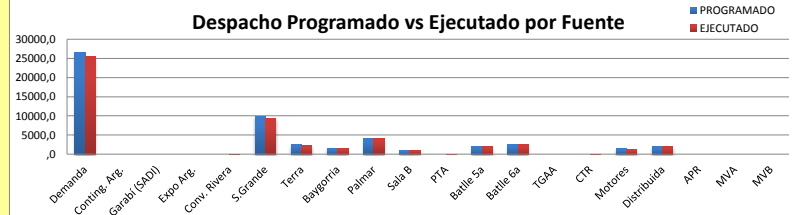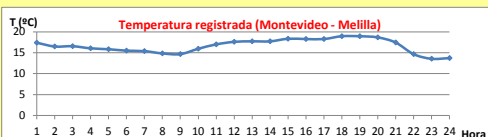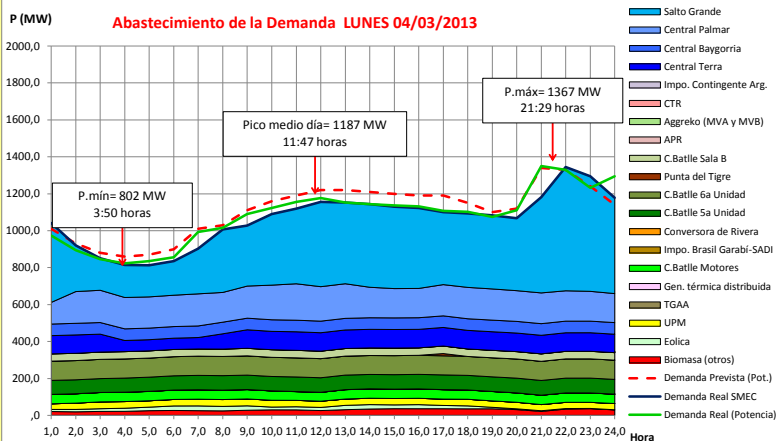

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

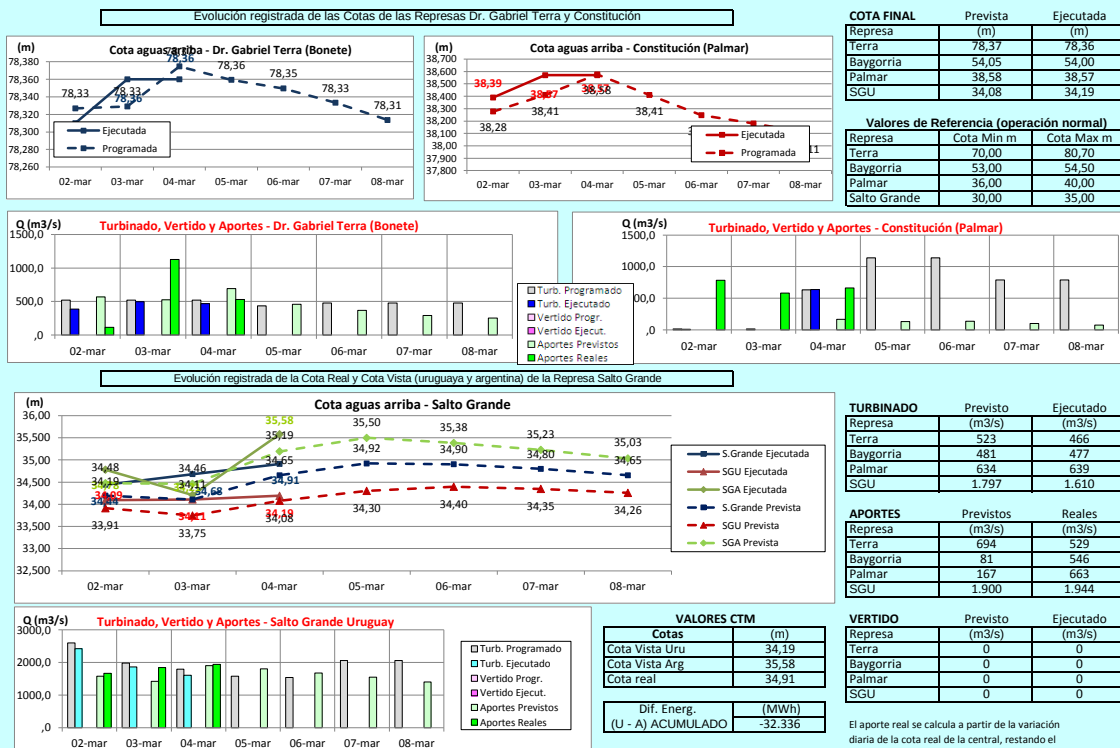

OBSERVACIONES

La demanda resultó 4,25 % inferior a la prevista
Se registró generación eólica, por 15,6 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 64,2 MW medios, de los cuales:
34,88 MW de UPM S.A.; 11,02 MW de Galfer S.A.; 7,79 MW de Feniról S.A.; 6,82 MW de Bioener S.A.; 1,95 MW de Ponlar S.A.; 1,7 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.;
0,01 MW de Las Rosas Maldonado;
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la convertora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata