







INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

Jueves 7 de marzo de 2013

Generación Térmica (MWh)	
Central Battle	4.676
• Sala B	1.066
• 5a	0
• 6a	2.153
• Motores	1.457
Central La Tablada	-81
Central P. del Tigre	-3
• PTI	-3
• APR	0
Aggreko (MVA y MVB)	509
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica (MWh)	
C.G. Terra	2.401
C. Baygorria	2.001
C. Palmar	5.426
C. Salto Grande	11.009
Importación (MWh)	
Argentina	0
• Contingente	0
Brasil	-4
• Rivera	-4
• SADI	0
Otros Generadores (MWh)	
UPM + Gen. Distribuida	1.610
TOTAL Generación (MWh)	27.544
Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
• Hidráulica	0
• Térmica	0
Exportación a Brasil	0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	27.544
Demanda Programada (MWh)	
	27.400
Diferencia (MWh)	
Ejecutada - Programada	144
	0,53%

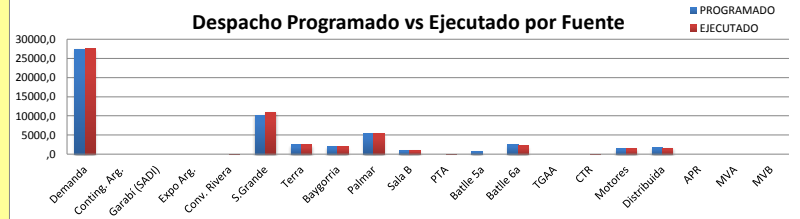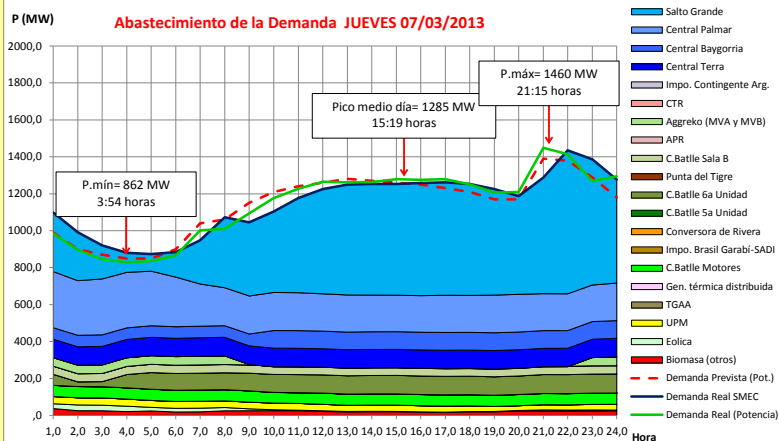

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

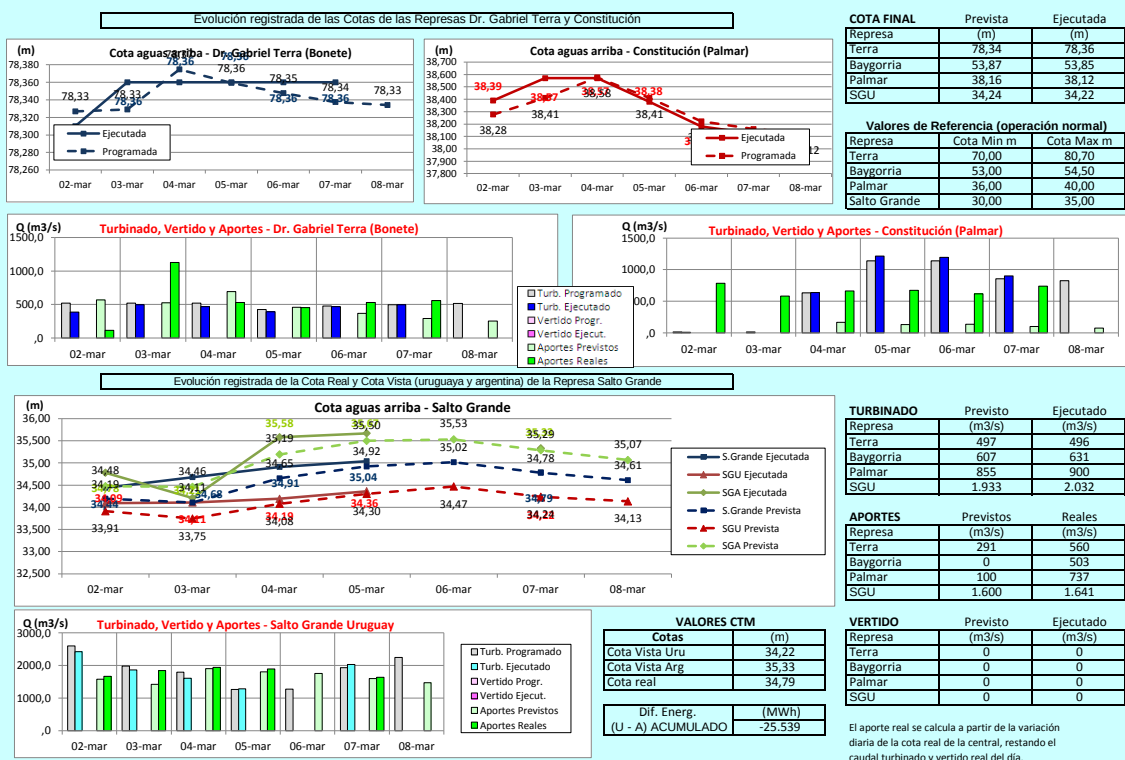

OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,53 % superior a la prevista.
Se registró generación eólica, por 11,1 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 57,1 MW medios, de los cuales:
34,12 MW de UPM S.A.; 9,51 MW de Feniról S.A.; 8,26 MW de Bioener S.A.; 3,42 MW de Ponlar S.A.; 1,31 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.; 0,51 MW de Galofer S.A.;
0,01 MW de Las Rosas Maldonado;
No se generó energía por concepto de térmica distribuida.
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata