








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 9 de marzo de 2013

Generación Térmica (MWh)		09-mar
Central Batile		4.761
• Sala B		652
• 5a		242
• 6a		2.429
• Motores		1.438
Central La Tablada		-83
Central P. del Tigre		-1
• PTI		-1
• APR		0
Aggreko (MVA y MVB)		-1
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		3.154
C. Baygorria		2.057
C. Palmar		5.223
C. Salto Grande		10.303
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-3
• Rivera		-3
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.615
TOTAL Generación (MWh)		27.023
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		27.023
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		25.590
Diferencia (MWh)		1.433
Ejecutada - Programada		5,60%

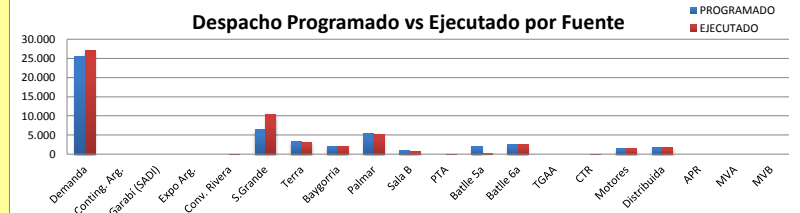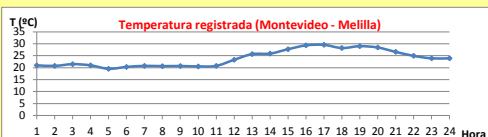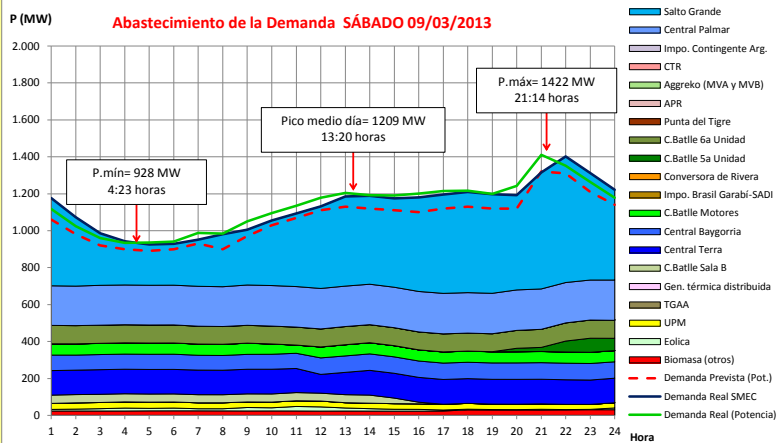

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

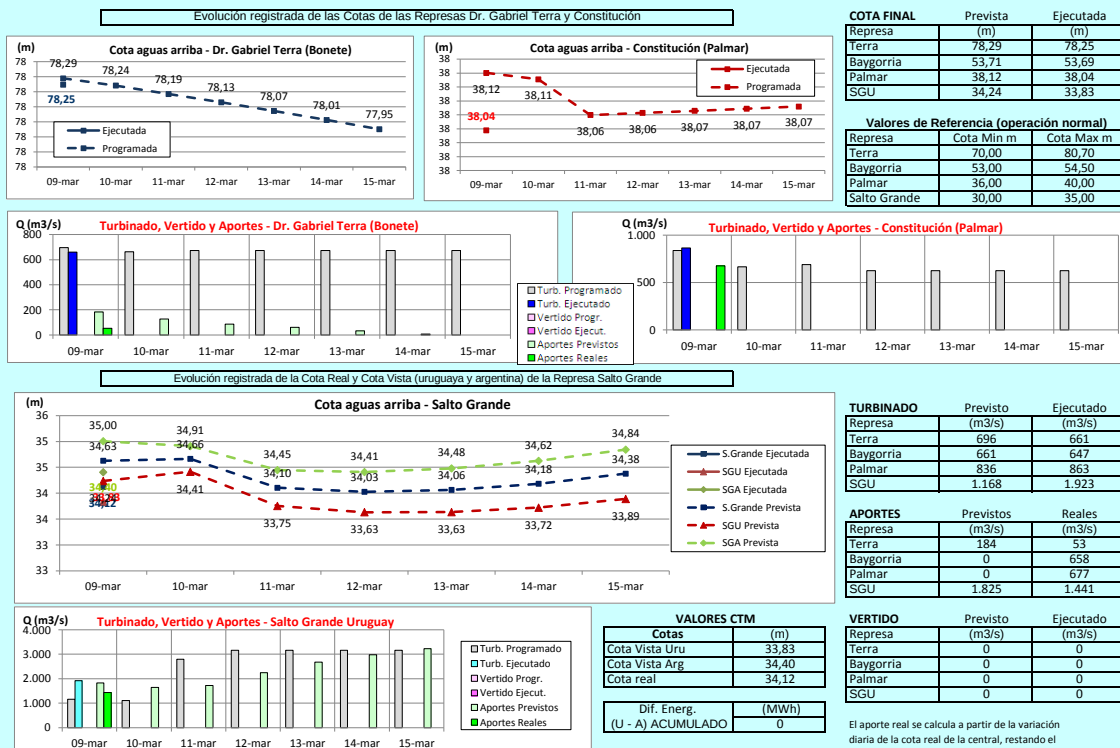

OBSERVACIONES

La demanda resultó 5,6 % superior a la prevista
Se registró generación eólica, por 11,4 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 56,9 MW medios, de los cuales:
30,93 MW de UPM S.A.; 10,89 MW de Bioener S.A.; 9,42 MW de Fenilur S.A.; 2,18 MW de Ponlar S.A.; 1,82 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.; 1,66 MW de Galofer S.A.;
0,01 MW de Las Rosas Maldonado;
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata