



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)






ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 15 de marzo de 2013


Generación Térmica (MWh)		15-mar
Central Battle		99
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		103
Central La Tablada		-83
Central P. del Tigre		-3
• PTI		-3
• APR		0
Aggreko (MVA y MVB)		-1
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.329
C. Baygorria		1.549
C. Palmar		1.591
C. Salto Grande		19.074
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-4
• Rivera		-4
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.649
TOTAL Generación (MWh)		26.201

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	26.201
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	26.020
Diferencia (MWh)	181
Ejecutada - Programada	0,70%

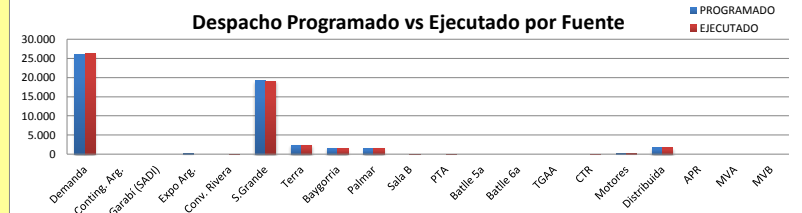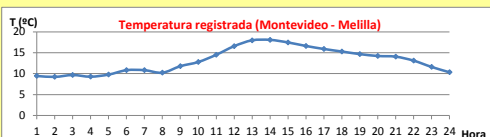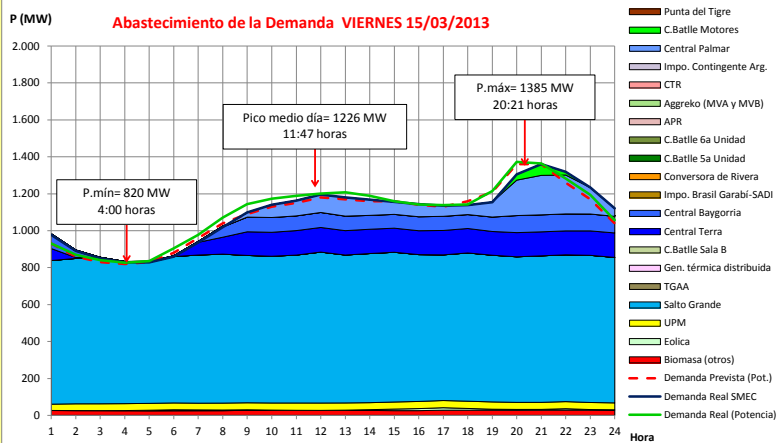

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

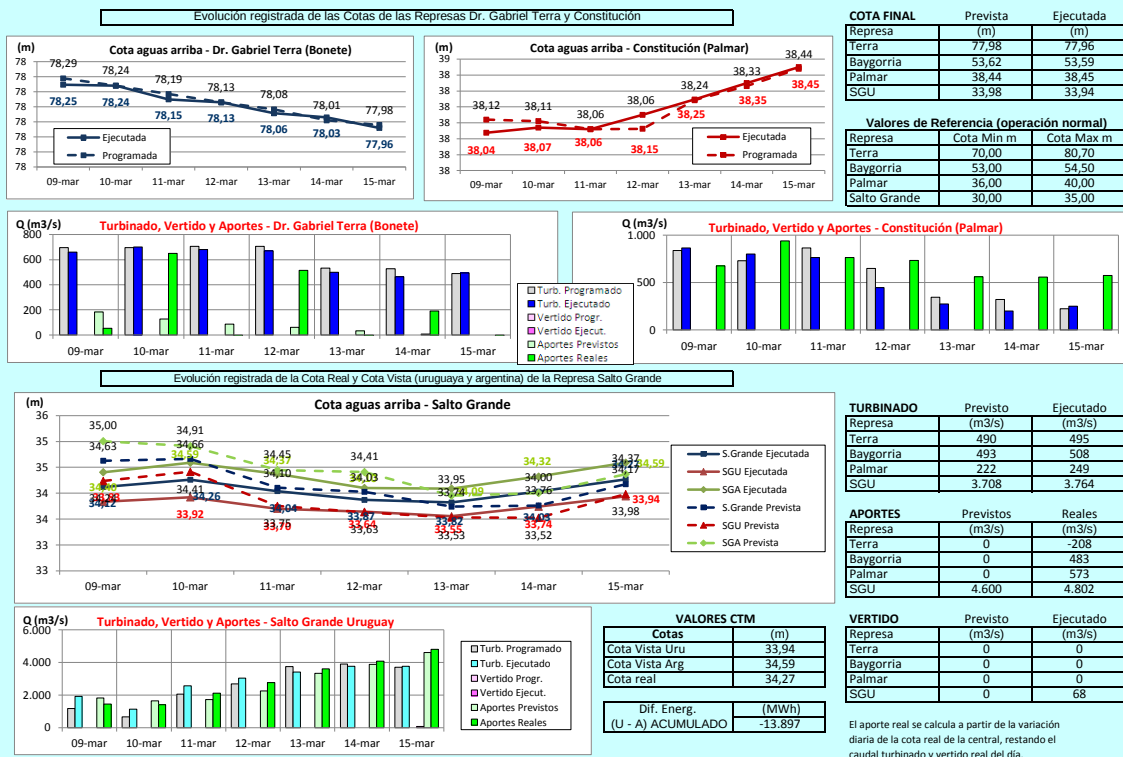

La demanda resultó 0,7 % superior a la prevista
Se registró generación eólica, por 4,7 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 65 MW medios, de los cuales:
37,96 MW de UPM S.A.; 10,06 MW de Bioener S.A.; 9,26 MW de Feniról S.A.; 5,56 MW de Galoer S.A.; 2,2 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.; 0,01 MW de Las Rosas Maldonado;
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se abrieron vertederos en Salto Grande por lo que dicha central se despacha en la base con costo cero.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata