



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)






ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 24 de marzo de 2013




Generación Térmica (MWh)		24-mar
Central Battle		285
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		289
Central La Tablada		-101
Central P. del Tigre		-3
• PTI		-3
• APR		0
Aggreko (MVA y MVB)		-1
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		33
C. Baygorria		-6
C. Palmar		1.670
C. Salto Grande		18.760
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-6
• Rivera		-6
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.579
TOTAL Generación (MWh)		22.211

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		99
• Hidráulica		99
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	22.112
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	24.790
Diferencia (MWh)	-2.678
Ejecutada - Programada	-10,80%

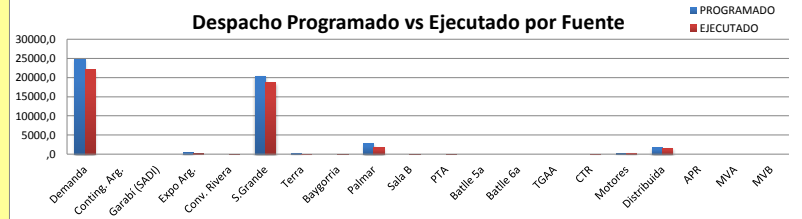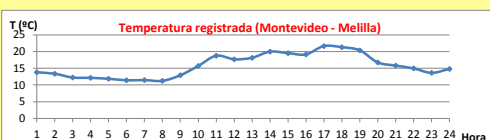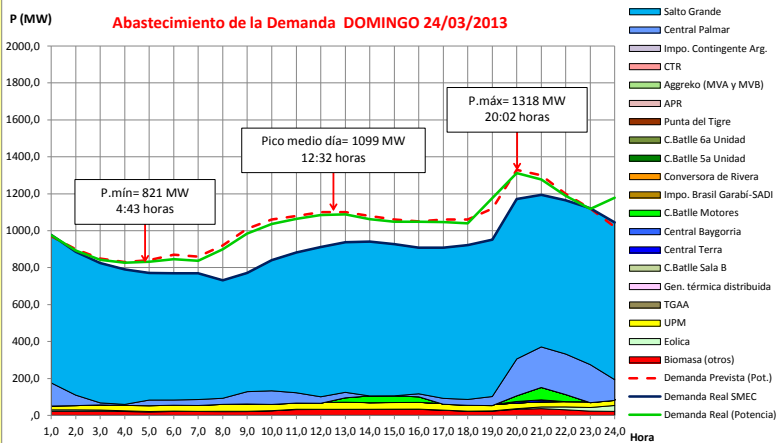

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

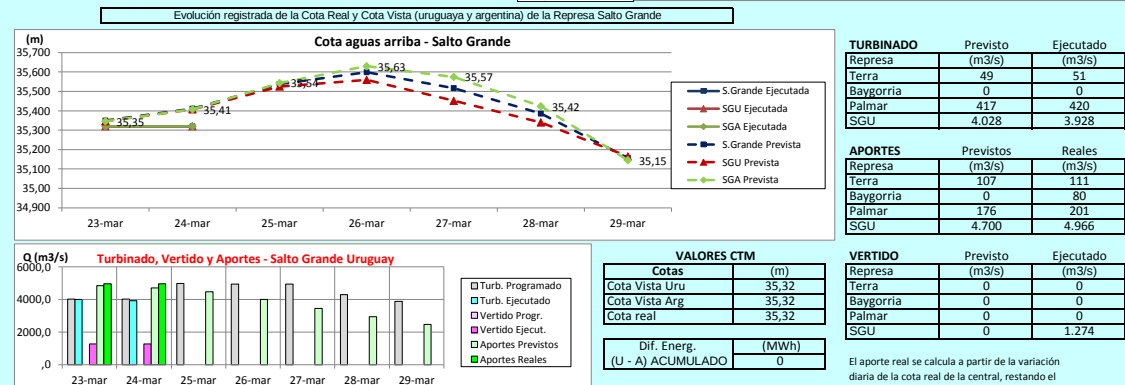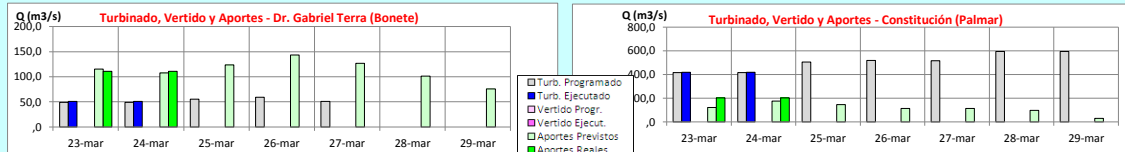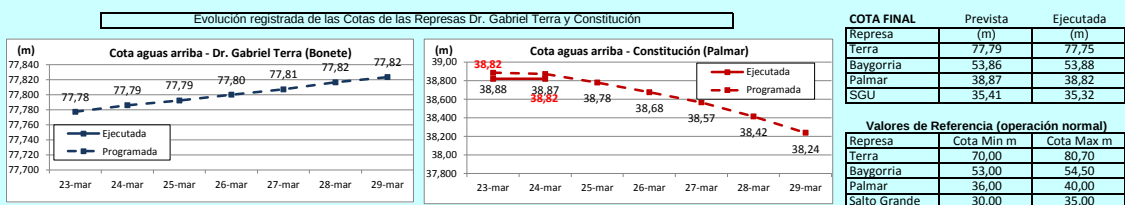

OBSERVACIONES

La demanda resultó 10,8 % inferior a la prevista
Se registró generación eólica, por 5,5 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 61,1 MW medios, de los cuales:
34,71 MW de UPM S.A.; 9,29 MW de Bioener S.A.; 8,67 MW de Fenilof S.A.; 3,51 MW de Galoer S.A.; 2,6 MW de Ponlar S.A.; 2,3 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.;

No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se exportaron 99 MW a Argentina, de excedentes de vertimiento de SG

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata