



# INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)






ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 27 de marzo de 2013





| Generación Térmica (MWh)    |  | 27-mar   |
|-----------------------------|--|----------|
| Central Battle              |  | 107      |
| • Sala B                    |  | -4       |
| • 5a                        |  | 0        |
| • 6a                        |  | 0        |
| • Motores                   |  | 111      |
| Central La Tablada          |  | -87      |
| Central P. del Tigre        |  | -2       |
| • PTI                       |  | -2       |
| • APR                       |  | 0        |
| Aggreko (MVA y MVB)         |  | -1       |
| Central Maldonado           |  | 0        |
| Generación Hidráulica (MWh) |  |          |
| C.G. Terra                  |  | 0        |
| C. Baygorria                |  | 83       |
| C. Palmar                   |  | 3.390    |
| C. Salto Grande             |  | 20.151   |
| Importación (MWh)           |  | Por País |
| Argentina                   |  | 0        |
| • Contingente               |  | 0        |
| Brasil                      |  | -2       |
| • Rivera                    |  | -2       |
| • SADI                      |  | 0        |
| Otros Generadores (MWh)     |  |          |
| UPM + Gen. Distribuida      |  | 1.606    |
| TOTAL Generación (MWh)      |  | 25.245   |

| Exportación (MWh)    |  |    |
|----------------------|--|----|
| Exportación a Arg.   |  | 42 |
| • Hidráulica         |  | 42 |
| • Térmica            |  | 0  |
| Exportación a Brasil |  | 0  |

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)                             | 25.203 |
| (en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) |        |
| Demanda Programada (MWh)                              | 25.860 |
| Diferencia (MWh)                                      | -657   |
| Ejecutada - Programada                                | -2,54% |

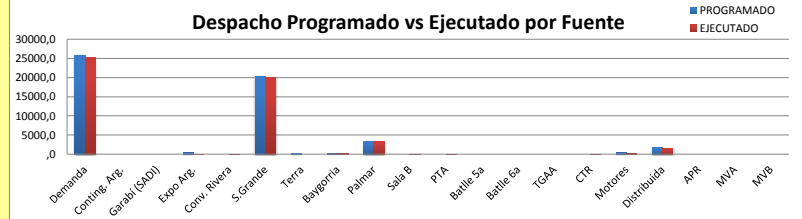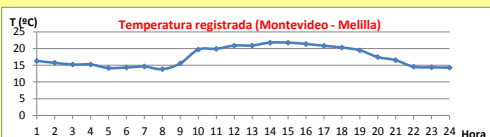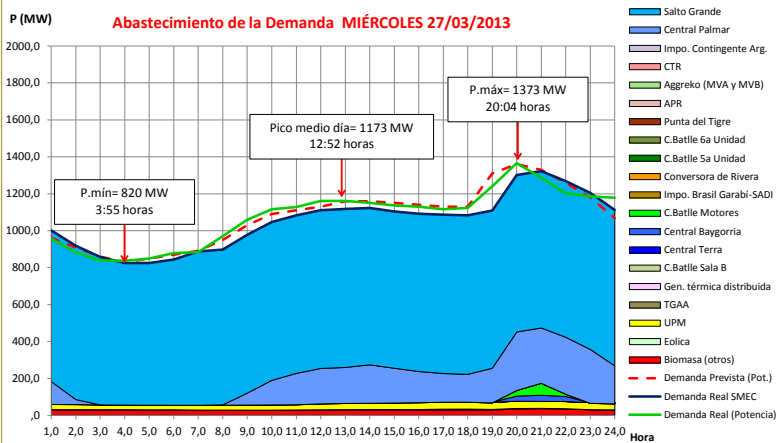

## EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

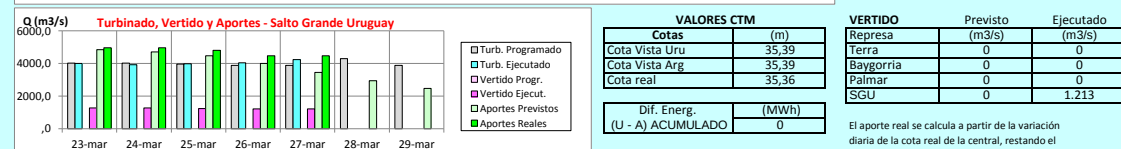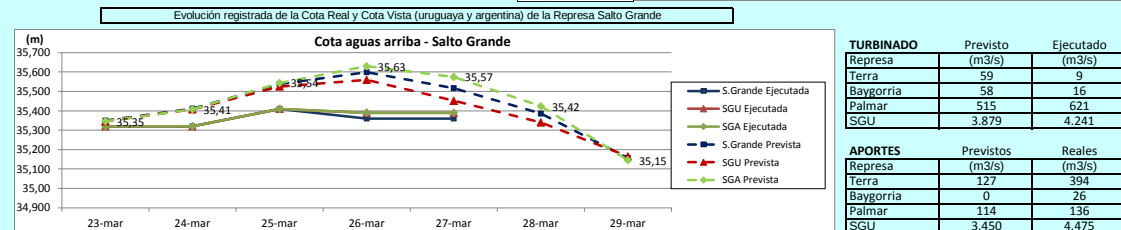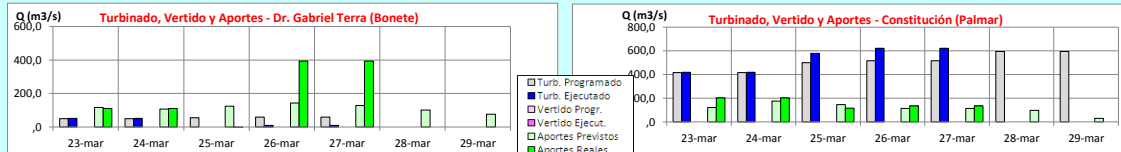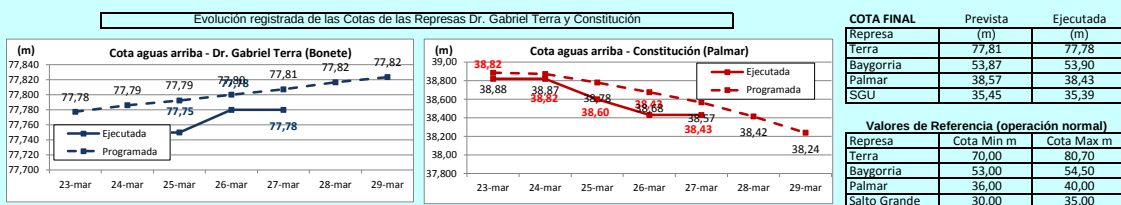

**OBSERVACIONES**

La demanda resultó 2,54 % inferior a la prevista  
Se registró generación eólica, por 2,3 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 66,7 MW medios, de los cuales:  
35,6 MW de UPM S.A.; 10,33 MW de Galofer S.A.; 9,22 MW de Bioener S.A.; 8,85 MW de Feniol S.A.; 2,73 MW de Ponlar S.A.; 0,01 MW de Las Rosas Maldonado;

No se generó energía por concepto de térmica distribuida  
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.  
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata