








INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 31 de marzo de 2013

Generación Térmica (MWh)		31-mar
Central Batlle		1.457
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		1.461
Central La Tablada		-99
Central P. del Tigre		-3
• PTI		-3
• APR		0
Aggreko (MVA y MVB)		-1
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.400
C. Baygorria		1.479
C. Palmar		451
C. Salto Grande		15.256
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-6
• Rivera		-6
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.933
TOTAL Generación (MWh)		22.868
Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0
DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)		22.868
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)		
Demanda Programada (MWh)		21.720
Diferencia (MWh)		1.148
Ejecutada - Programada		5,28%

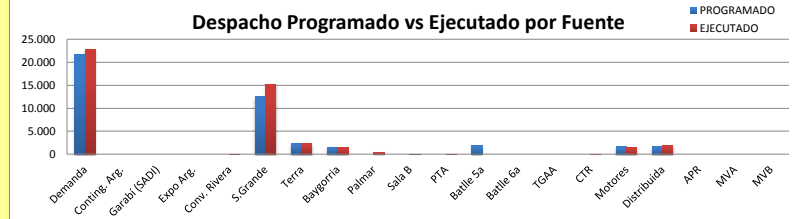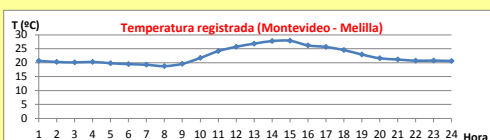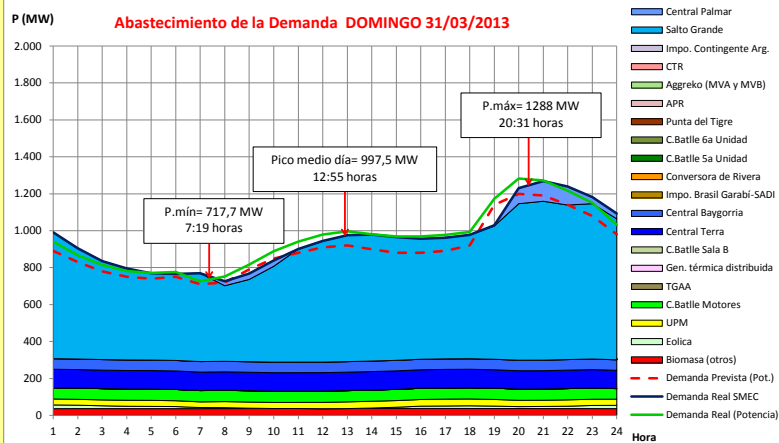

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr. G. Terra y Salto Grande)

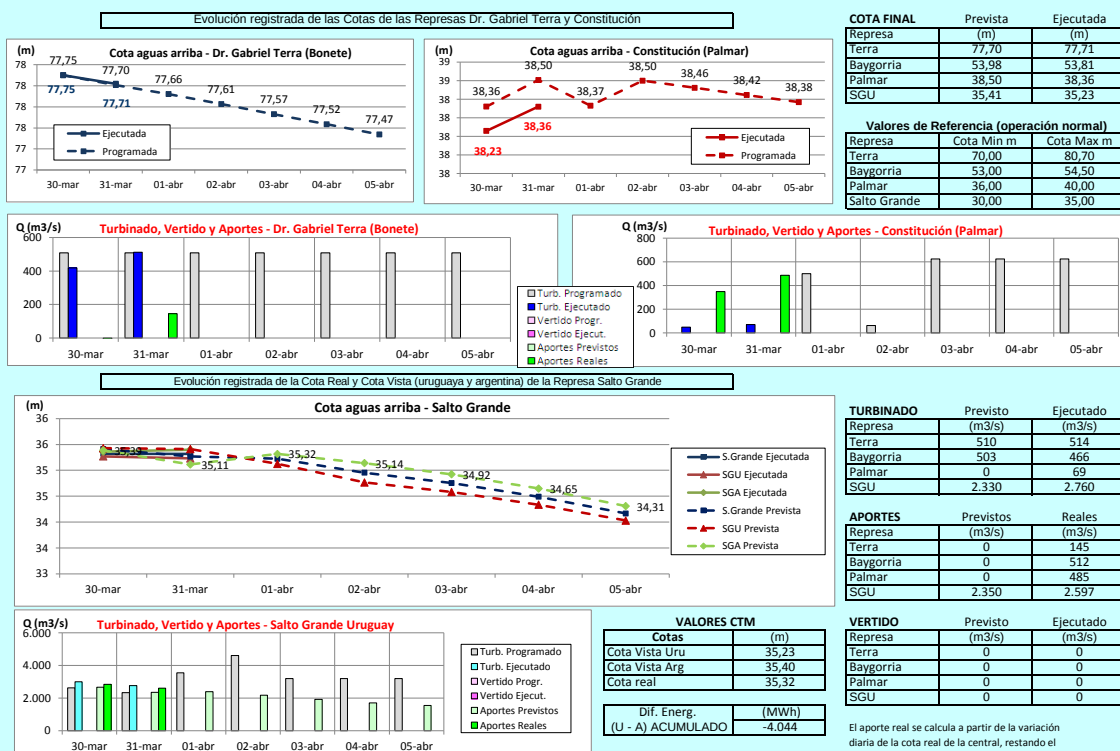

OBSERVACIONES

La demanda resultó 5,28 % superior a la prevista
Se registró generación eólica, por 10 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 71,4 MW medios, de los cuales:
33,93 MW de UPM S.A.; 11,81 MW de Galfer S.A.; 10,72 MW de Bioener S.A.; 9,27 MW de Fenir S.A.; 5,64 MW de Ponlar S.A.;

No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata