








# INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


martes 2 de abril de 2013

| Generación Térmica (MWh)                              |  | 02-abr   |
|-------------------------------------------------------|--|----------|
| Central Battle                                        |  | 1.445    |
| • Sala B                                              |  | -4       |
| • 5a                                                  |  | 0        |
| • 6a                                                  |  | 0        |
| • Motores                                             |  | 1.449    |
| Central La Tablada                                    |  | 101      |
| • PTI                                                 |  | -5       |
| • APR                                                 |  | 0        |
| Aggreko (MVA y MVB)                                   |  | -1       |
| Central Maldonado                                     |  | 0        |
| Generación Hidráulica (MWh)                           |  |          |
| C.G. Terra                                            |  | 2.140    |
| C. Baygorria                                          |  | 1.727    |
| C. Palmar                                             |  | 615      |
| C. Salto Grande                                       |  | 18.642   |
| Importación (MWh)                                     |  | Por País |
| Argentina                                             |  | 0        |
| • Contingente                                         |  | 0        |
| Brasil                                                |  | -4       |
| • Rivera                                              |  | -4       |
| • SADI                                                |  | 0        |
| Otros Generadores (MWh)                               |  |          |
| UPM + Gen. Distribuida                                |  | 2.295    |
| TOTAL Generación (MWh)                                |  | 26.955   |
| Exportación (MWh)                                     |  |          |
| Exportación a Arg.                                    |  | 0        |
| • Hidráulica                                          |  | 0        |
| • Térmica                                             |  | 0        |
| Exportación a Brasil                                  |  | 0        |
| DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)                             |  | 26.955   |
| (en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) |  |          |
| Demanda Programada (MWh)                              |  | 26.960   |
| Diferencia (MWh)                                      |  | -5       |
| Ejecutada - Programada                                |  | -0,02%   |

## Abastecimiento de la Demanda MARTES 02/04/2013

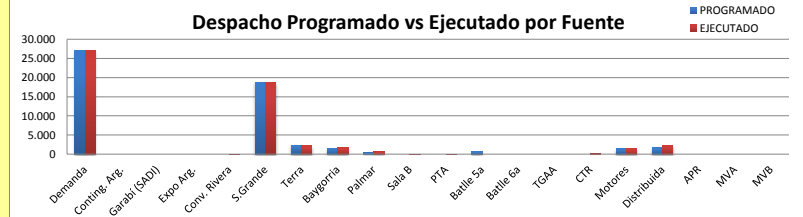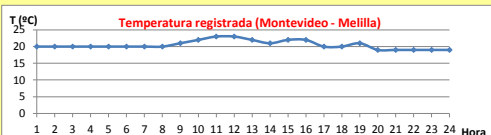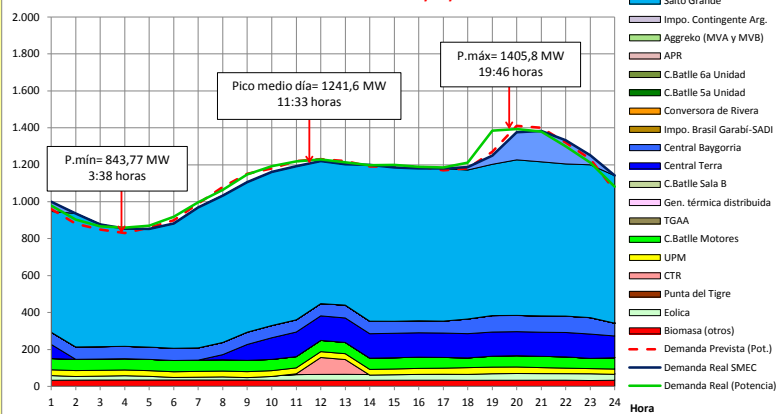

## EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

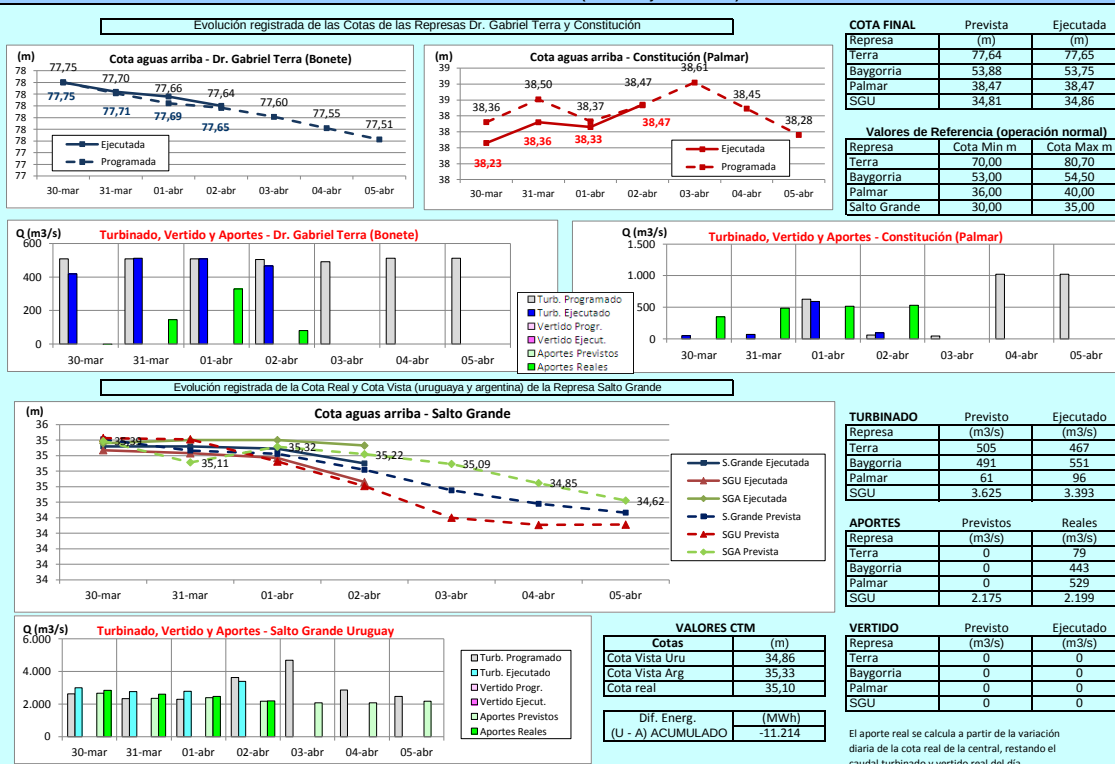

**OBSERVACIONES**

La demanda resultó 0,02 % inferior a la prevista  
Se registró generación eólica, por 30,4 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 66,1 MW medios, de los cuales:  
31,87 MW de UPM S.A.; 11,77 MW de Galfer S.A.; 10,55 MW de Bioener S.A.; 9,25 MW de Feniról S.A.; 2,69 MW de Ponlar S.A.; 0,01 MW de Las Rosas Maldonado;

No se generó energía por concepto de térmica distribuida  
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.  
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.  
Entre las 12 y 14 hs aprox. se estuvo generando forzado con CTR 2 por pruebas mensuales.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata