



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)






ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 20 de abril de 2013





Generación Térmica (MWh)		20-abr
Central Battle	-5	
• Sala B	-4	
• 5a	0	
• 6a	0	
• Motores	-1	
Central La Tablada	-89	
Central P. del Tigre	215	
• PTI	-5	
• APR	221	
Aggreko (MVA y MVB)	-1	
Central Maldonado	0	
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra	1.360	
C. Baygorria	410	
C. Palmar	425	
C. Salto Grande	20.909	
Importación (MWh)		Por País
Argentina	0	
• Contingente	0	
Brasil	-4	
• Rivera	-4	
• SADI	0	
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida	1.767	
TOTAL Generación (MWh)	24.987	

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.	108	
• Hidráulica	108	
• Térmica	0	
Exportación a Brasil	0	

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	24.875
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	25.110
Diferencia (MWh)	-231
Ejecutada - Programada	-0,92%

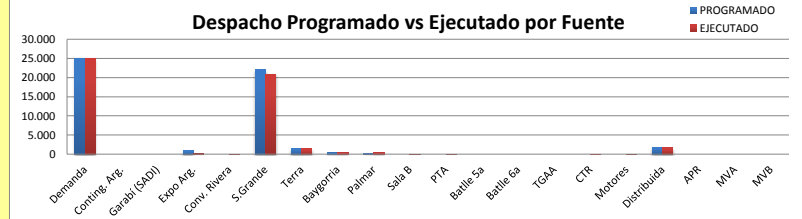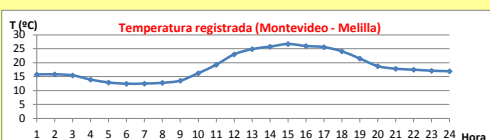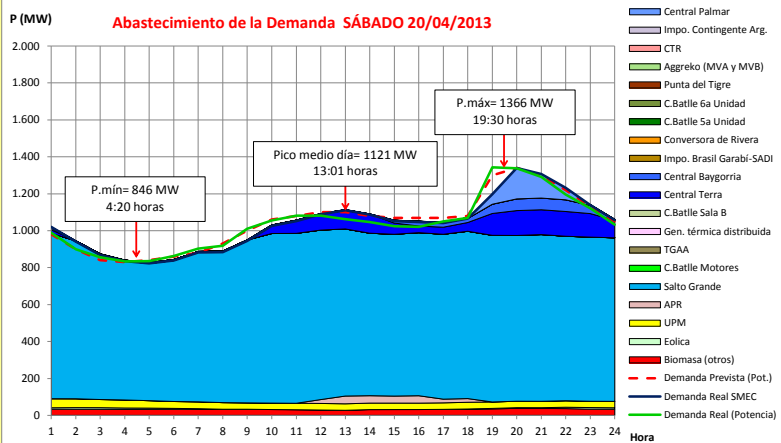

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

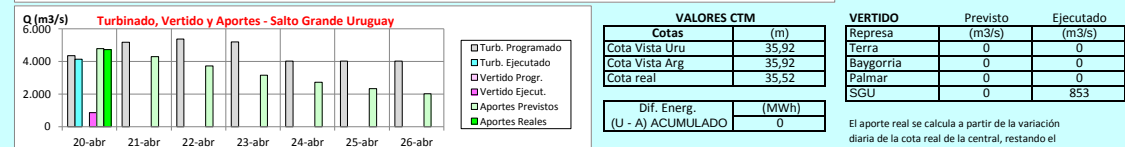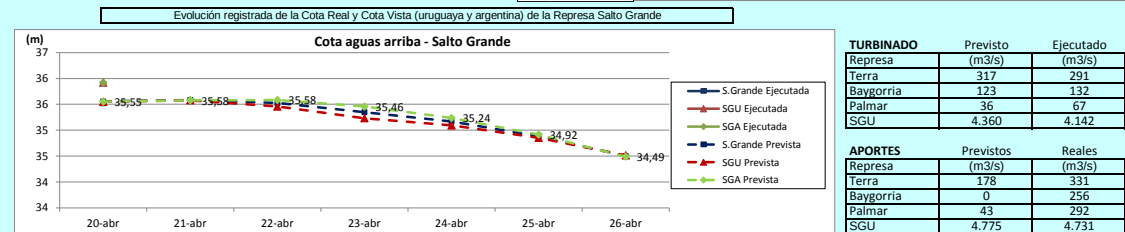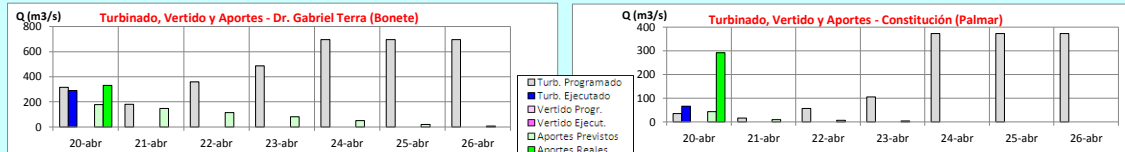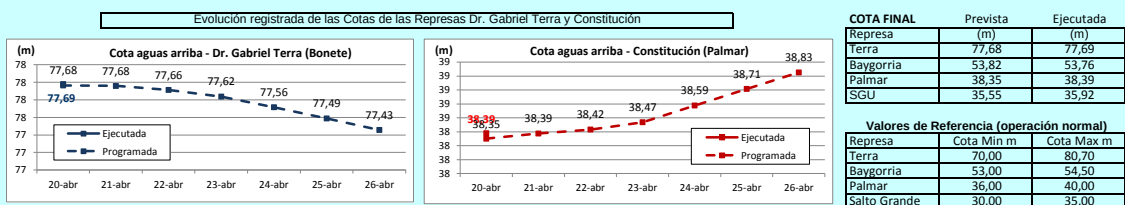

OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,92 % inferior a la prevista
Se registró generación eólica, por 4 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 70,6 MW medios, de los cuales:
37,31 MW de UPM S.A.; 10,48 MW de Galofer S.A.; 9,32 MW de Bioener S.A.; 7,95 MW de Feniról S.A.; 2,8 MW de Ponlar S.A.; 2,09 MW de Alcoholes del Uruguay S.A.;
0,63 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.; 0,01 MW de Las Rosas Maldonado;
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se exportaron 108 MWh en la madrugada a Argentina por excedentes de vertimiento en SG.
APR B (La Tablada) estuvo generando por concepto de pruebas y ensayos.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata