



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)





ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 17 de mayo de 2013





Generación Térmica (MWh)		17-may
Central Batlle		4.306
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		2.761
• Motores		1.549
Central La Tablada		-55
Central P. del Tigre		204
APR A		0
APR B		0
APR C		0
Aggreko MVA		-1
Aggreko MVB		-1
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		3.221
C. Baygorria		2.322
C. Palmar		7.826
C. Salto Grande		11.500
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-5
• Rivera		-5
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.634
TOTAL Generación (MWh)		30.951

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	30.951
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demandas Programada (MWh)	30.880
Diferencia (MWh)	71
Ejecutada - Programada	0,23%

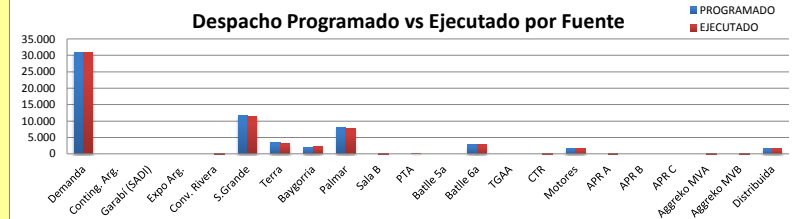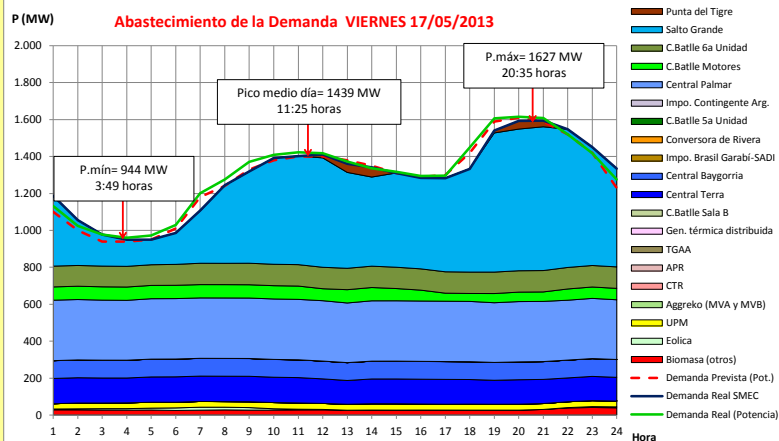

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

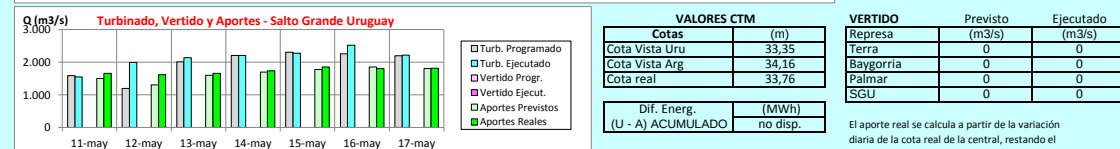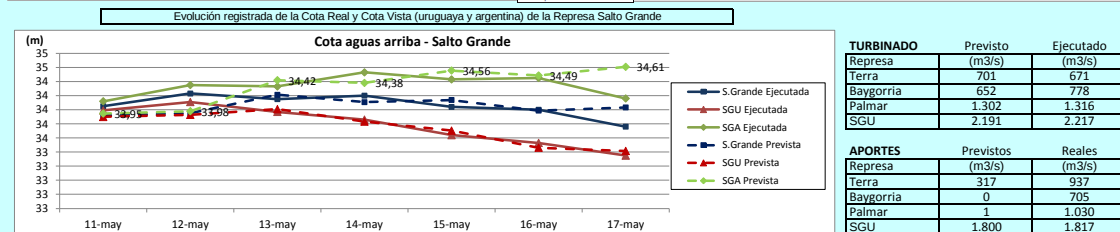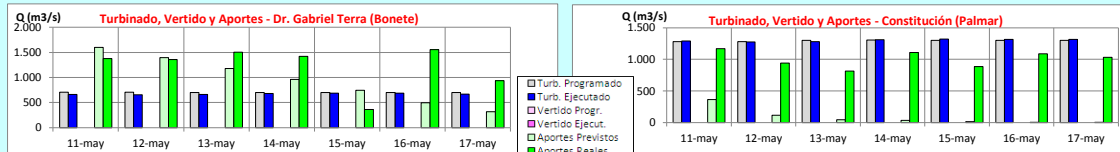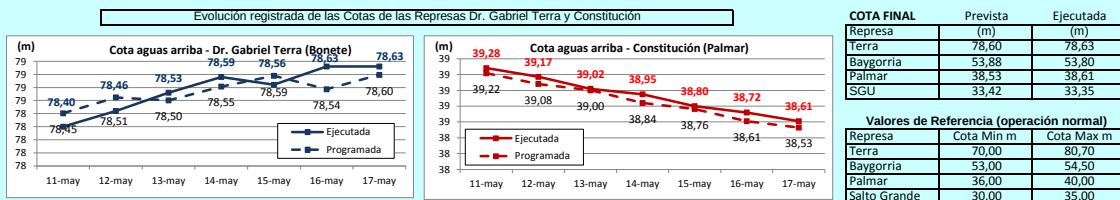

OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,23 % superior a la prevista
Se registró generación eólica, por 5,4 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 63,8 MW medios, de los cuales:
34,49 MW de UPM S.A.; 10,72 MW de Bioener S.A.; 9,79 MW de Fenilur S.A.; 4,77 MW de Ponlar S.A.; 1,55 MW de Galofor S.A.; 1,31 MW de Alcoholes del Uruguay S.A.;
1,13 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.; 0 MW de Las Rosas Maldonado;
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la convertidora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Durante el mediodía se generó con PTI por pruebas y a la noche se necesito de la misma para cubrir el pico de potencia.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata