



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)






ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

jueves 30 de mayo de 2013


Generación Térmica (MWh)	
Central Batlle	4.617
• Sala B	349
• 5a	0
• 6a	2.783
• Motores	1.485
Central La Tablada	-43
Central P. del Tigre	5.139
APR A	0
APR B	0
APR C	0
Aggreko MVA	0
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica (MWh)	
C.G. Terra	3.184
C. Baygorria	2.128
C. Palmar	4.948
C. Salto Grande	7.693
Importación (MWh)	
Argentina	0
• Contingente	0
Brasil	-5
• Rivera	-5
• SADI	0
Otros Generadores (MWh)	
UPM + Gen. Distribuida	2.768
TOTAL Generación (MWh)	30.429

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
• Hidráulica	0
• Térmica	0
Exportación a Brasil	0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	30.429
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	27.370
Diferencia (MWh)	3.059
Ejecutada - Programada	11.17%

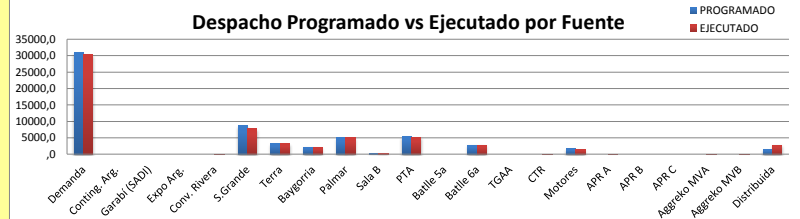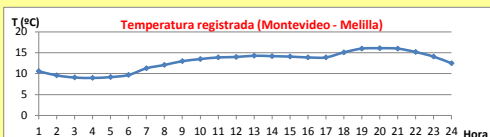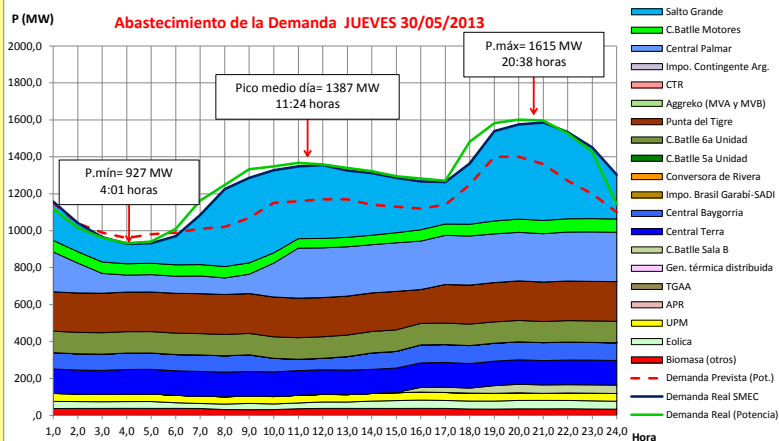

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr. G. Terra y Salto Grande)

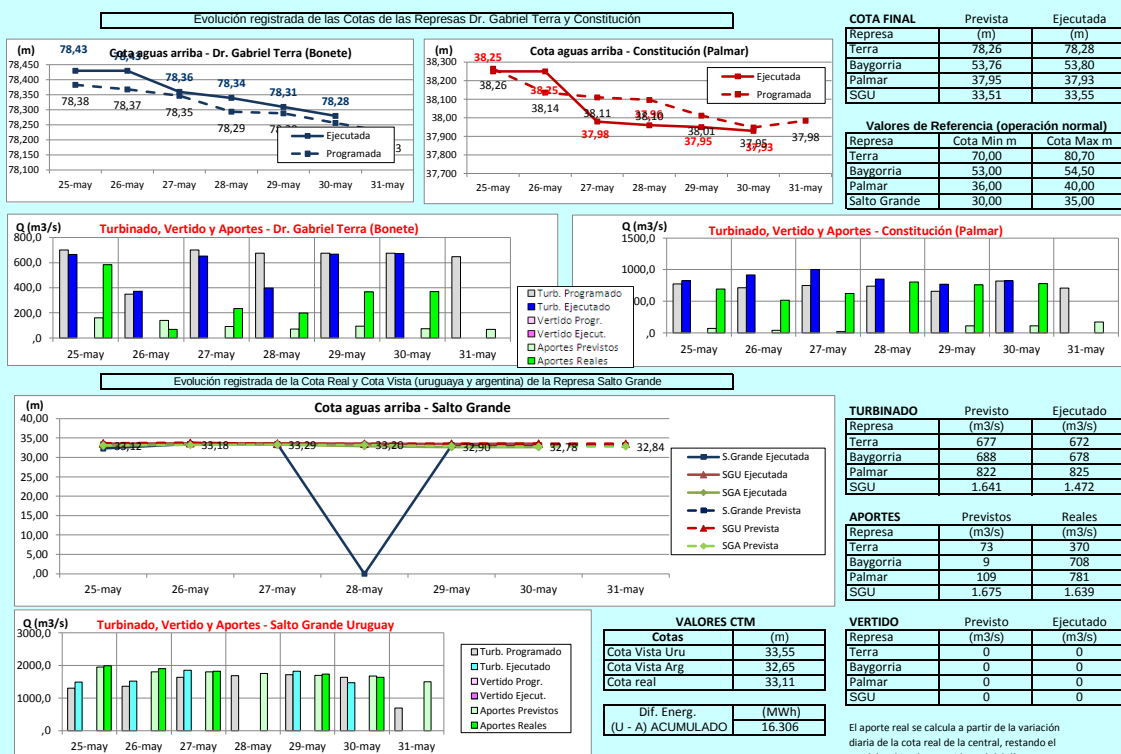

OBSERVACIONES

La demanda resultó 11,1 % superior a la prevista
Se registró generación eólica, por 38,5 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 77,4 MW medios, de los cuales:
41,15 MW de UPM S.A.; 10,95 MW de Galfer S.A.; 9,98 MW de Bioener S.A.; 9,64 MW de Feniról S.A.; 4,88 MW de Ponlar S.A.; 0,73 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.;
0,01 MW de Las Rosas Maldonado;
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata