



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)






ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 31 de mayo de 2013





Generación Térmica (MWh)	
Central Battle	5.304
• Sala B	1.075
• 5a	0
• 6a	2.736
• Motores	1.493
Central La Tablada	-45
Central P. del Tigre	5.113
APR A	0
APR B	0
APR C	0
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica (MWh)	
C.G. Terra	3.173
C. Baygorria	2.198
C. Palmar	4.161
C. Salto Grande	7.478
Importación (MWh)	
Argentina	0
• Contingente	0
Brasil	-5
• Rivera	-5
• SADI	0
Otros Generadores (MWh)	
UPM + Gen. Distribuida	2.603
TOTAL Generación (MWh)	29.979

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
• Hidráulica	0
• Térmica	0
Exportación a Brasil	0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	29.979
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	27.370
Diferencia (MWh)	2.609
Ejecutada - Programada	9,53%

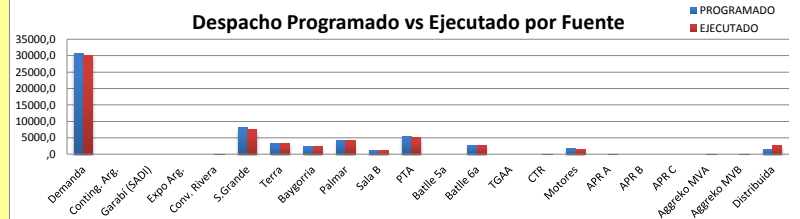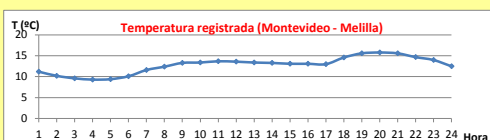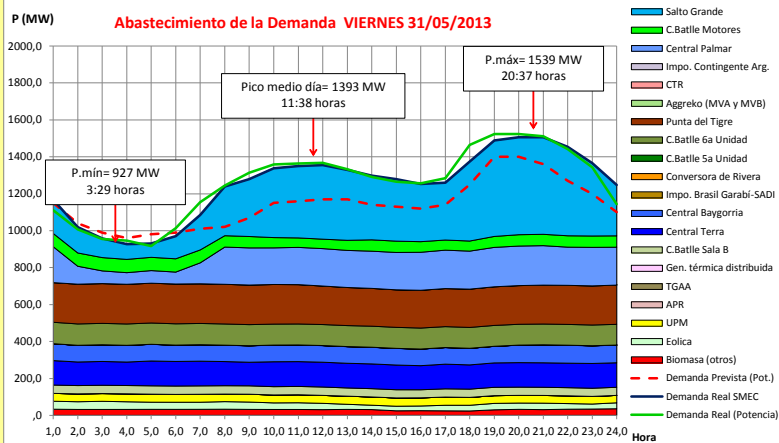

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

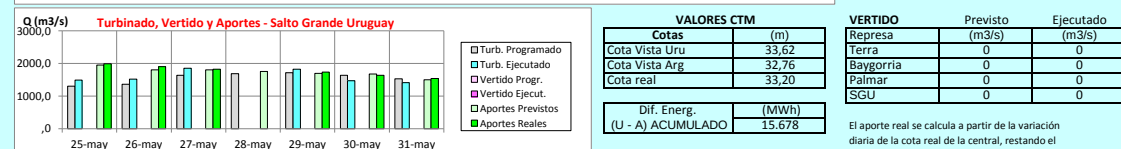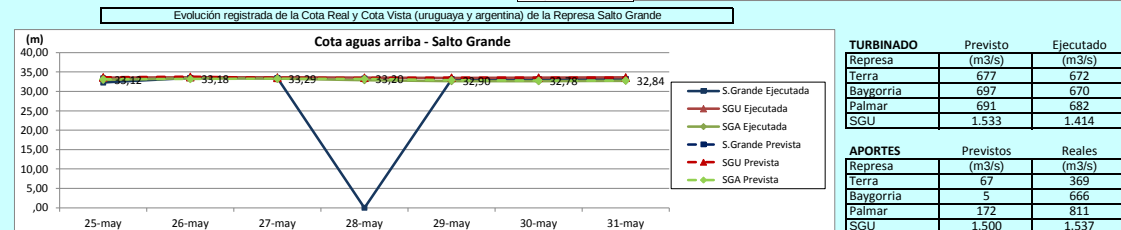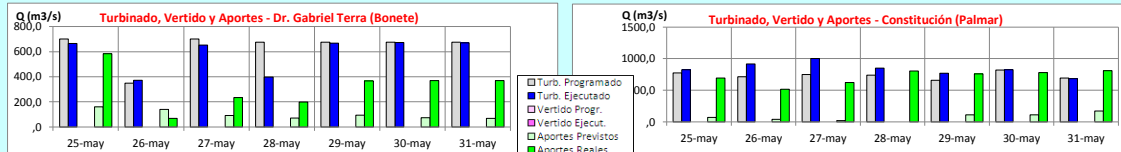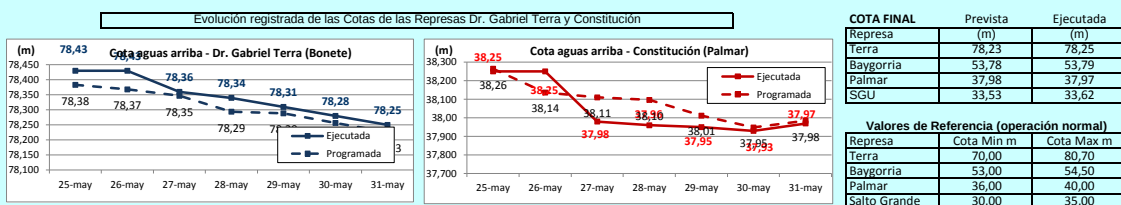

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

La demanda resultó 9,53 % superior a la prevista
Se registró generación eólica, por 34,7 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 74,5 MW medios, de los cuales:
42,75 MW de UPM S.A.; 11,41 MW de Galfer S.A.; 10,16 MW de Bioener S.A.; 5,31 MW de Fenilol S.A.; 4,37 MW de Ponlar S.A.; 0,54 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.;
0,01 MW de Las Rosas Maldonado;
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata