



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)





ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 11 de junio de 2013




Generación Térmica (MWh)	
11-jun	
Central Battle	3.949
• Sala B	-4
• 5a	0
• 6a	2.231
• Motores	1.722
Central La Tablada	-44
Central P. del Tigre	3.588
APR A	0
APR B	0
APR C	0
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica (MWh)	
C.G. Terra	3.168
C. Baygorria	1.959
C. Palmar	5.250
C. Salto Grande	10.327
Importación (MWh)	
Por País	
Argentina	0
• Contingente	0
Brasil	0
• Rivera	0
• SADI	0
Otros Generadores (MWh)	
UPM + Gen. Distribuida	1.871
TOTAL Generación (MWh)	30.067

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	
• Hidráulica	0
• Térmica	0
Exportación a Brasil	0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	30.067
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	30.630
Diferencia (MWh)	-563
Ejecutada - Programada	-1,84%

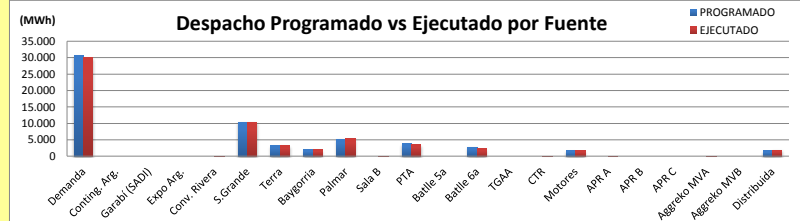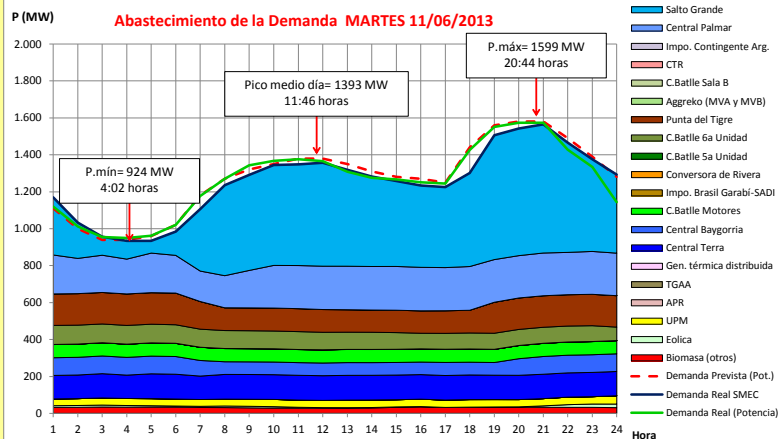

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

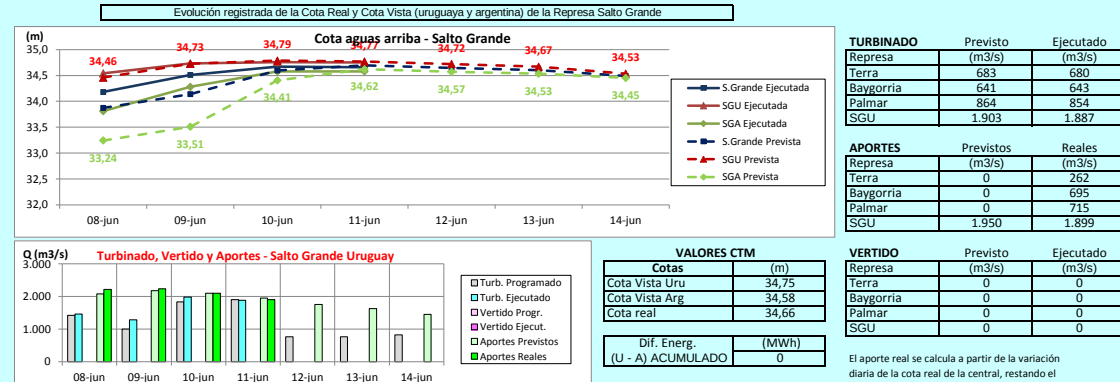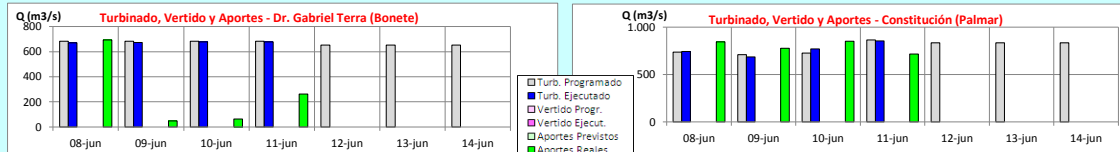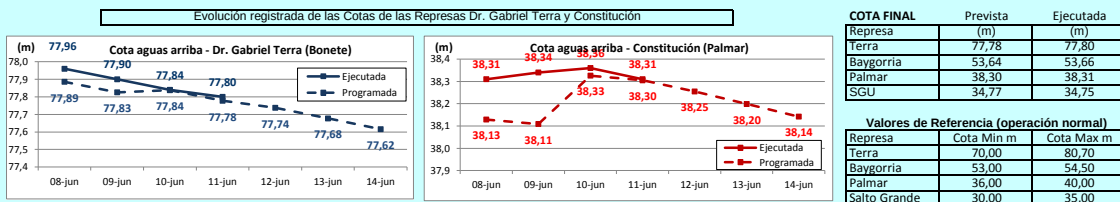

OBSERVACIONES

La demanda resultó 1,84 % inferior a la prevista
Se registró generación eólica, por 7,4 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 71,3 MW medios, de los cuales:
39,32 MW de UPM S.A.; 11,56 MW de Galoer S.A.; 8,47 MW de Fenir S.A.; 6,82 MW de Bioener S.A.; 3,34 MW de Ponlar S.A.; 1,06 MW de Alcoholes del Uruguay S.A.;
0,75 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.;
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la convertidora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata