



# INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.





sábado 15 de junio de 2013

| Generación Térmica (MWh)    |  | 15-jun   |
|-----------------------------|--|----------|
| Central Batlle              |  | 4.172    |
| • Sala B                    |  | -4       |
| • 5a                        |  | 0        |
| • 6a                        |  | 2.467    |
| • Motores                   |  | 1.708    |
| Central La Tablada          |  | -97      |
| Central P. del Tigre        |  | 4.051    |
| APR A                       |  | 1.765    |
| APR B                       |  | 0        |
| APR C                       |  | 0        |
| Aggreko MVA                 |  | -1       |
| Aggreko MVB                 |  | 0        |
| Central Maldonado           |  | 0        |
| Generación Hidráulica (MWh) |  |          |
| C.G. Terra                  |  | 3.152    |
| C. Baygorria                |  | 2.098    |
| C. Palmar                   |  | 4.655    |
| C. Salto Grande             |  | 6.850    |
| Importación (MWh)           |  | Por País |
| Argentina                   |  | 0        |
| • Contingente               |  | 0        |
| Brasil                      |  | 0        |
| • Rivera                    |  | 0        |
| • SADI                      |  | 0        |
| Otros Generadores (MWh)     |  |          |
| UPM + Gen. Distribuida      |  | 2.210    |
| TOTAL Generación (MWh)      |  | 28.854   |





| Exportación (MWh)    |  |   |
|----------------------|--|---|
| Exportación a Arg.   |  | 0 |
| • Hidráulica         |  | 0 |
| • Térmica            |  | 0 |
| Exportación a Brasil |  | 0 |

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)                             | 28.854 |
| (en bombes de generación, incluye pérdidas en la red) |        |
| Demanda Programada (MWh)                              | 29.000 |
| Diferencia (MWh)                                      | -146   |
| Ejecutada - Programada                                | -0,50% |

## Abastecimiento de la Demanda SÁBADO 15/06/2013

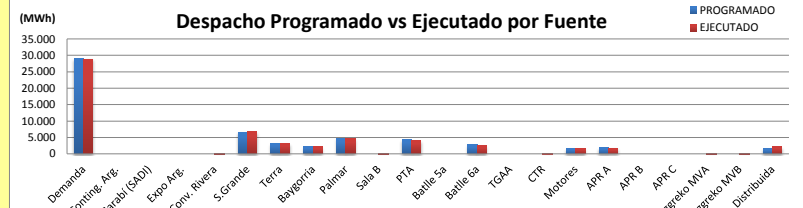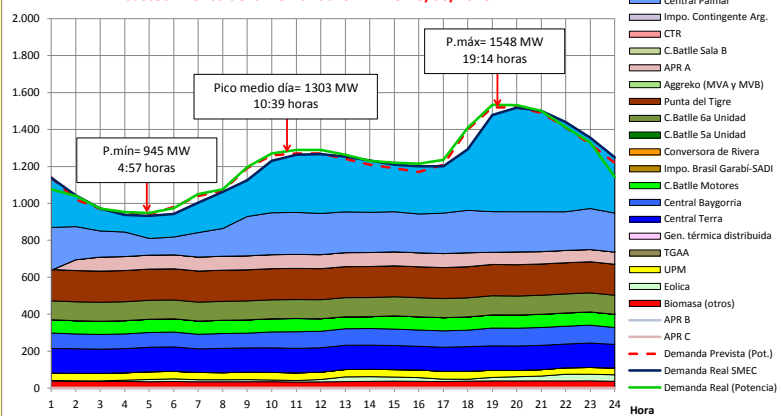

## EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

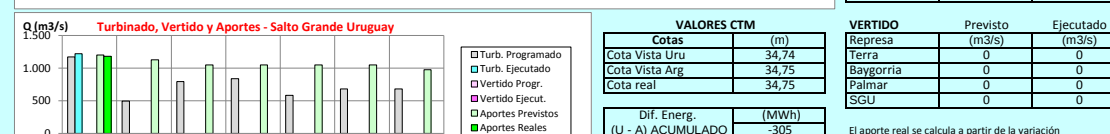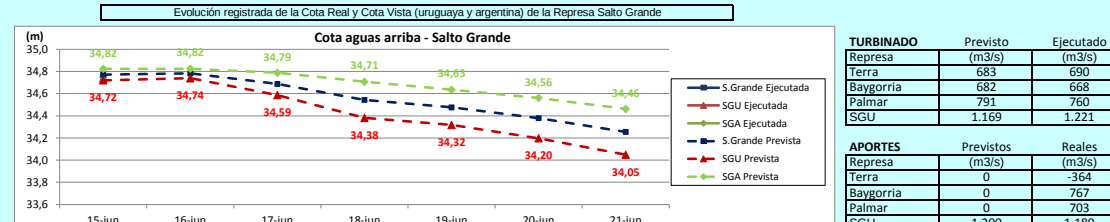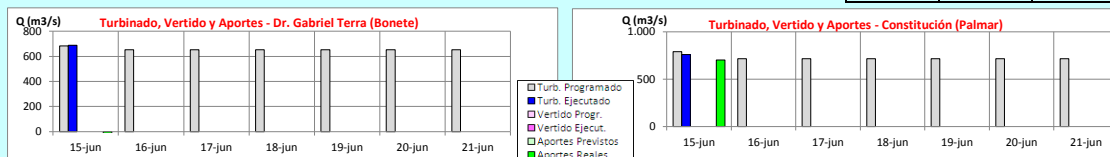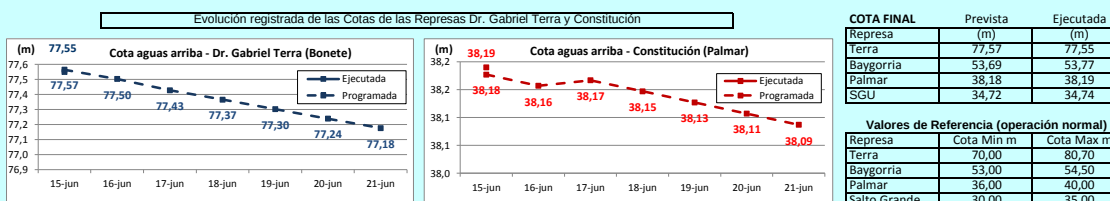

| VALORES CTM       |       |
|-------------------|-------|
| Cotas             | (m)   |
| Cota Vista Uru    | 34,74 |
| Cota Vista Arg    | 34,75 |
| Cota real         | 34,75 |
| Dif. Energ.       | (MWh) |
| (U - A) ACUMULADO | -305  |

| TURBINADO |        | Previsto | Ejecutado |
|-----------|--------|----------|-----------|
| Represa   | (m³/s) |          |           |
| Terra     |        | 683      | 690       |
| Baygorria |        | 682      | 668       |
| Palmar    |        | 791      | 760       |
| SGU       |        | 1.169    | 1.221     |

| APORTES   |        | Previstos | Reales |
|-----------|--------|-----------|--------|
| Represa   | (m³/s) |           |        |
| Terra     |        | 0         | -364   |
| Baygorria |        | 0         | 767    |
| Palmar    |        | 0         | 703    |
| SGU       |        | 1.200     | 1.180  |

| VERTIDO   |        | Previsto | Ejecutado |
|-----------|--------|----------|-----------|
| Represa   | (m³/s) |          |           |
| Terra     |        | 0        | 0         |
| Baygorria |        | 0        | 0         |
| Palmar    |        | 0        | 0         |
| SGU       |        | 0        | 0         |

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

## OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,5% inferior a la prevista.  
Se registró generación eólica, por 16,9 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 75,6 MW medios, de los cuales:  
39,49 MW de UPM S.A.; 11,04 MW de Galfer S.A.; 9,73 MW de Fenir S.A.; 8,53 MW de Bioener S.A.; 5,12 MW de Ponlar S.A.; 1,2 MW de Alcoholes del Uruguay S.A.;  
0,53 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.;  
No se generó energía por concepto de térmica distribuida.  
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.  
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata