



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)






ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 18 de junio de 2013




Generación Térmica (MWh)		18-jun
Central Battle		3.950
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		2.461
• Motores		1.493
Central La Tablada		-83
Central P. del Tigre		4.085
APR A		1.912
APR B		0
APR C		0
Aggreko MVA		-1
Aggreko MVB		0
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		3.153
C. Baygorria		2.080
C. Palmar		4.681
C. Salto Grande		10.392
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Rivera		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.831
TOTAL Generación (MWh)		32.001

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	32.001
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	31.660
Diferencia (MWh)	341
Ejecutada - Programada	1,08%

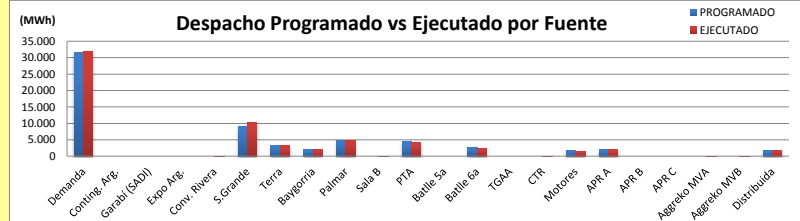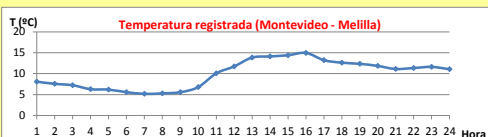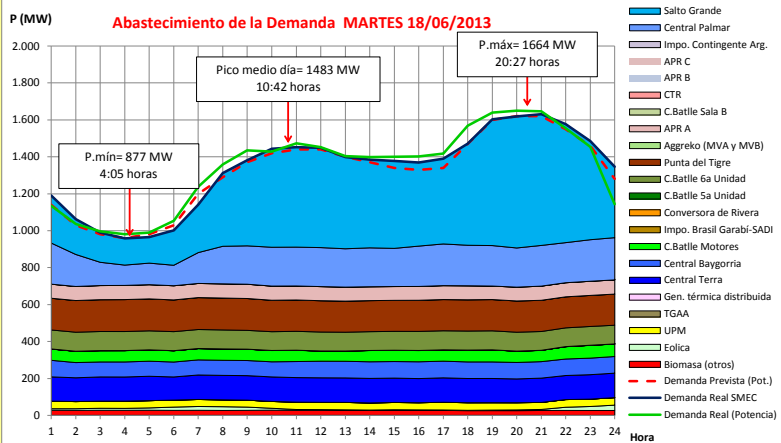

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

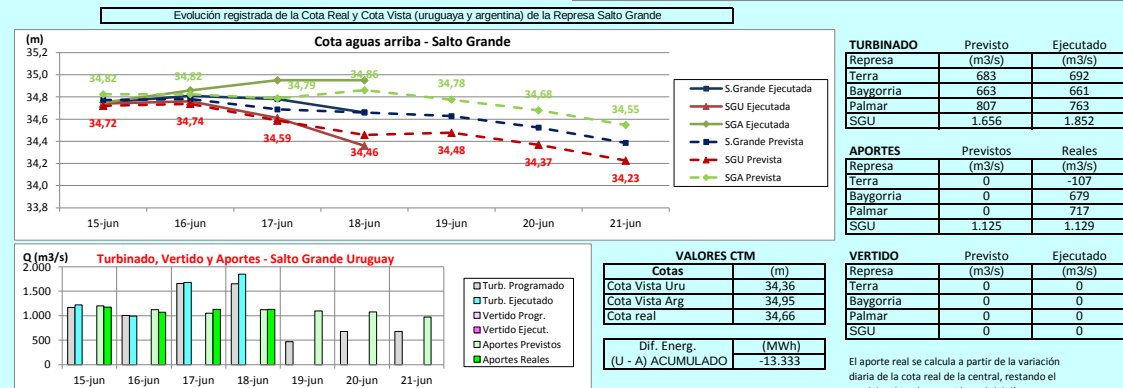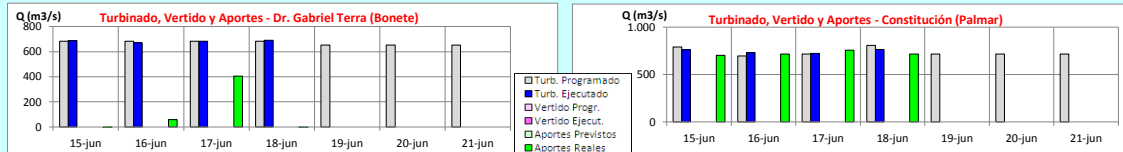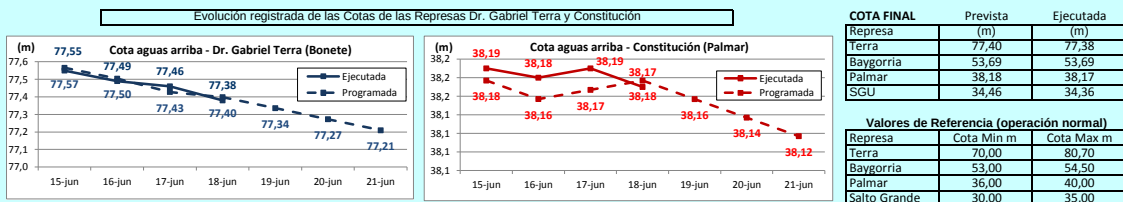

OBSERVACIONES

La demanda resultó 1,08 % superior a la prevista
Se registró generación eólica, por 10,6 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 66,6 MW medios, de los cuales:
39,32 MW de UPM S.A.; 11,38 MW de Galfer S.A.; 9,7 MW de Feniról S.A.; 4,09 MW de Ponlar S.A.; 1,44 MW de Alcoholes del Uruguay S.A.; 0,69 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.;

No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata