







# INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)


ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 19 de junio de 2013

| Generación Térmica (MWh)                              |  | 19-jun   |
|-------------------------------------------------------|--|----------|
| Central Battle                                        |  | 4.137    |
| • Sala B                                              |  | -4       |
| • 5a                                                  |  | 7        |
| • 6a                                                  |  | 2.428    |
| • Motores                                             |  | 1.706    |
| Central La Tablada                                    |  | -86      |
| Central P. del Tigre                                  |  | 4.045    |
| APR A                                                 |  | 1.940    |
| APR B                                                 |  | 0        |
| APR C                                                 |  | 0        |
| Aggreko MVA                                           |  | -1       |
| Aggreko MVB                                           |  | 0        |
| Central Maldonado                                     |  | 0        |
| Generación Hidráulica (MWh)                           |  |          |
| C.G. Terra                                            |  | 3.132    |
| C. Baygorria                                          |  | 1.954    |
| C. Palmar                                             |  | 5.401    |
| C. Salto Grande                                       |  | 8.498    |
| Importación (MWh)                                     |  | Por País |
| Argentina                                             |  | 0        |
| • Contingente                                         |  | 0        |
| Brasil                                                |  | 0        |
| • Rivera                                              |  | 0        |
| • SADI                                                |  | 0        |
| Otros Generadores (MWh)                               |  |          |
| UPM + Gen. Distribuida                                |  | 2.254    |
| TOTAL Generación (MWh)                                |  | 31.274   |
| Exportación (MWh)                                     |  |          |
| Exportación a Arg.                                    |  | 0        |
| • Hidráulica                                          |  | 0        |
| • Térmica                                             |  | 0        |
| Exportación a Brasil                                  |  | 0        |
| DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)                             |  | 31.274   |
| (en bombes de generación, incluye pérdidas en la red) |  |          |
| Demanda Programada (MWh)                              |  | 29.940   |
| Diferencia (MWh)                                      |  | 1.334    |
| Ejecutada - Programada                                |  | 4,46%    |

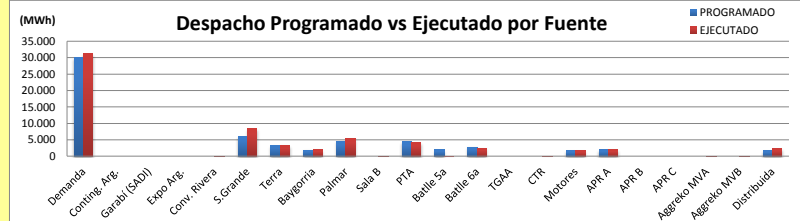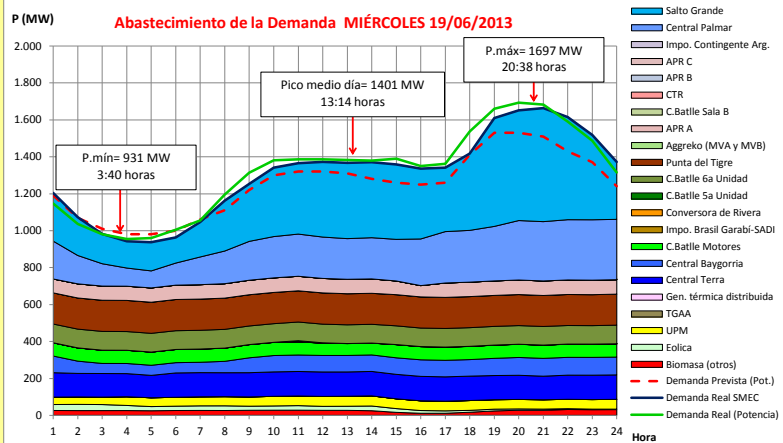

## EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

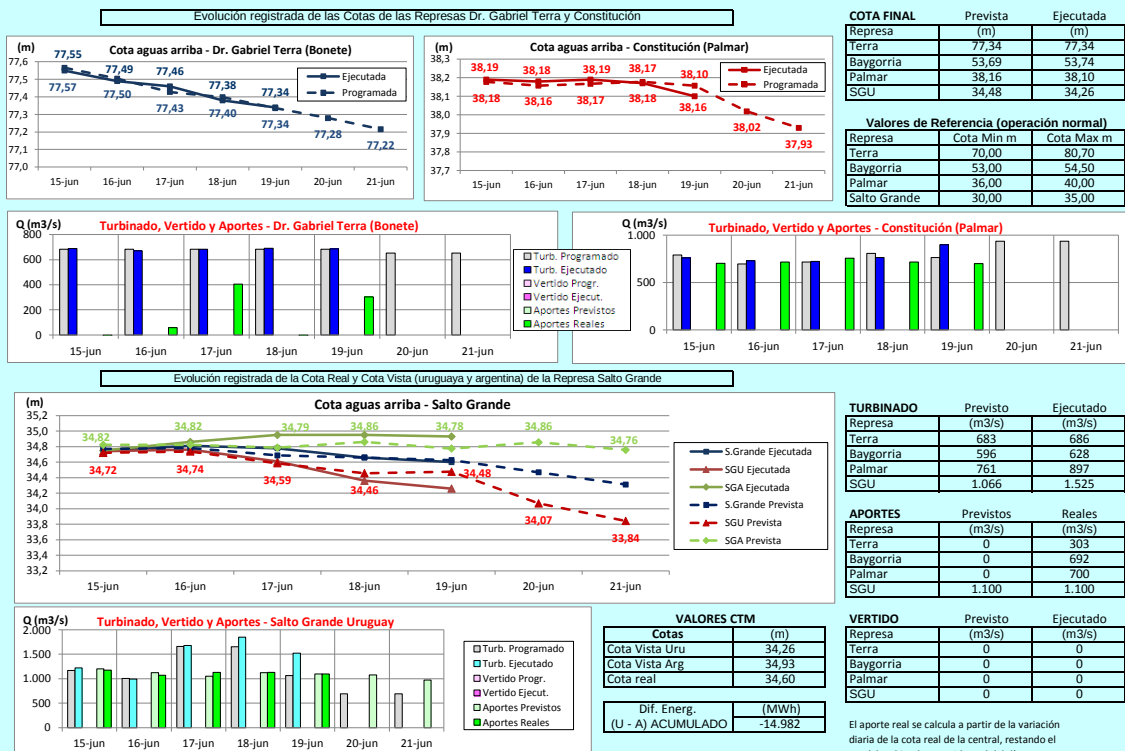

## OBSERVACIONES

La demanda resultó 4,46 % superior a la prevista  
Se registró generación eólica, por 19,1 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 75,6 MW medios, de los cuales:  
50,03 MW de UPM S.A.; 10 MW de Galofer S.A.; 9,72 MW de Fenilor S.A.; 3,13 MW de Ponlar S.A.; 1,37 MW de Alcoholes del Uruguay S.A.; 0,85 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.;  
0,46 MW de Bioener S.A.;  
No se generó energía por concepto de térmica distribuida  
No se importó energía de Brasil a través de la convertidora Rivera.  
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata