



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)





ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 19 de julio de 2013


Generación Térmica (MWh)		19-jul
Central Battle		1.711
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		1.715
Central La Tablada		-82
Central P. del Tigre		442
APR A		-2
APR B		0
APR C		-3
Aggreko MVA		-1
Aggreko MVB		0
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		3.035
C. Baygorria		2.028
C. Palmar		6.849
C. Salto Grande		17.037
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Rivera		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.972
TOTAL Generación (MWh)		32.986

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	32.986
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	33.870
Diferencia (MWh)	-884
Ejecutada - Programada	-2,61%

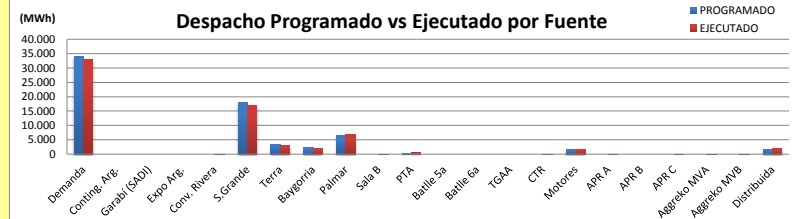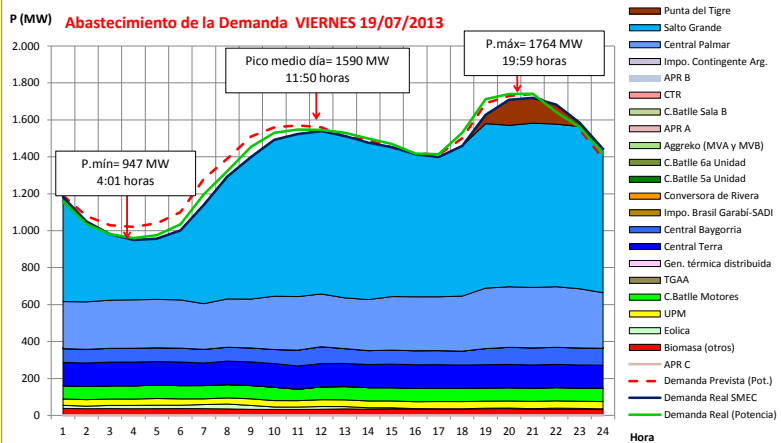

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

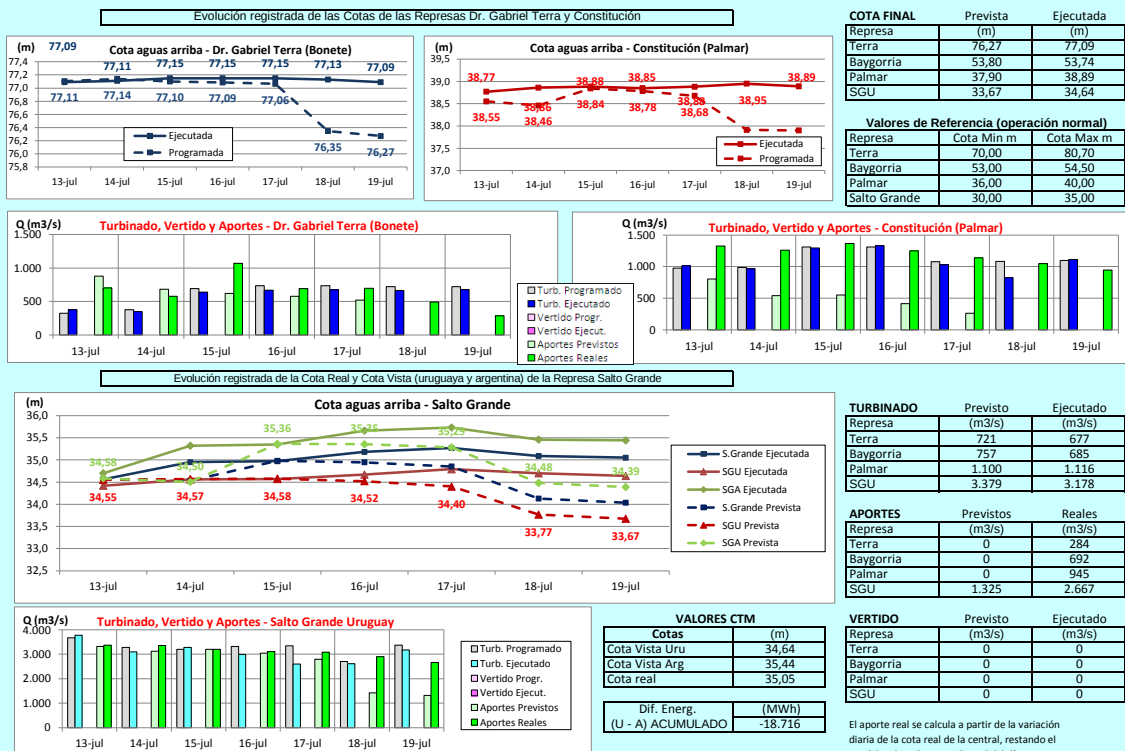

OBSERVACIONES

La demanda resultó 2,61 % inferior a la prevista
Se registró generación eólica, por 12 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 70,9 MW medios, de los cuales:
36,35 MW de UPM S.A.; 11,33 MW de Galfer S.A.; 7,87 MW de Fenir S.A.; 6,78 MW de Bioener S.A.; 3,68 MW de Ponlar S.A.; 2,59 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.;
2,3 MW de Alcoholes del Uruguay S.A.; 0,04 MW de Las Rosas Maldonado;
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata