



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)





ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 24 de julio de 2013

Generación Térmica (MWh)		24-jul
Central Batlle		1.709
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		1.713
Central La Tablada		2.646
Central P. del Tigre		5.019
APR A		281
APR B		-3
APR C		2
Aggreko MVA		-1
Aggreko MVB		0
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.995
C. Baygorria		1.872
C. Palmar		7.872
C. Salto Grande		14.492
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-5
• Rivera		-5
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.738
TOTAL Generación (MWh)		38.616


Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		2.689
• Hidráulica		0
• Térmica		2.689
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	35.927
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	35.350
Diferencia (MWh)	577
Ejecutada - Programada	1,63%

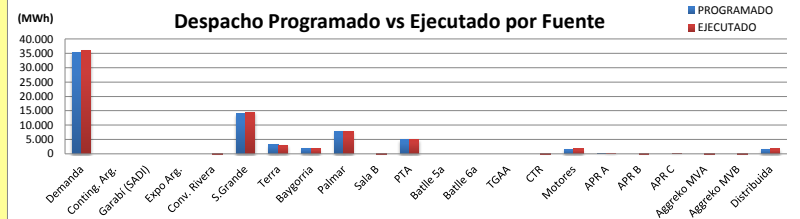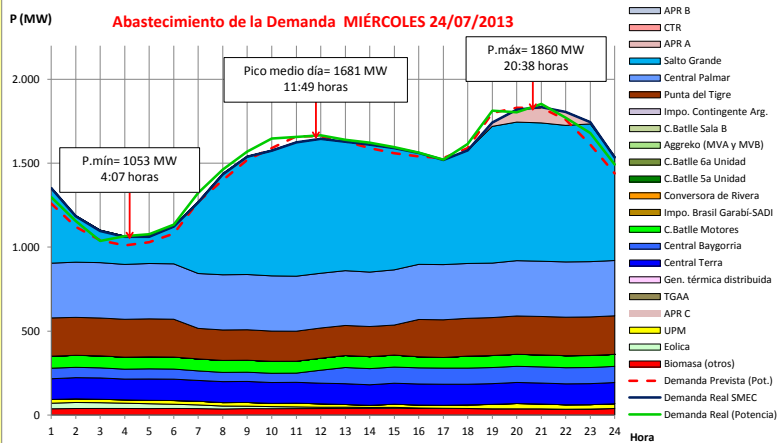


EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

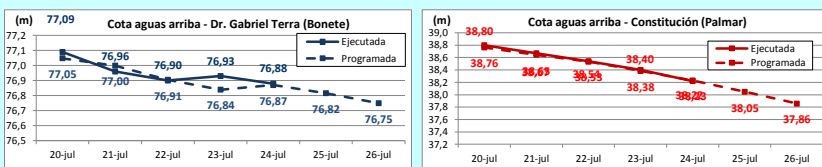


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,87	76,88
Baygorria	53,65	53,72
Palmar	38,23	38,22
SGU	33,85	33,71

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70,00	80,70
Baygorria	53,00	54,50
Palmar	36,00	40,00
Salto Grande	30,00	35,00

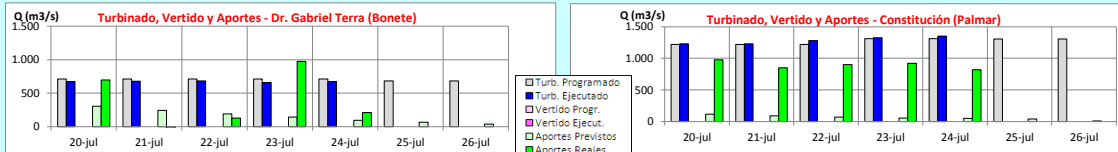

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

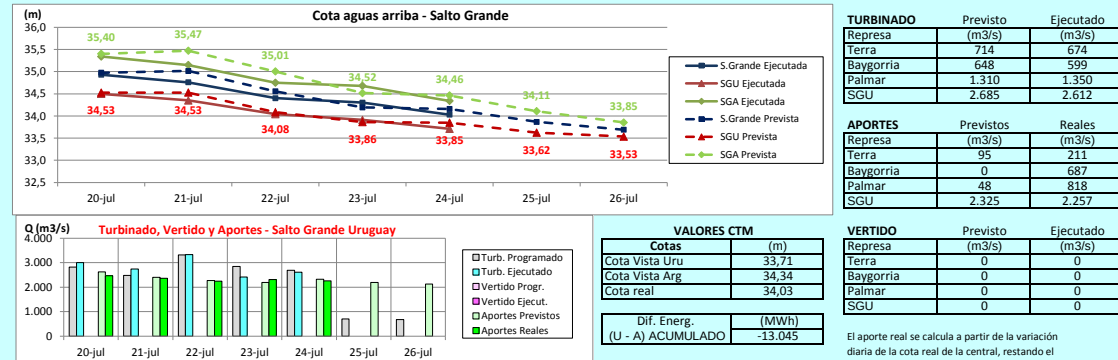

OBSERVACIONES

La demanda resultó 1,63 % superior a la prevista
Se registró generación eólica, por 12,8 MW medios aprox. y generación con biomasa por aprox. 60,4 MW medios, de los cuales:
21,88 MW de UPM S.A.; 11,21 MW de Galfer S.A.; 10,62 MW de Bioener S.A.; 8,8 MW de Feniról S.A.; 3,19 MW de Ponlar S.A.; 2,41 MW de Weyerhaeuser Productos S.A.;
2,23 MW de Alcoholes del Uruguay S.A.; 0,02 MW de Las Rosas Maldonado;
No se generó energía por concepto de térmica distribuida.
No se importó energía de Brasil a través de la convertidora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Se exportaron 2689 MWh hacia Argentina de CTR, entre la hora 10 y 23.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata