



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)





ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 29 de julio de 2013




Generación Térmica (MWh)	29-jul
Central Battle	3.948
• Sala B	-4
• 5a	0
• 6a	2.485
• Motores	1.467
Central La Tablada	-84
Central P. del Tigre	5.328
APR A	1.932
APR B	100
APR C	-2
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica (MWh)	
C.G. Terra	3.040
C. Baygorria	2.024
C. Palmar	3.982
C. Salto Grande	9.563
Importación (MWh)	Por País
Argentina	0
• Contingente	0
Brasil	0
• Rivera	0
• SADI	0
Otros Generadores (MWh)	
UPM + Gen. Distribuida	1.645
TOTAL Generación (MWh)	31.474

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
• Hidráulica	0
• Térmica	0
Exportación a Brasil	0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	31.474
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	32.760
Diferencia (MWh)	-1.286
Ejecutada - Programada	-3,93%

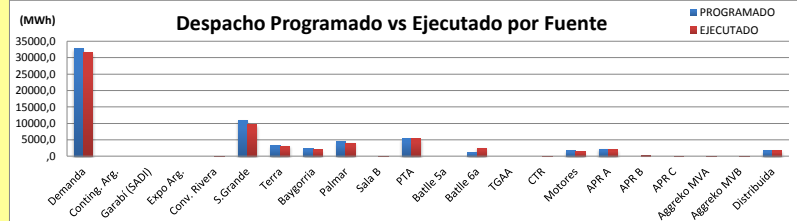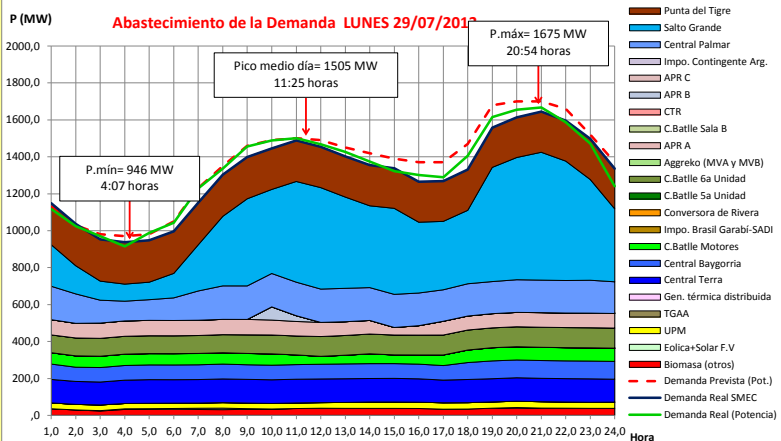

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

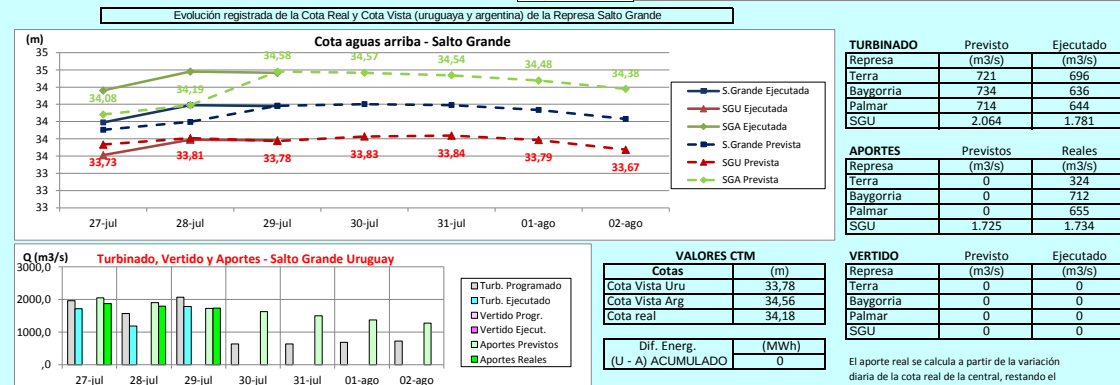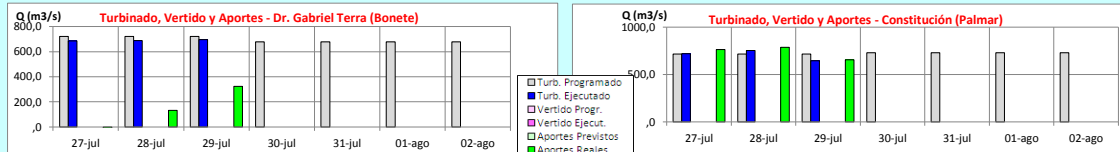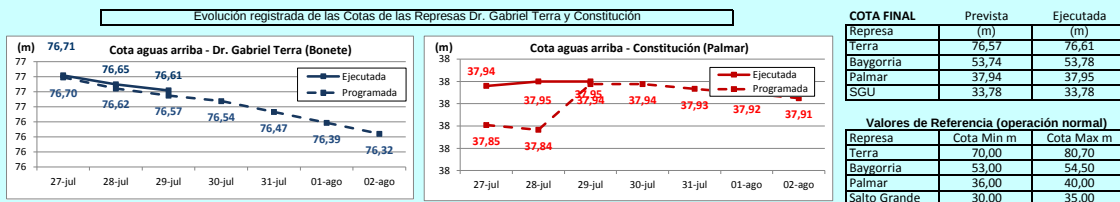

OBSERVACIONES

La demanda resultó 3,93 % inferior a la prevista
Se registró generación eólica por 2,4 MW medios aprox., generación con biomasa por aprox. 67,6 MW medios y generación solar fotovoltaica por 0,1 MW medios.
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Debido al aumento en la demanda, fue necesario despachar PTA en el pico de la noche, desde las 19 hasta las 22 hs.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata