



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)





ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 30 de julio de 2013




Generación Térmica (MWh)		30-jul
Central Batile		4.228
• Sala B		-4
• 5a		0
• 6a		2.591
• Motores		1.641
Central La Tablada		-82
Central P. del Tigre		4.925
APR A		1.907
APR B		-3
APR C		-2
Aggreko MVA		35
Aggreko MVB		27
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		3.037
C. Baygorria		2.144
C. Palmar		4.033
C. Salto Grande		9.510
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Rivera		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		2.004
TOTAL Generación (MWh)		31.763

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	31.763
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	31.580
Diferencia (MWh)	183
Ejecutada - Programada	0,58%

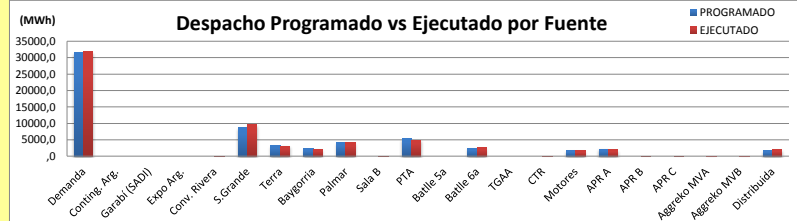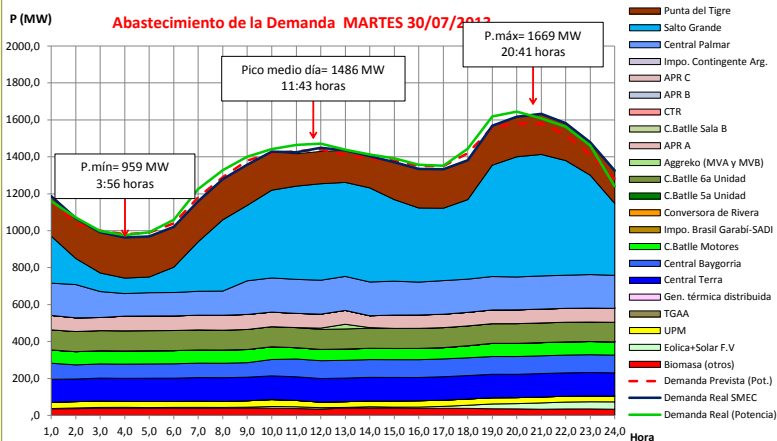

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

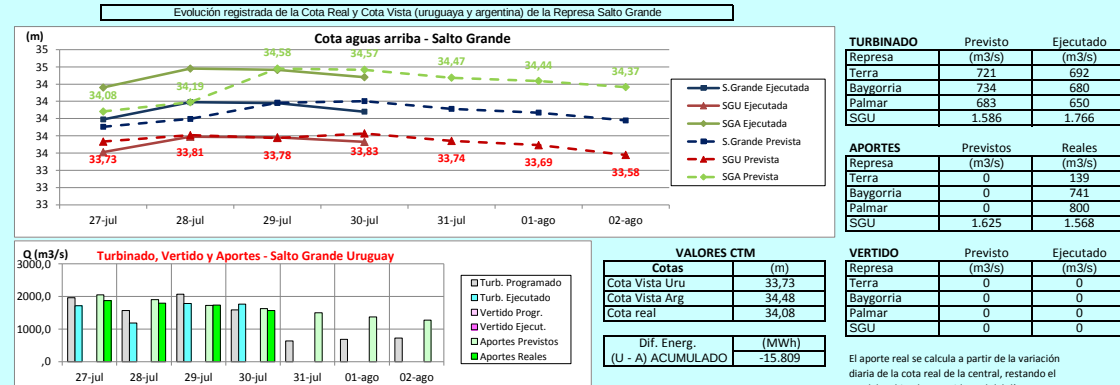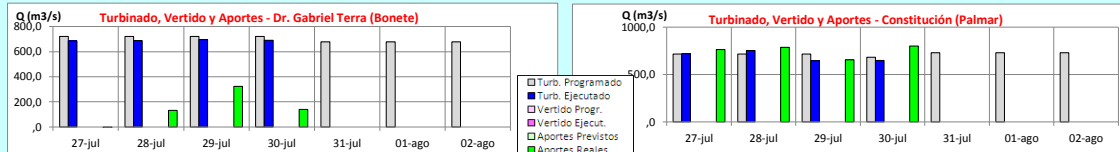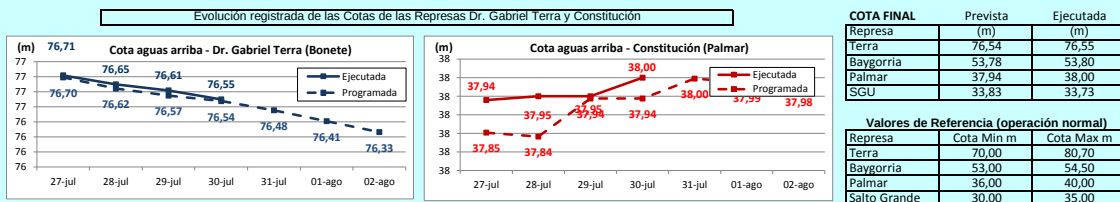

OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,58 % superior a la prevista.
Se registró generación eólica por 13,9 MW medios aprox., generación con biomasa por aprox. 70,4 MW medios y generación solar fotovoltaica por 0,1 MW medios.
No se generó energía por concepto de térmica distribuida.
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Debido al aumento en la demanda, fue necesario despachar PTA en el pico de la noche, desde las 19 hasta las 22 hs.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata