



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)






ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 31 de julio de 2013





Generación Térmica (MWh)	31-jul
Central Battle	4.148
• Sala B	-4
• 5a	0
• 6a	2.517
• Motores	1.634
Central La Tablada	-81
Central P. del Tigre	5.048
APR A	1.868
APR B	-3
APR C	-2
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica (MWh)	
C.G. Terra	3.023
C. Baygorria	2.157
C. Palmar	3.941
C. Salto Grande	7.908
Importación (MWh)	Por País
Argentina	0
• Contingente	0
Brasil	0
• Rivera	0
• SADI	0
Otros Generadores (MWh)	
UPM + Gen. Distribuida	1.905
TOTAL Generación (MWh)	29.909

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
• Hidráulica	0
• Térmica	0
Exportación a Brasil	0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	29.909
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	31.090
Diferencia (MWh)	-1.181
Ejecutada - Programada	-3.80%

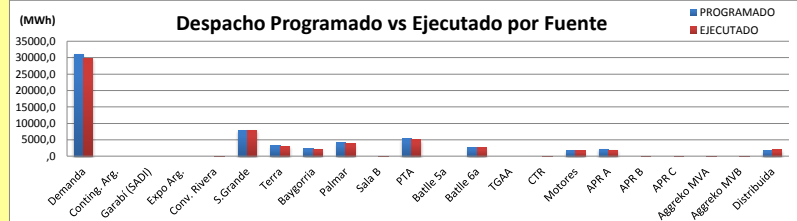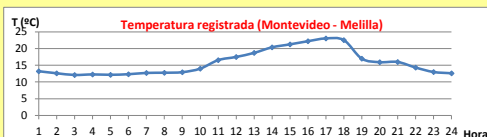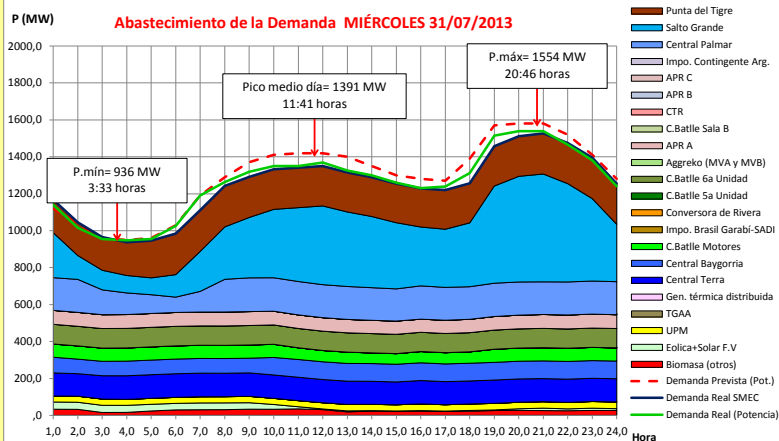

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr. G. Terra y Salto Grande)

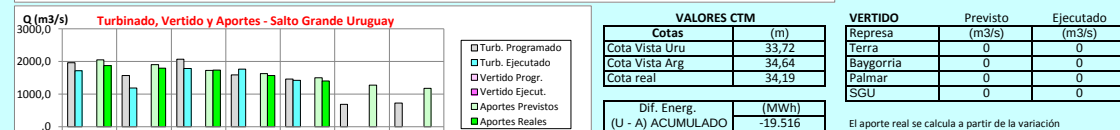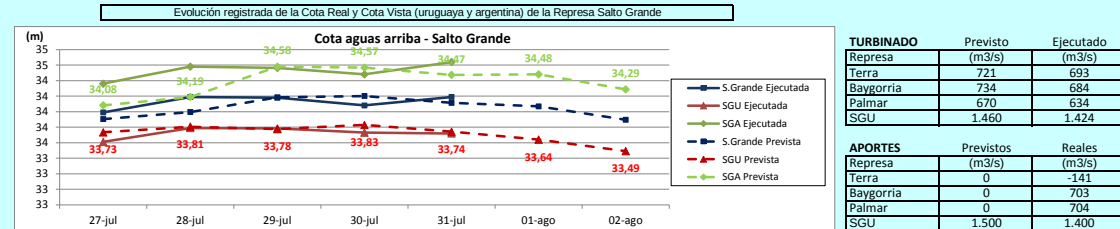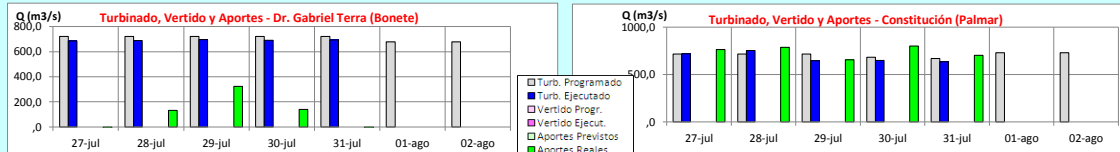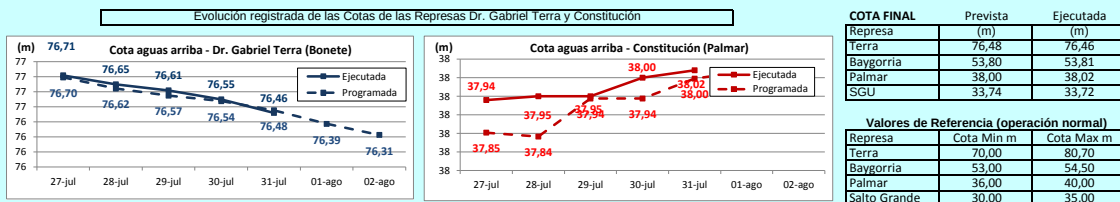

OBSERVACIONES

La demanda resultó 3,8 % inferior a la prevista.
Se registró generación eólica por 19,5 MW medios aprox., generación con biomasa por aprox. 61,2 MW medios y generación solar fotovoltaica por 0,1 MW medios.
No se generó energía por concepto de térmica distribuida.
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Debido al aumento en la demanda, fue necesario despachar PTA en el pico de la noche, desde las 19 hasta las 22 hs.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata