



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)






ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

jueves 1 de agosto de 2013


Generación Térmica (MWh)	
Central Batlle	4.095
• Sala B	-4
• 5a	0
• 6a	2.506
• Motores	1.593
Central La Tablada	-78
Central P. del Tigre	5.333
APR A	1.916
APR B	-3
APR C	-2
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica (MWh)	
C.G. Terra	3.021
C. Baygorria	2.144
C. Palmar	4.422
C. Salto Grande	9.575
Importación (MWh)	
Por País	
Argentina	0
• Contingente	0
Brasil	0
• Rivera	0
• SADI	0
Otros Generadores (MWh)	
UPM + Gen. Distribuida	1.764
TOTAL Generación (MWh)	32.186

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
• Hidráulica	0
• Térmica	0
Exportación a Brasil	0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	32.186
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	31.750
Diferencia (MWh)	436
Ejecutada - Programada	1.37%

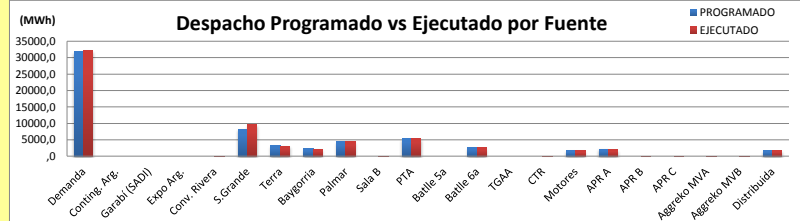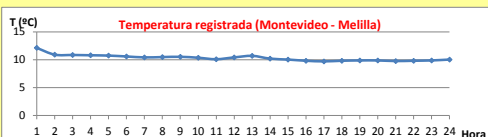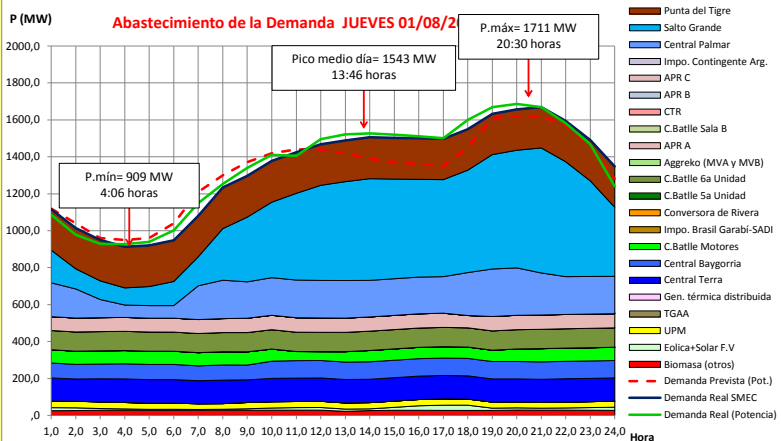

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr. G. Terra y Salto Grande)

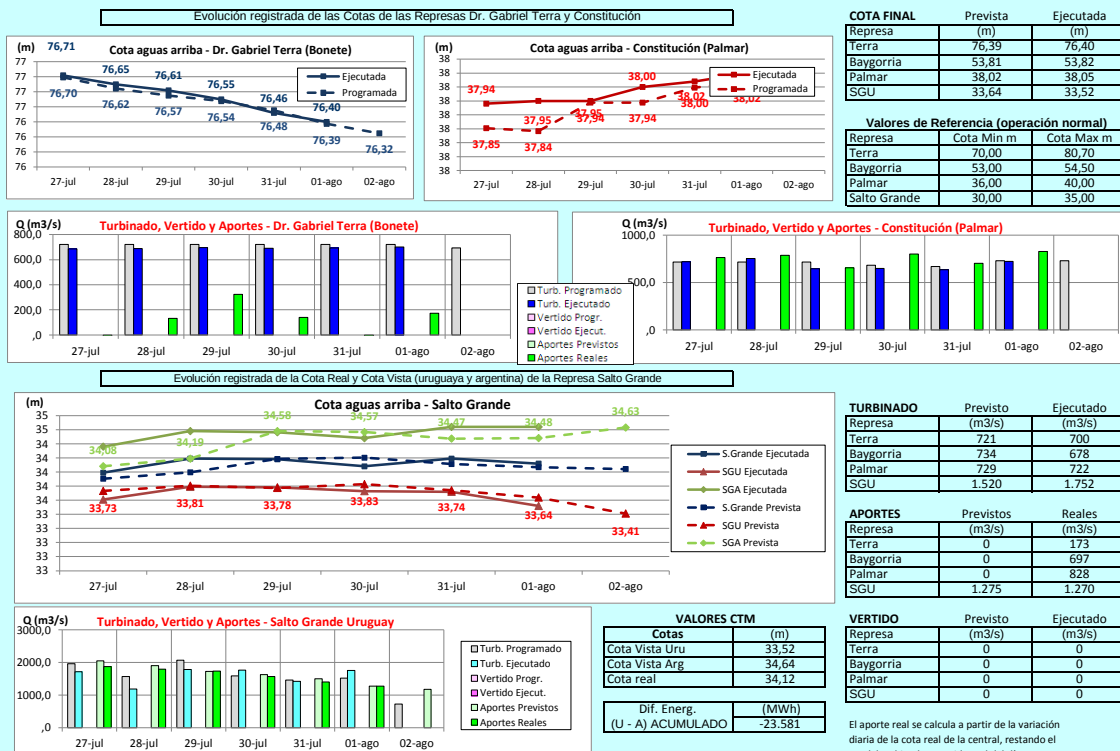

OBSERVACIONES

La demanda resultó 1,37 % superior a la prevista.
Se registró generación eólica por 13,7 MW medios aprox., generación con biomasa por aprox. 60,8 MW medios y generación solar fotovoltaica por 0 MW medios.
No se generó energía por concepto de térmica distribuida.
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Debido al aumento en la demanda, fue necesario despachar PTA en el pico de la noche, desde las 19 hasta las 22 hs.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata