



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)






ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 2 de agosto de 2013


Generación Térmica (MWh)	
Central Batlle	4.227
• Sala B	-4
• Sa	0
• 6a	2.511
• Motores	1.720
Central La Tablada	-82
Central P. del Tigre	5.292
APR A	1.952
APR B	-3
APR C	-2
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica (MWh)	
C.G. Terra	3.034
C. Baygorria	2.136
C. Palmar	5.615
C. Salto Grande	9.621
Importación (MWh)	
Argentina	0
• Contingente	0
Brasil	0
• Rivera	0
• SADI	0
Otros Generadores (MWh)	
UPM + Gen. Distribuida	1.666
TOTAL Generación (MWh)	33.454

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
• Hidráulica	0
• Térmica	0
Exportación a Brasil	0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	33.454
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	32.850
Diferencia (MWh)	604
Ejecutada - Programada	1,84%

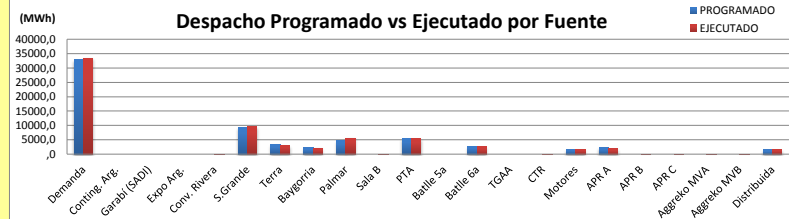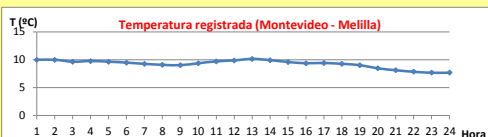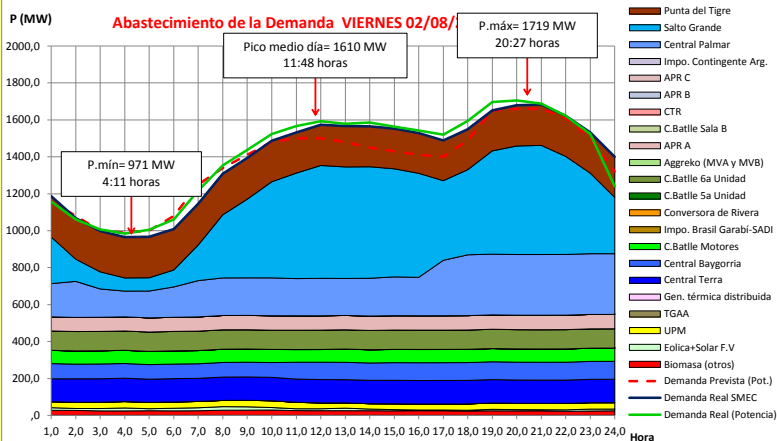

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

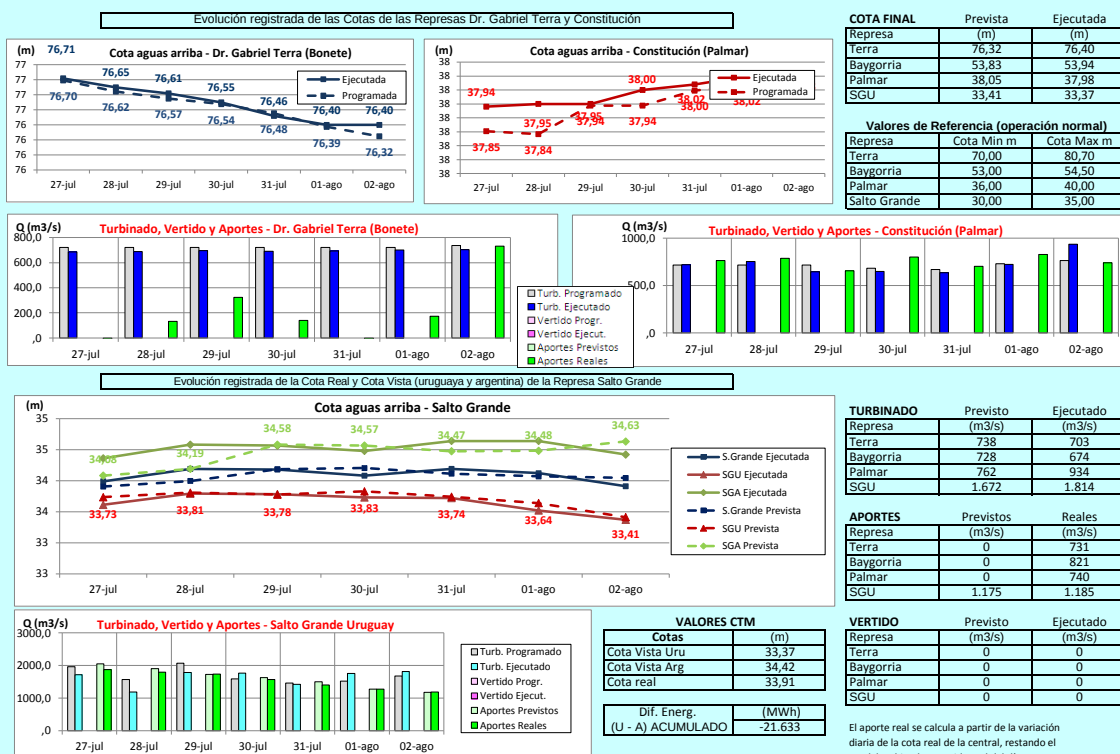

OBSERVACIONES

La demanda resultó 1,84 % superior a la prevista
Se registró generación eólica por 11,7 MW medios aprox., generación con biomasa por aprox. 59,7 MW medios y generación solar fotovoltaica por 0 MW medios.
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
Debido al aumento en la demanda, fue necesario despachar PTA en el pico de la noche, desde las 19 hasta las 22 hs.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata