



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)





ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 7 de agosto de 2013


Generación Térmica (MWh)		07-ago
Central Battle		5.047
• Sala B		1.111
• 5a		0
• 6a		2.255
• Motores		1.681
Central La Tablada		-82
Central P. del Tigre		5.058
APR A		1.903
APR B		-3
APR C		-3
Aggreko MVA		-1
Aggreko MVB		-1
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.944
C. Baygorria		2.287
C. Palmar		5.748
C. Salto Grande		6.584
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		0
• Rivera		0
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.921
TOTAL Generación (MWh)		31.403

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	31.403
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	31.670
Diferencia (MWh)	-267
Ejecutada - Programada	-0,84%

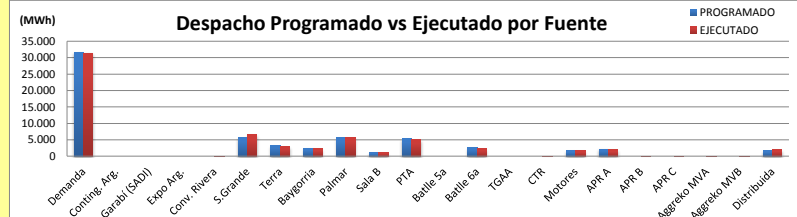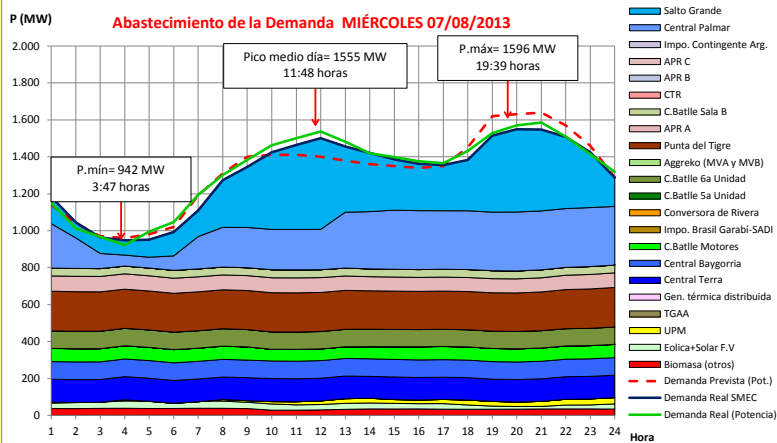

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

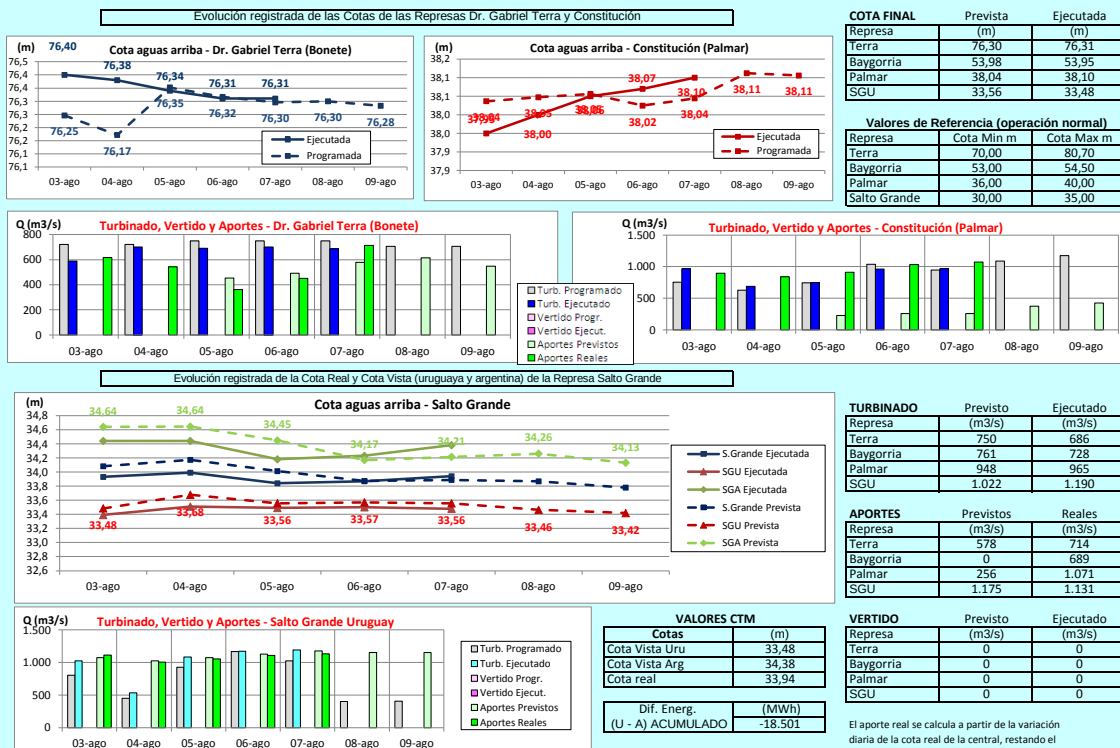

OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,84 % inferior a la prevista
Se registró generación eólica por 30,2 MW medios aprox., generación con biomasa por aprox. 51,5 MW medios y generación solar fotovoltaica por 0,1 MW medios.
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata