



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)





ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 14 de agosto de 2013


Generación Térmica (MWh)		14-ago
Central Batlle		2.339
• Sala B		1.114
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		1.225
Central La Tablada		-82
Central P. del Tigre		1.251
APR A		183
APR B		-3
APR C		1
MVA Motores		-1
MVB Motores		0
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.898
C. Baygorria		2.139
C. Palmar		7.785
C. Salto Grande		15.702
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-6
• Rivera		-6
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.642
TOTAL Generación (MWh)		33.848

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	33.848
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Diferencia (MWh)	38
Ejecutada - Programada	0,11%

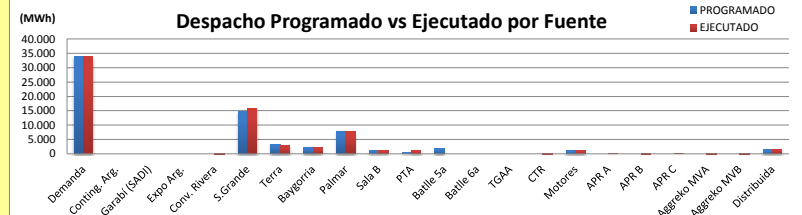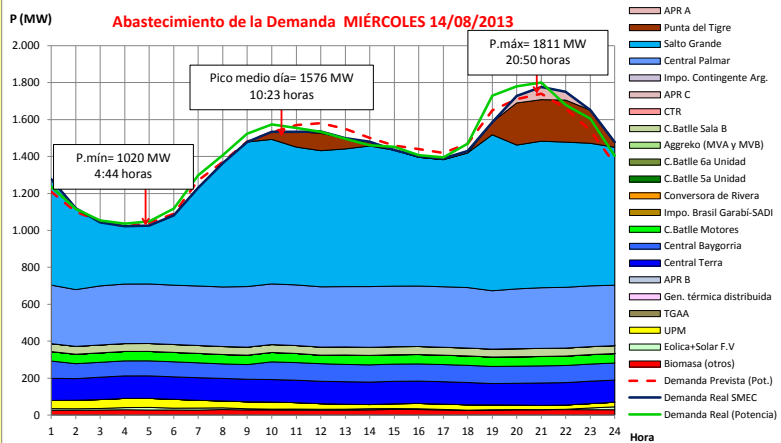

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr. G. Terra y Salto Grande)

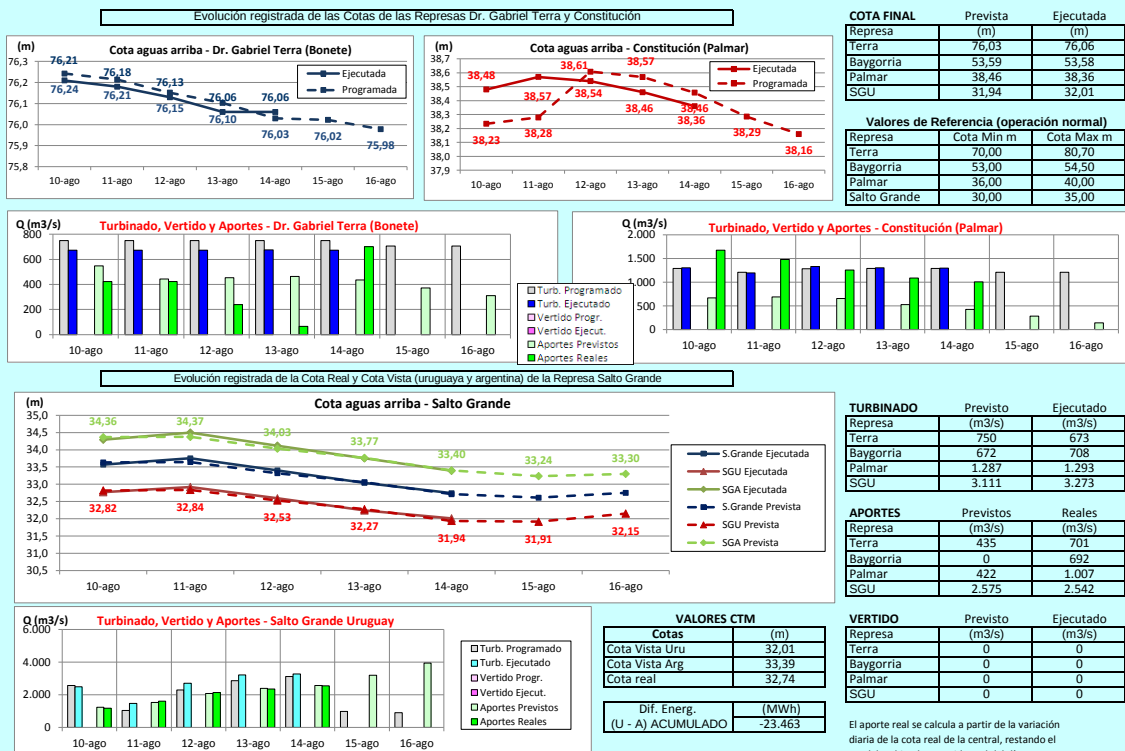

La demanda resultó 0,11 % superior a la prevista
Se registró generación eólica por 7,6 MW medios aprox., generación con biomasa por aprox. 62 MW medios y generación solar fotovoltaica por 0,1 MW medios.
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.
La potencia demandada en el pico superó lo previsto, por lo que hubo que despachar APR A.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata