



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)






ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 24 de agosto de 2013


Generación Térmica (MWh)		24-ago
Central Battle		2.092
• Sala B		1.126
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		965
Central La Tablada		-93
Central P. del Tigre		5.262
APR A		-2
APR B		21
APR C		-3
MVA Motores		-1
MVB Motores		0
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.826
C. Baygorria		1.917
C. Palmar		4.213
C. Salto Grande		12.741
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-8
• Rivera		-8
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.985
TOTAL Generación (MWh)		30.950

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	30.950
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	30.730
Diferencia (MWh)	220
Ejecutada - Programada	0,72%

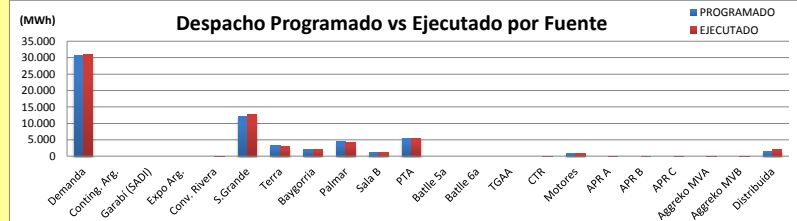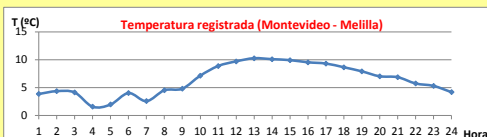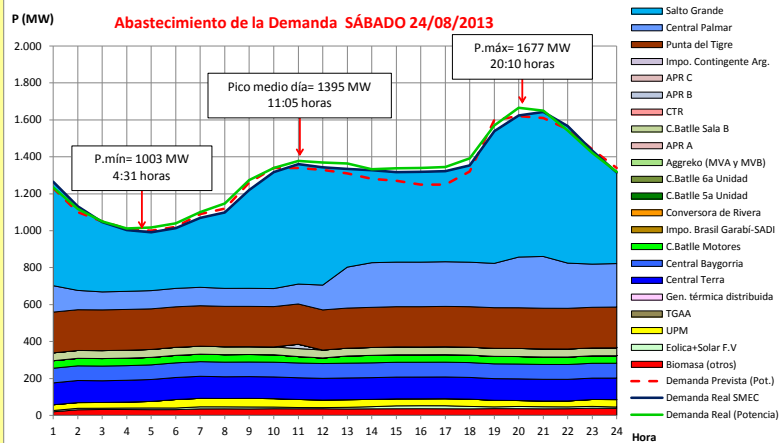

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

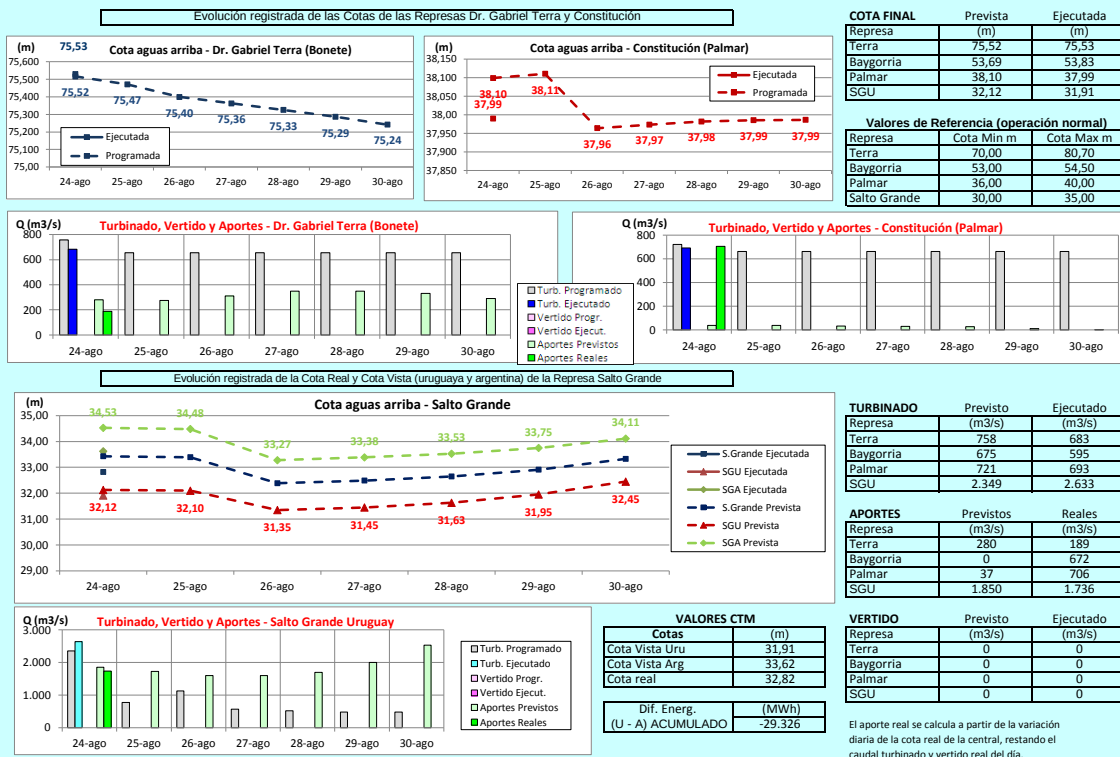

OBSERVACIONES

La demanda resultó 0,72 % superior a la prevista
Se registró generación eólica por 10,7 MW medios aprox., generación con biomasa por aprox. 73,5 MW medios y generación solar fotovoltaica por 0 MW medios.
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata