



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)





ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 27 de agosto de 2013


Generación Térmica (MWh)		27-ago
Central Batlle		1.931
• Sala B		1.126
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		804
Central La Tablada		-82
Central P. del Tigre		5.252
APR A		162
APR B		-3
APR C		32
MVA Motores		-1
MVB Motores		0
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.819
C. Baygorria		2.220
C. Palmar		7.855
C. Salto Grande		11.455
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-6
• Rivera		-6
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.832
TOTAL Generación (MWh)		33.464

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	33.464
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	33.700
Diferencia (MWh)	-236
Ejecutada - Programada	-0,70%

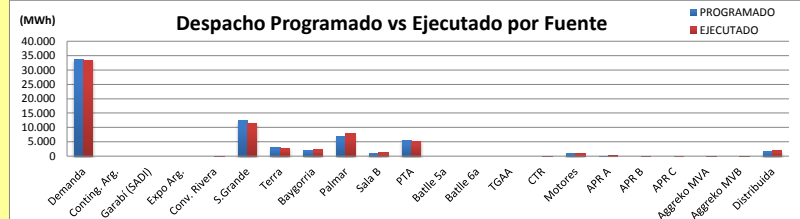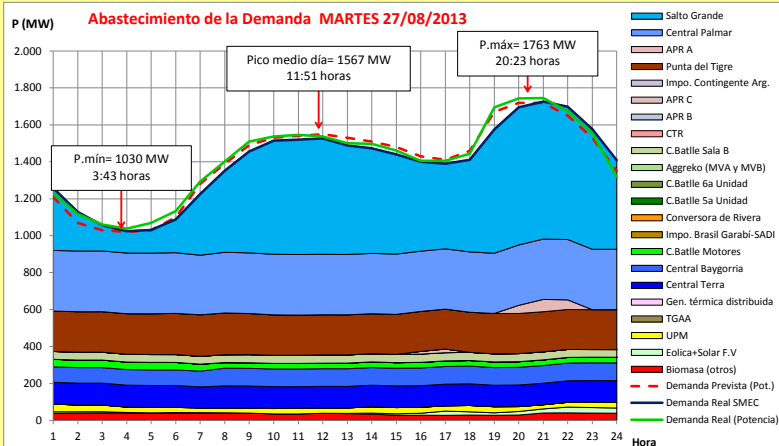

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

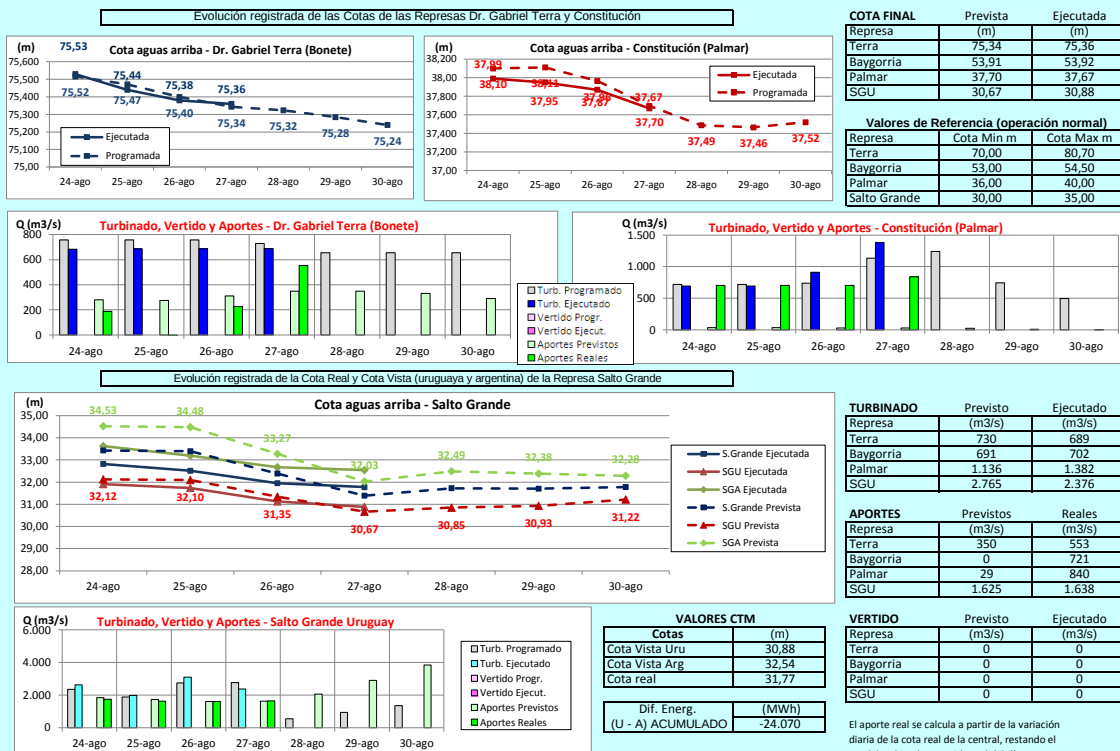

La demanda resultó 0,7% inferior a la prevista
Se registró generación eólica por 11,2 MW medios aprox., generación con biomasa por aprox. 66,1 MW medios y generación solar fotovoltaica por 0,1 MW medios.
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la convertidora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata