



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.





miércoles 28 de agosto de 2013

Generación Térmica (MWh)		28-ago
Central Battle		1.822
• Sala B		1.109
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		714
Central La Tablada		-85
Central P. del Tigre		5.090
APR A		-2
APR B		-2
APR C		23
MVA Motores		-1
MVB Motores		0
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.793
C. Baygorria		2.245
C. Palmar		6.998
C. Salto Grande		9.935
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-5
• Rivera		-5
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		2.337
TOTAL Generación (MWh)		31.148


Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	31.148
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	31.830
Diferencia (MWh)	-682
Ejecutada - Programada	-2,14%

Abastecimiento de la Demanda MIÉRCOLES 28/08/2013

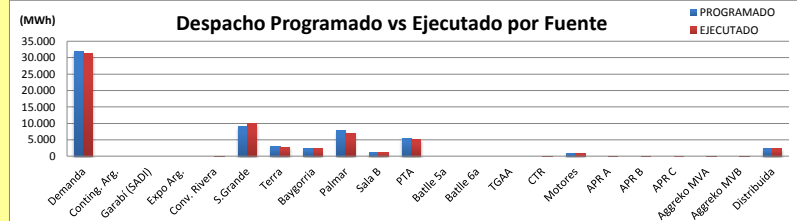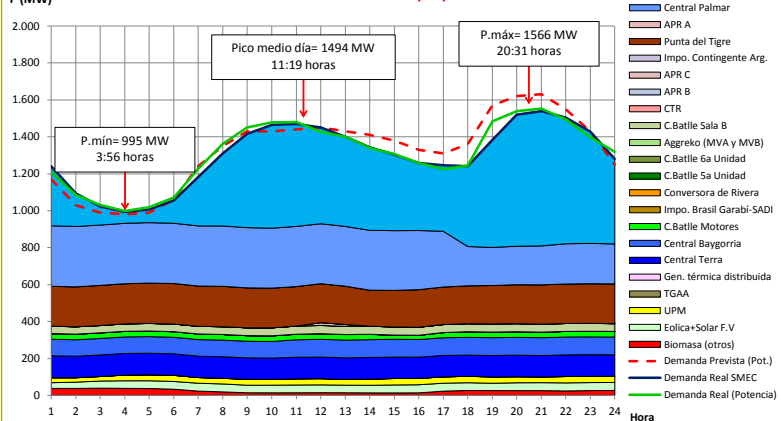

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

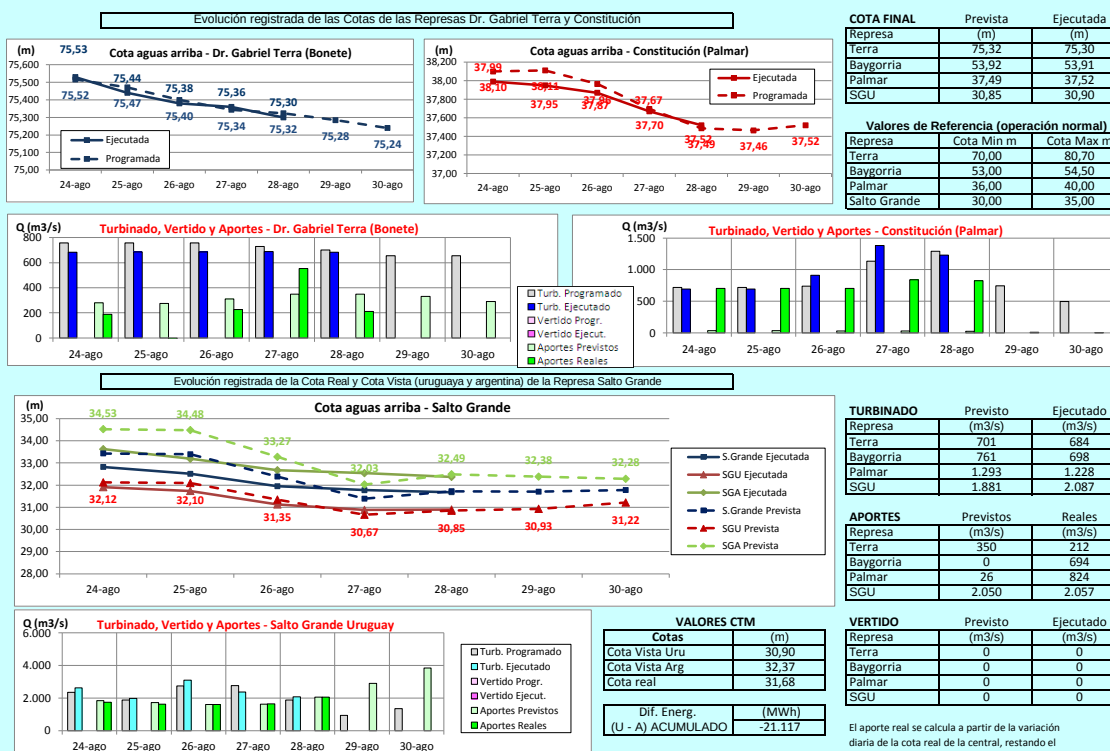

La demanda resultó 2,14 % inferior a la prevista
Se registró generación eólica por 41,2 MW medios aprox., generación con biomasa por aprox. 56,3 MW medios y generación solar fotovoltaica por 0,1 MW medios.
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata