



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.






jueves 29 de agosto de 2013

Generación Térmica (MWh)		29-ago
Central Battle		1.849
• Sala B		1.118
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		731
Central La Tablada		-85
Central P. del Tigre		5.005
APR A		-2
APR B		-2
APR C		57
MVA Motores		-1
MVB Motores		-1
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		2.315
C. Baygorria		2.177
C. Palmar		530
C. Salto Grande		14.855
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-7
• Rivera		-7
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		2.256
TOTAL Generación (MWh)		28.947


Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	28.947
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	29.930
Diferencia (MWh)	-983
Ejecutada - Programada	-3,29%

Abastecimiento de la Demanda JUEVES 29/08/2013

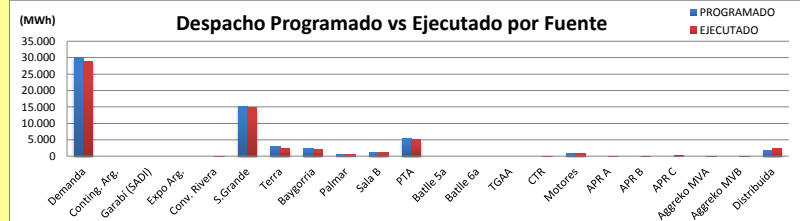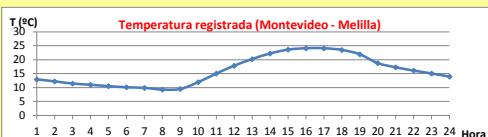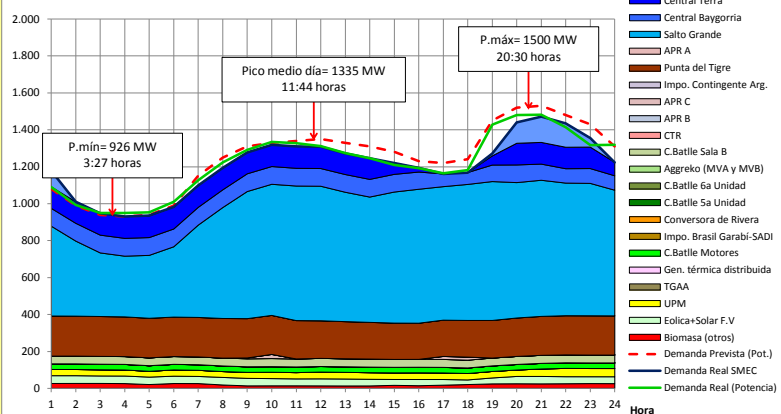

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

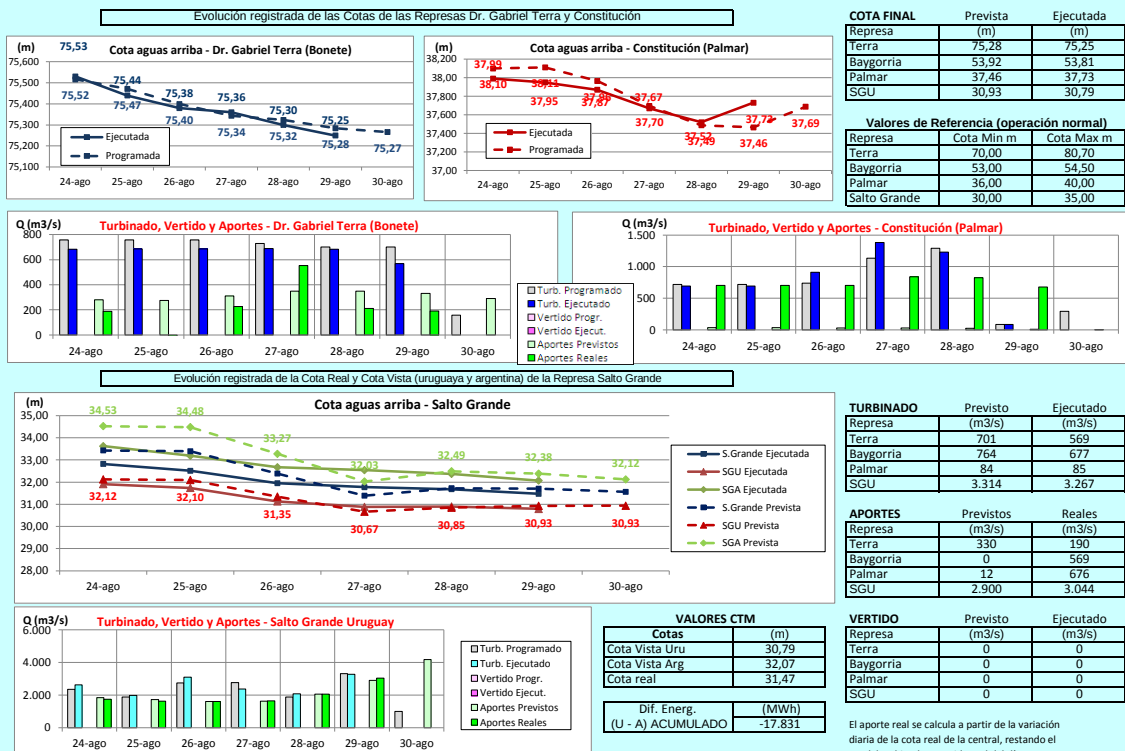

La demanda resultó 3,29 % inferior a la prevista
Se registró generación eólica por 37,6 MW medios aprox., generación con biomasa por aprox. 57 MW medios y generación solar fotovoltaica por 0,1 MW medios.
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata