



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.





viernes 30 de agosto de 2013

Generación Térmica (MWh)	
Central Battle	1.929
• Sala B	1.113
• 5a	0
• 6a	0
• Motores	816
Central La Tablada	-87
Central P. del Tigre	3.676
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-3
MVA Motores	-1
MVB Motores	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica (MWh)	
C.G. Terra	680
C. Baygorria	502
C. Palmar	1.249
C. Salto Grande	17.399
Importación (MWh)	
Argentina	0
• Contingente	0
Brasil	-8
• Rivera	-8
• SADI	0
Otros Generadores (MWh)	
UPM + Gen. Distribuida	2.291
TOTAL Generación (MWh)	27.621


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
• Hidráulica	0
• Térmica	0
Exportación a Brasil	0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	27.621
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	28.770
Diferencia (MWh)	-1.149
Ejecutada - Programada	-3,99%

Abastecimiento de la Demanda VIERNES 30/08/2013

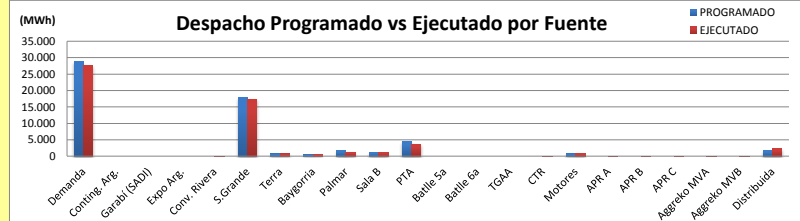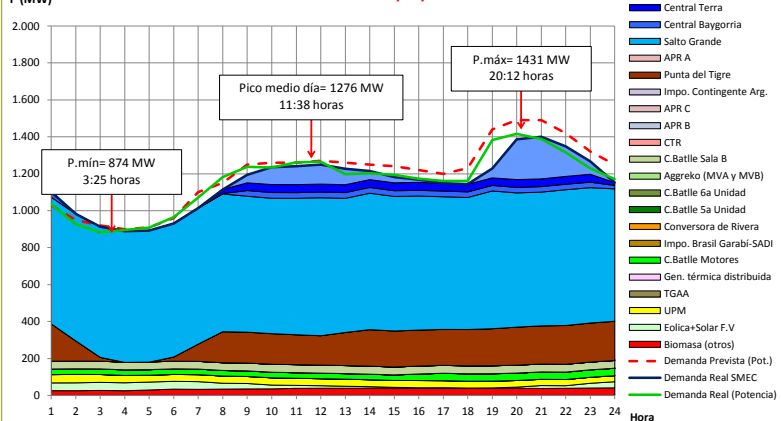

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

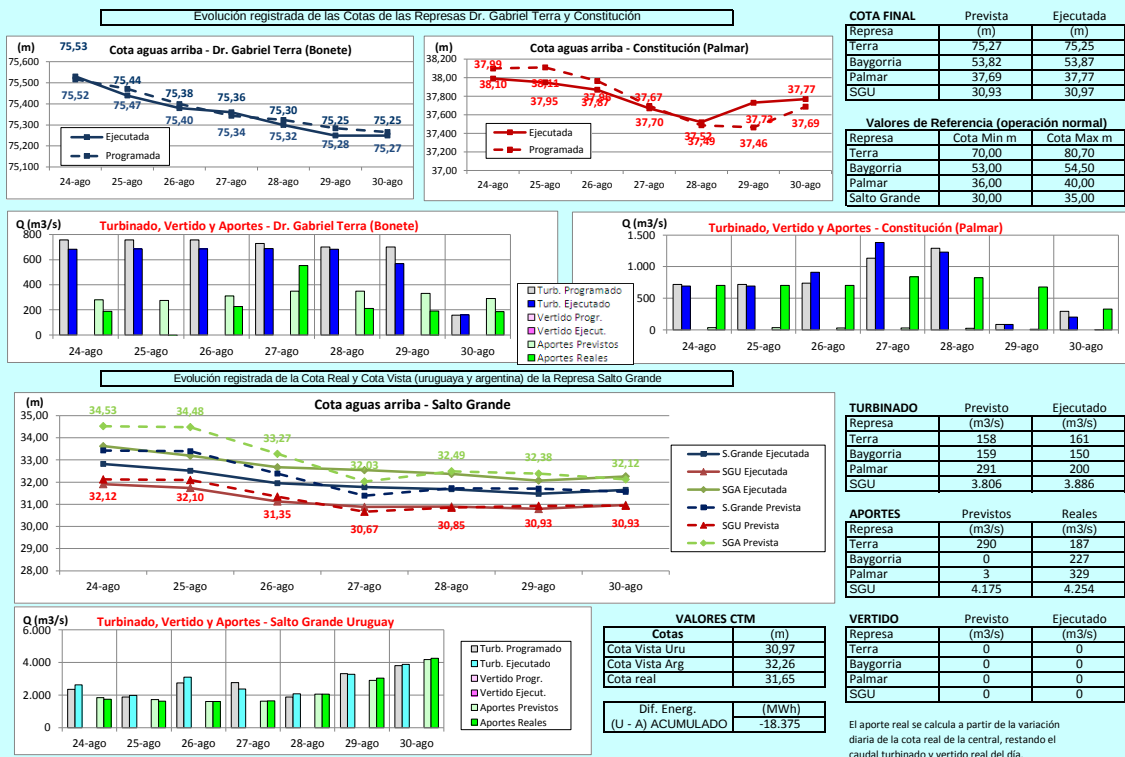

OBSERVACIONES

La demanda resultó 3,99 % inferior a la prevista
Se registró generación eólica por 22,7 MW medios aprox., generación con biomasa por aprox. 73,3 MW medios y generación solar fotovoltaica por 0,1 MW medios.
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata