



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)





ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 1 de septiembre de 2013


Generación Térmica (MWh)		01-sep
Central Batlle		1.650
• Sala B		1.110
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		540
Central La Tablada		-101
Central P. del Tigre		5.056
APR A		1.979
APR B		-3
APR C		-3
MVA Motores		-1
MVB Motores		0
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		0
C. Baygorria		-6
C. Palmar		69
C. Salto Grande		12.833
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-9
• Rivera		-9
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.410
TOTAL Generación (MWh)		22.875

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	22.875
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	25.950
Diferencia (MWh)	-3.075
Ejecutada - Programada	-11,85%

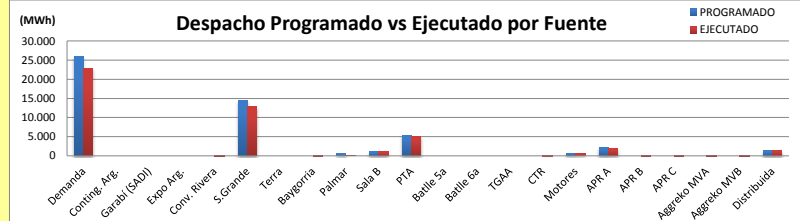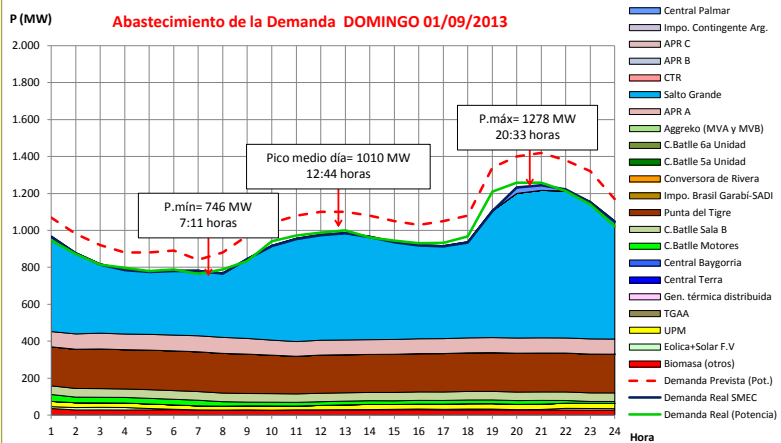

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr. G. Terra y Salto Grande)

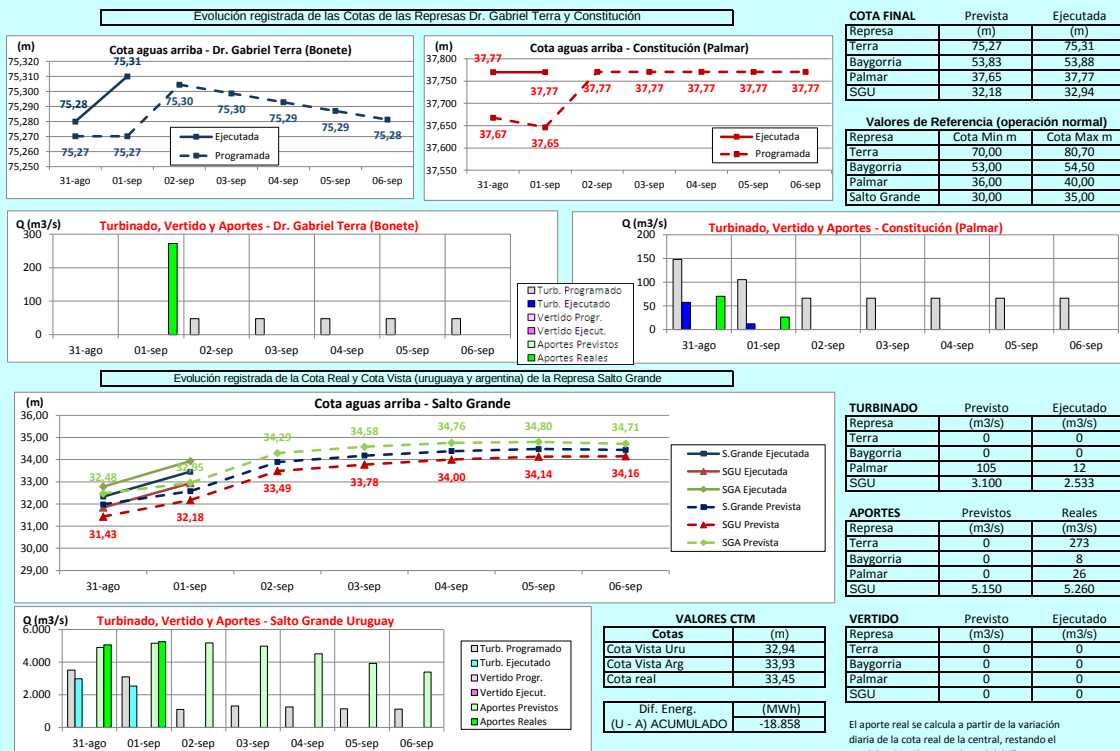

La demanda resultó 11,8 % inferior a la prevista
Se registró generación eólica por 5,1 MW medios aprox., generación con biomasa por aprox. 54,4 MW medios y generación solar fotovoltaica por 0,1 MW medios.
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata