



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO (preliminar)






ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 4 de septiembre de 2013





Generación Térmica (MWh)		04-sep
Central Batlle		1.542
• Sala B		1.105
• 5a		0
• 6a		0
• Motores		437
Central La Tablada		-81
Central P. del Tigre		5.255
APR A		2.098
APR B		-2
APR C		35
MVA Motores		-1
MVB Motores		0
Central Maldonado		0
Generación Hidráulica (MWh)		
C.G. Terra		521
C. Baygorria		391
C. Palmar		723
C. Salto Grande		18.849
Importación (MWh)		Por País
Argentina		0
• Contingente		0
Brasil		-5
• Rivera		-5
• SADI		0
Otros Generadores (MWh)		
UPM + Gen. Distribuida		1.079
TOTAL Generación (MWh)		30.404

Exportación (MWh)		
Exportación a Arg.		0
• Hidráulica		0
• Térmica		0
Exportación a Brasil		0

DEMANDA NETA S.I.N. (MWh)	30.404
(en bombes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	31.070
Diferencia (MWh)	-666
Ejecutada - Programada	-2,14%

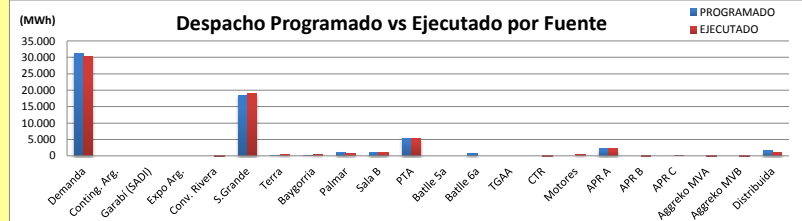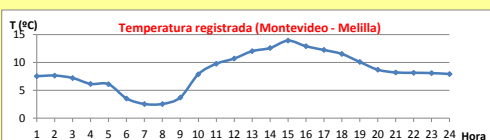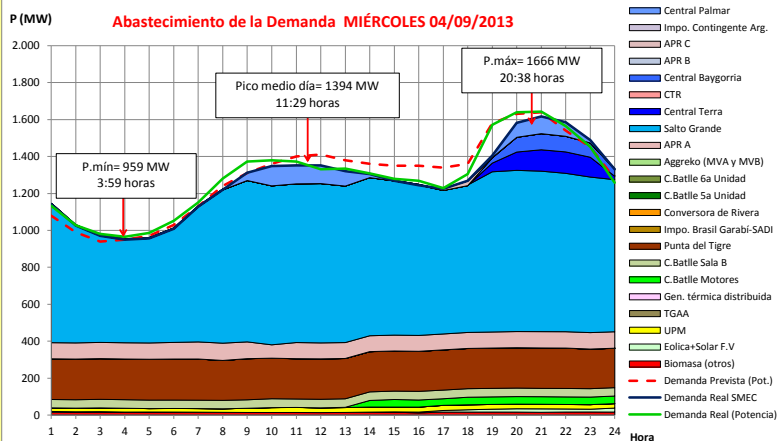

EVOLUCIÓN DE LOS EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

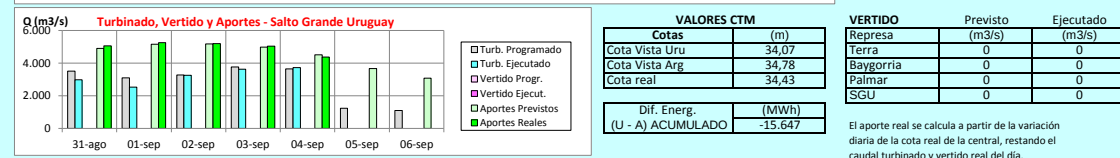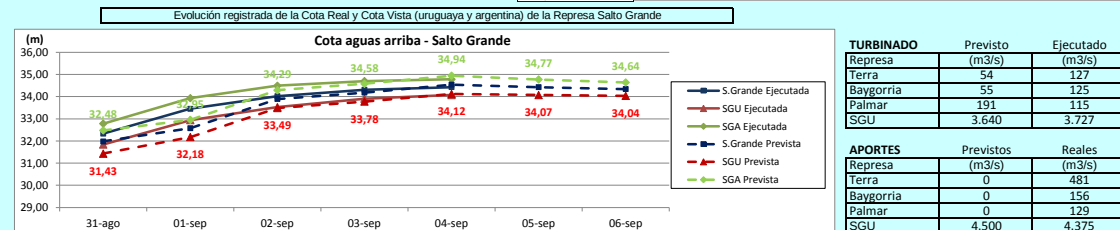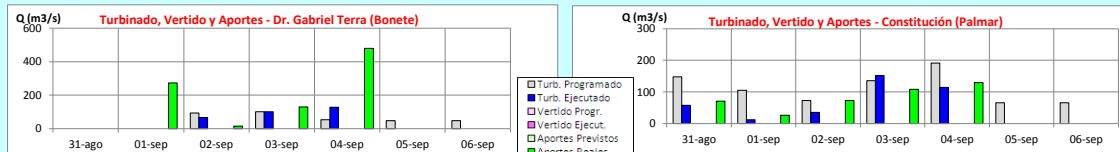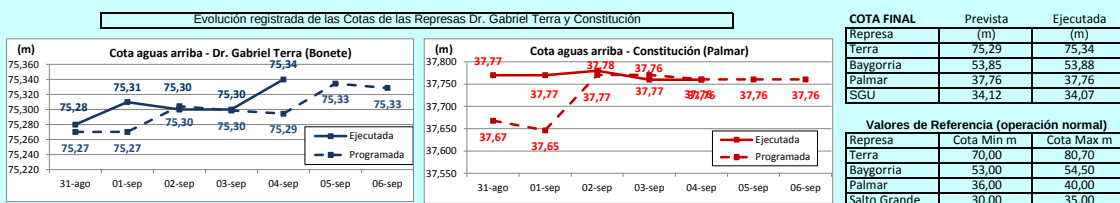

OBSERVACIONES

La demanda resultó 2,14 % inferior a la prevista
Se registró generación eólica por 6,8 MW medios aprox., generación con biomasa por aprox. 40 MW medios y generación solar fotovoltaica por 0,1 MW medios.
No se generó energía por concepto de térmica distribuida
No se importó energía de Brasil a través de la conversora Rivera.
No hubo disponibilidad de gas natural para generar en Punta del Tigre con dicho combustible.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata