



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



sábado 07 de septiembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	4.586
Sala B	1.095
5ta.	0
6ta.	2.548
Motores	943
Central La Tablada	-83
Central P. del Tigre	4.997
APR A	1.314
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-0
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	0
C. Baygorria	265
C. Palmar	186
C. Salto Grande	14.351
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.464
TOTAL Generación	27.078

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.078
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.480
Diferencia (MWh)	598
Ejecutada - Programada	2,26 %

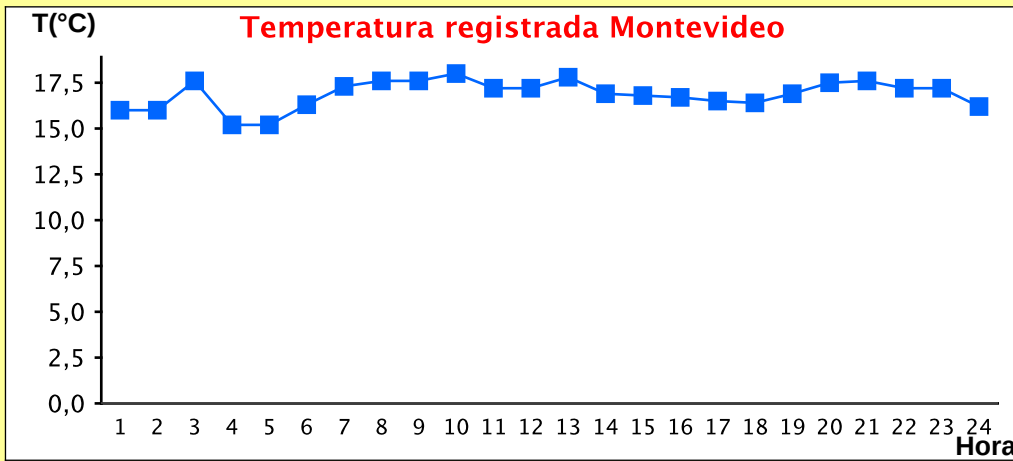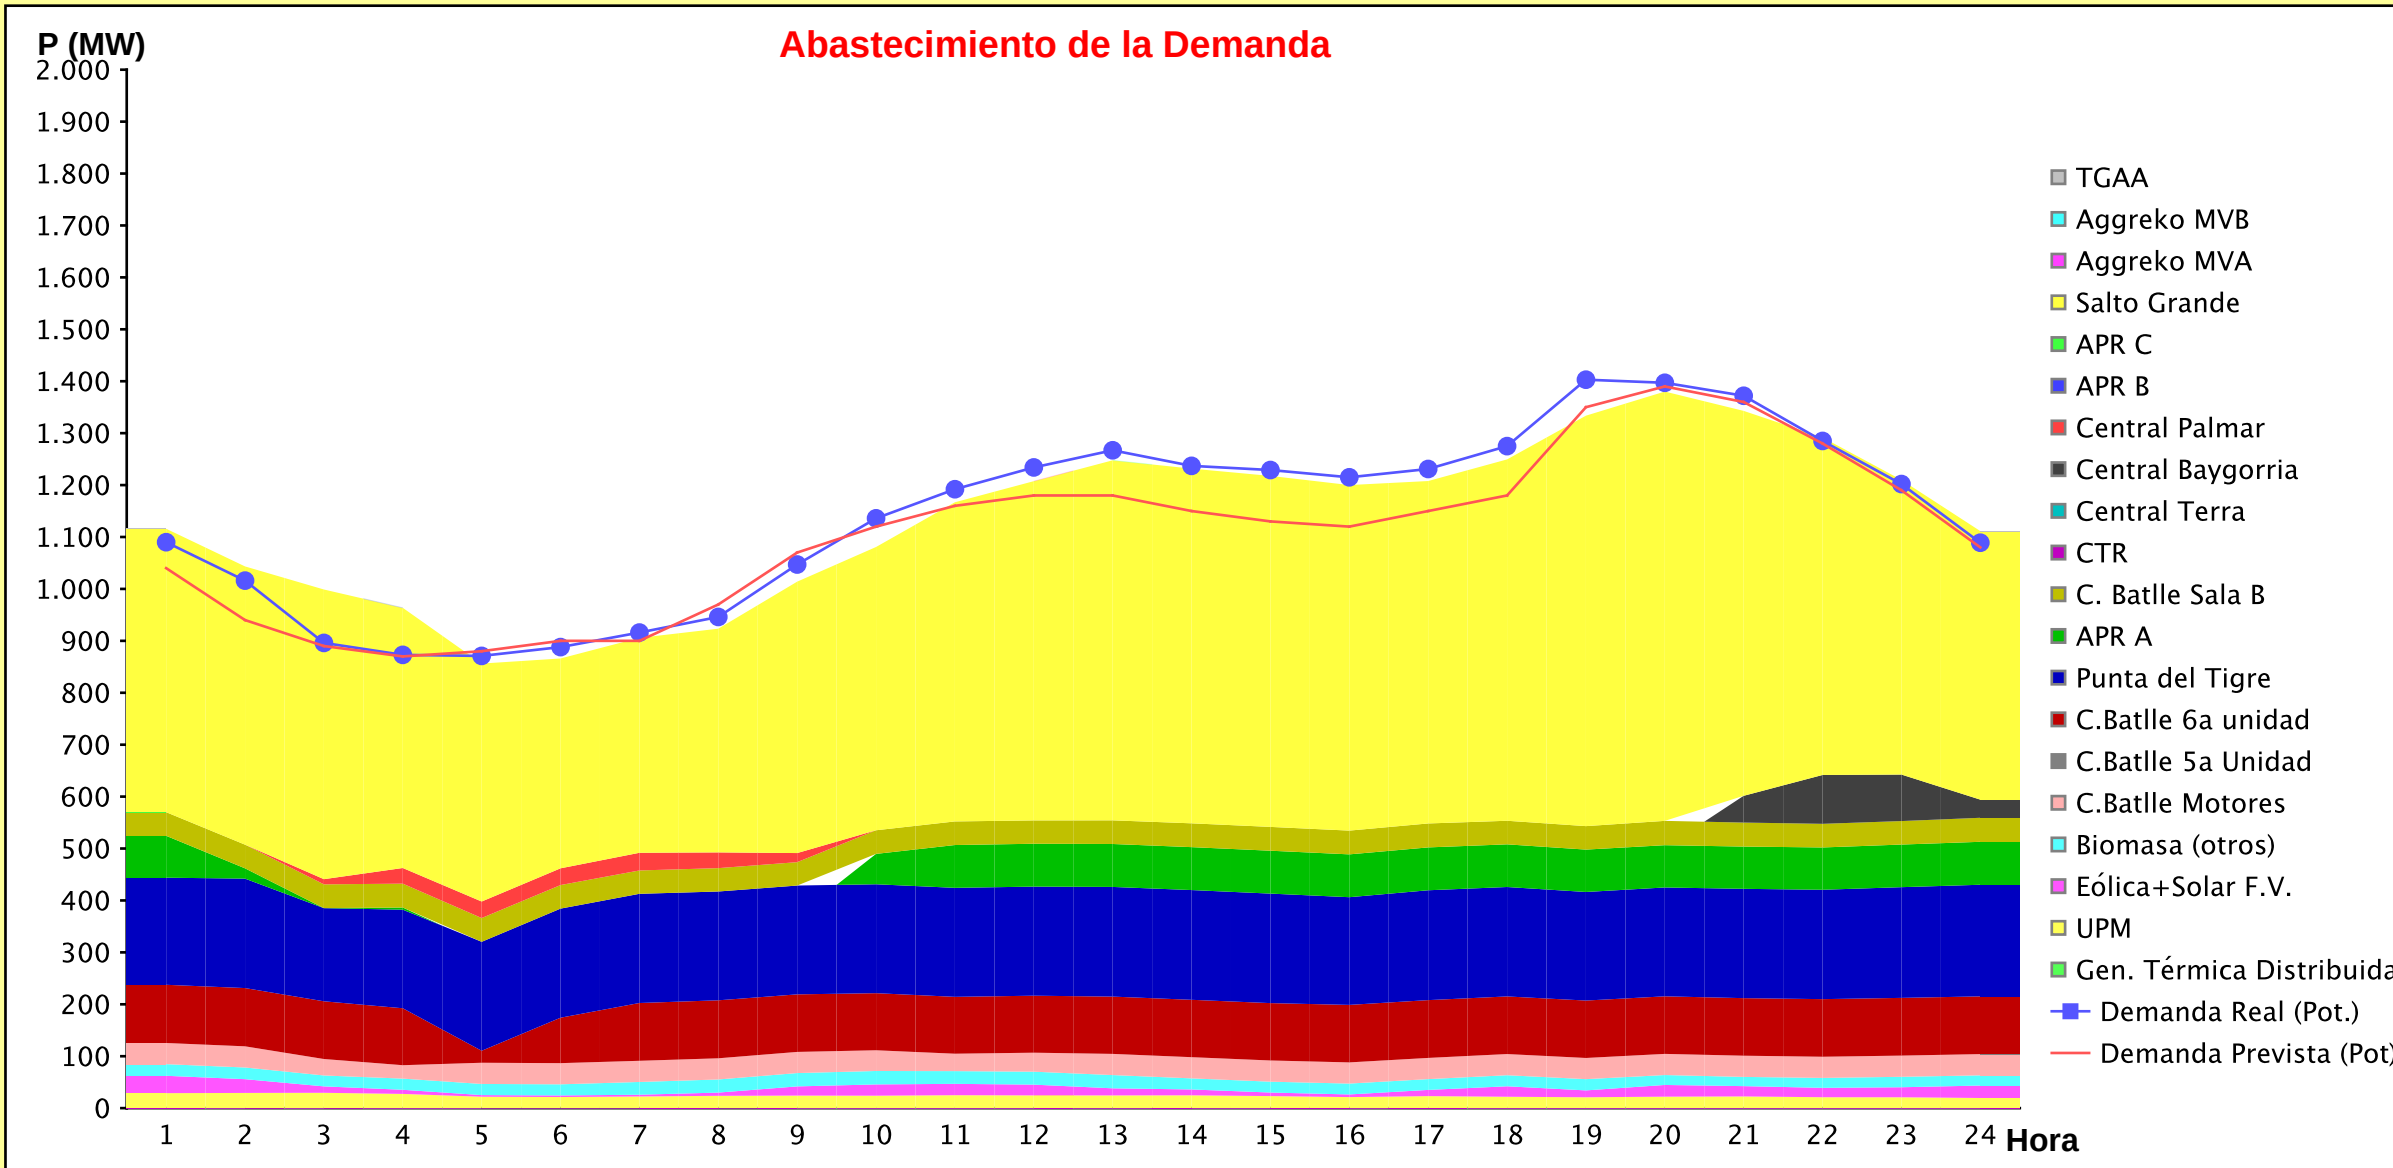



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1275,42 Hora 12:52
Potencia mínima:	857,19 Hora 02:30
Pico noche:	1411,93 Hora 19:21

Generación Media (MW)	
Eólica	15,3
Biomasa	50,3
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

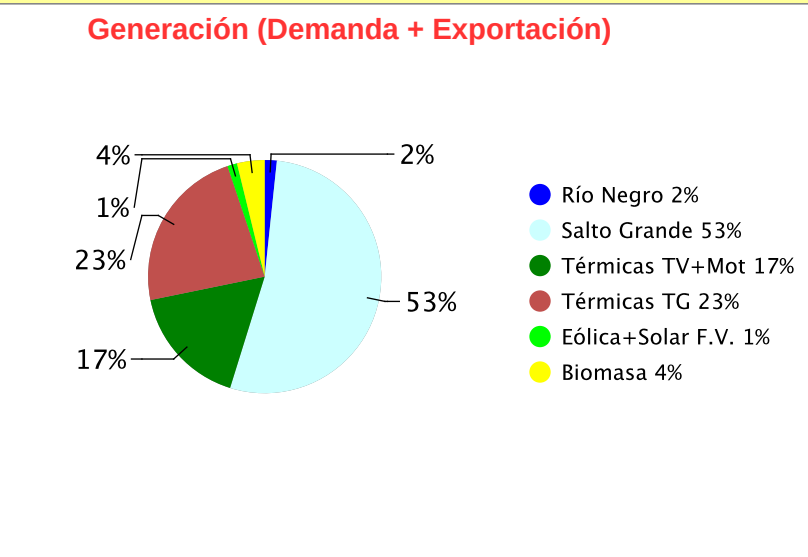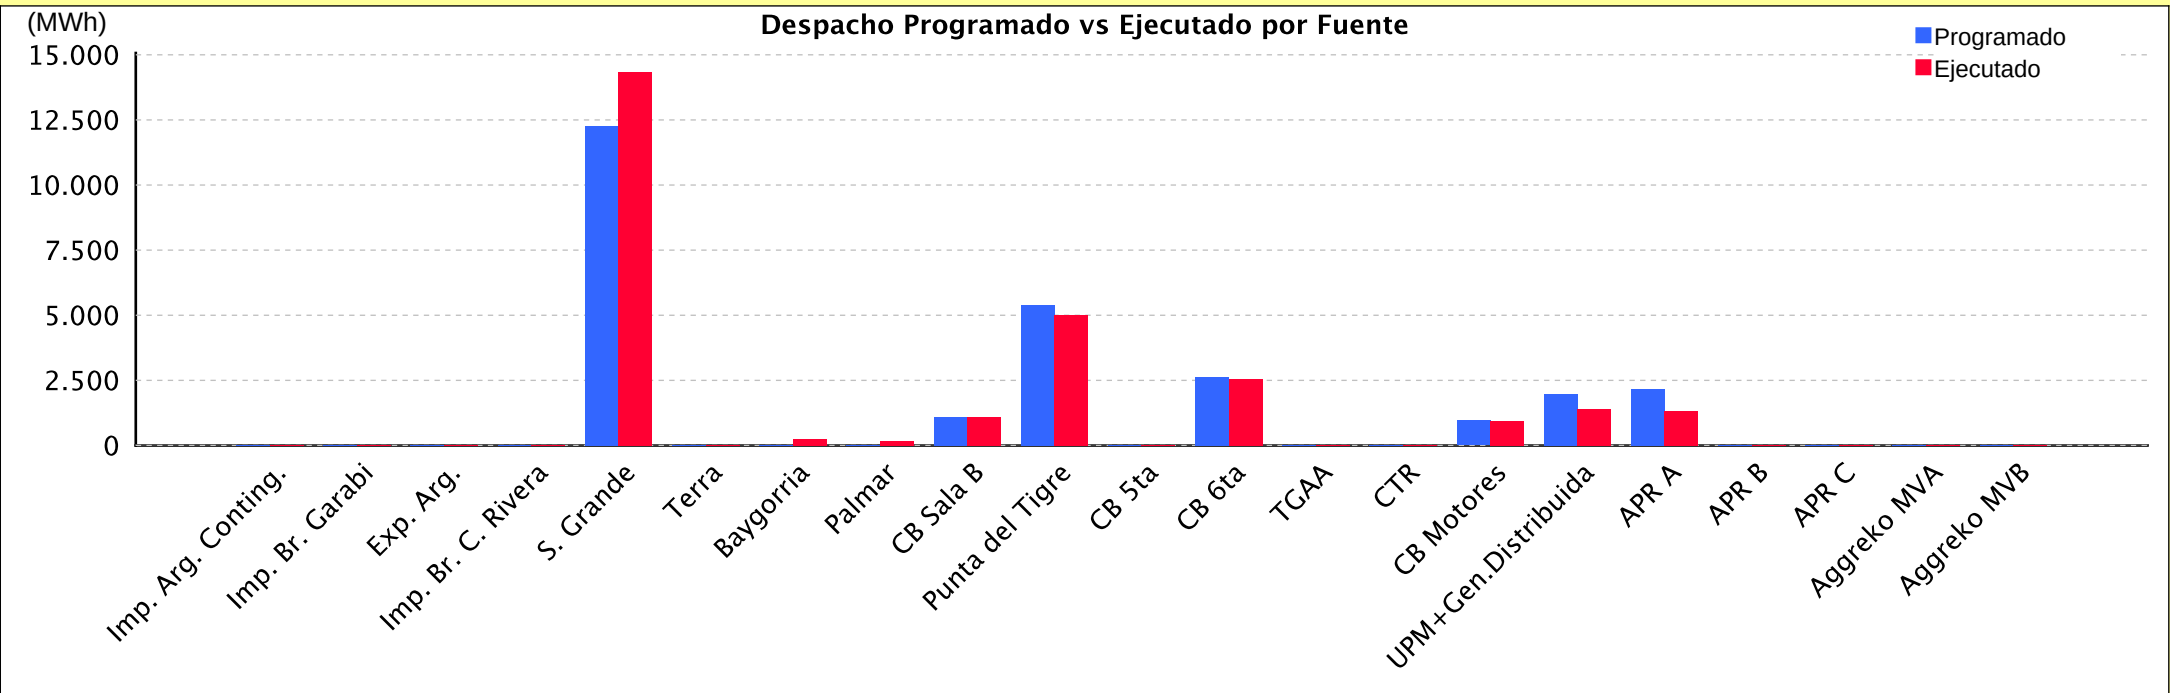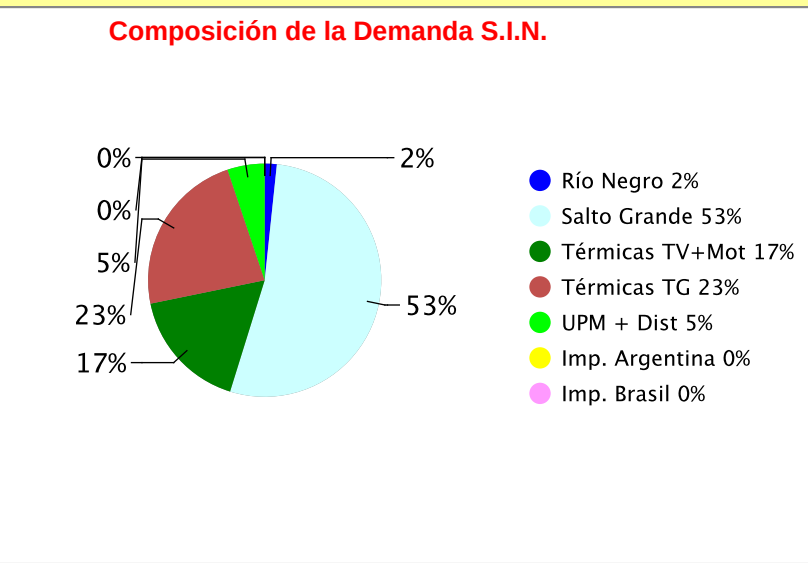



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

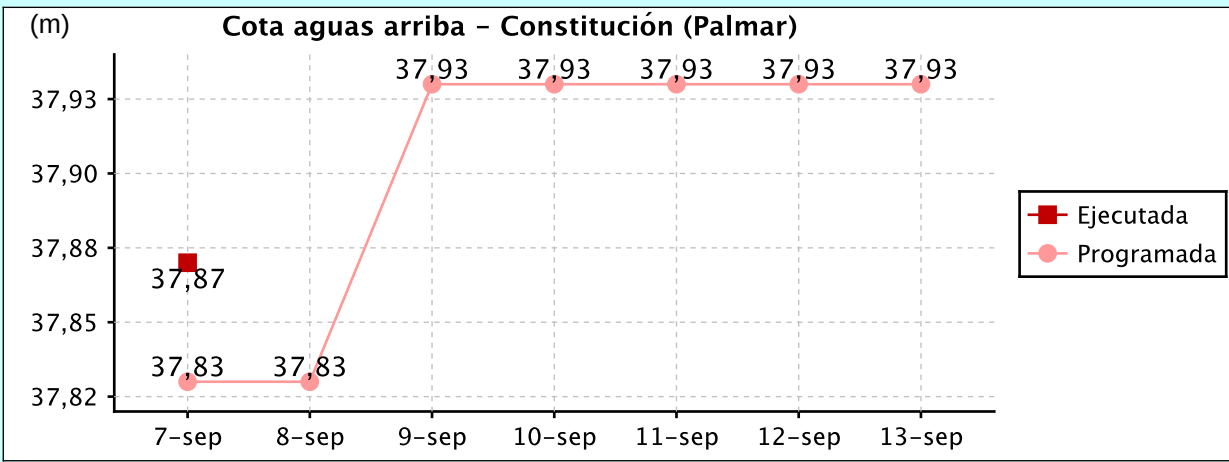
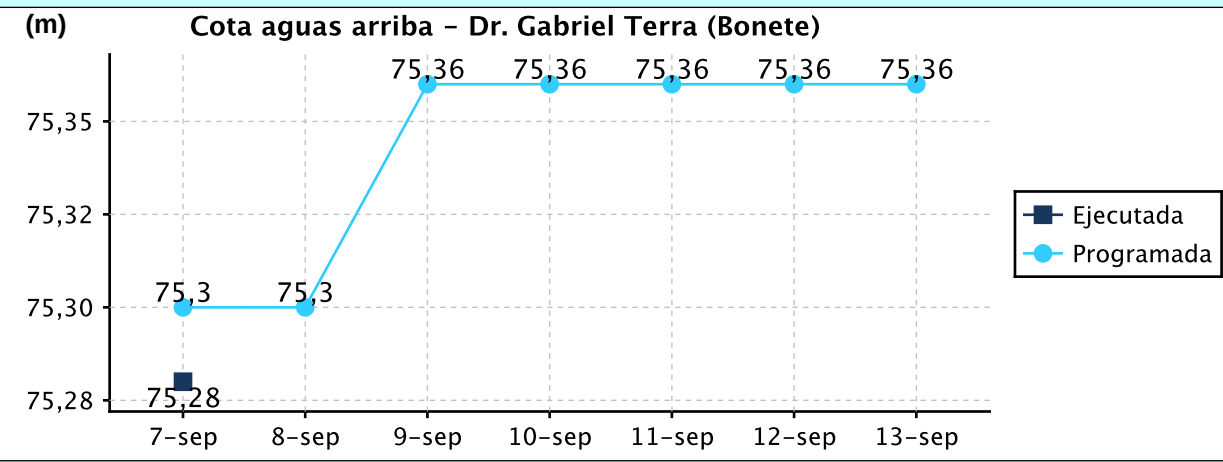


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	75,30	75,28
Baygorria	53,82	53,84
Palmar	37,83	37,87
SGU	34,17	33,87

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

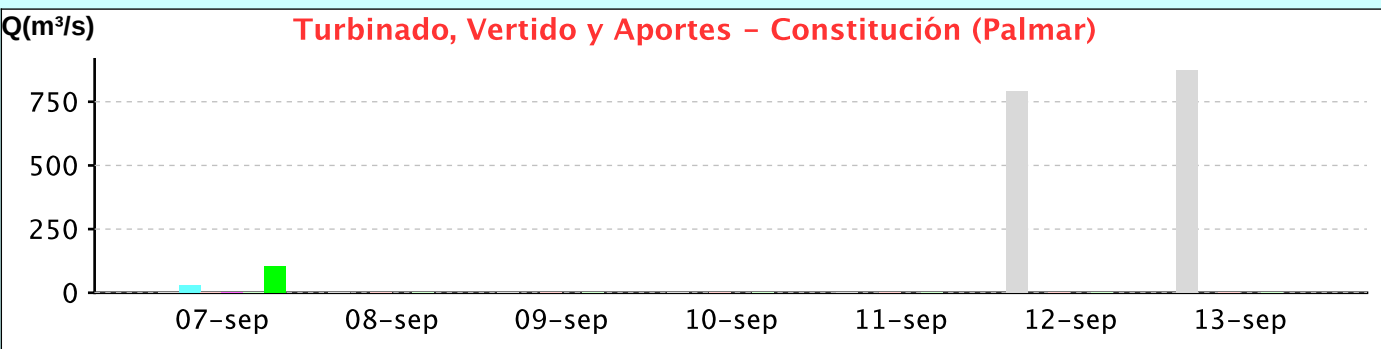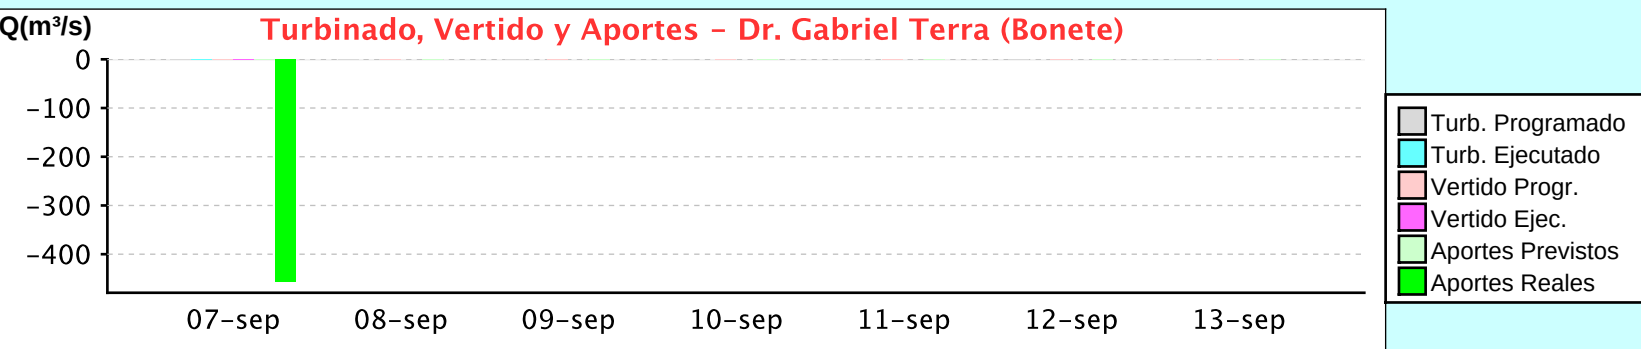

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

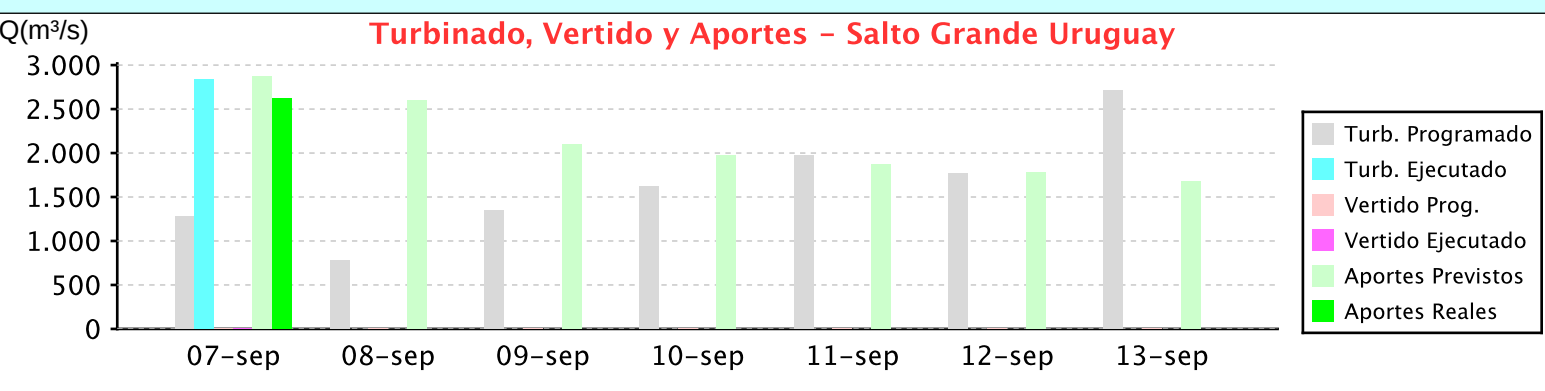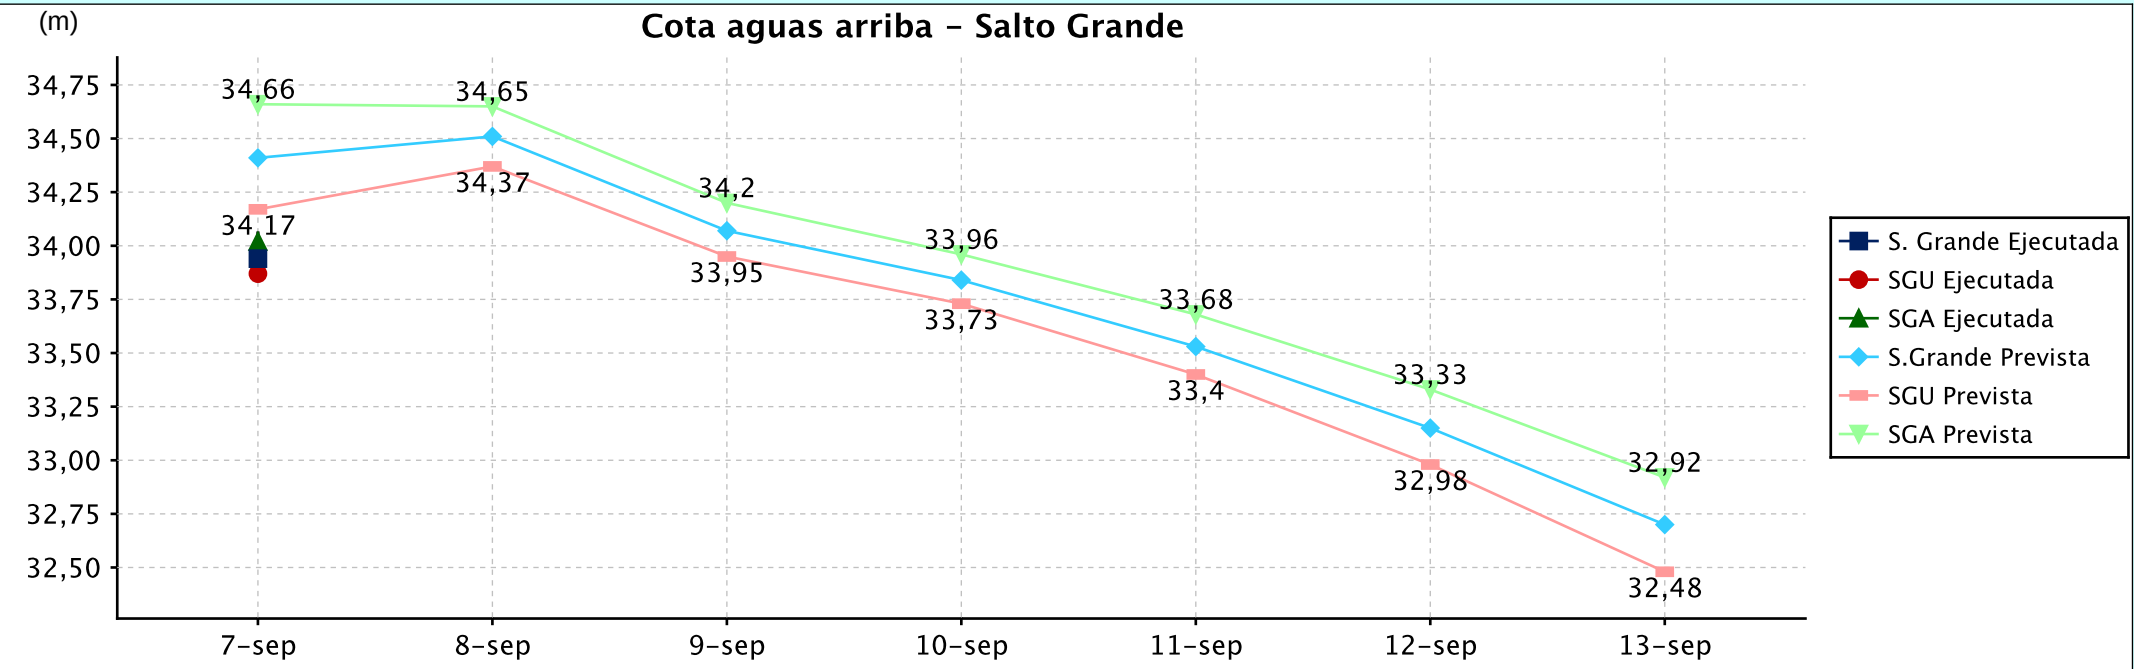

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,87
Cota Vista Arg	34,02
Cota real	33,94

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-3.202
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	85
Palmar	0	30
SGU	1.276	2.833

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-456
Baygorria	0	46
Palmar	0	102
SGU	2.875	2.625

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES