



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



miércoles 11 de septiembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	4.443
Sala B	1.145
5ta.	0
6ta.	2.437
Motores	861
Central La Tablada	-86
Central P. del Tigre	4.658
APR A	1.829
APR B	-2
APR C	-2
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	0
C. Baygorria	552
C. Palmar	2.776
C. Salto Grande	11.975
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.829
TOTAL Generación	27.971

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.971
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.400
Diferencia (MWh)	571
Ejecutada - Programada	2,08 %

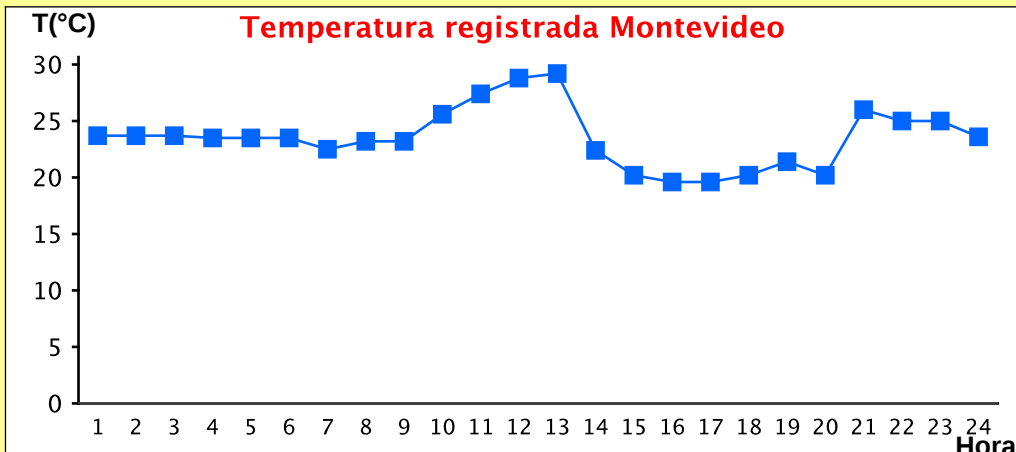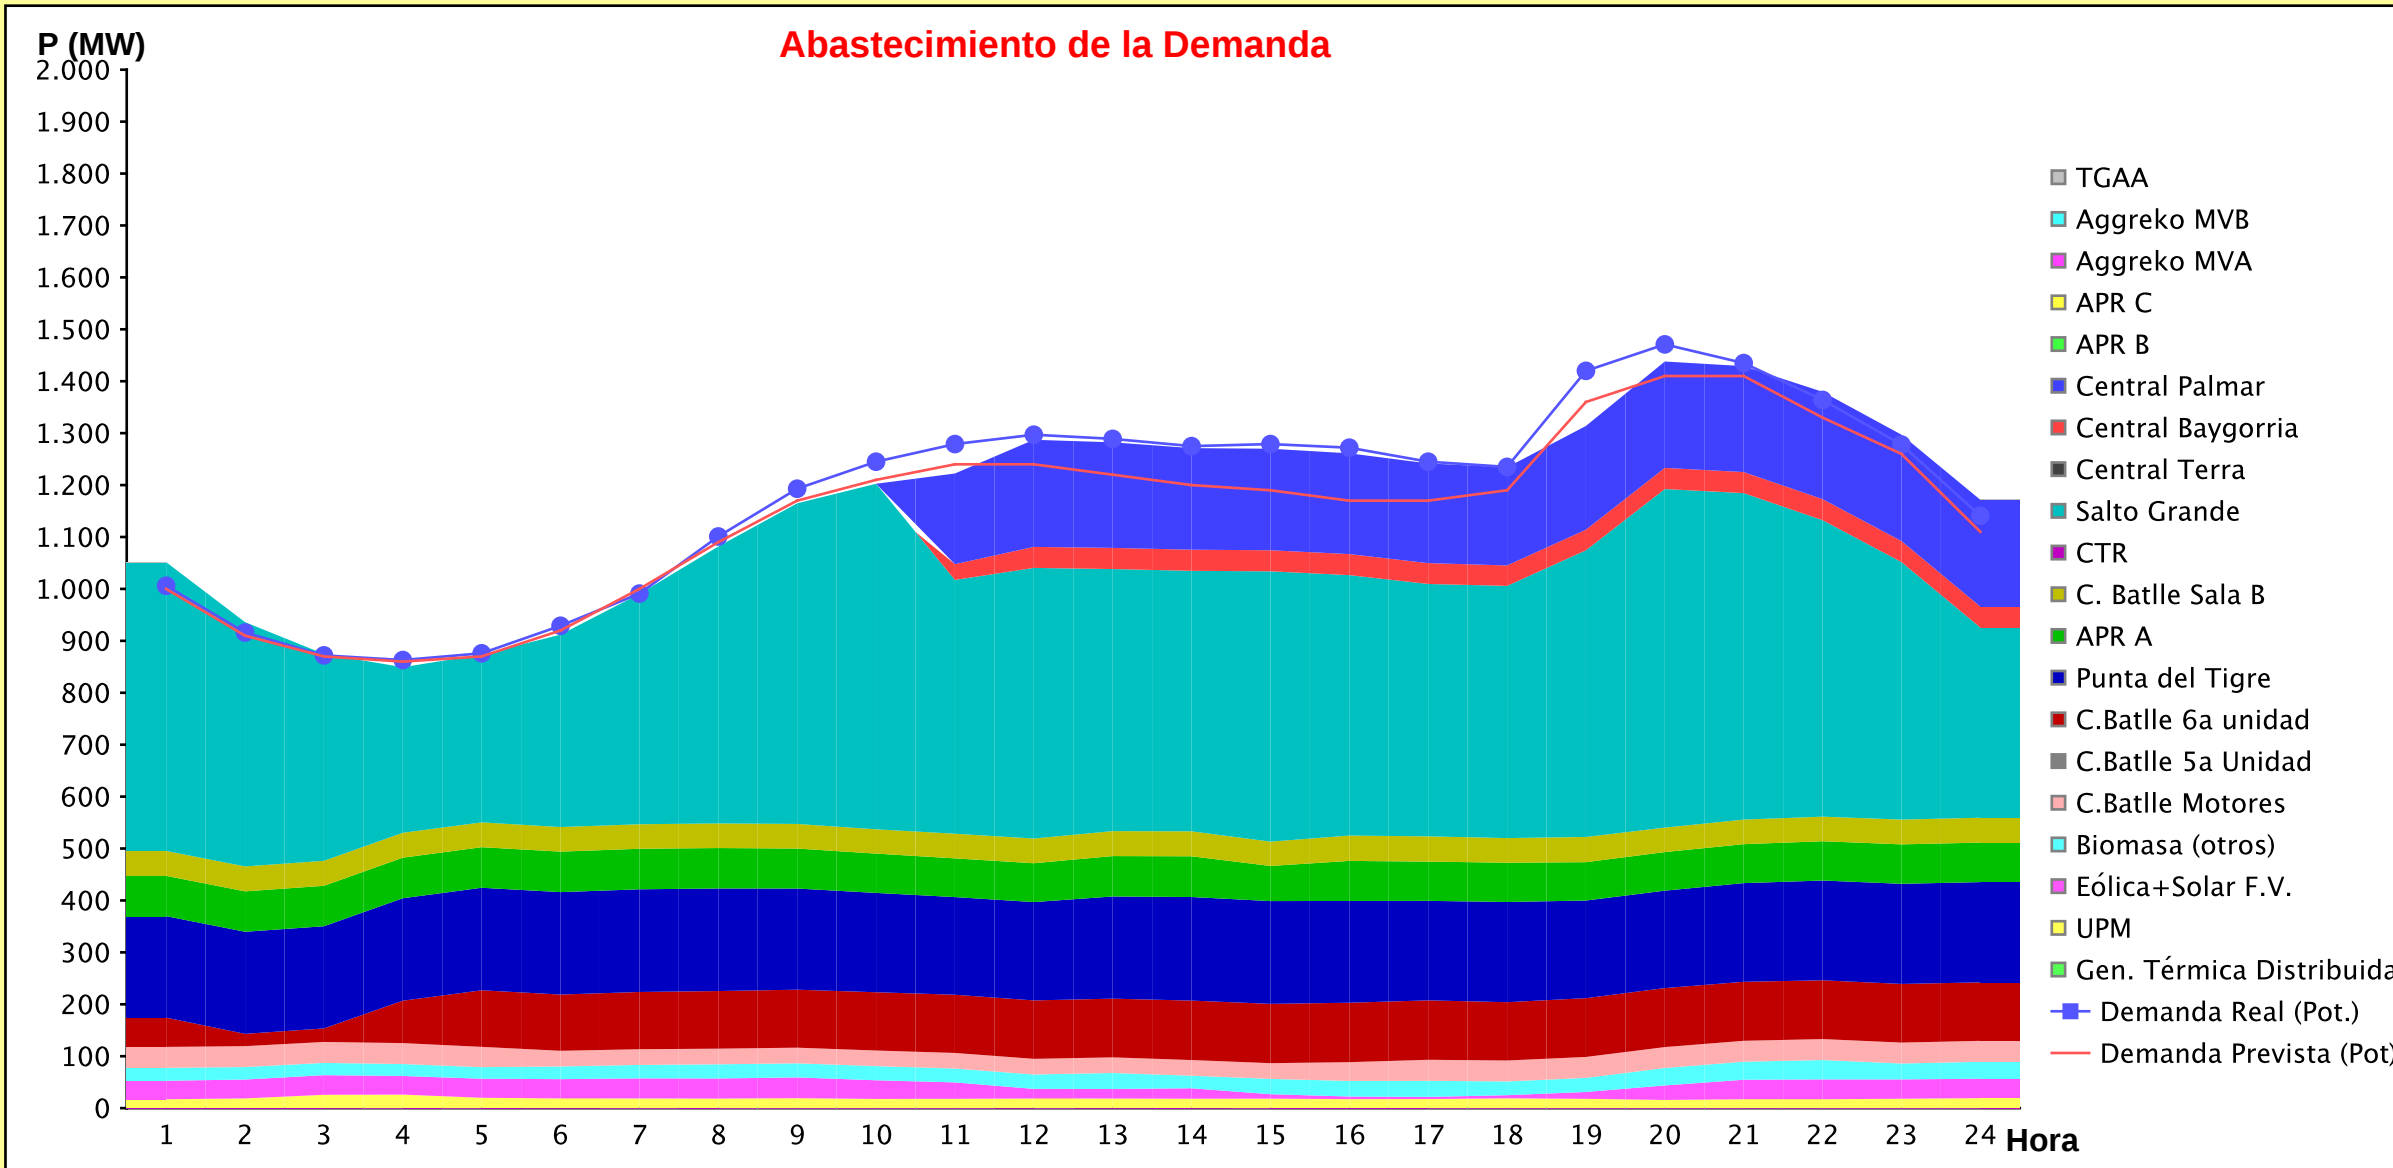



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1321,82 Hora 11:51
Potencia mínima:	861,86 Hora 03:31
Pico noche:	1468,96 Hora 19:59

Generación Media (MW)	
Eólica	28,4
Biomasa	49,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

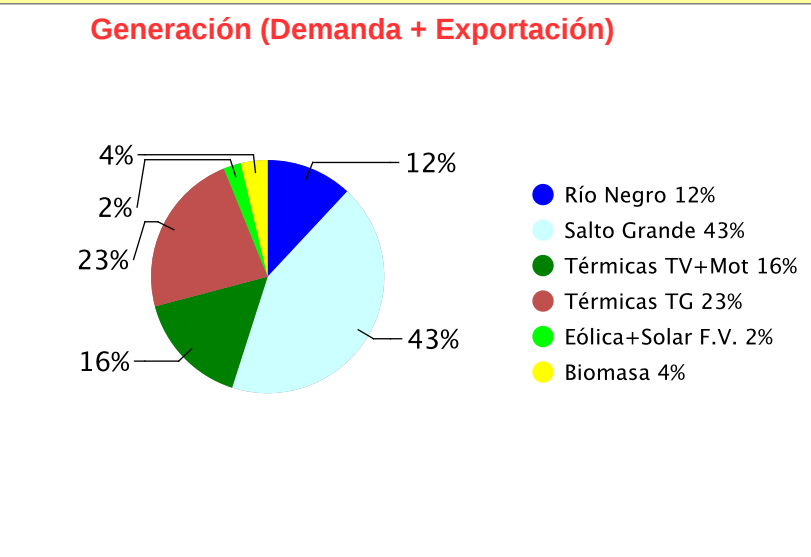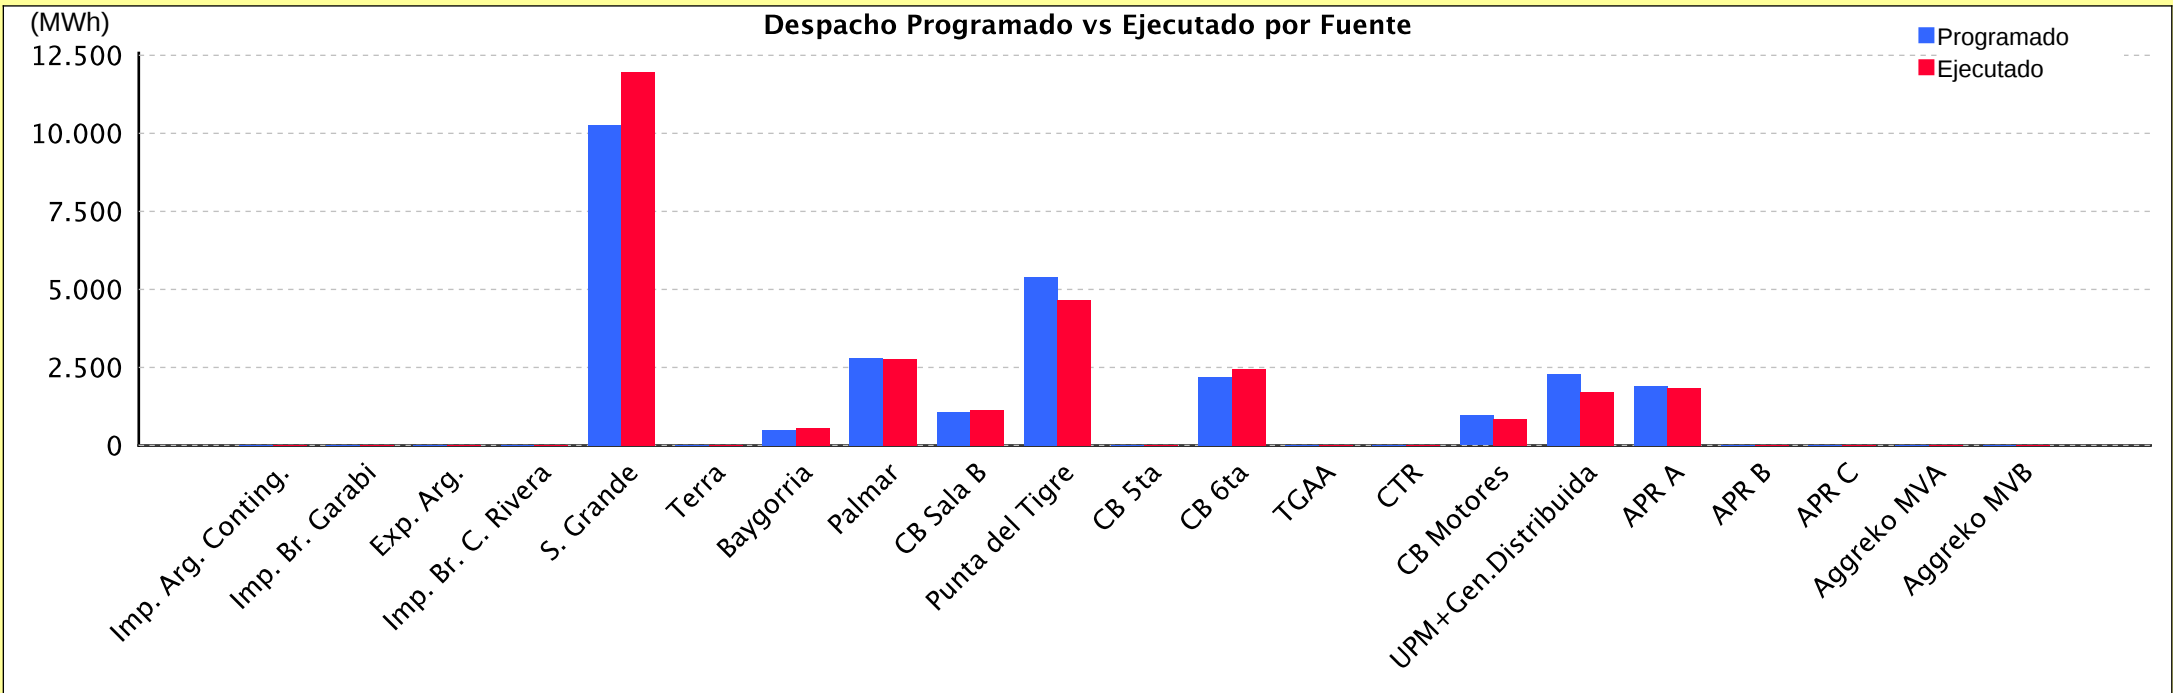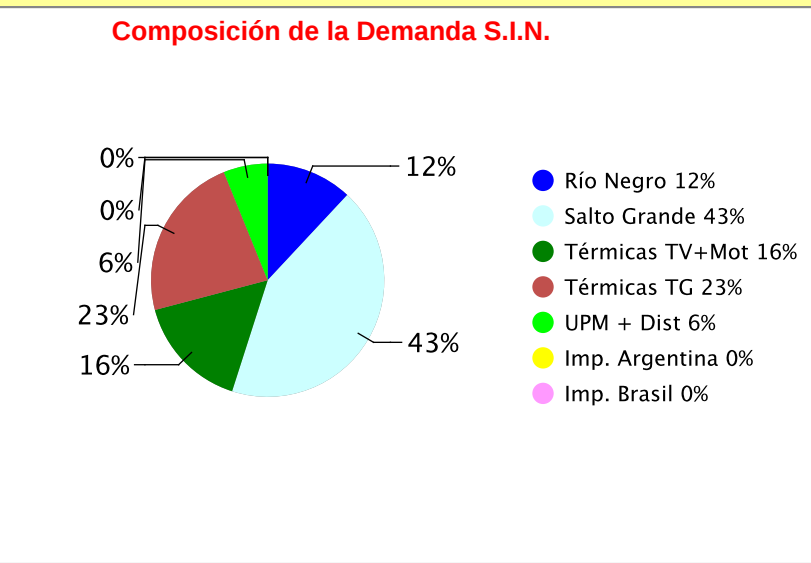



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

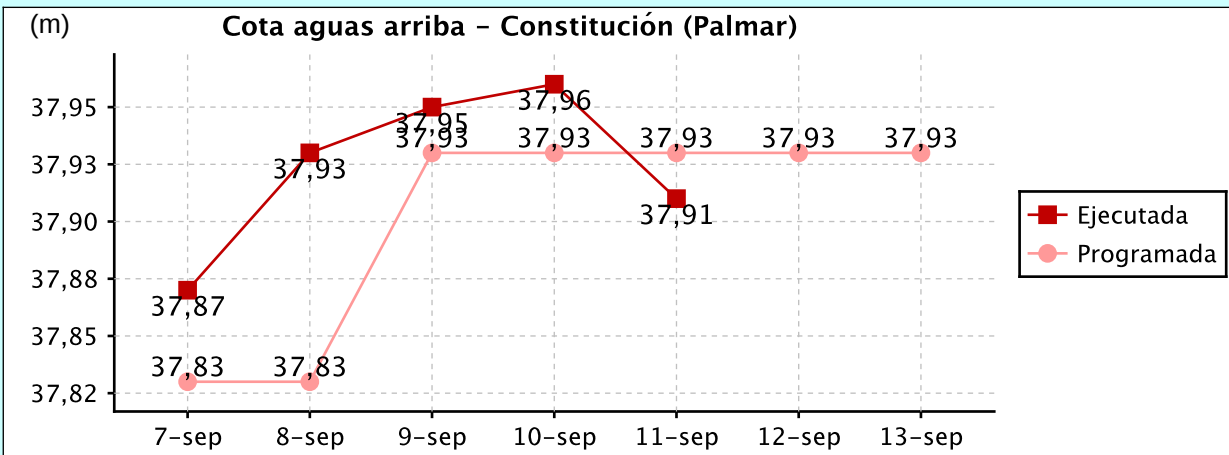
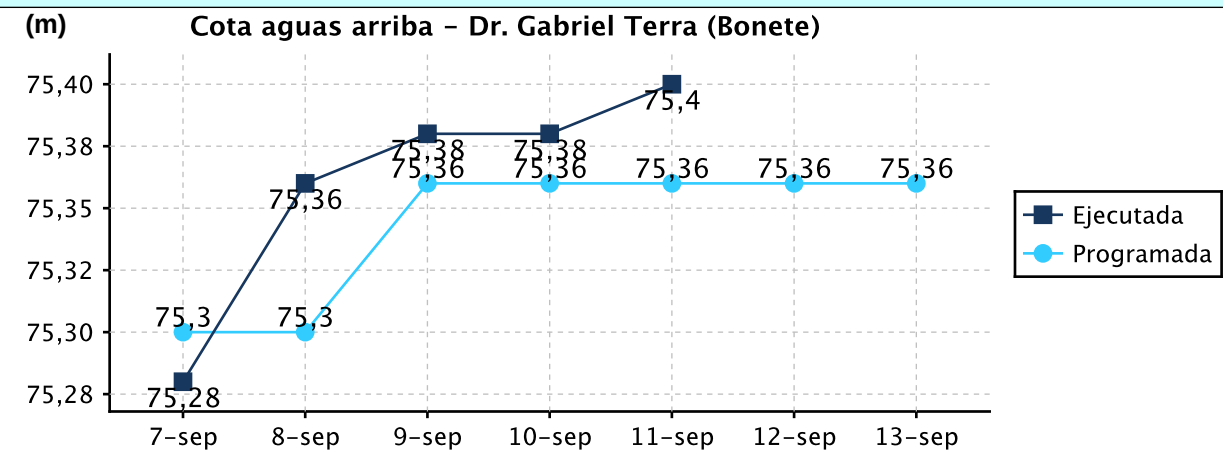


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	75,36	75,4
Baygorria	53,75	53,59
Palmar	37,93	37,91
SGU	33,40	33,42

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

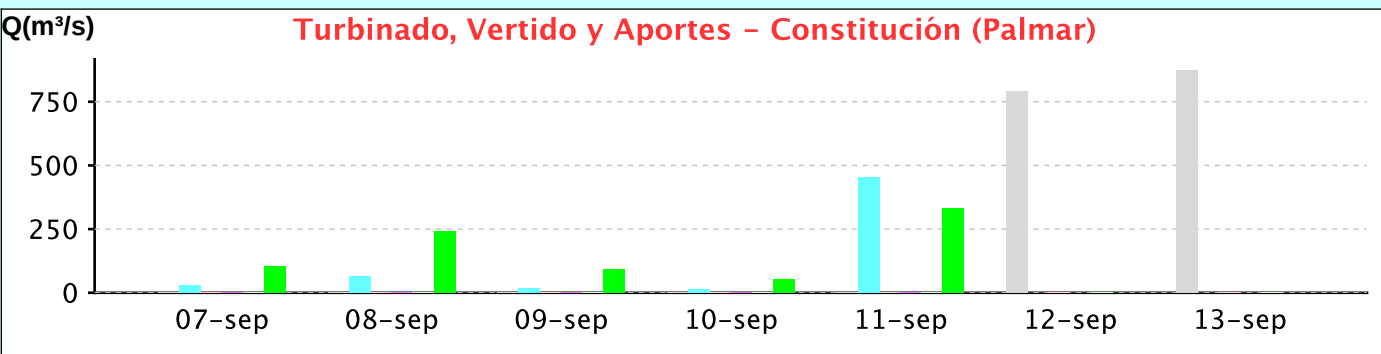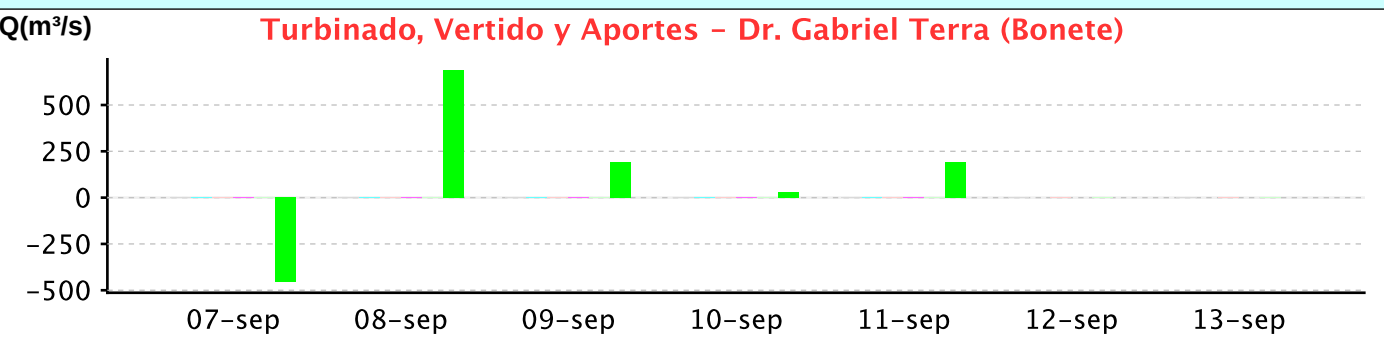

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

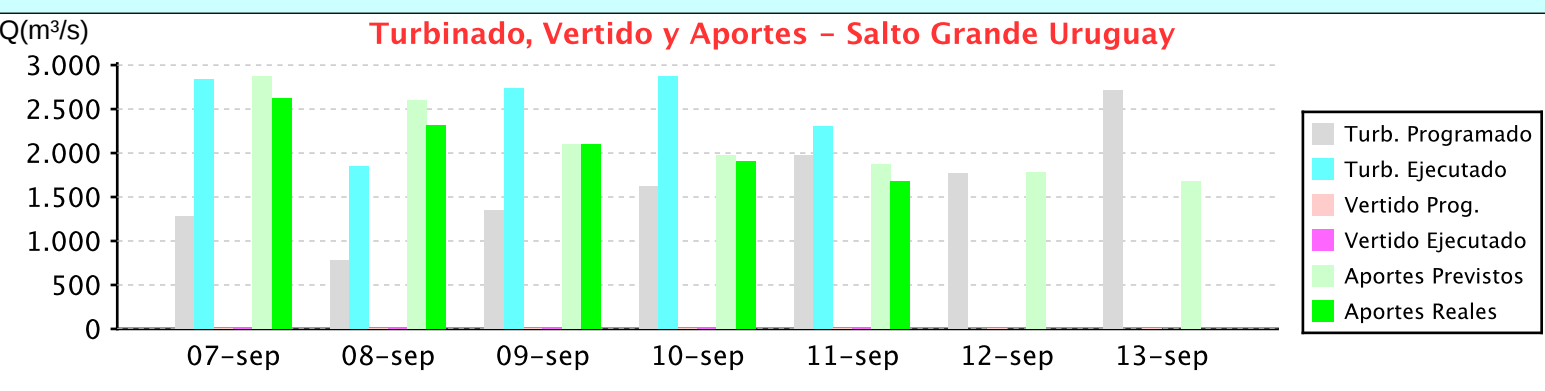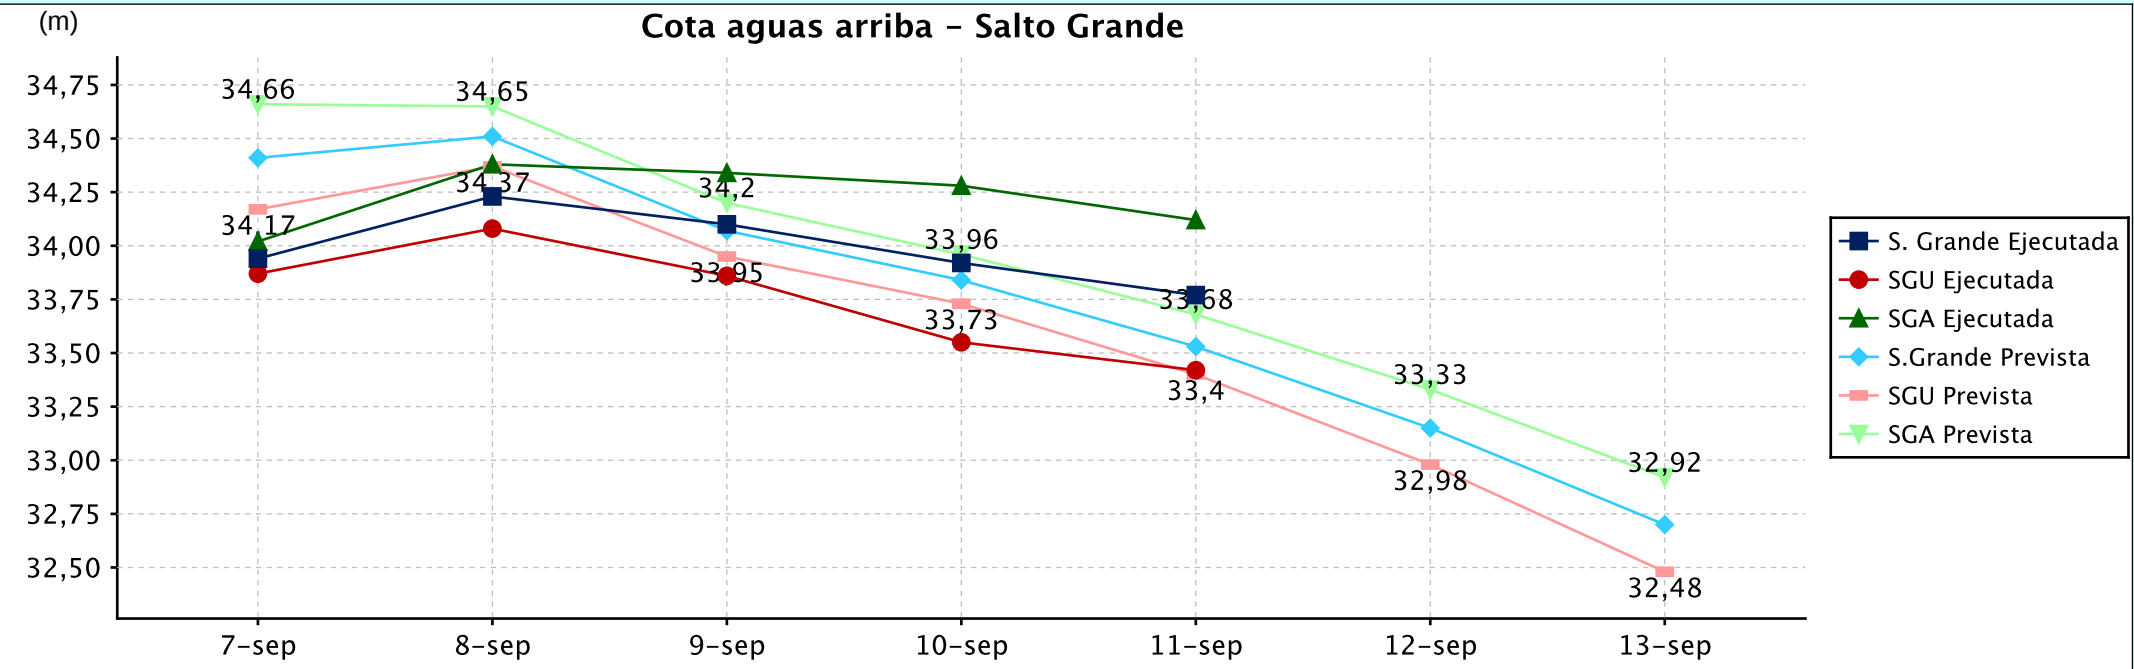

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,42
Cota Vista Arg	34,12
Cota real	33,77

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-14.040
------------------------------------	---------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	173
Palmar	0	454
SGU	1.977	2.300

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	192
Baygorria	0	20
Palmar	0	330
SGU	1.875	1.673

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES