



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



miércoles 18 de septiembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	4.922
Sala B	1.149
5ta.	0
6ta.	2.725
Motores	1.048
Central La Tablada	-82
Central P. del Tigre	338
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-1
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.307
C. Baygorria	773
C. Palmar	5.249
C. Salto Grande	18.128
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.065
TOTAL Generación	31.693

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	31.693
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	32.330
Diferencia (MWh)	-637
Ejecutada - Programada	-1,97 %

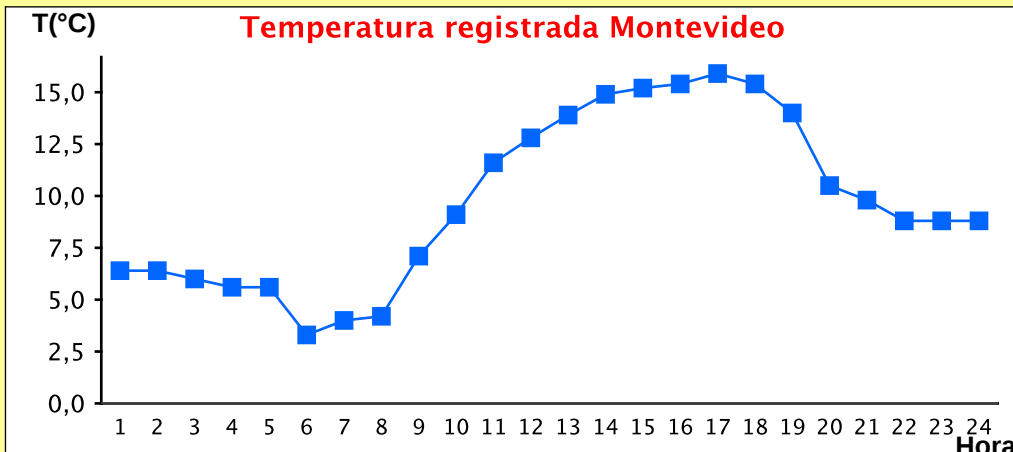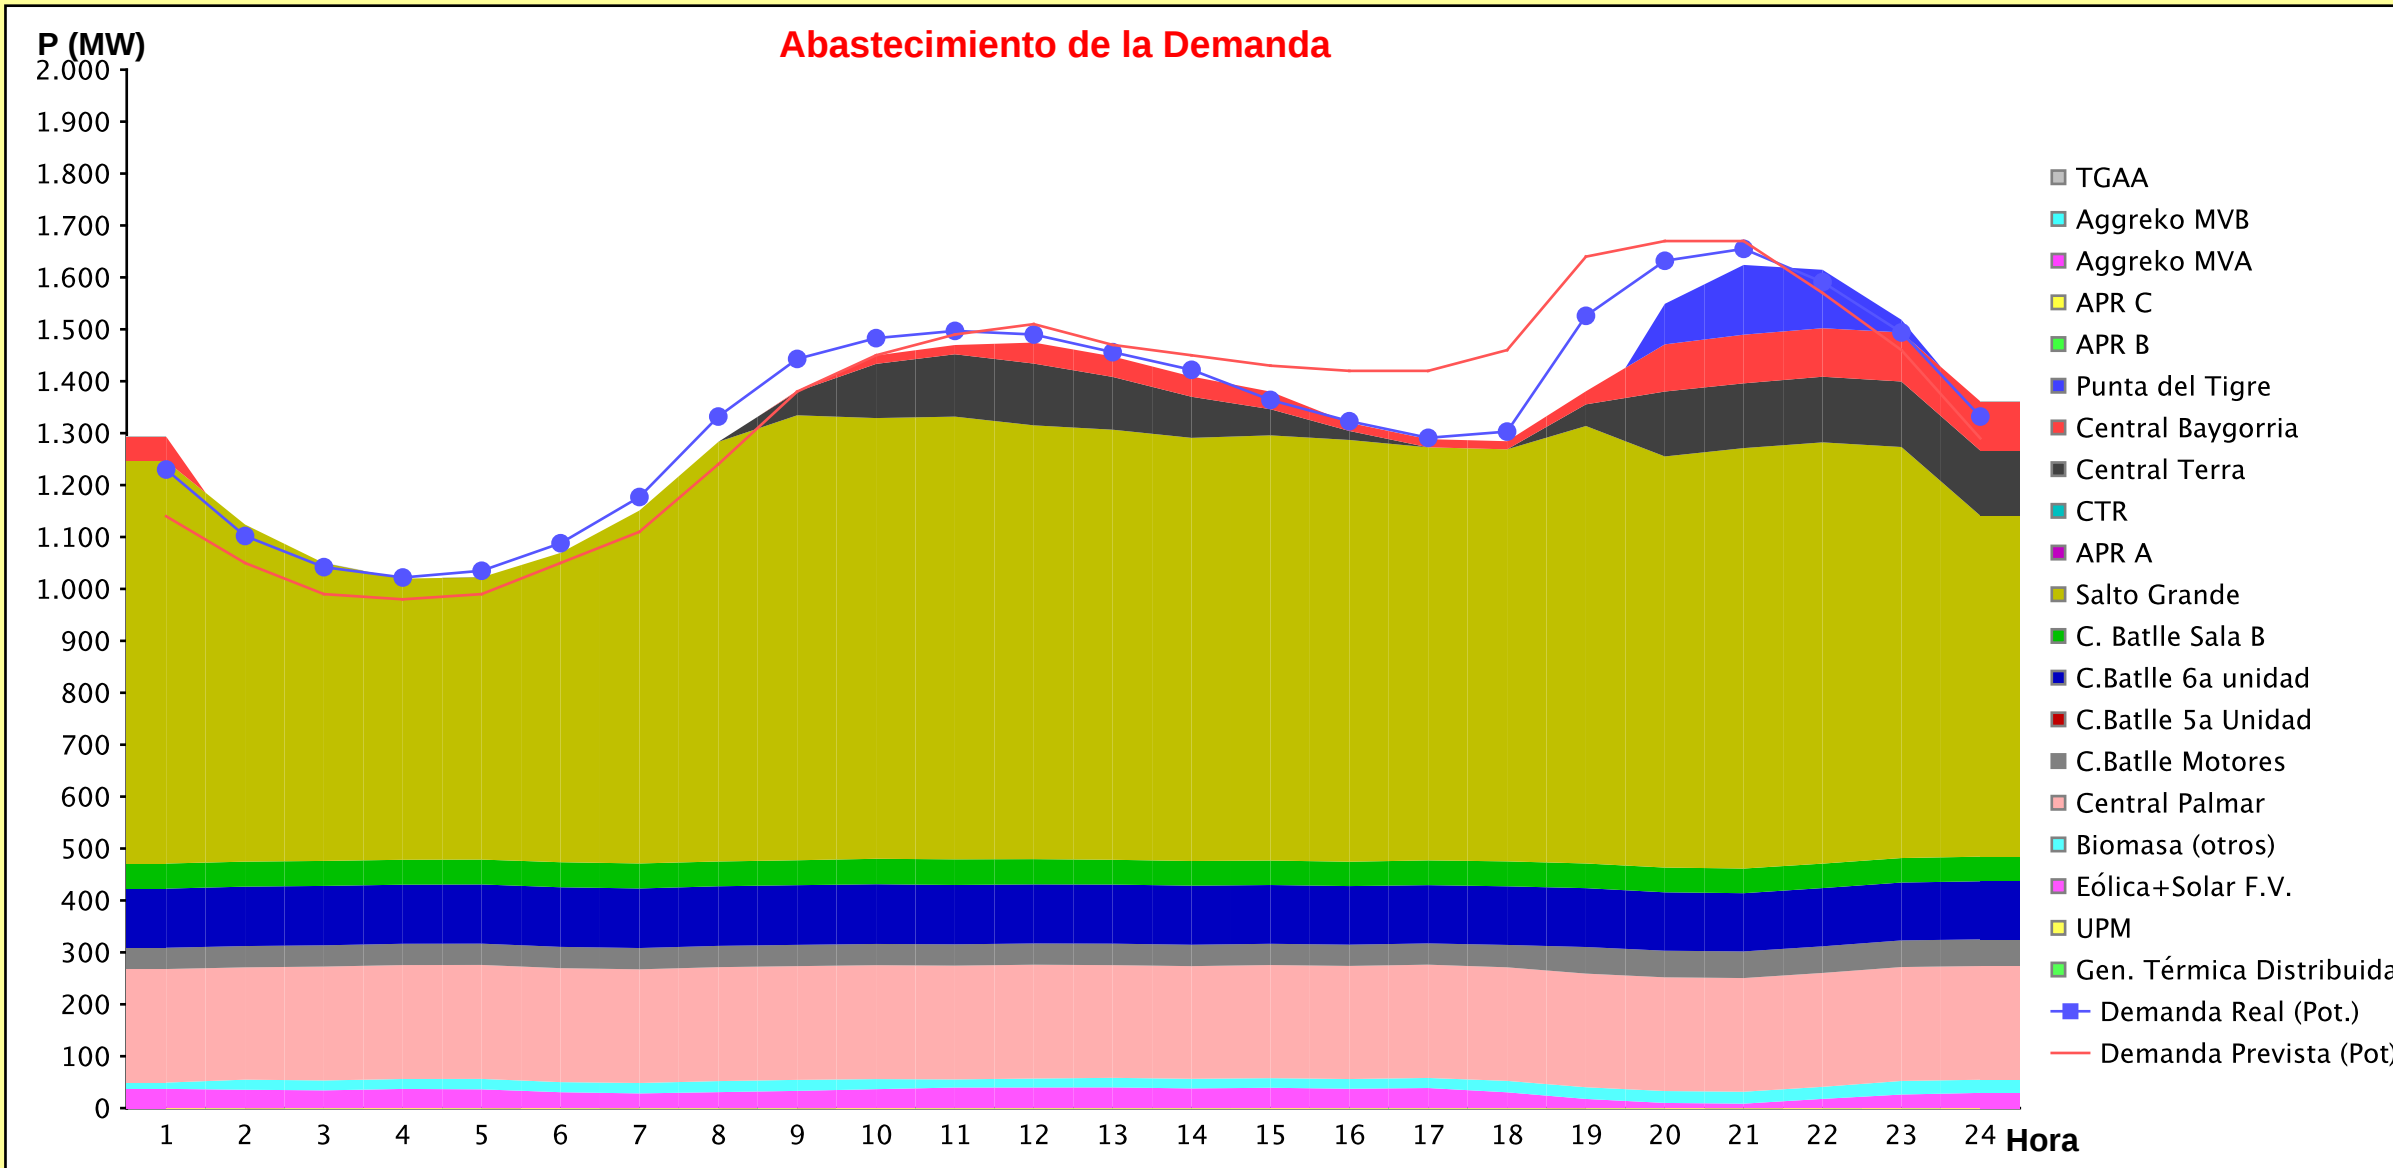



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1503,69 Hora 11:30
Potencia mínima:	1009,8 Hora 03:54
Pico noche:	1664,85 Hora 20:47

Generación Media (MW)	
Eólica	32,0
Biomasa	23,4
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

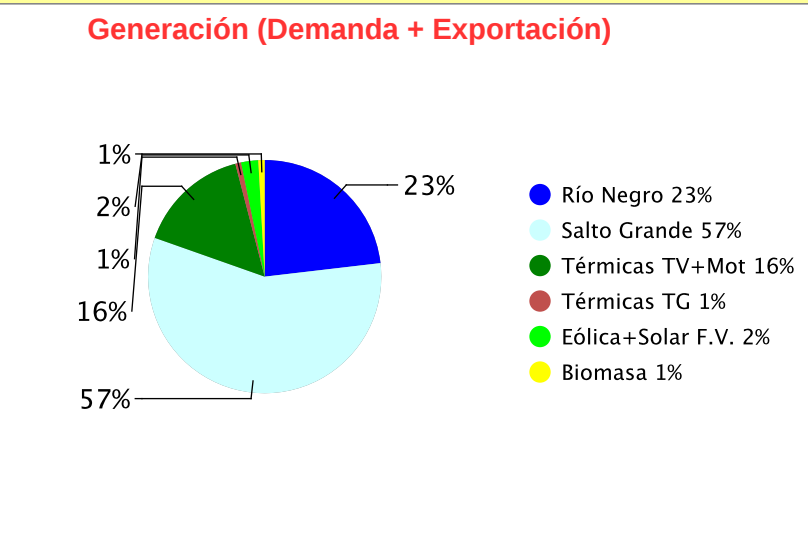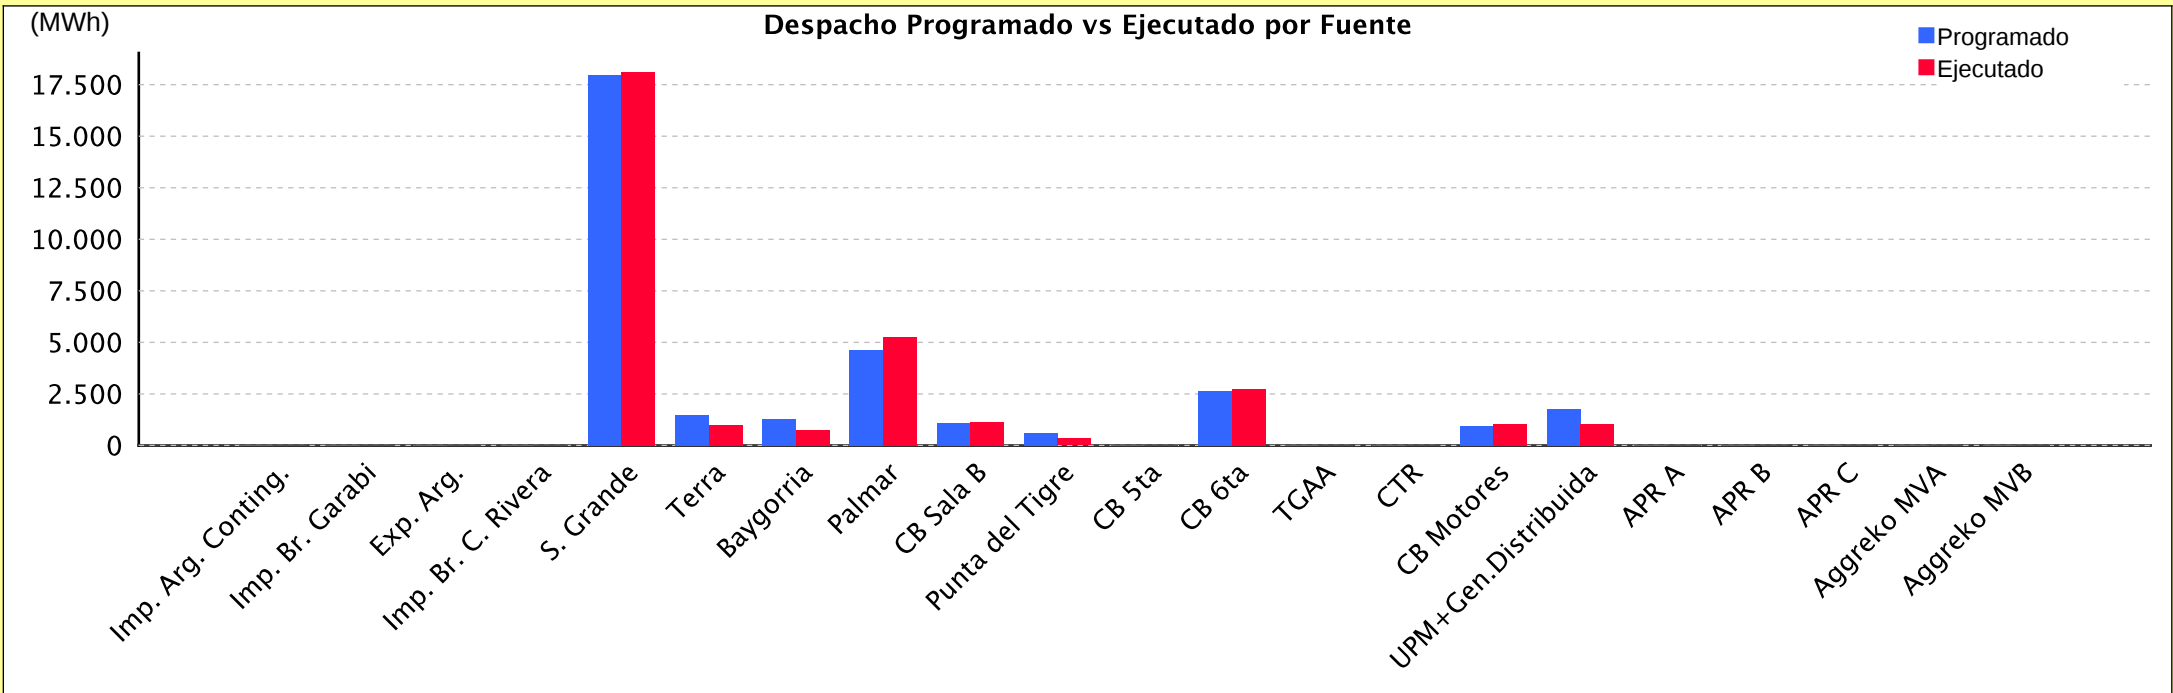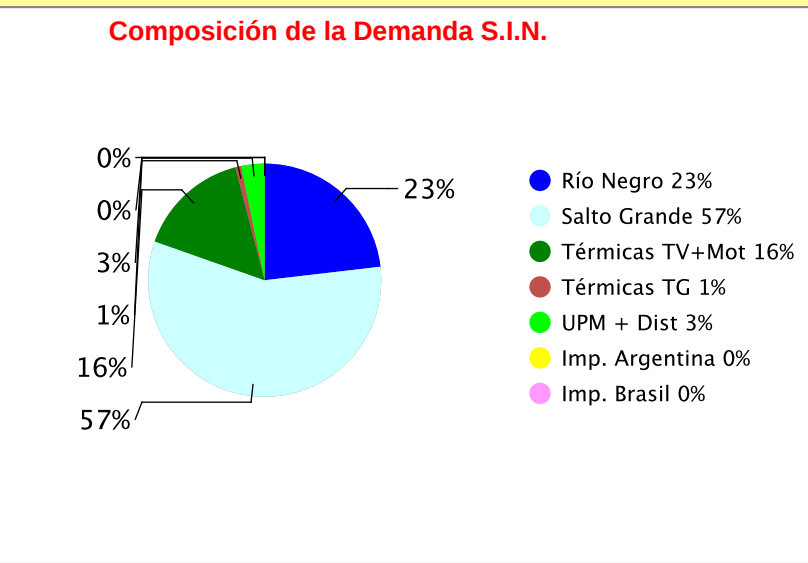



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

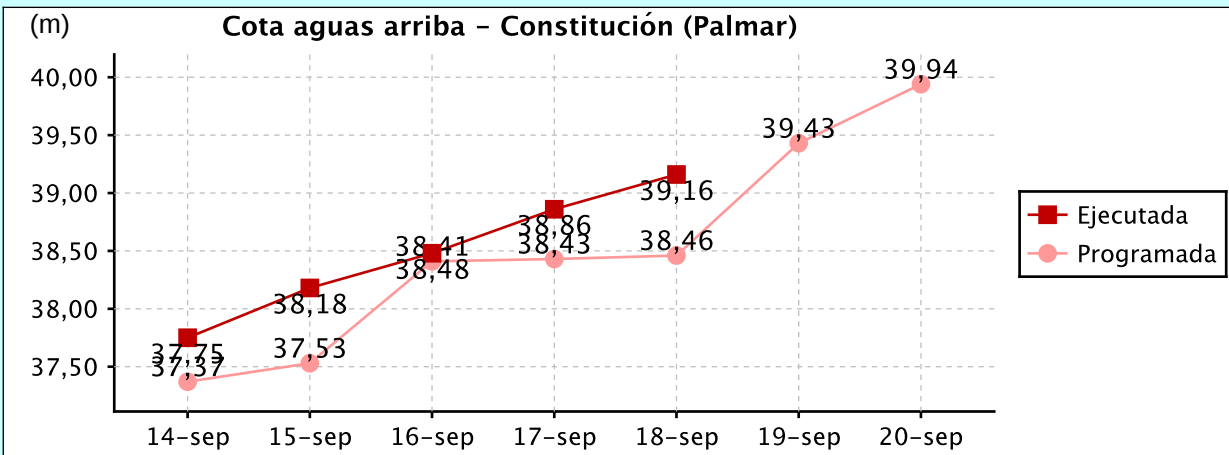
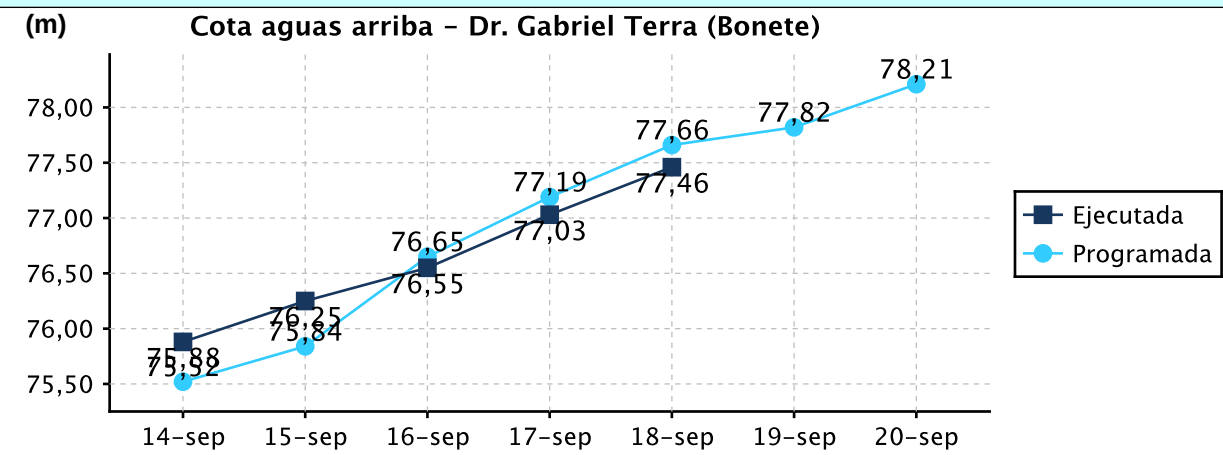


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	77,66	77,46
Baygorria	53,96	53,66
Palmar	38,46	39,16
SGU	33,37	33,56

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

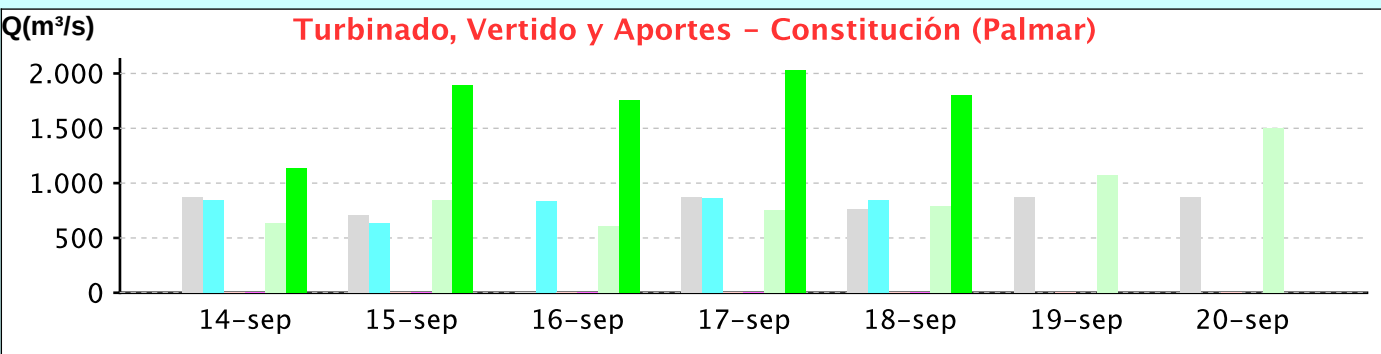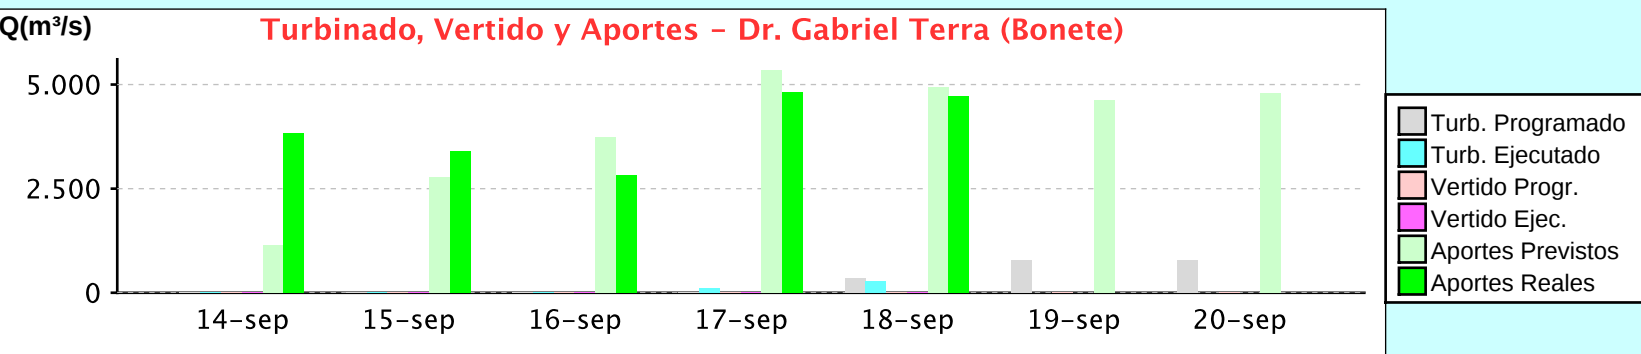

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

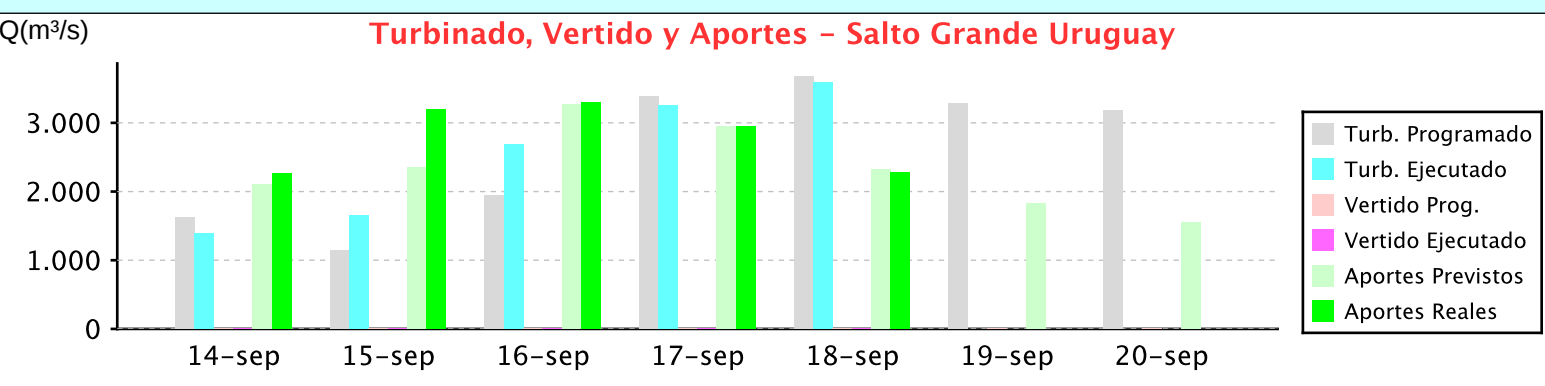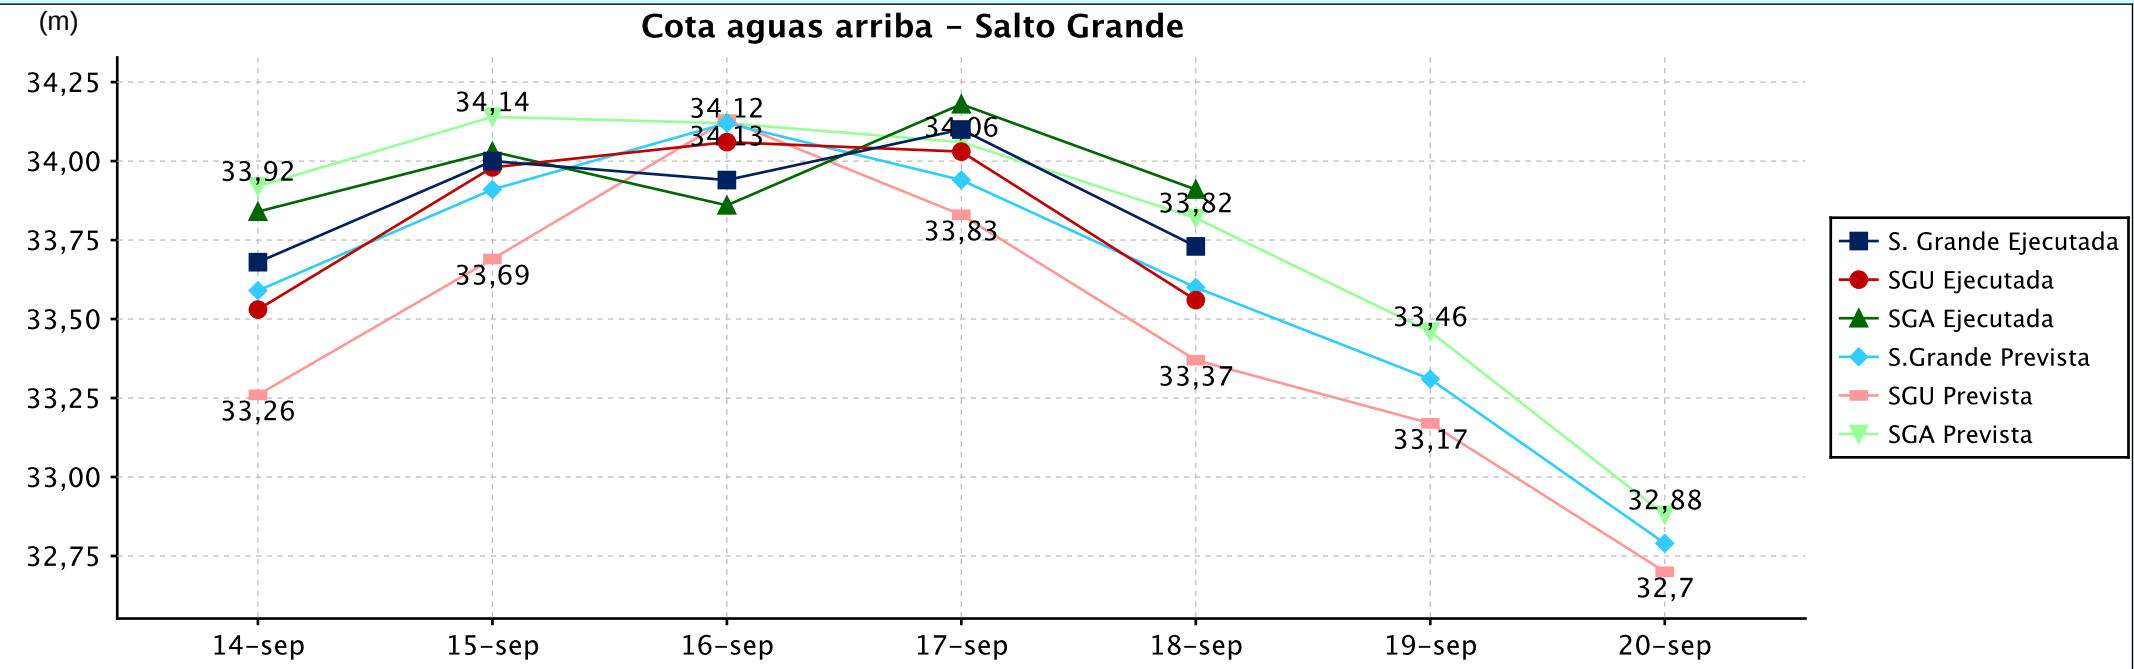

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,56
Cota Vista Arg	33,91
Cota real	33,73
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-7.088

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	348	282
Baygorria	422	272
Palmar	764	848
SGU	3.681	3.584

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	4.947	4.715
Baygorria	45	384
Palmar	789	1.803
SGU	2.325	2.280

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES