



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



lunes 23 de septiembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	3.160
Sala B	780
5ta.	0
6ta.	1.408
Motores	973
Central La Tablada	-86
Central P. del Tigre	690
APR A	168
APR B	-3
APR C	-1
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.086
C. Baygorria	2.113
C. Palmar	5.247
C. Salto Grande	14.796
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.097
TOTAL Generación	30.267

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	30.267
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.250
Diferencia (MWh)	2.017
Ejecutada - Programada	7,14 %

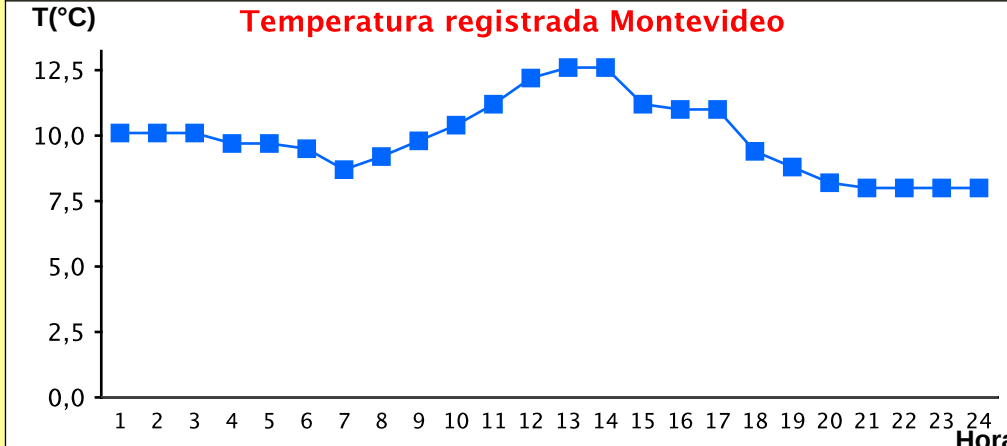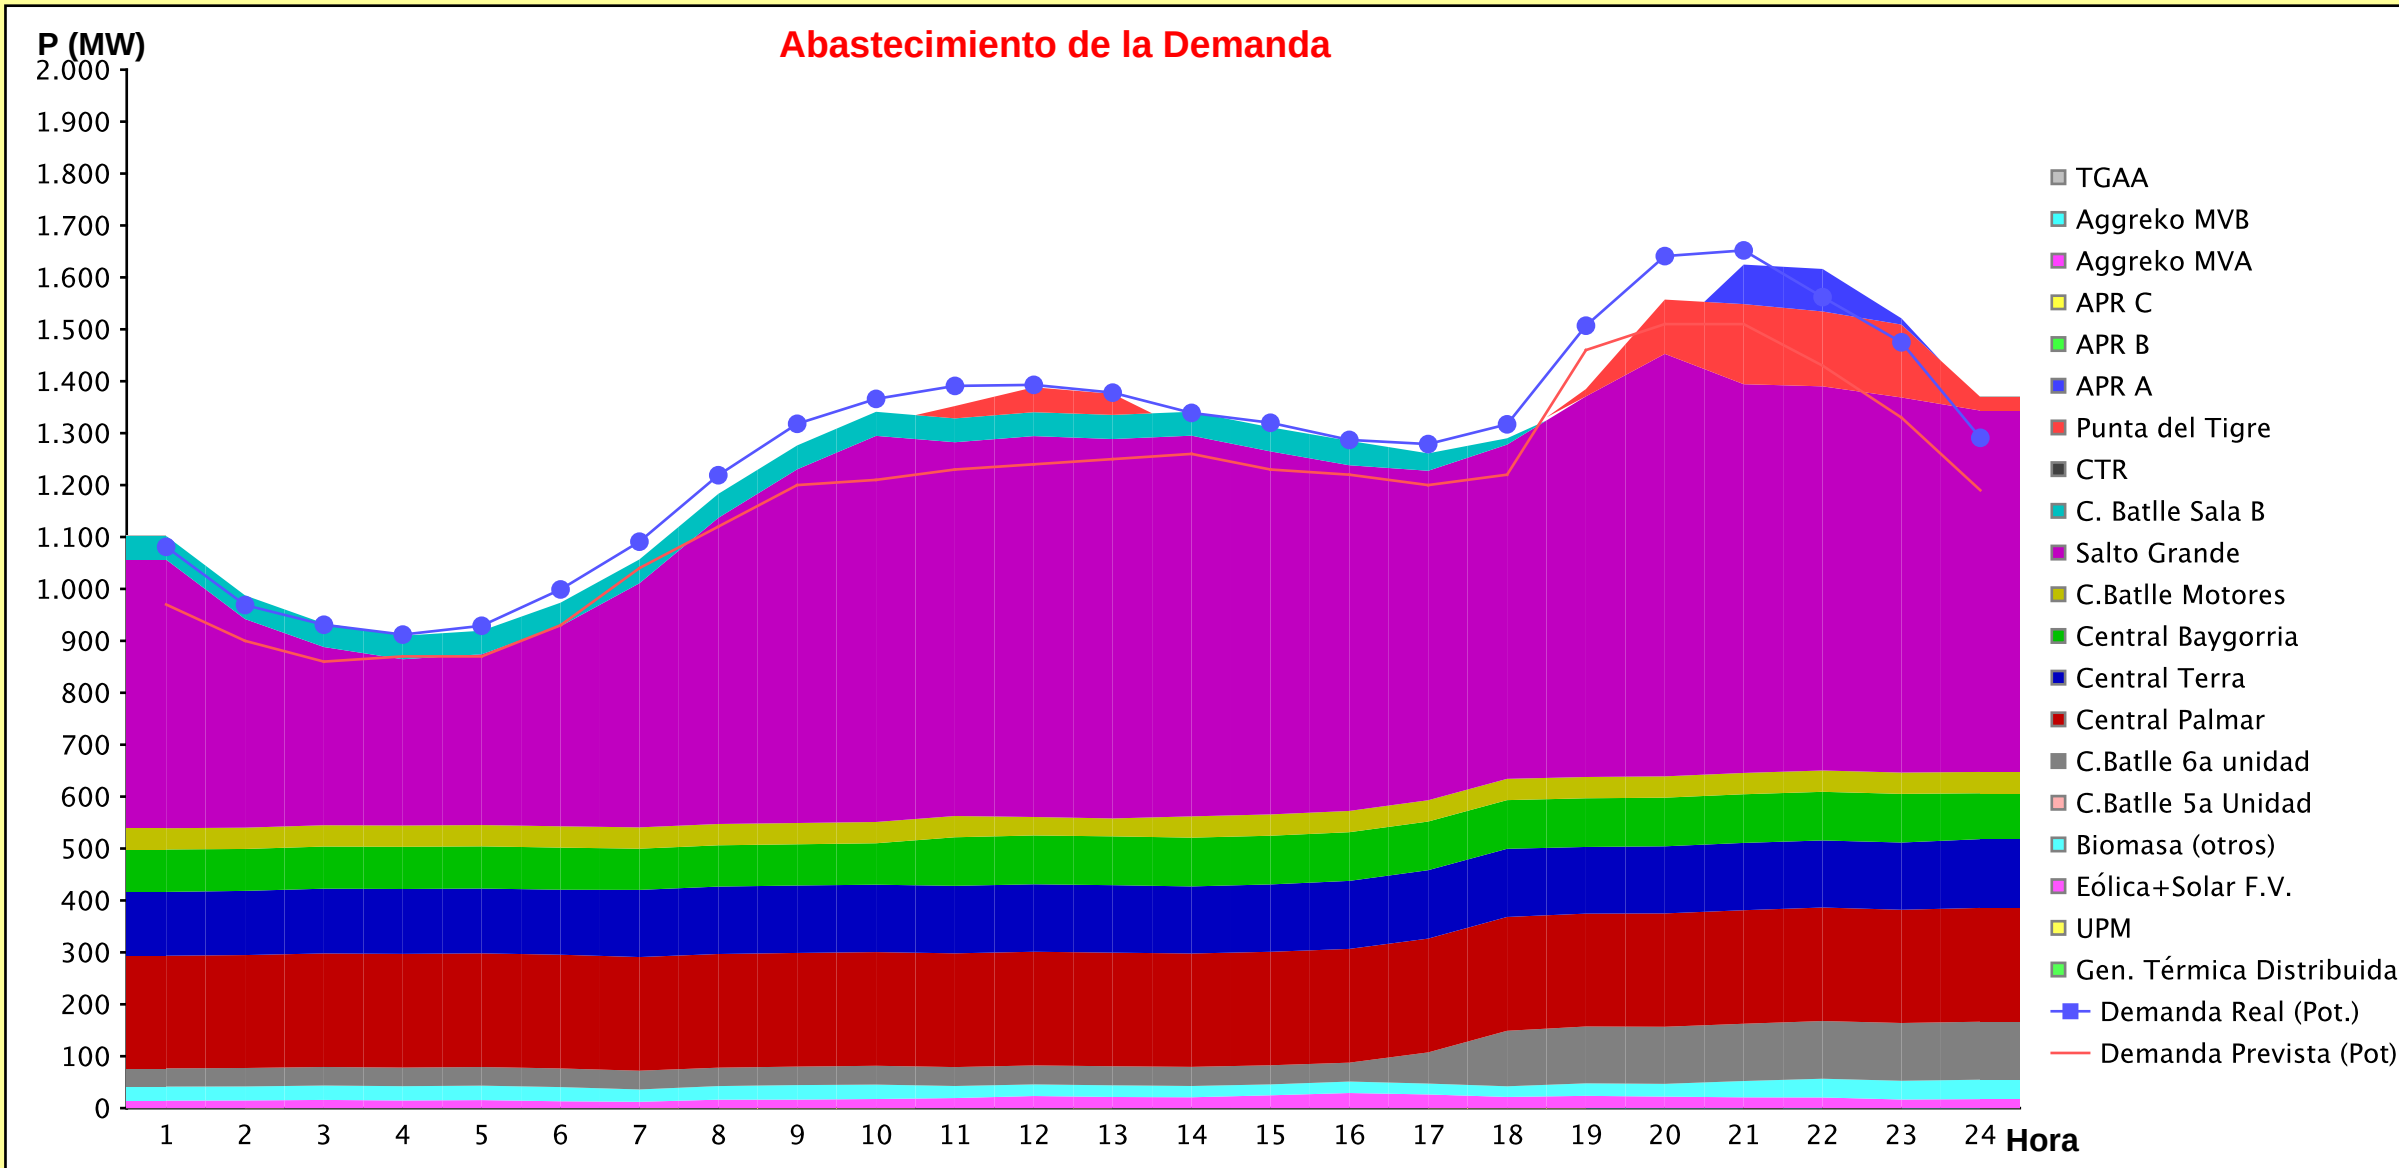



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1411,09 Hora 11:51
Potencia mínima:	911,16 Hora 03:52
Pico noche:	1664,97 Hora 20:53

Generación Media (MW)	
Eólica	19,3
Biomasa	30,1
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

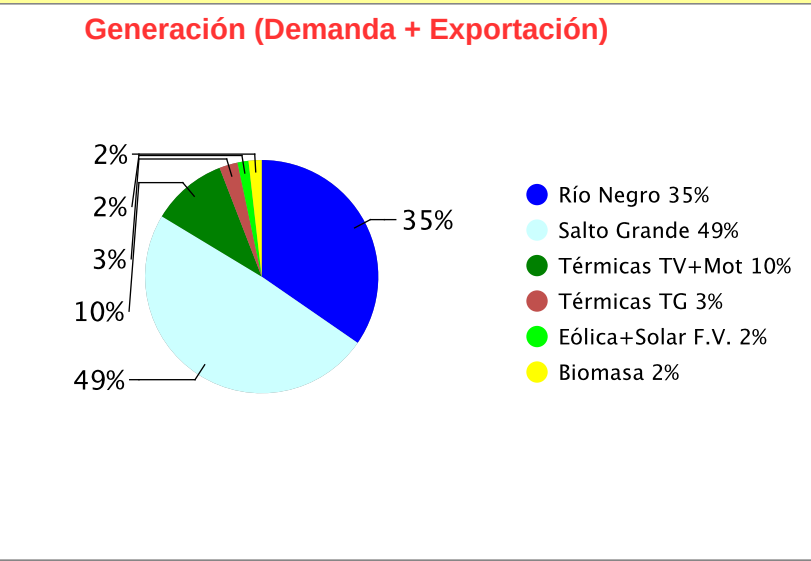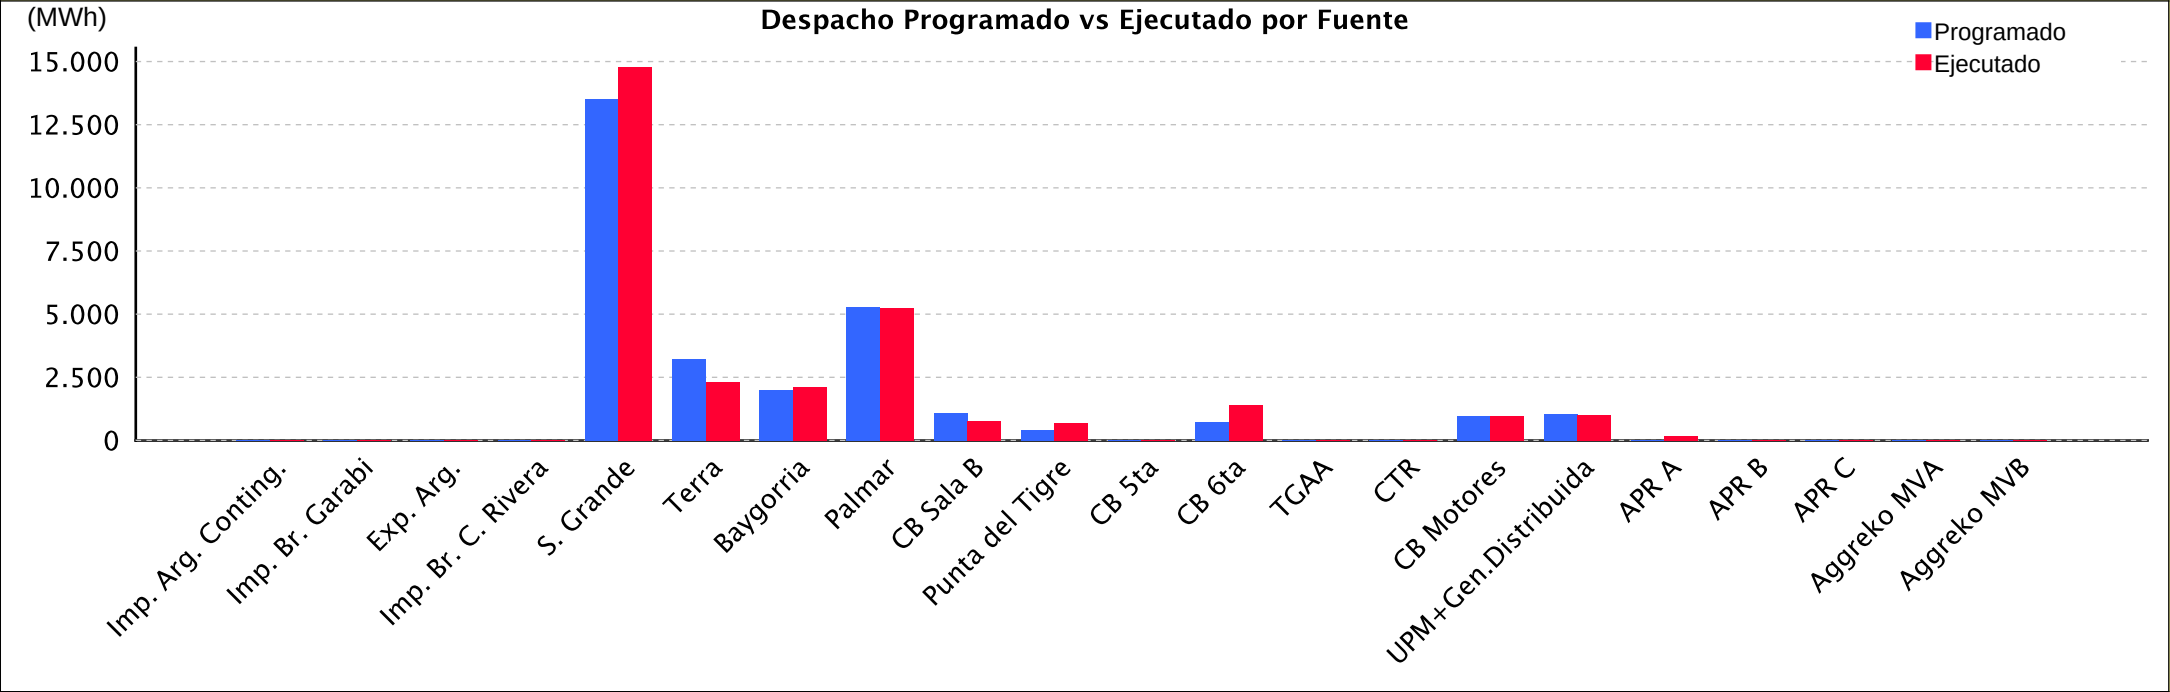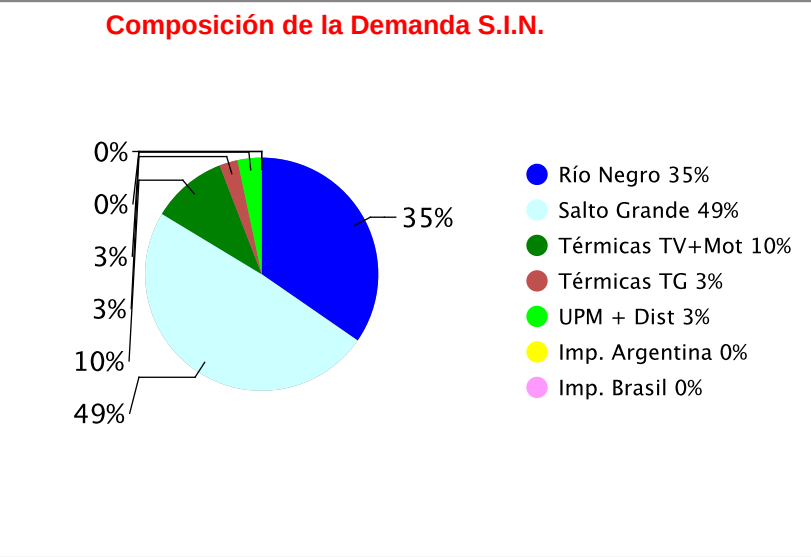



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

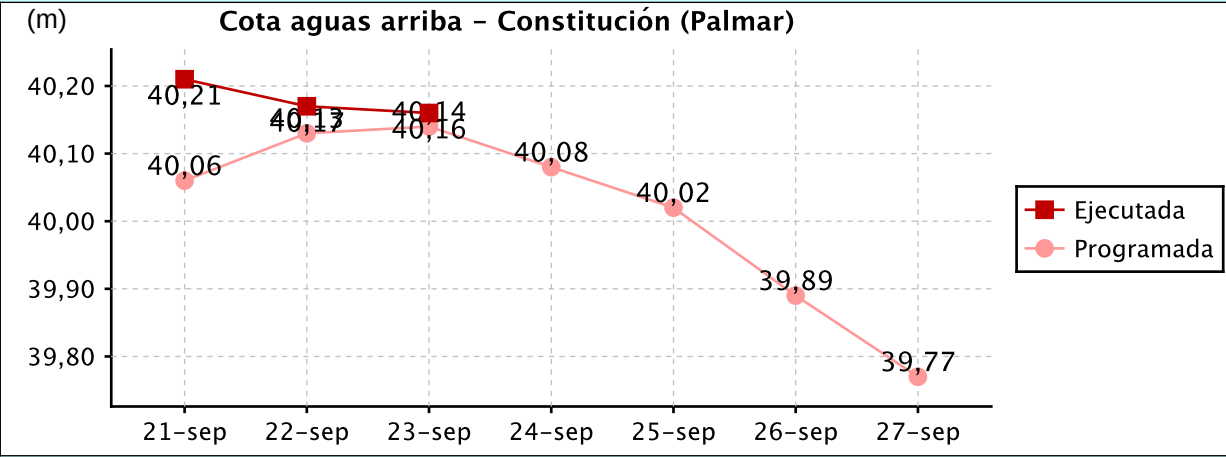
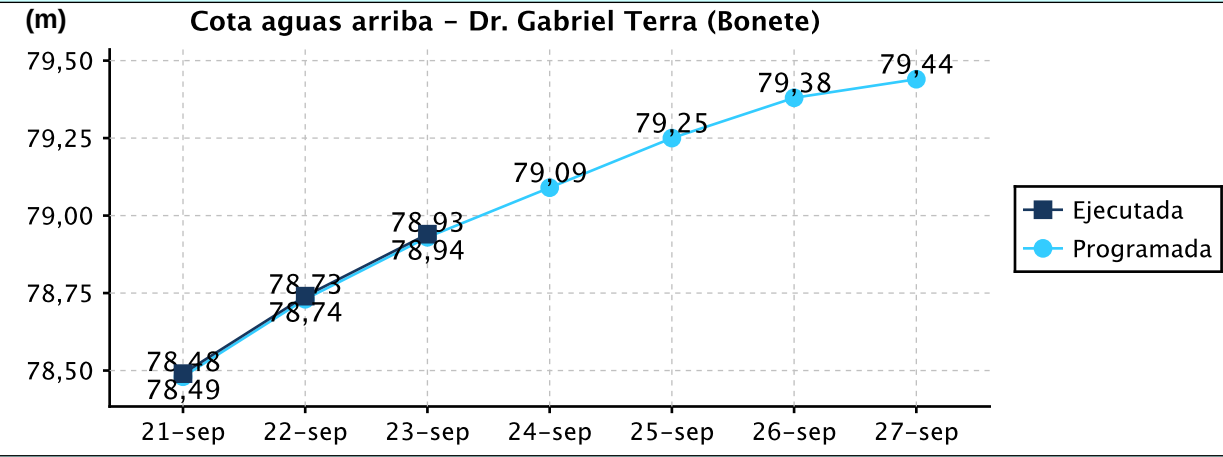


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,93	78,94
Baygorria	54,26	54,19
Palmar	40,14	40,16
SGU	31,27	31,25

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

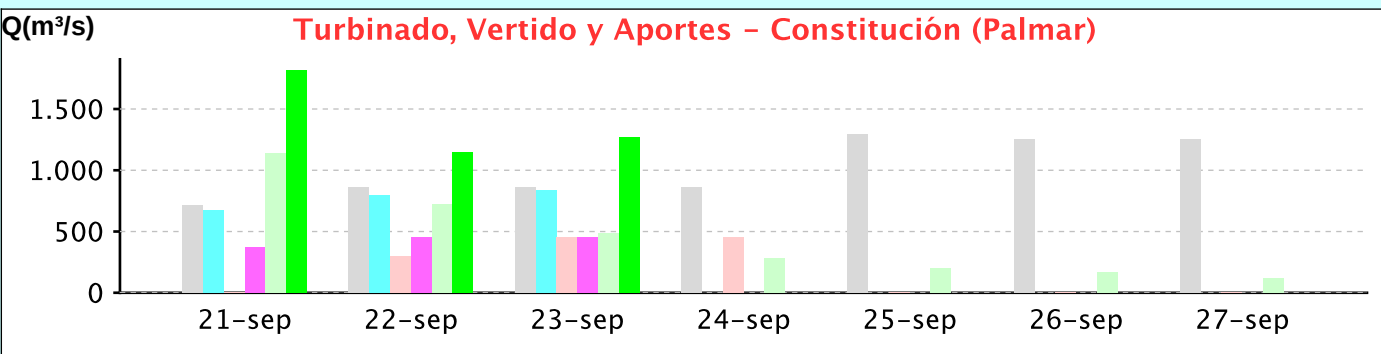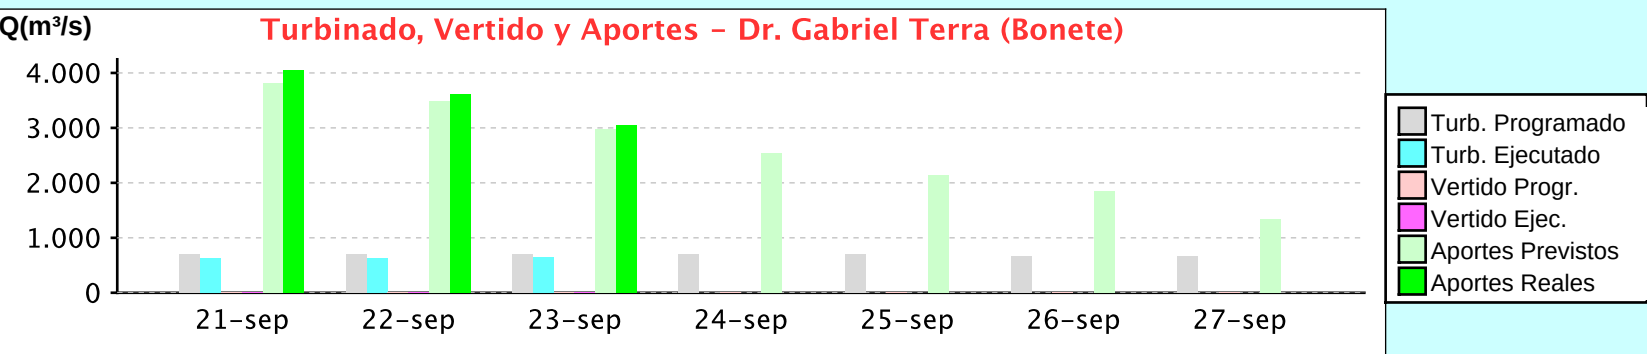

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

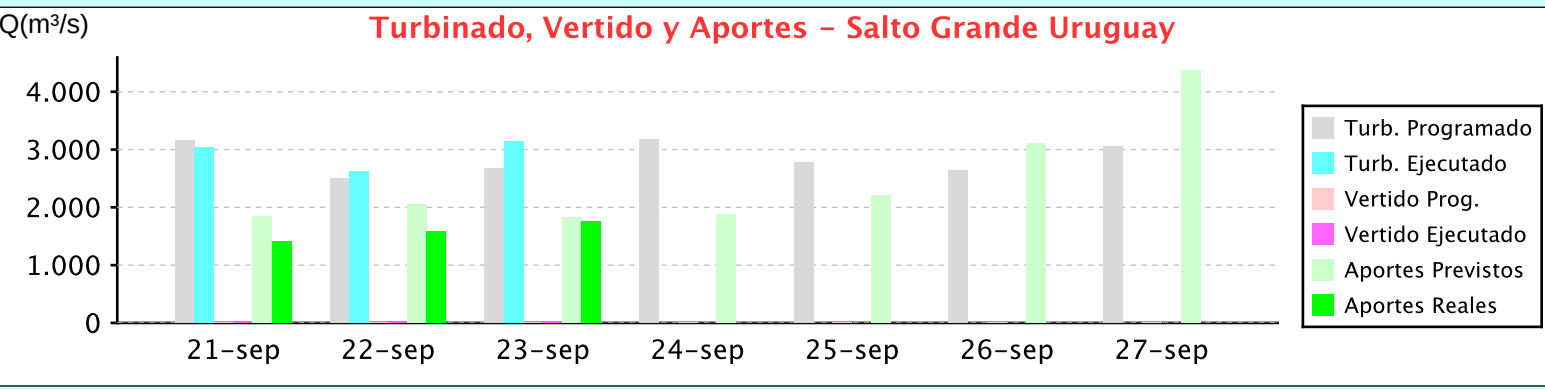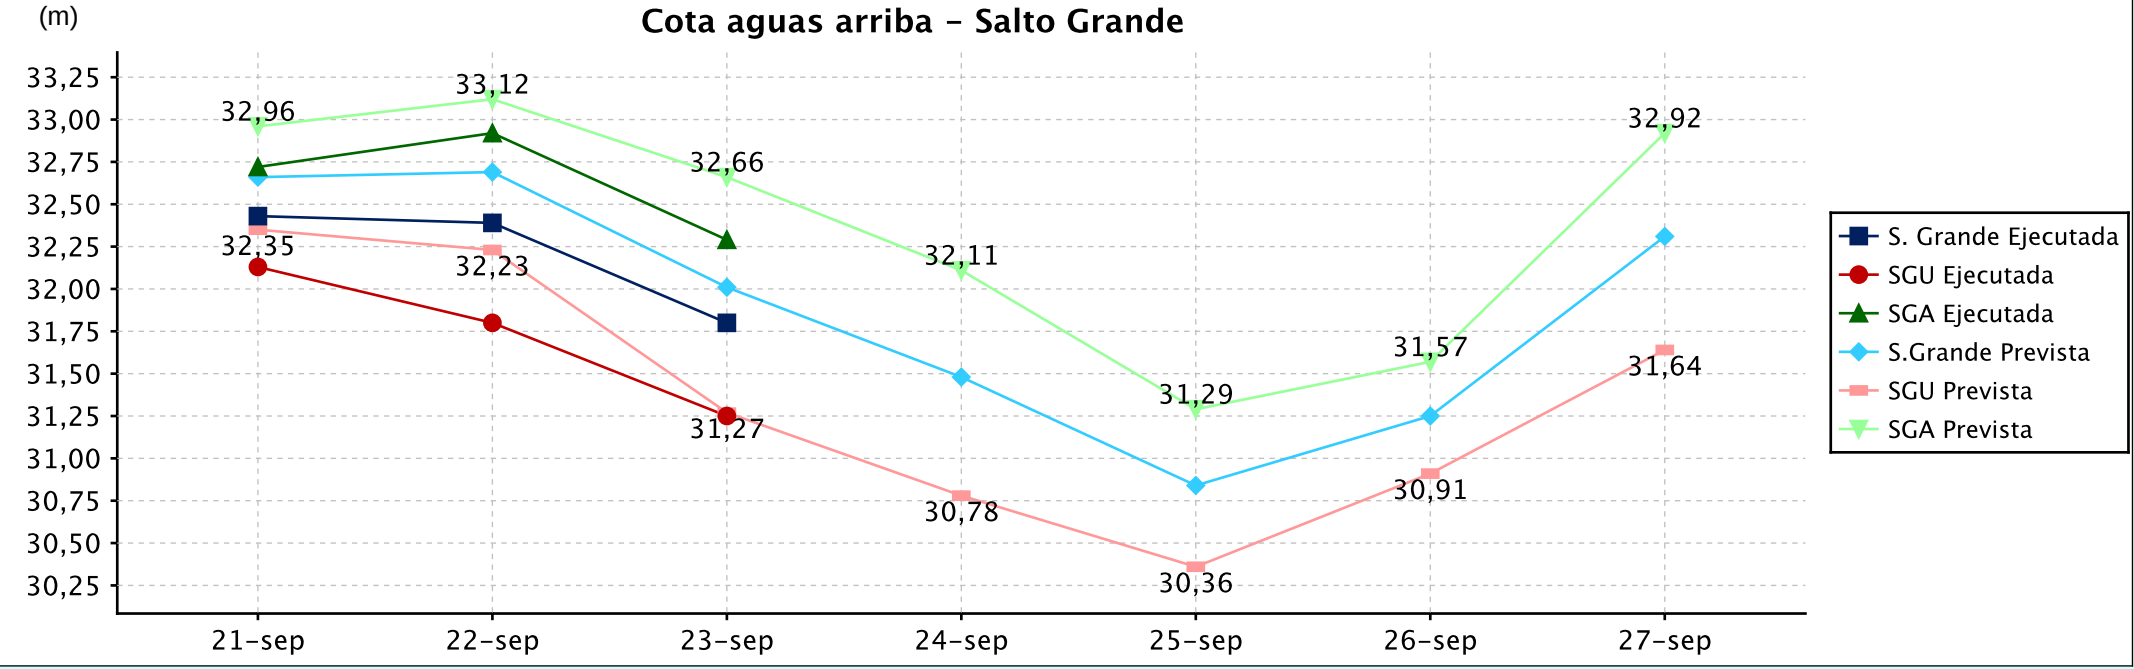

VALORES CTM	
Cotas	
Cota Vista Uru	31,25
Cota Vista Arg	32,29
Cota real	31,80

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-15.216
---------------------------------	---------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	698	638
Baygorria	697	765
Palmar	861	835
SGU	2.667	3.142

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	2.967	3.051
Baygorria	0	669
Palmar	488	1.273
SGU	1.825	1.763

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	450	452
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES