



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



jueves 03 de octubre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	1.262
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	1.226
Motores	40
Central La Tablada	-83
Central P. del Tigre	-9
APR A	19
APR B	-3
APR C	-1
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.395
C. Baygorria	1.932
C. Palmar	1.651
C. Salto Grande	18.581
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.548
TOTAL Generación	28.291

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.291
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.230
Diferencia (MWh)	-939
Ejecutada - Programada	-3,21 %

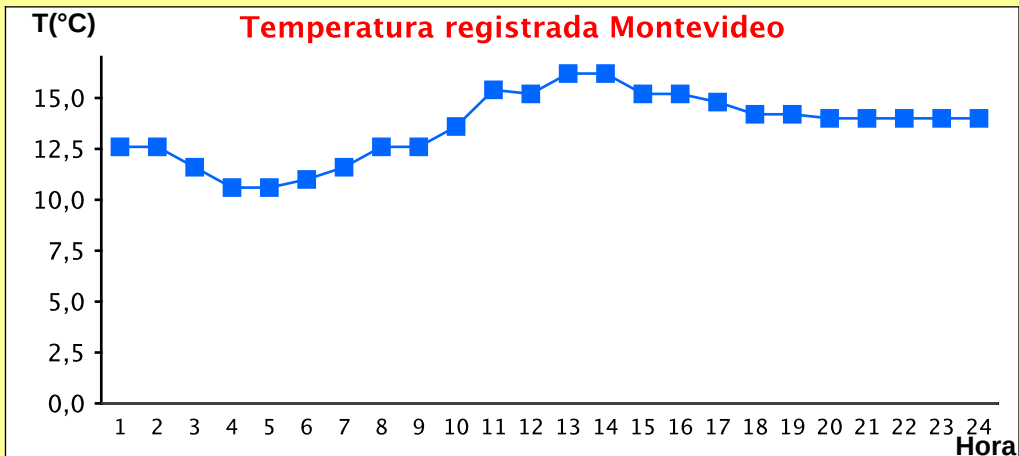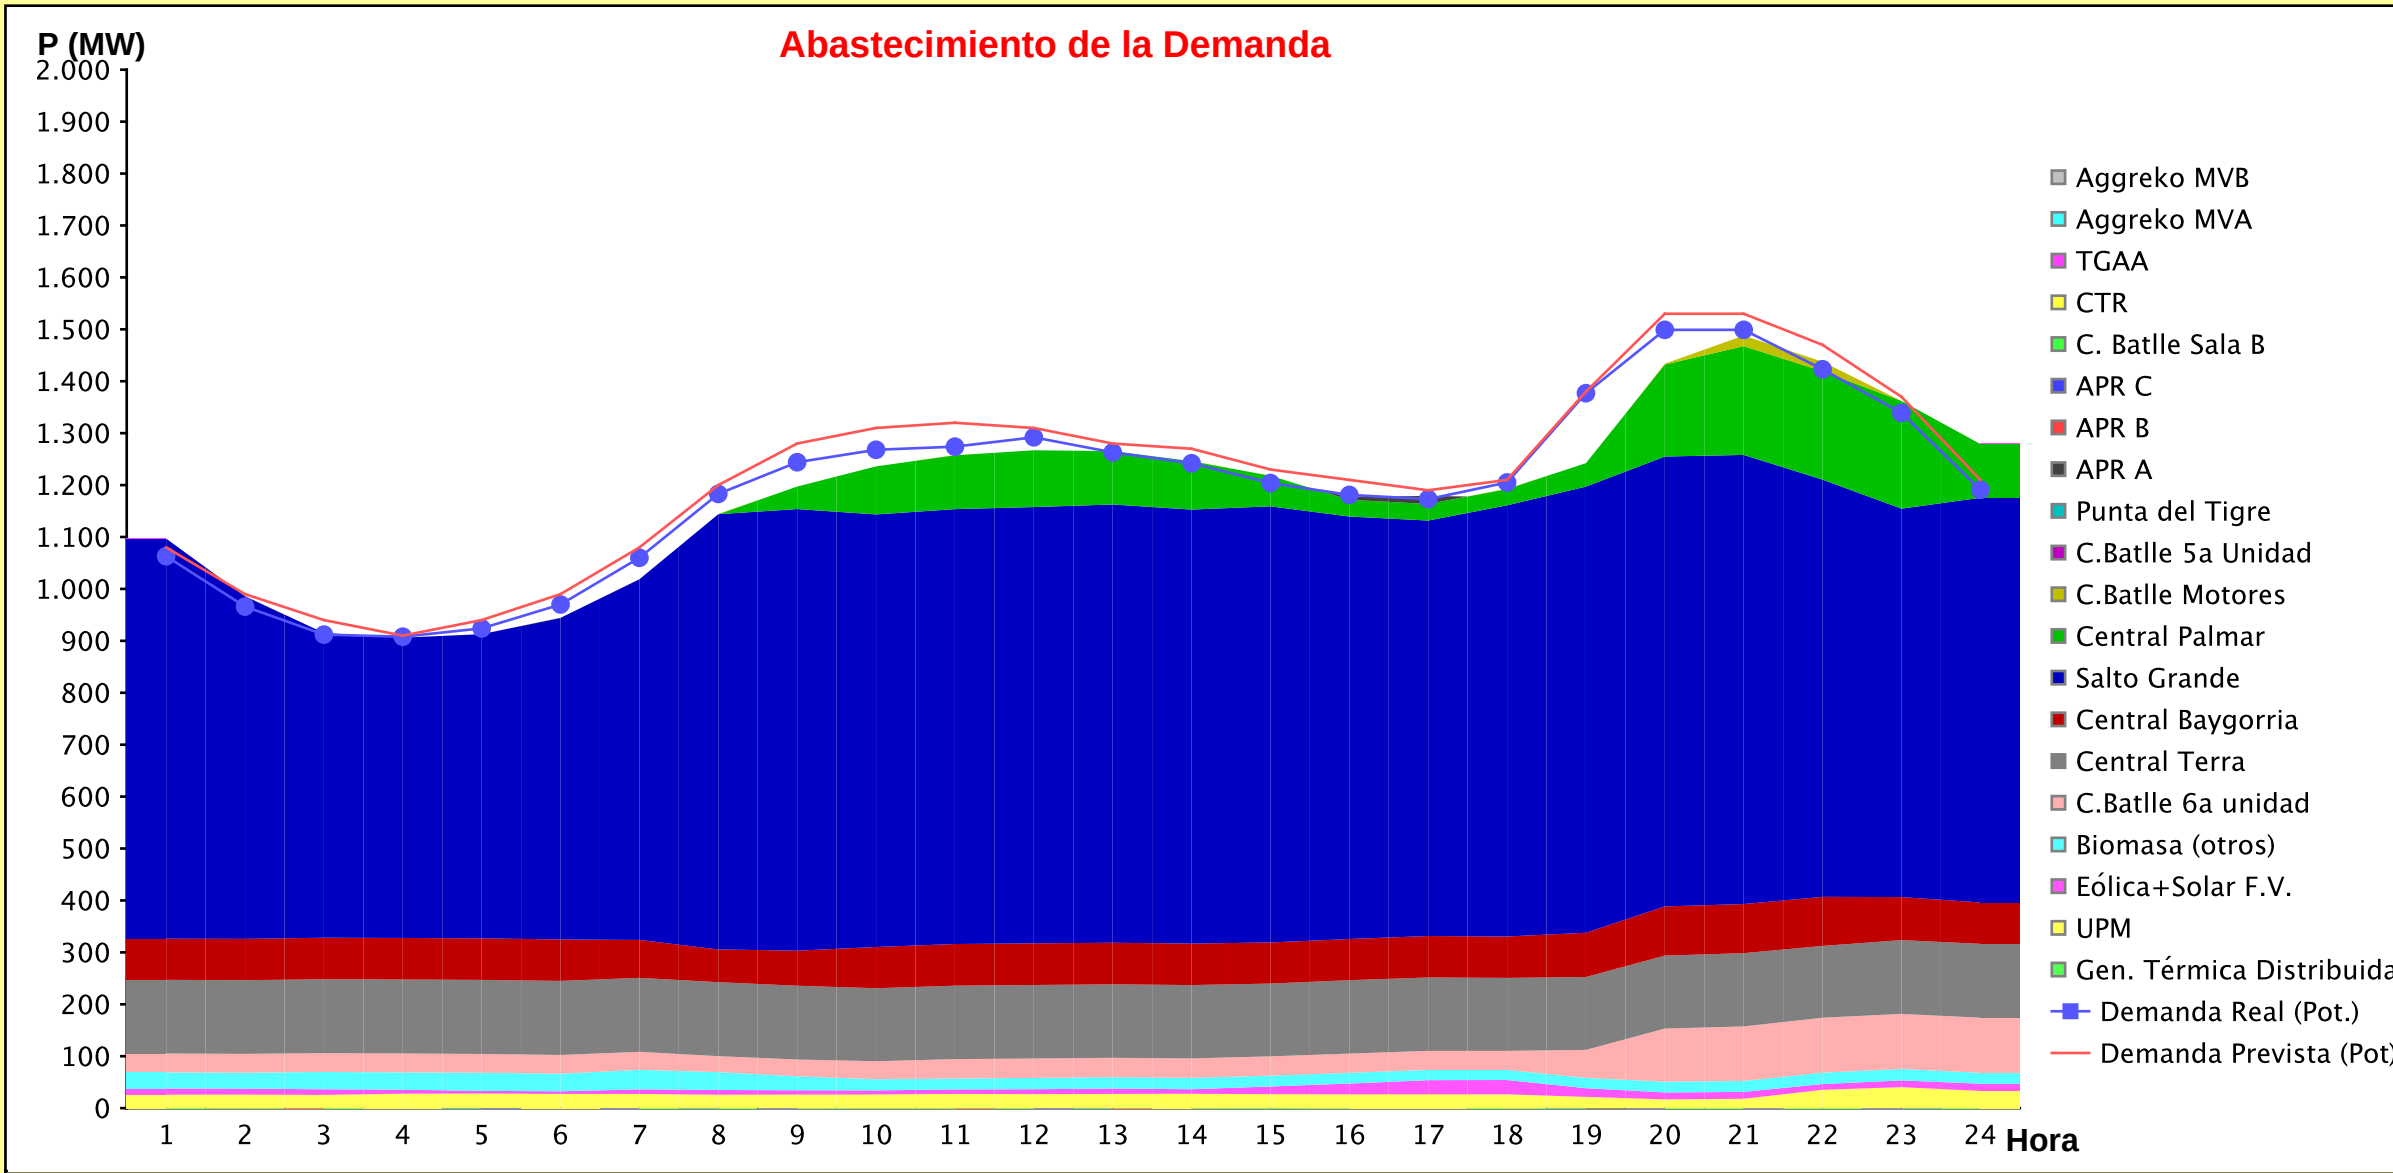



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1304,31 Hora 11:46
Potencia mínima:	900,31 Hora 03:51
Pico noche:	1516,86 Hora 20:34

Generación Media (MW)	
Eólica	12,5
Biomasa	56,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

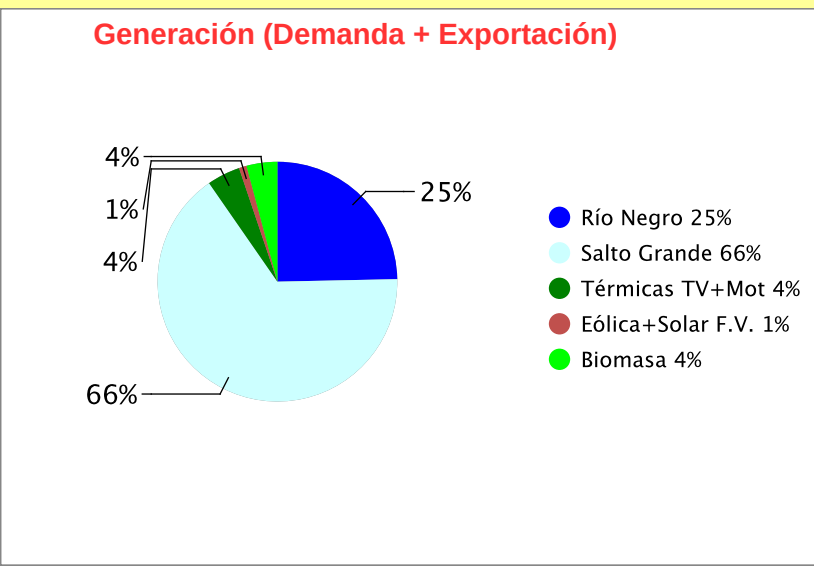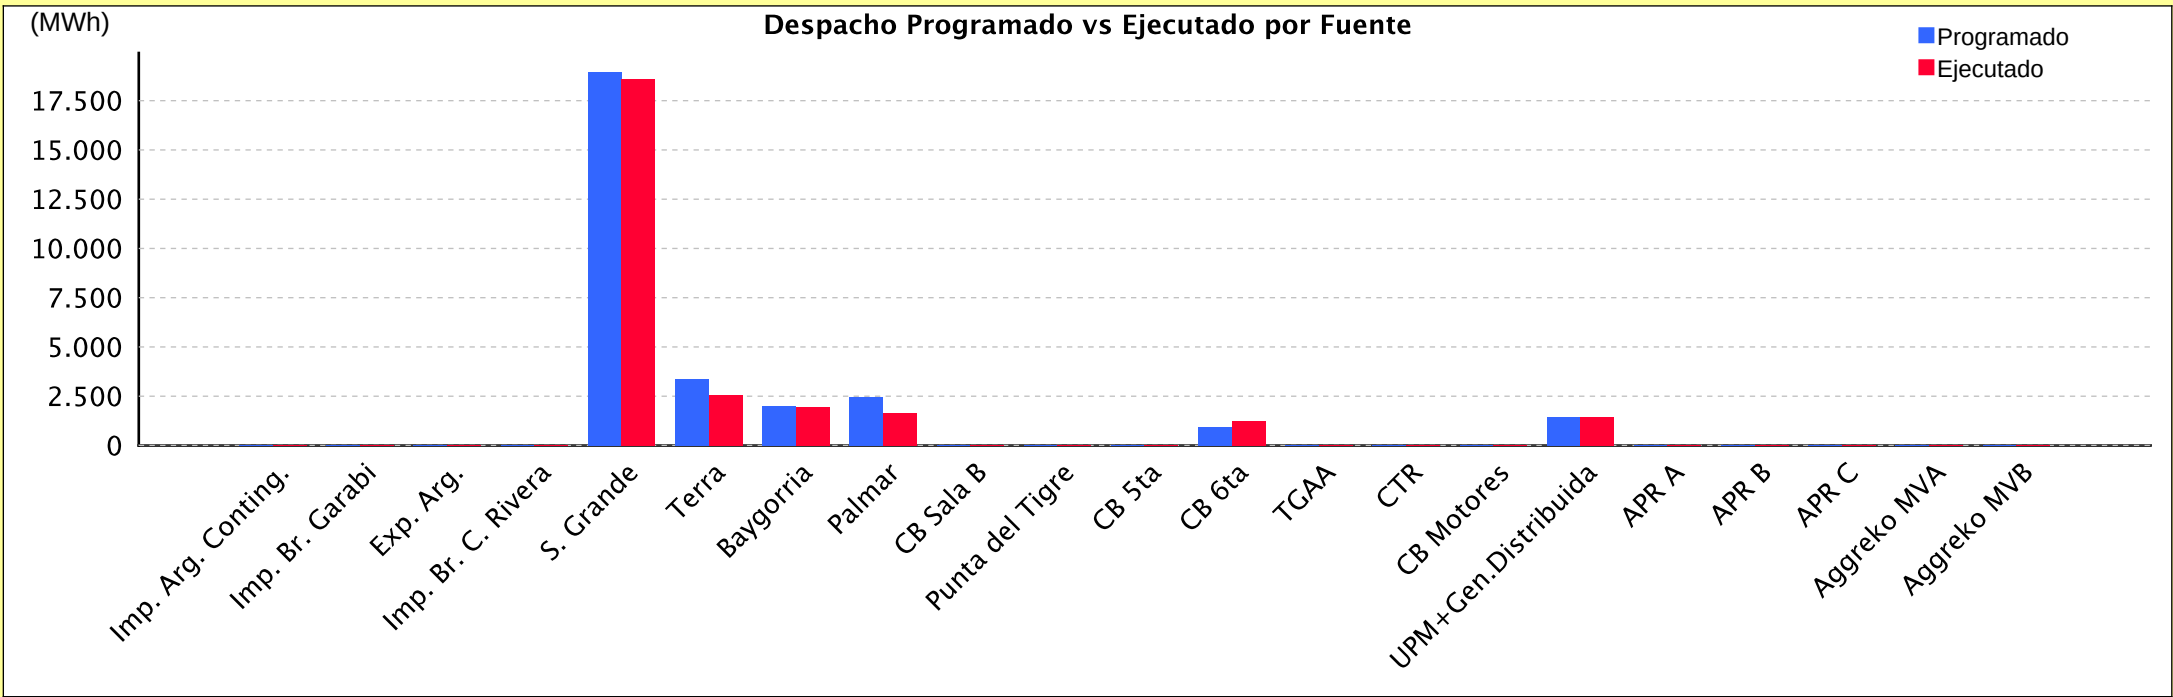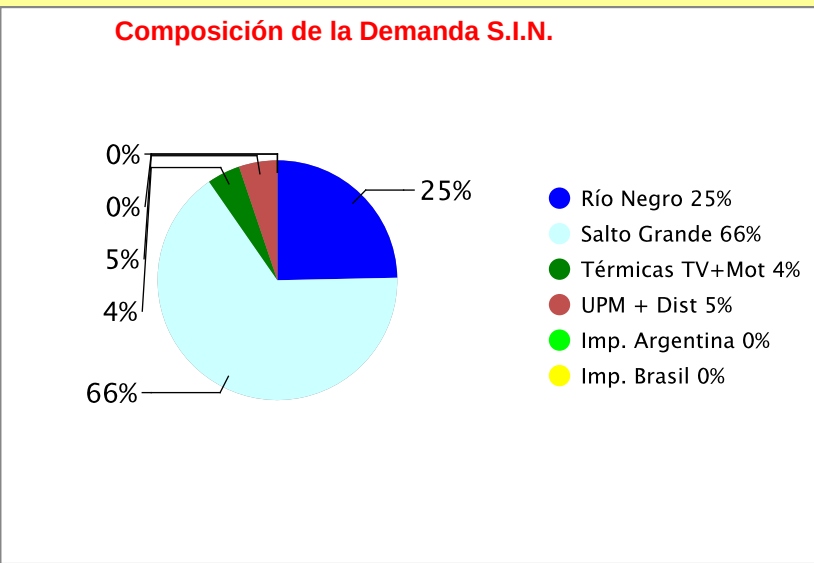



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

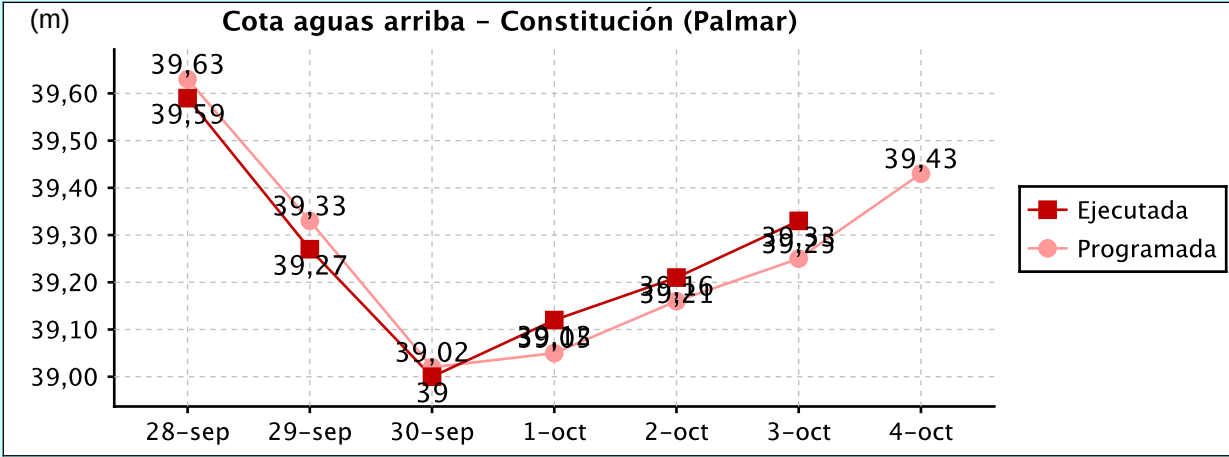
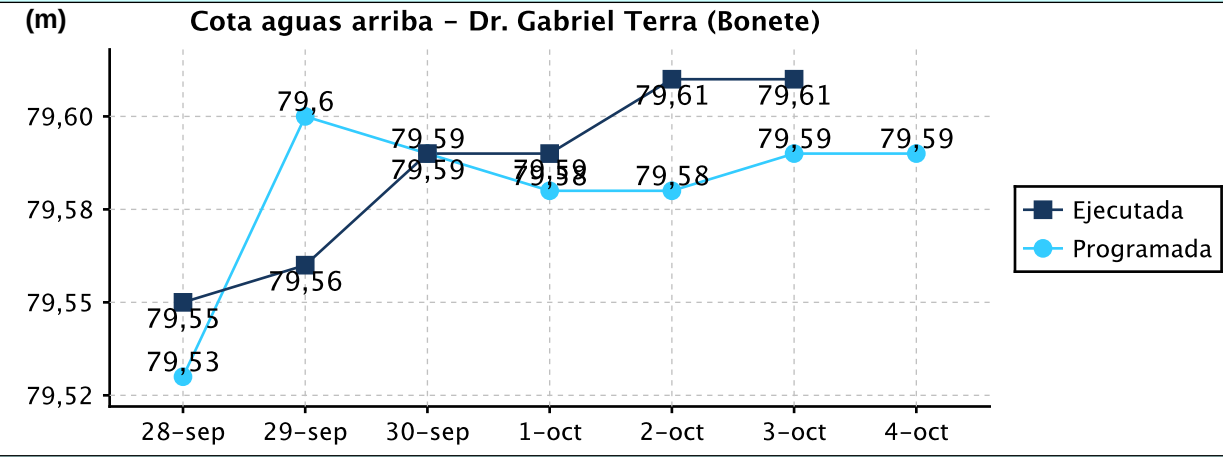


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,59	79,61
Baygorria	53,68	53,67
Palmar	39,25	39,33
SGU	33,94	33,92

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

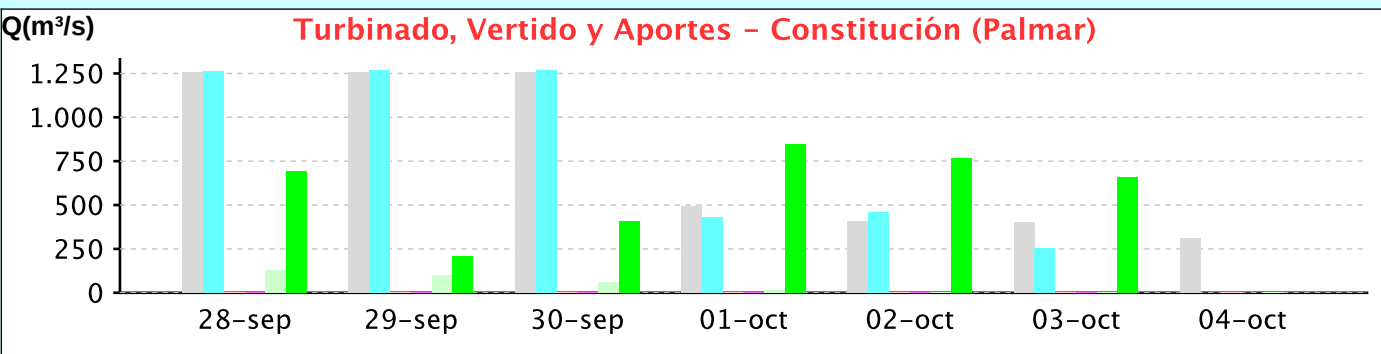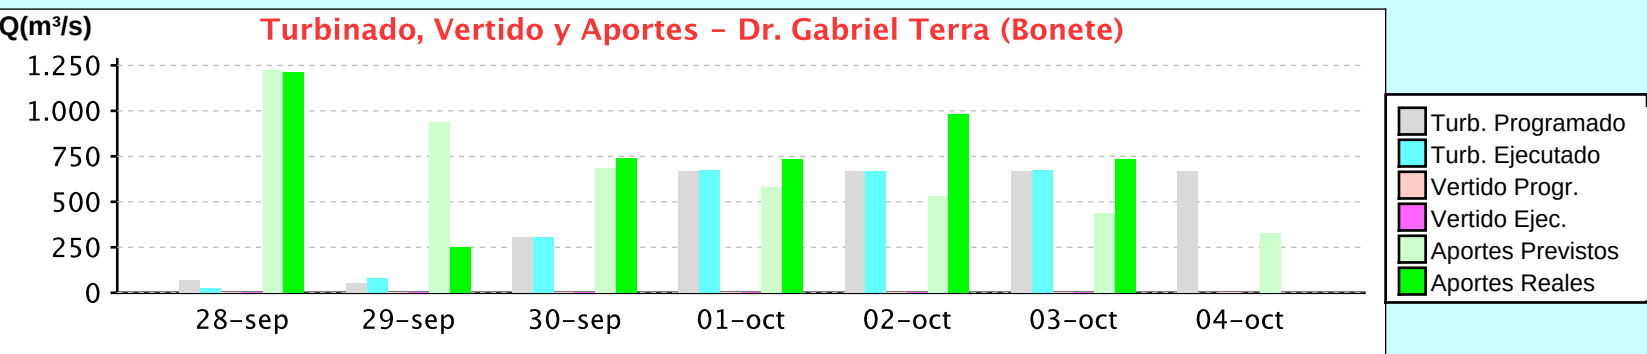

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

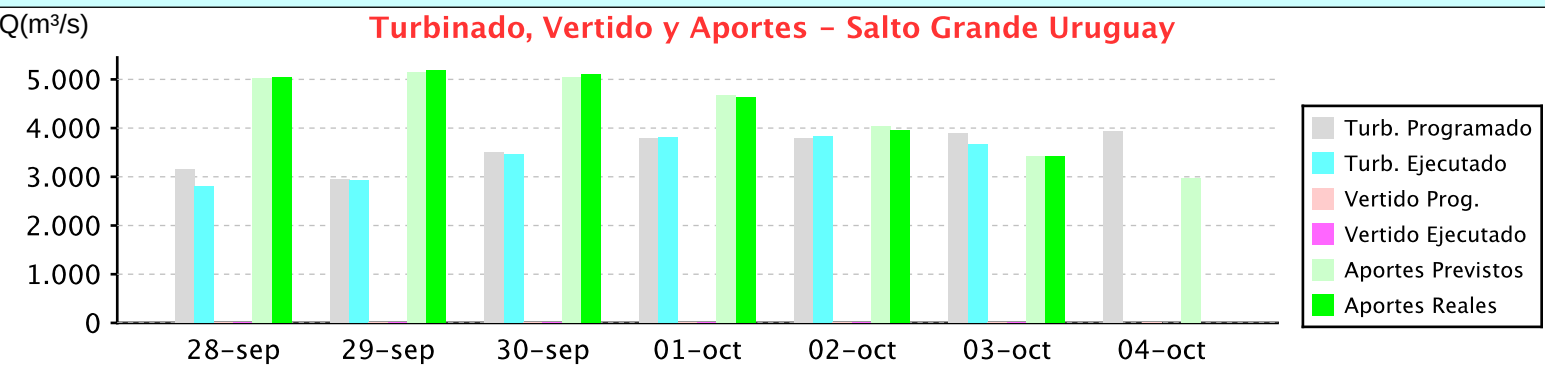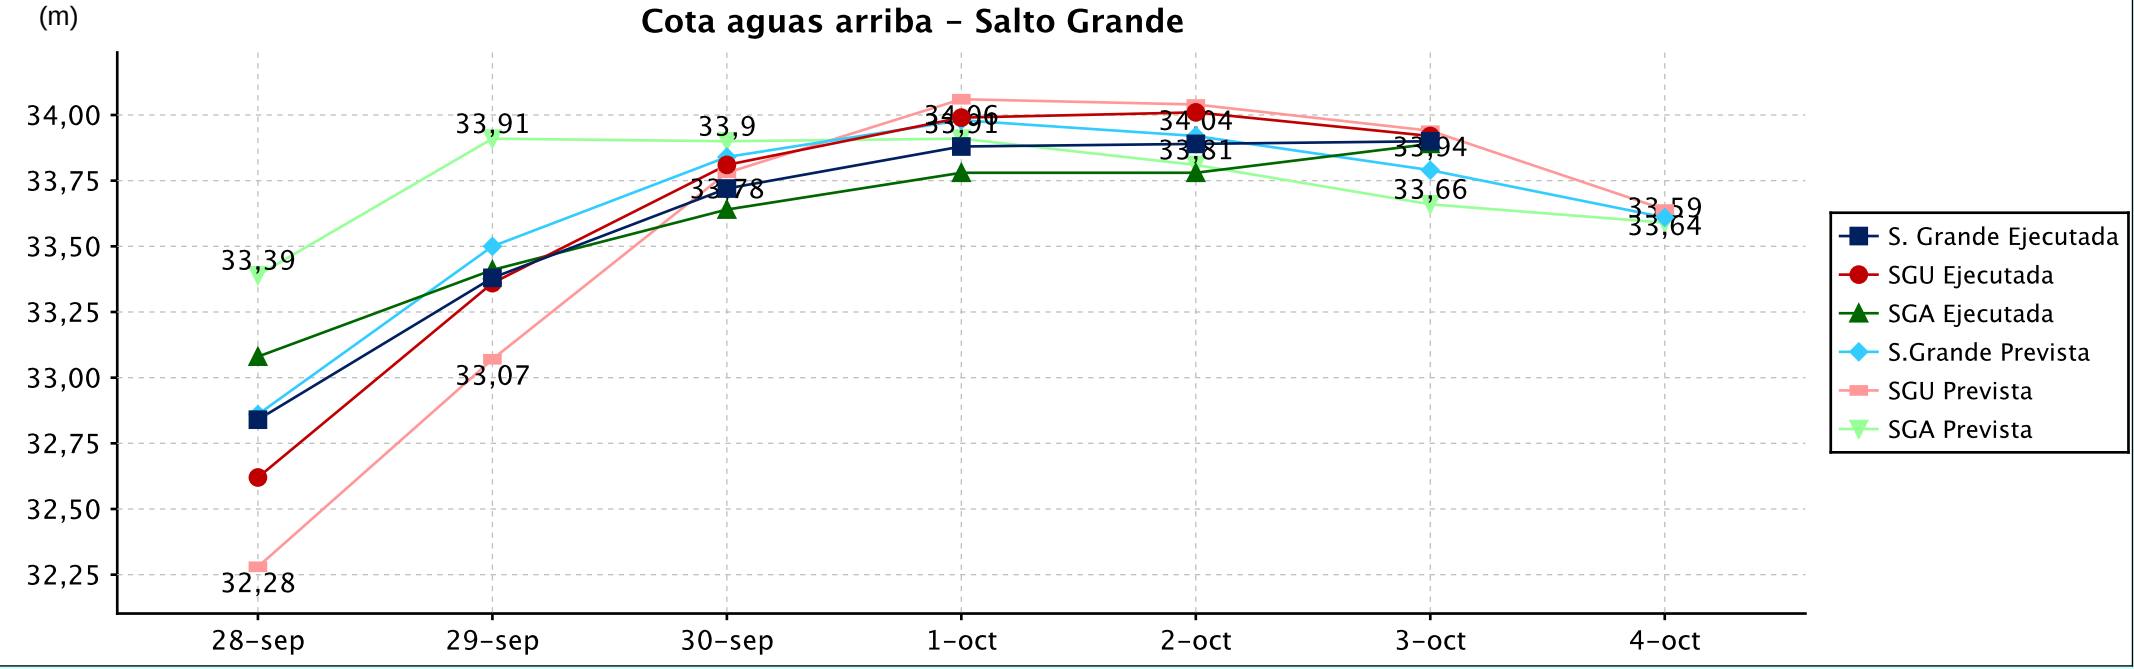

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,92
Cota Vista Arg	33,89
Cota real	33,90

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	423
---------------------------------	-----

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	670	671
Baygorria	661	672
Palmar	399	255
SGU	3.882	3.661

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	438	731
Baygorria	0	693
Palmar	0	660
SGU	3.425	3.416

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES