



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



viernes 04 de octubre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	822
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	828
Motores	-2
Central La Tablada	-82
Central P. del Tigre	-9
APR A	17
APR B	-3
APR C	-1
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.390
C. Baygorria	1.930
C. Palmar	2.362
C. Salto Grande	18.552
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.217
TOTAL Generación	28.194

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.194
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.530
Diferencia (MWh)	-336
Ejecutada - Programada	-1,18 %

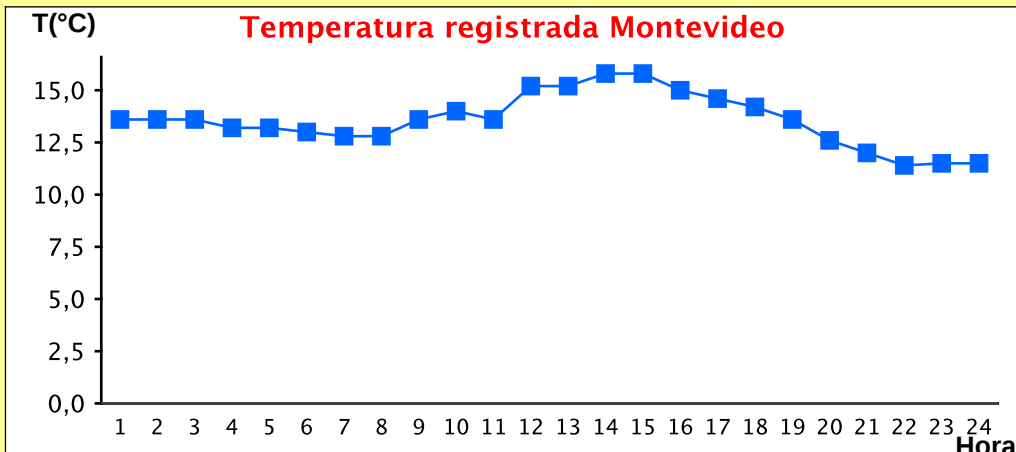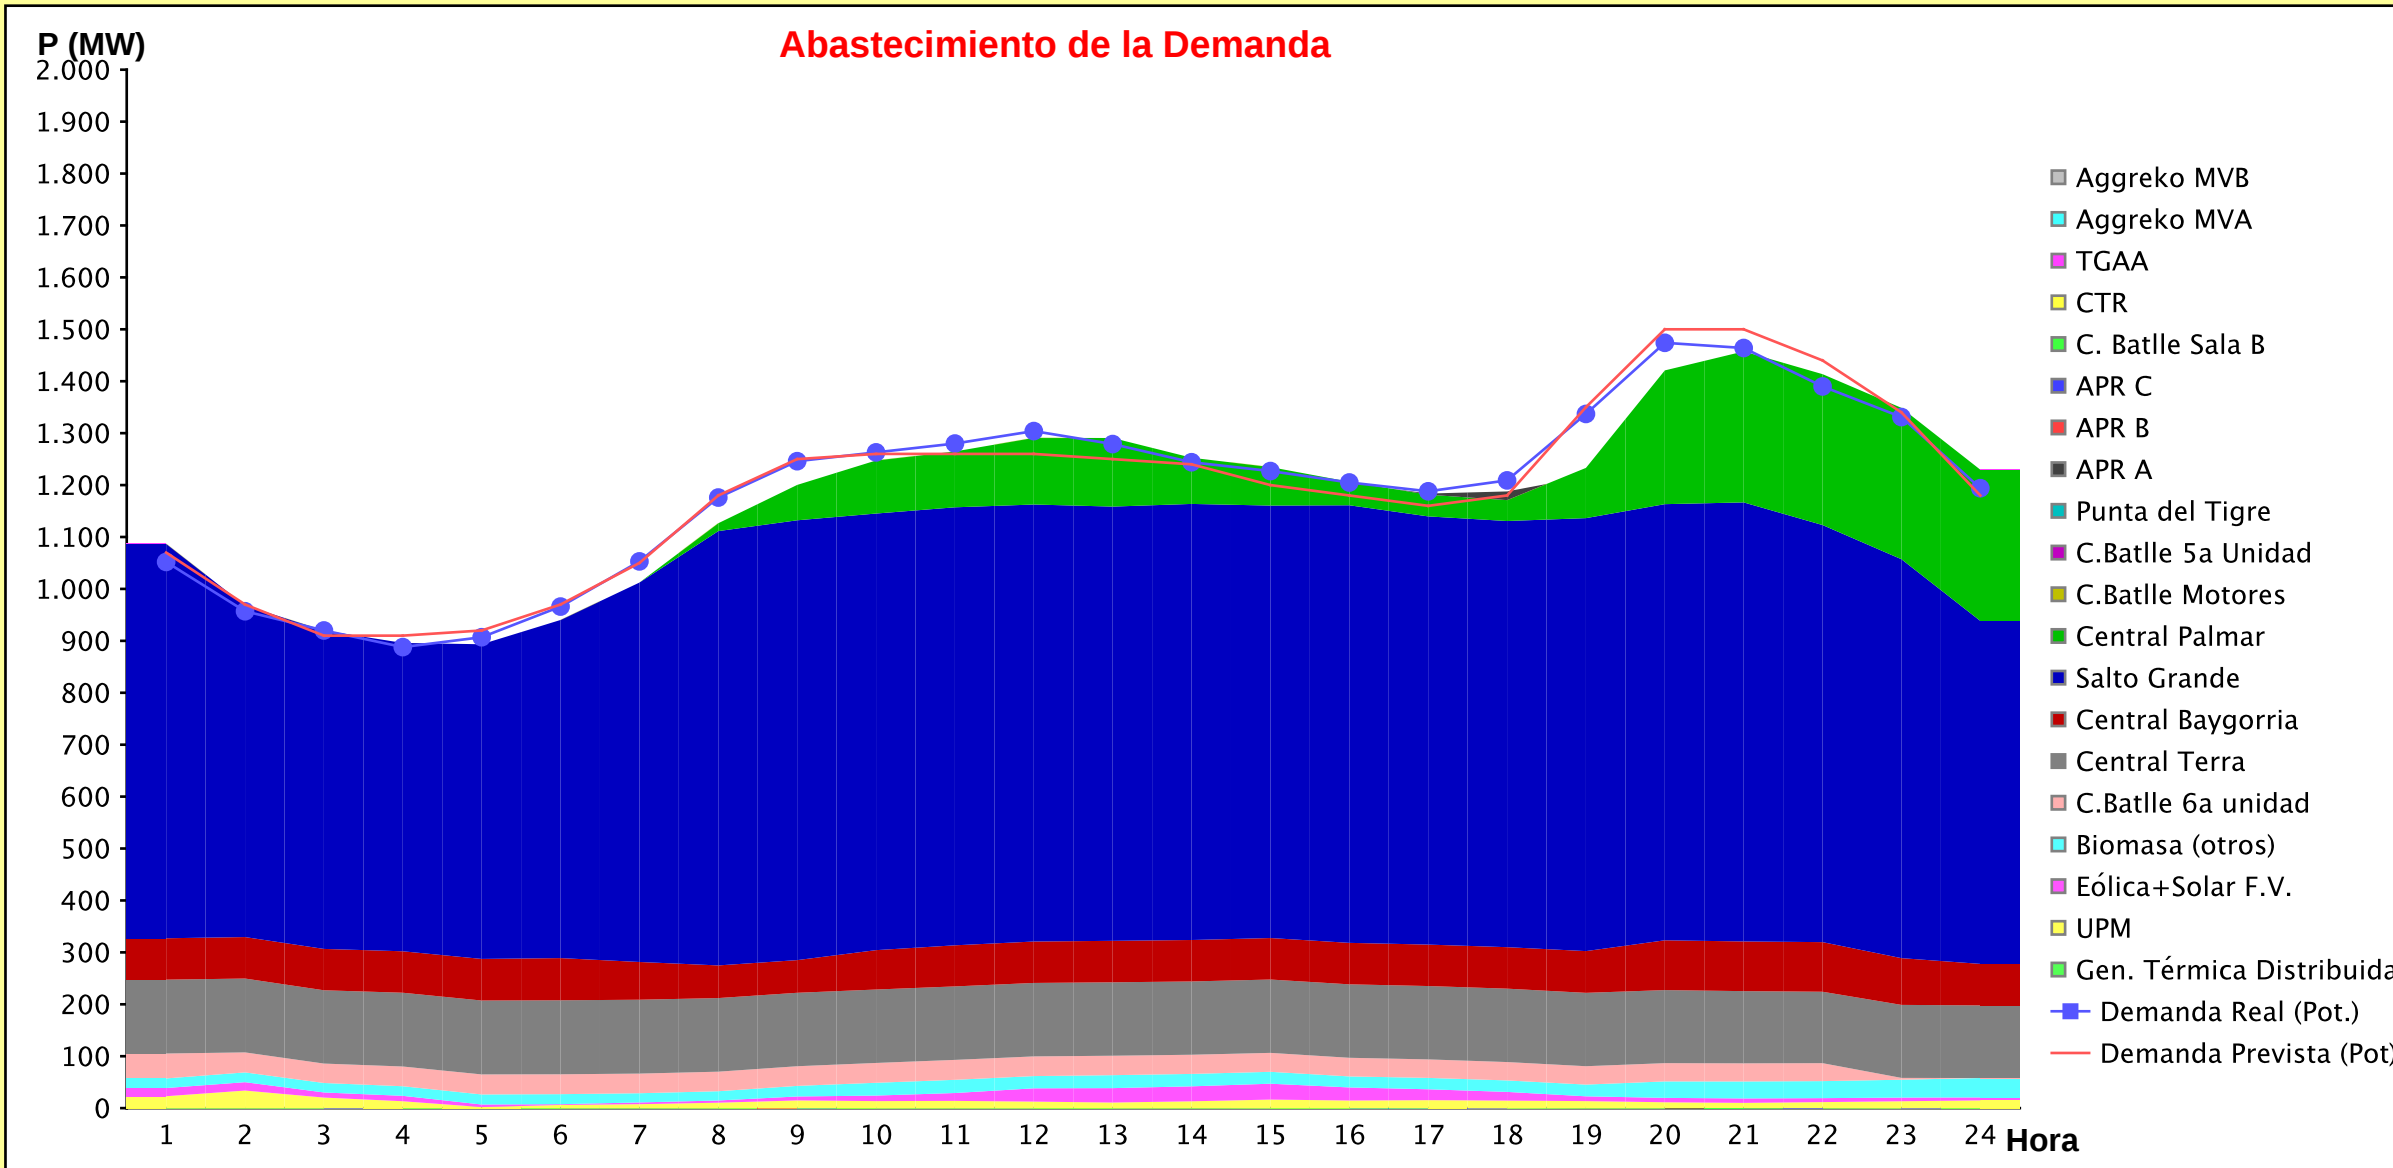



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1319,06 Hora 11:36
Potencia mínima:	885,88 Hora 03:58
Pico noche:	1489,36 Hora 20:32

Generación Media (MW)	
Eólica	13,7
Biomasa	41,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

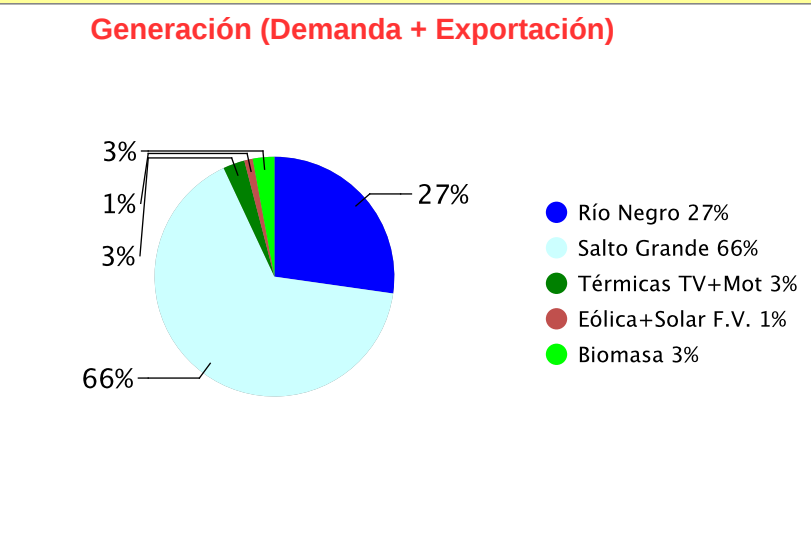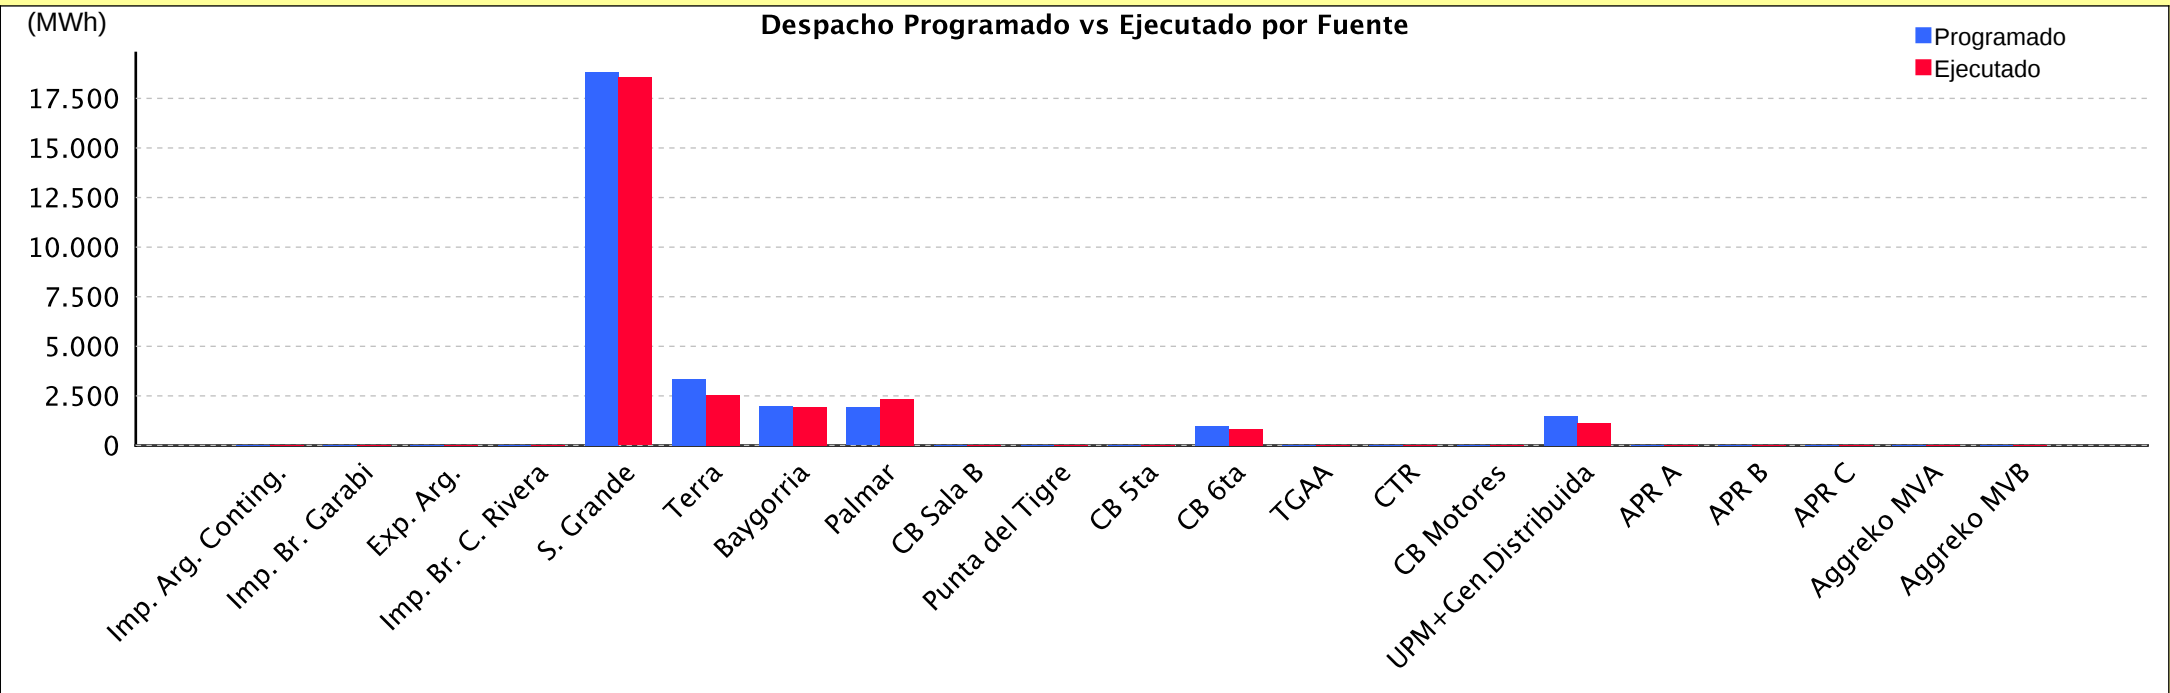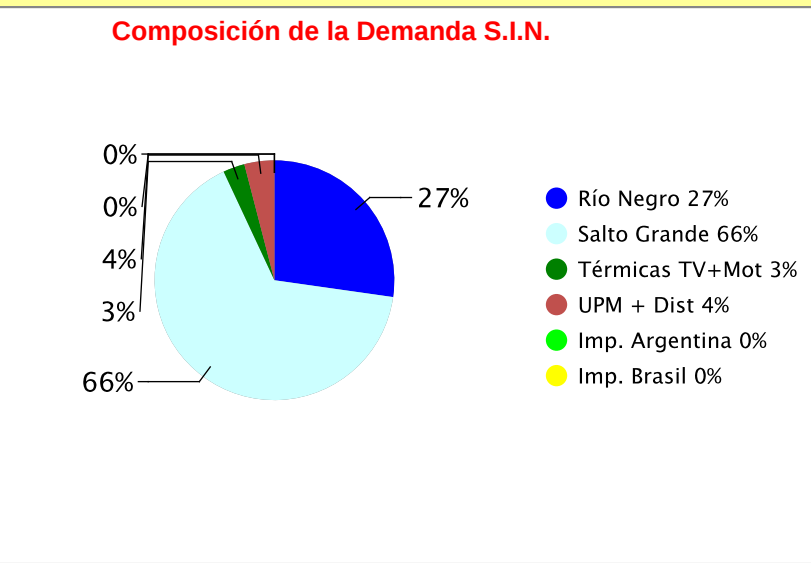



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

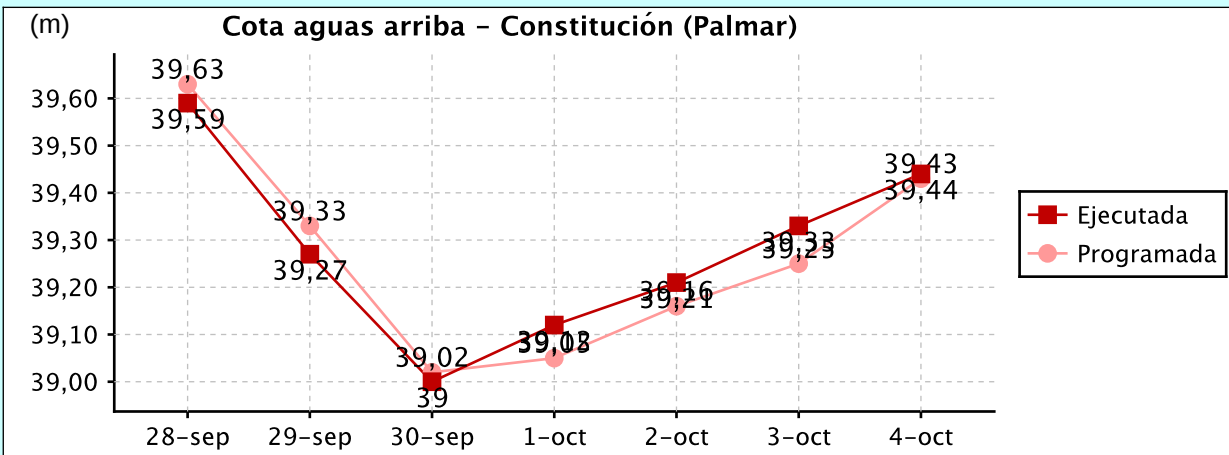
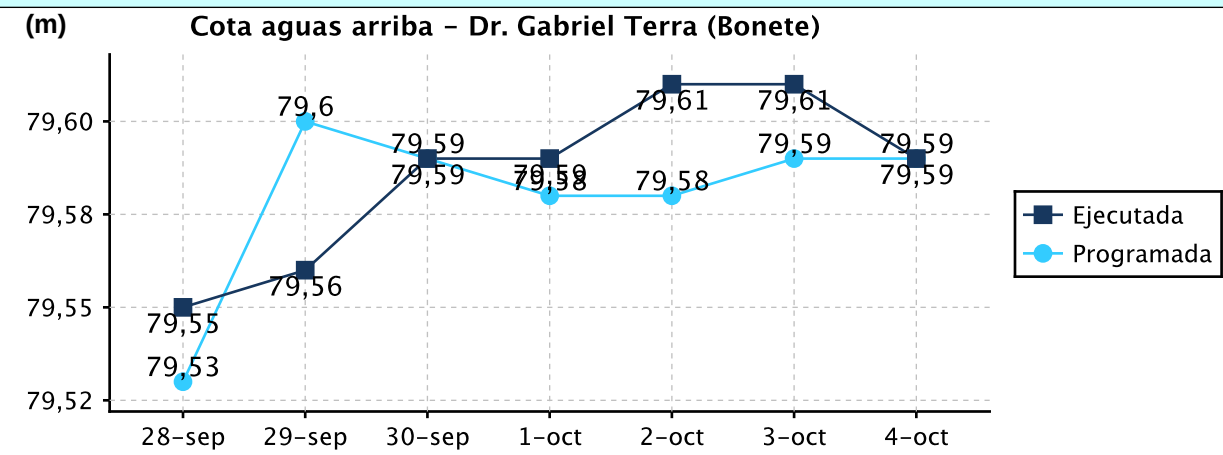


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,59	79,59
Baygorria	53,69	53,74
Palmar	39,43	39,44
SGU	33,64	33,7

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

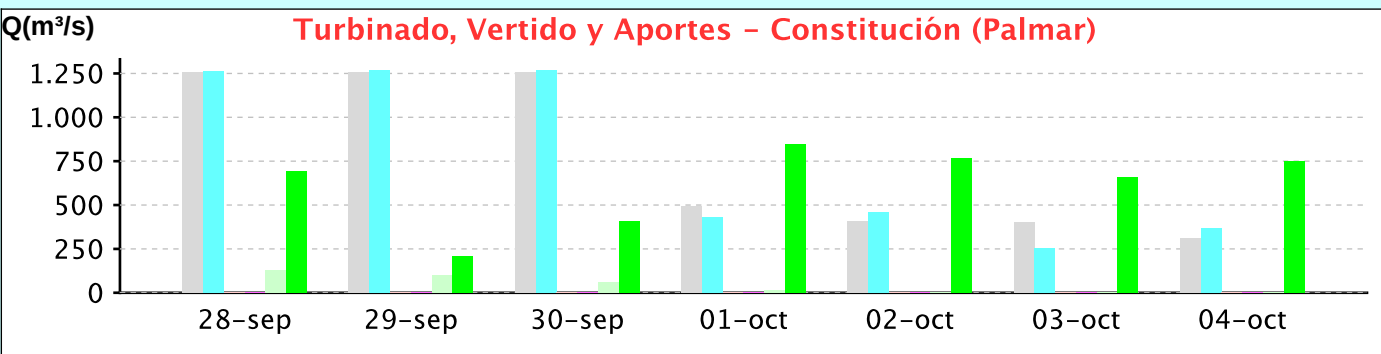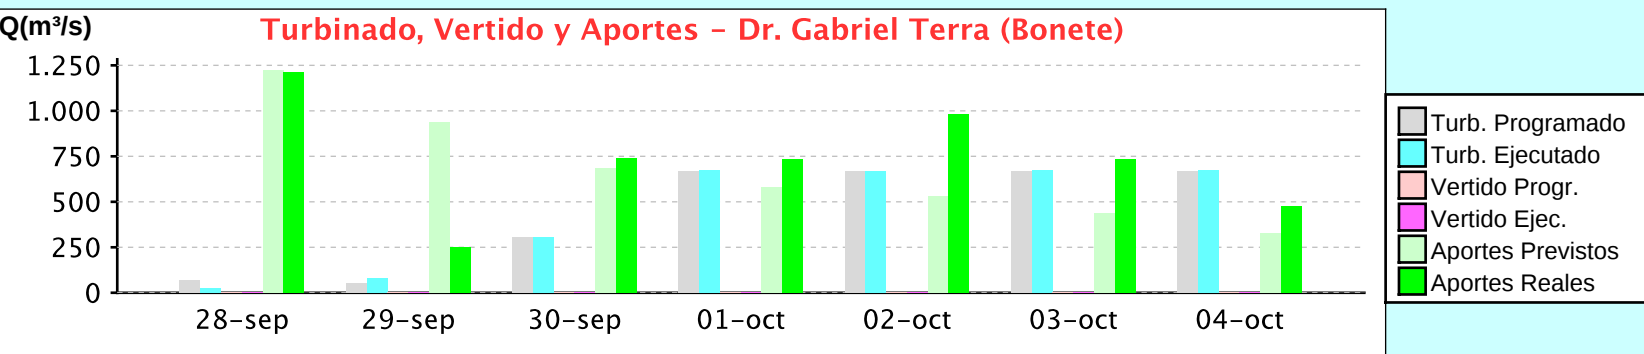

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

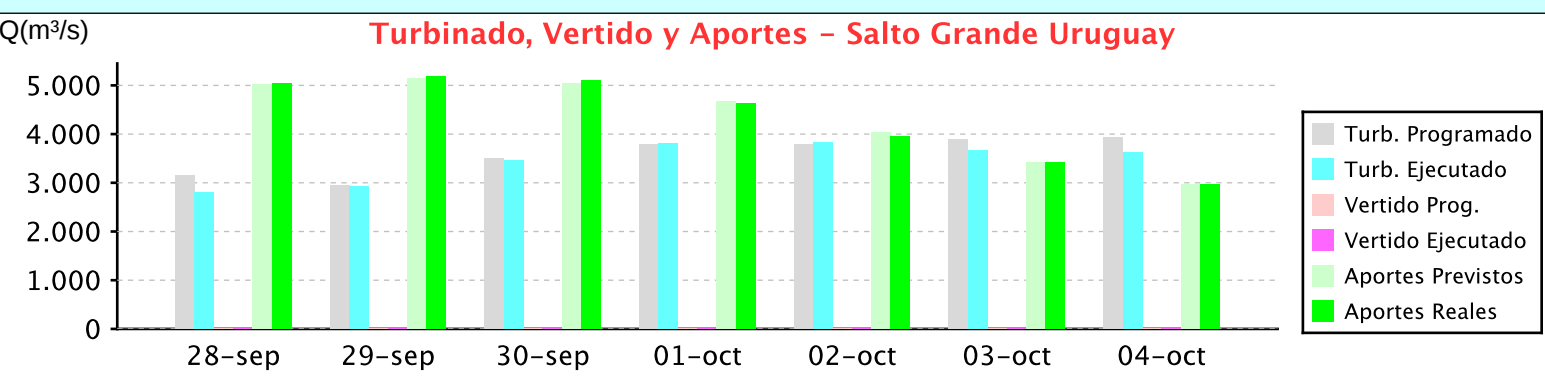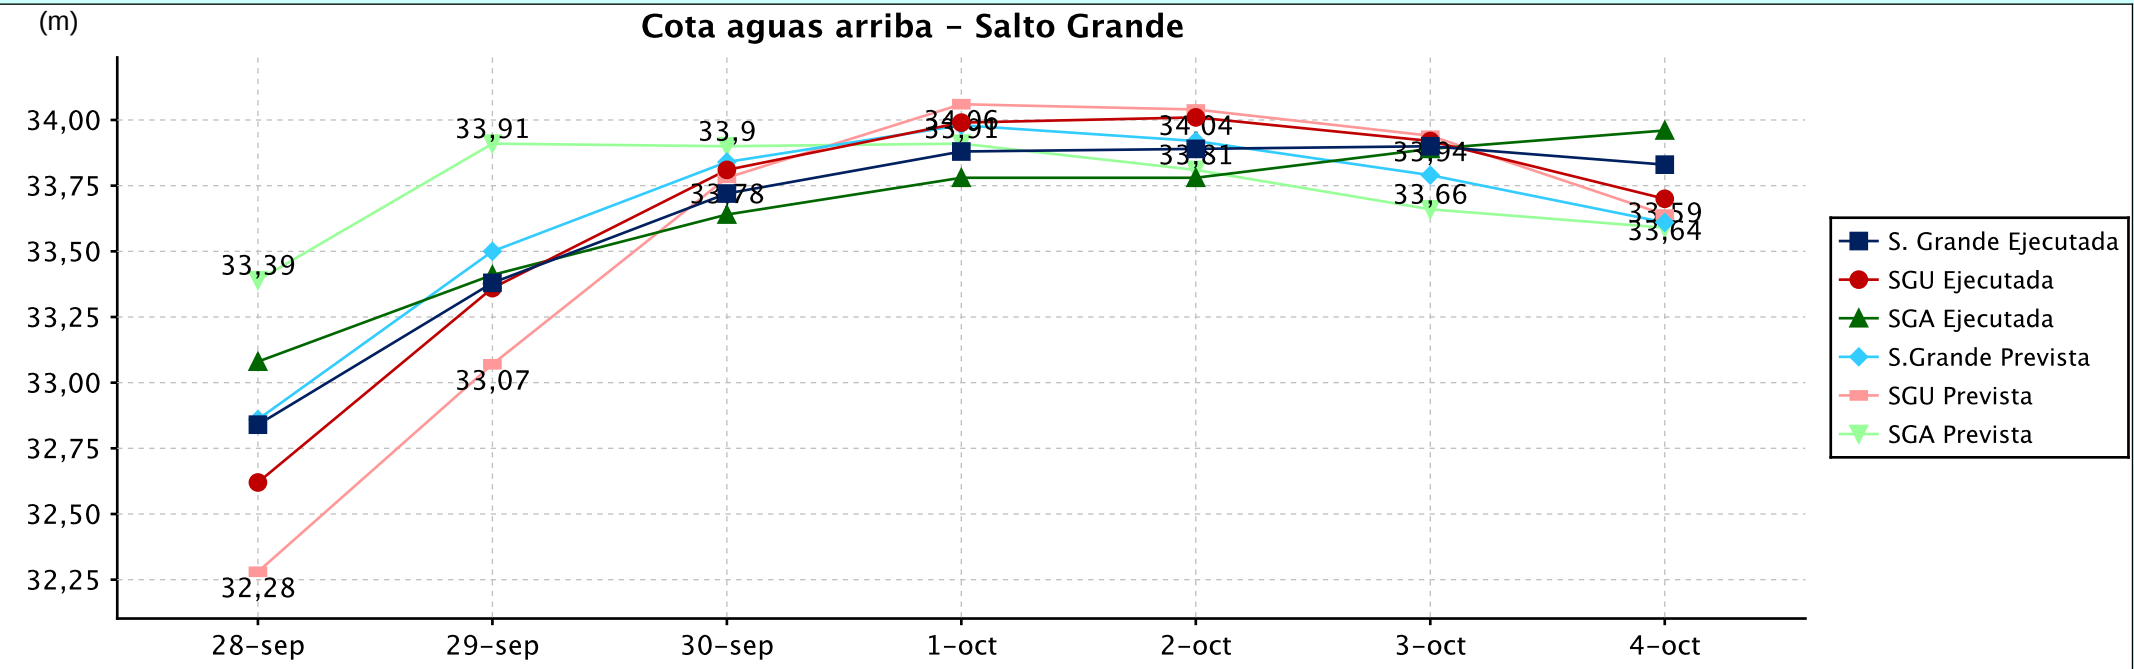

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,70
Cota Vista Arg	33,96
Cota real	33,83
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-5.294

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	670	672
Baygorria	656	672
Palmar	312	370
SGU	3.935	3.627

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	327	478
Baygorria	0	762
Palmar	0	752
SGU	2.974	2.964

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES