




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 20 de octubre de 2013


Generación Térmica	
Central Battle	1.209
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.213
Central La Tablada	-102
Central P. del Tigre	5.138
APR A	1.854
APR B	1.598
APR C	-1
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.156
C. Baygorria	2.281
C. Palmar	2.031
C. Salto Grande	2.936
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	2.383
TOTAL Generación	22.482

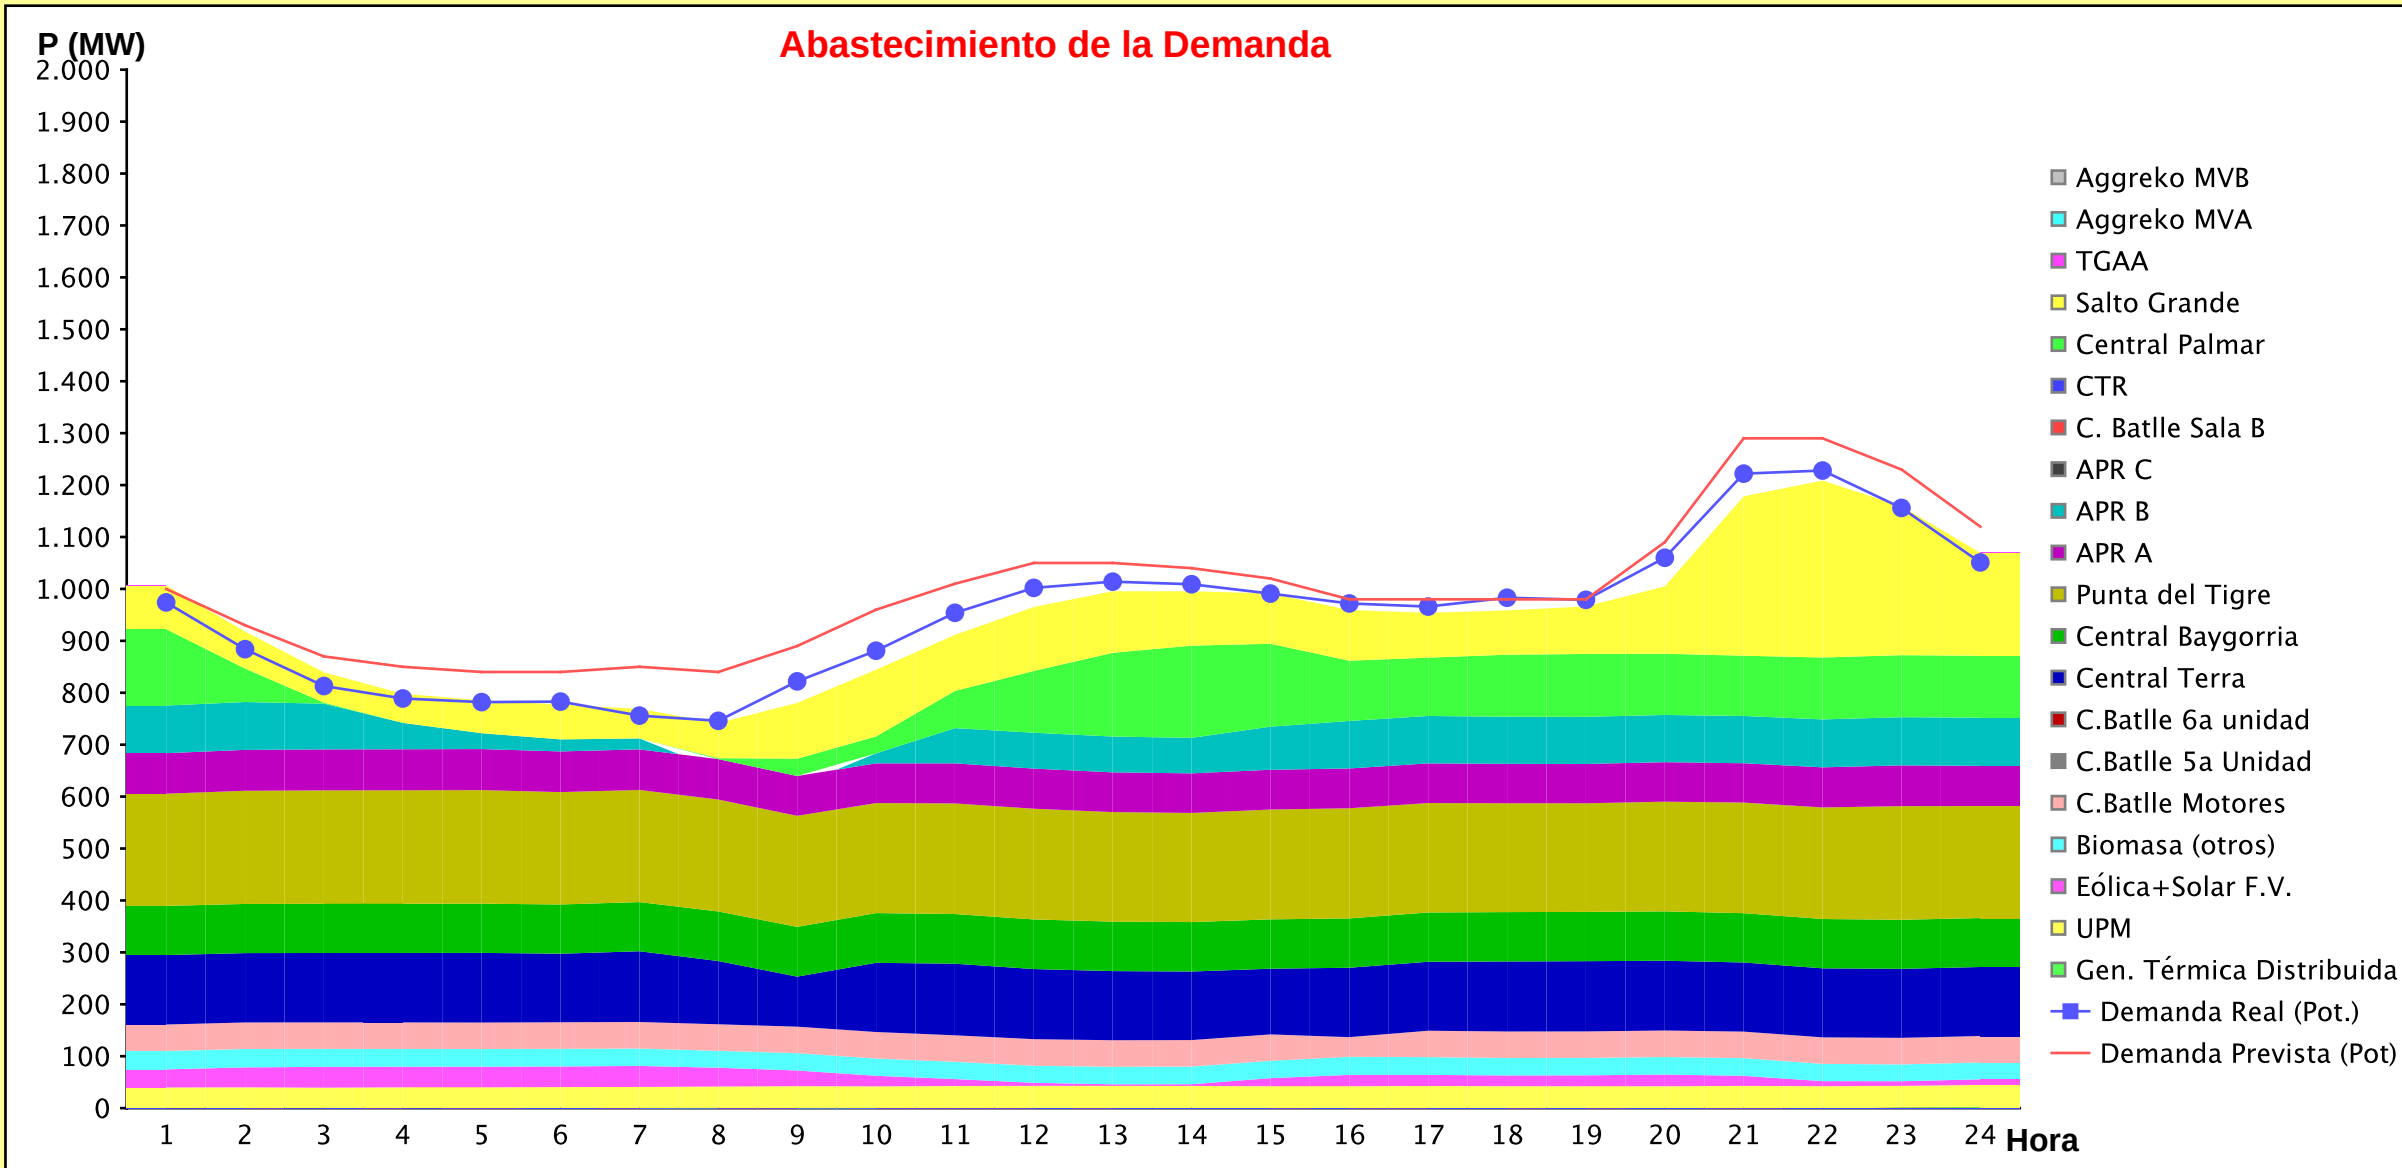

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	22.482
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	23.980
Diferencia (MWh)	-1.498
Ejecutada - Programada	-6,25 %

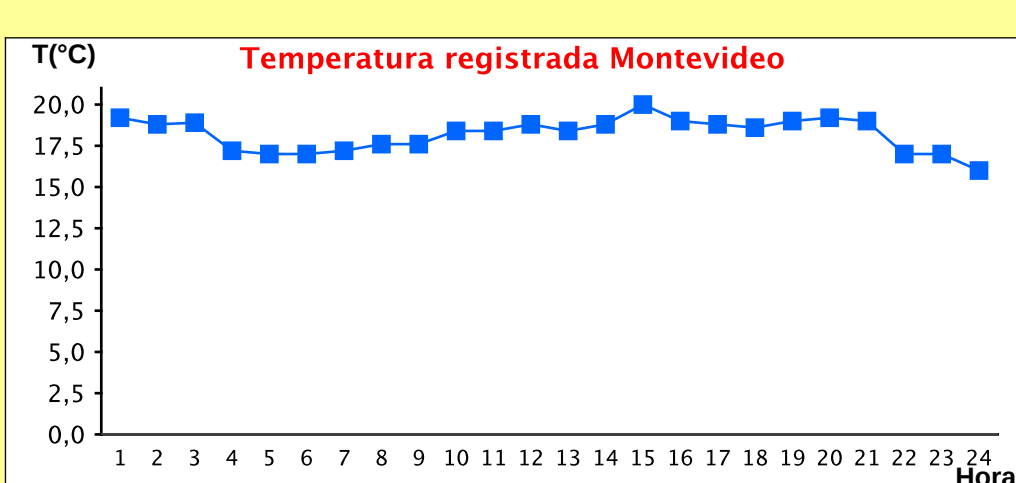



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1061,73 Hora 13:03
Potencia mínima:	735,72 Hora 07:15
Pico noche:	1249,19 Hora 21:33

Generación Media (MW)	
Eólica	23,3
Biomasa	78,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,1
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

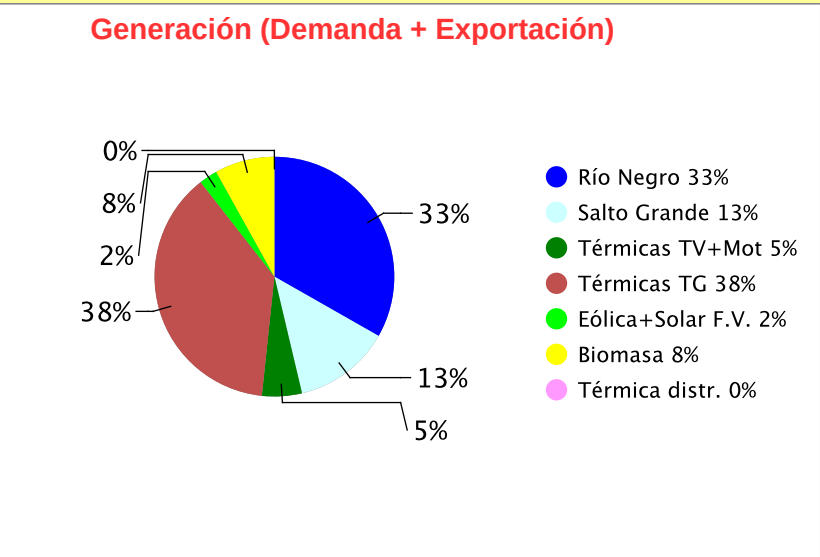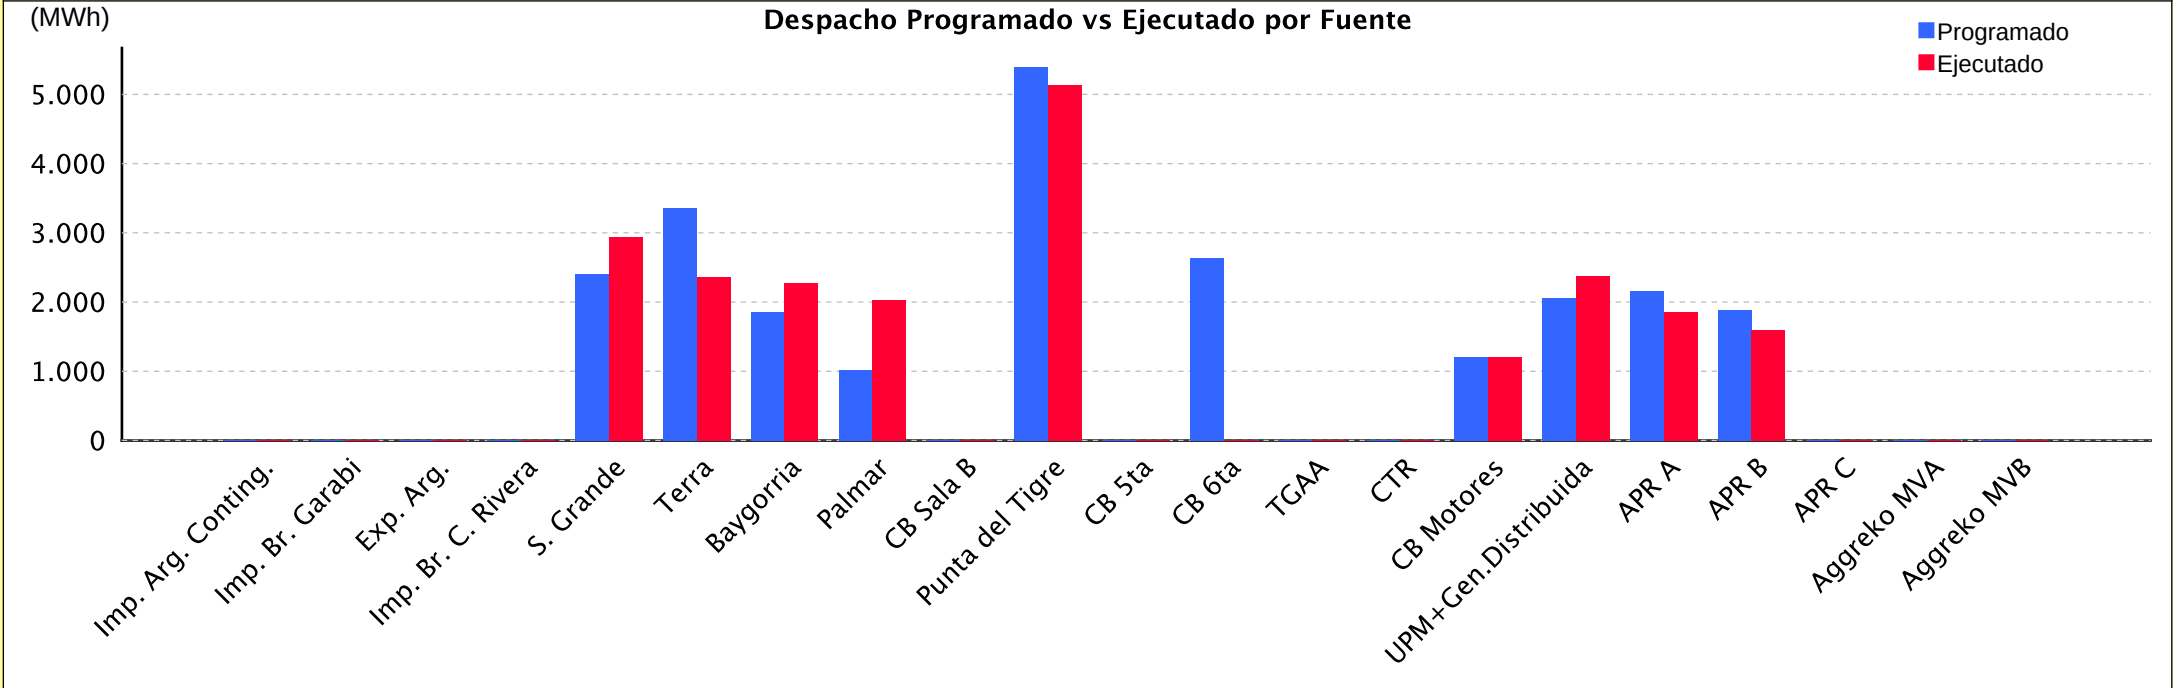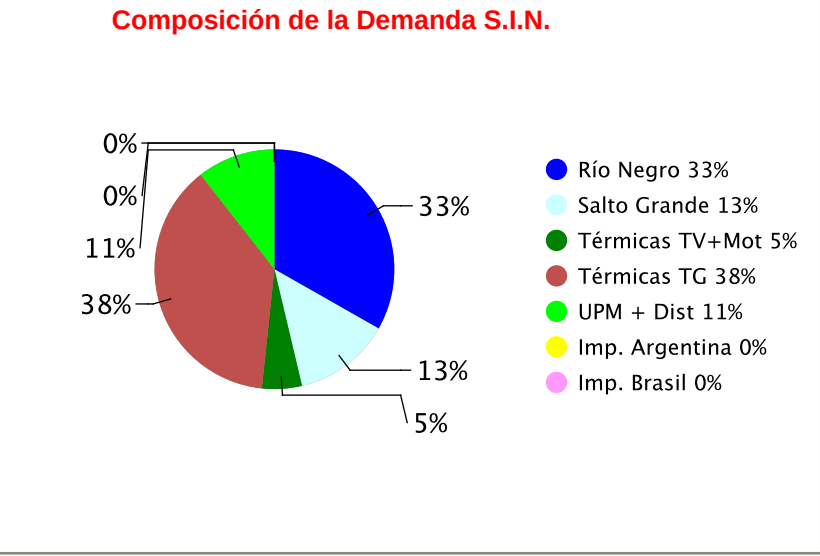



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

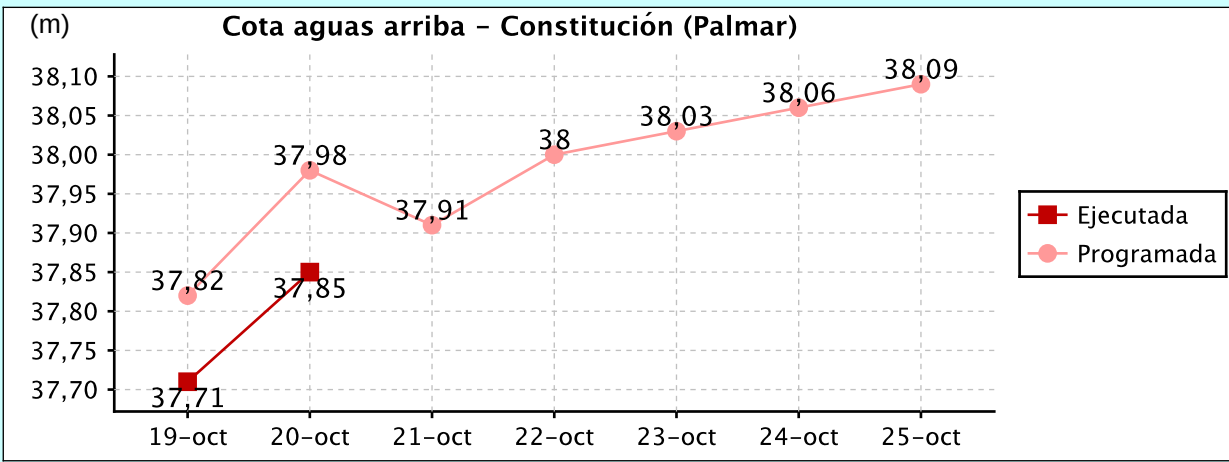
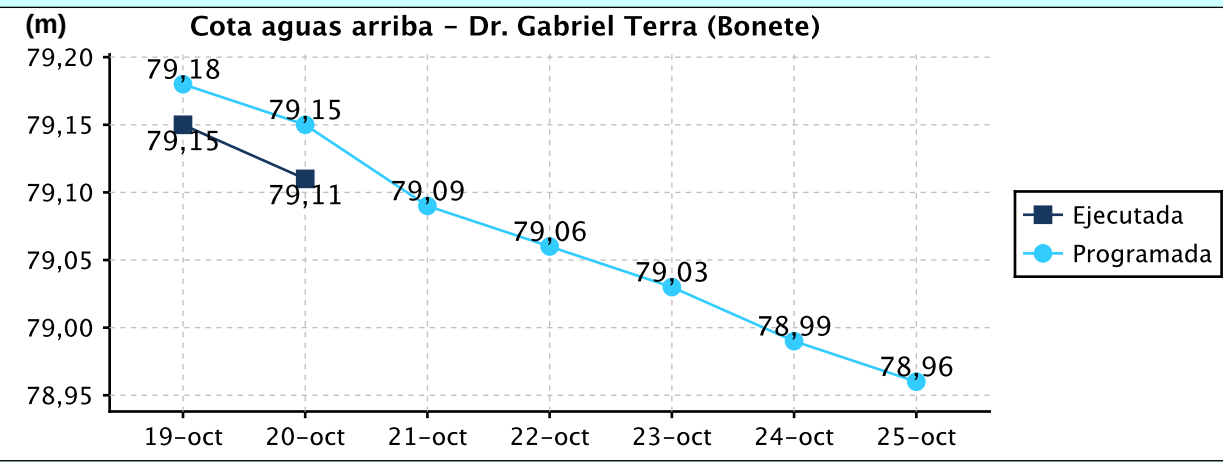


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,15	79,11
Baygorria	53,81	53,97
Palmar	37,98	37,85
SGU	33,11	33,28

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

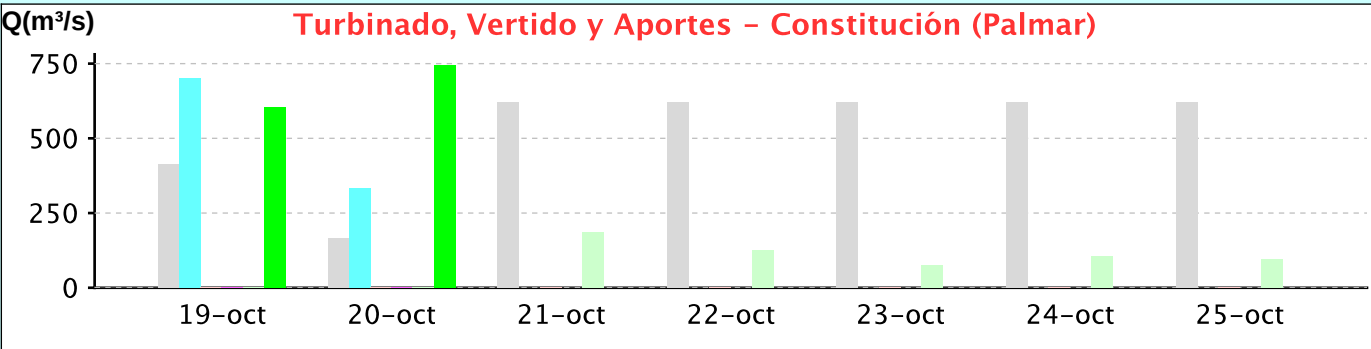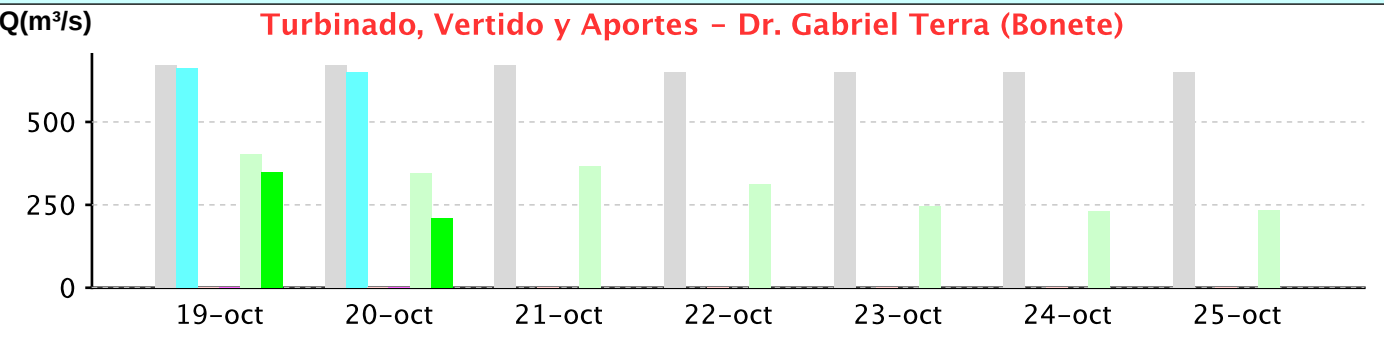

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

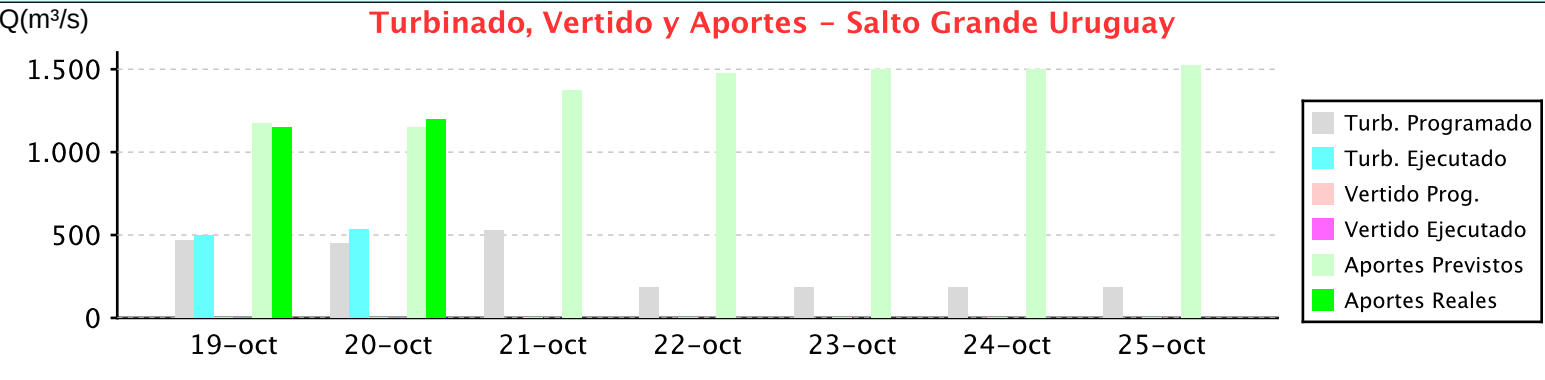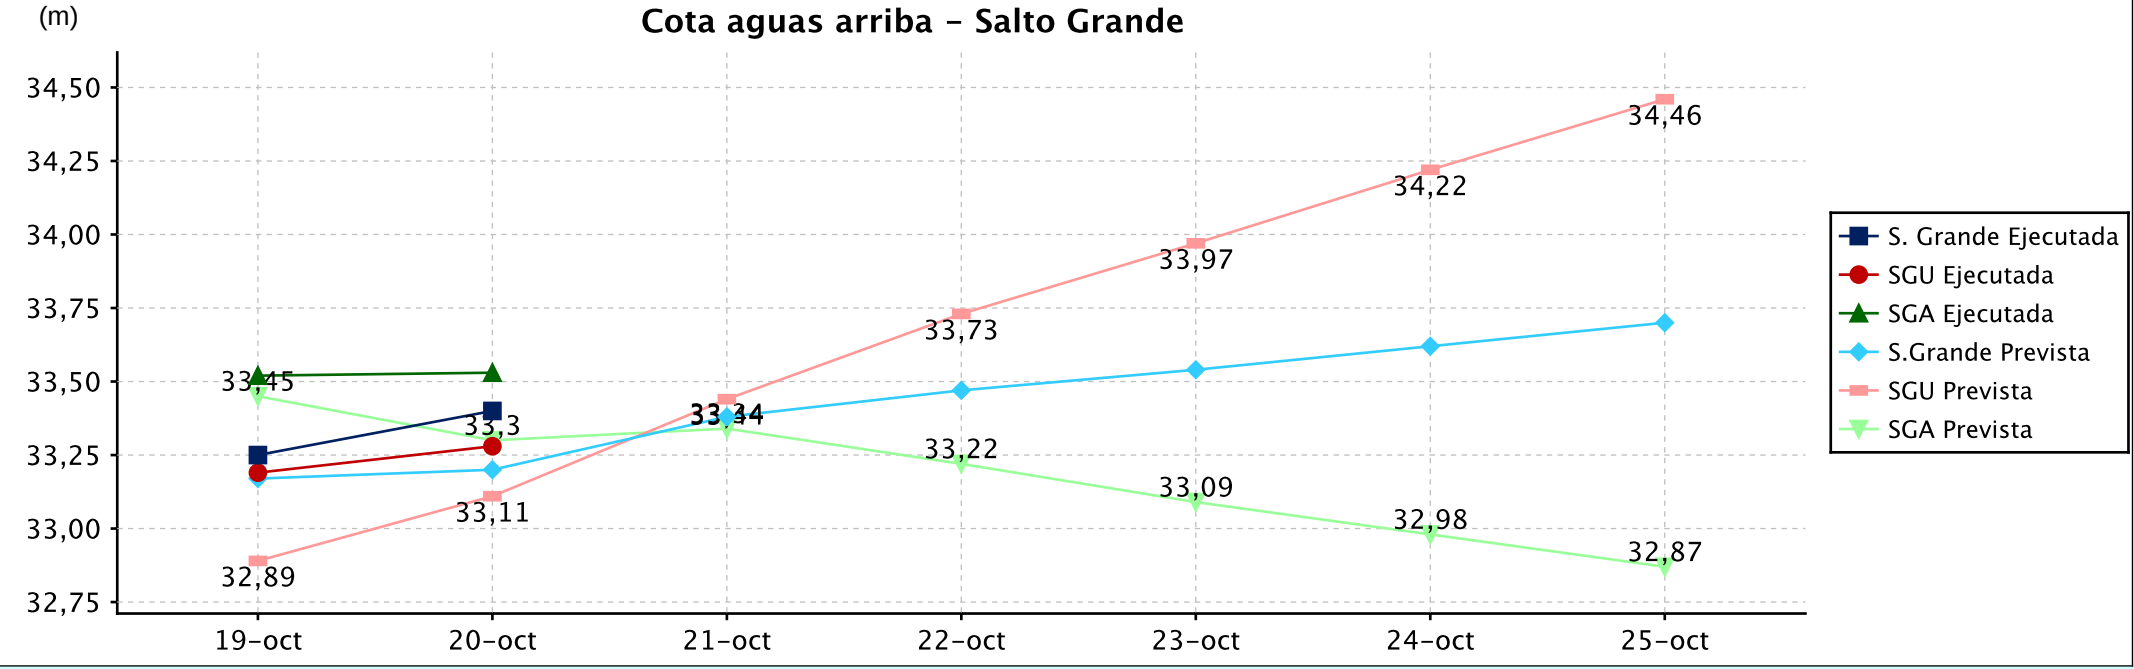

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,28
Cota Vista Arg	33,53
Cota real	33,40
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-4.639

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	670	649
Baygorria	615	0
Palmar	165	332
SGU	448	534

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	345	209
Baygorria	0	0
Palmar	0	744
SGU	1.150	1.196

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES