



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



miércoles 30 de octubre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	-6
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-2
Central La Tablada	-83
Central P. del Tigre	-10
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-2
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	-0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	94
C. Baygorria	150
C. Palmar	4.932
C. Salto Grande	18.741
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.885
TOTAL Generación	25.694

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.694
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.850
Diferencia (MWh)	-1.156
Ejecutada - Programada	-4,31 %

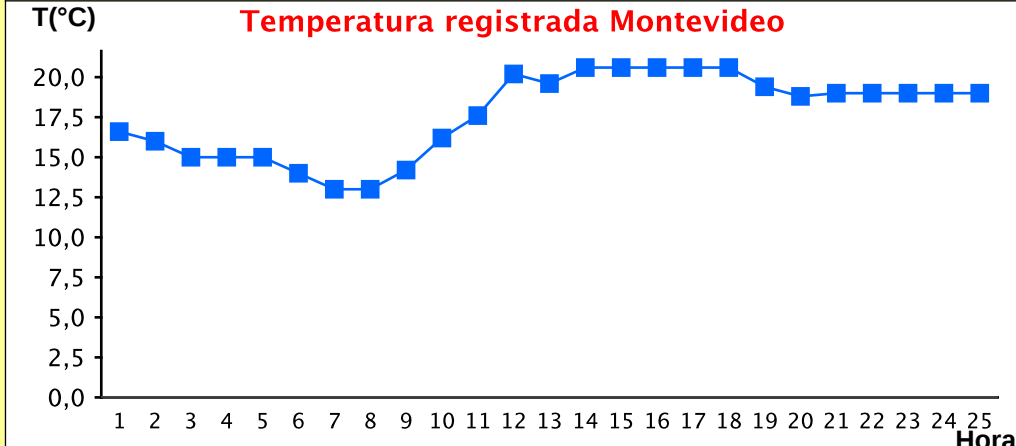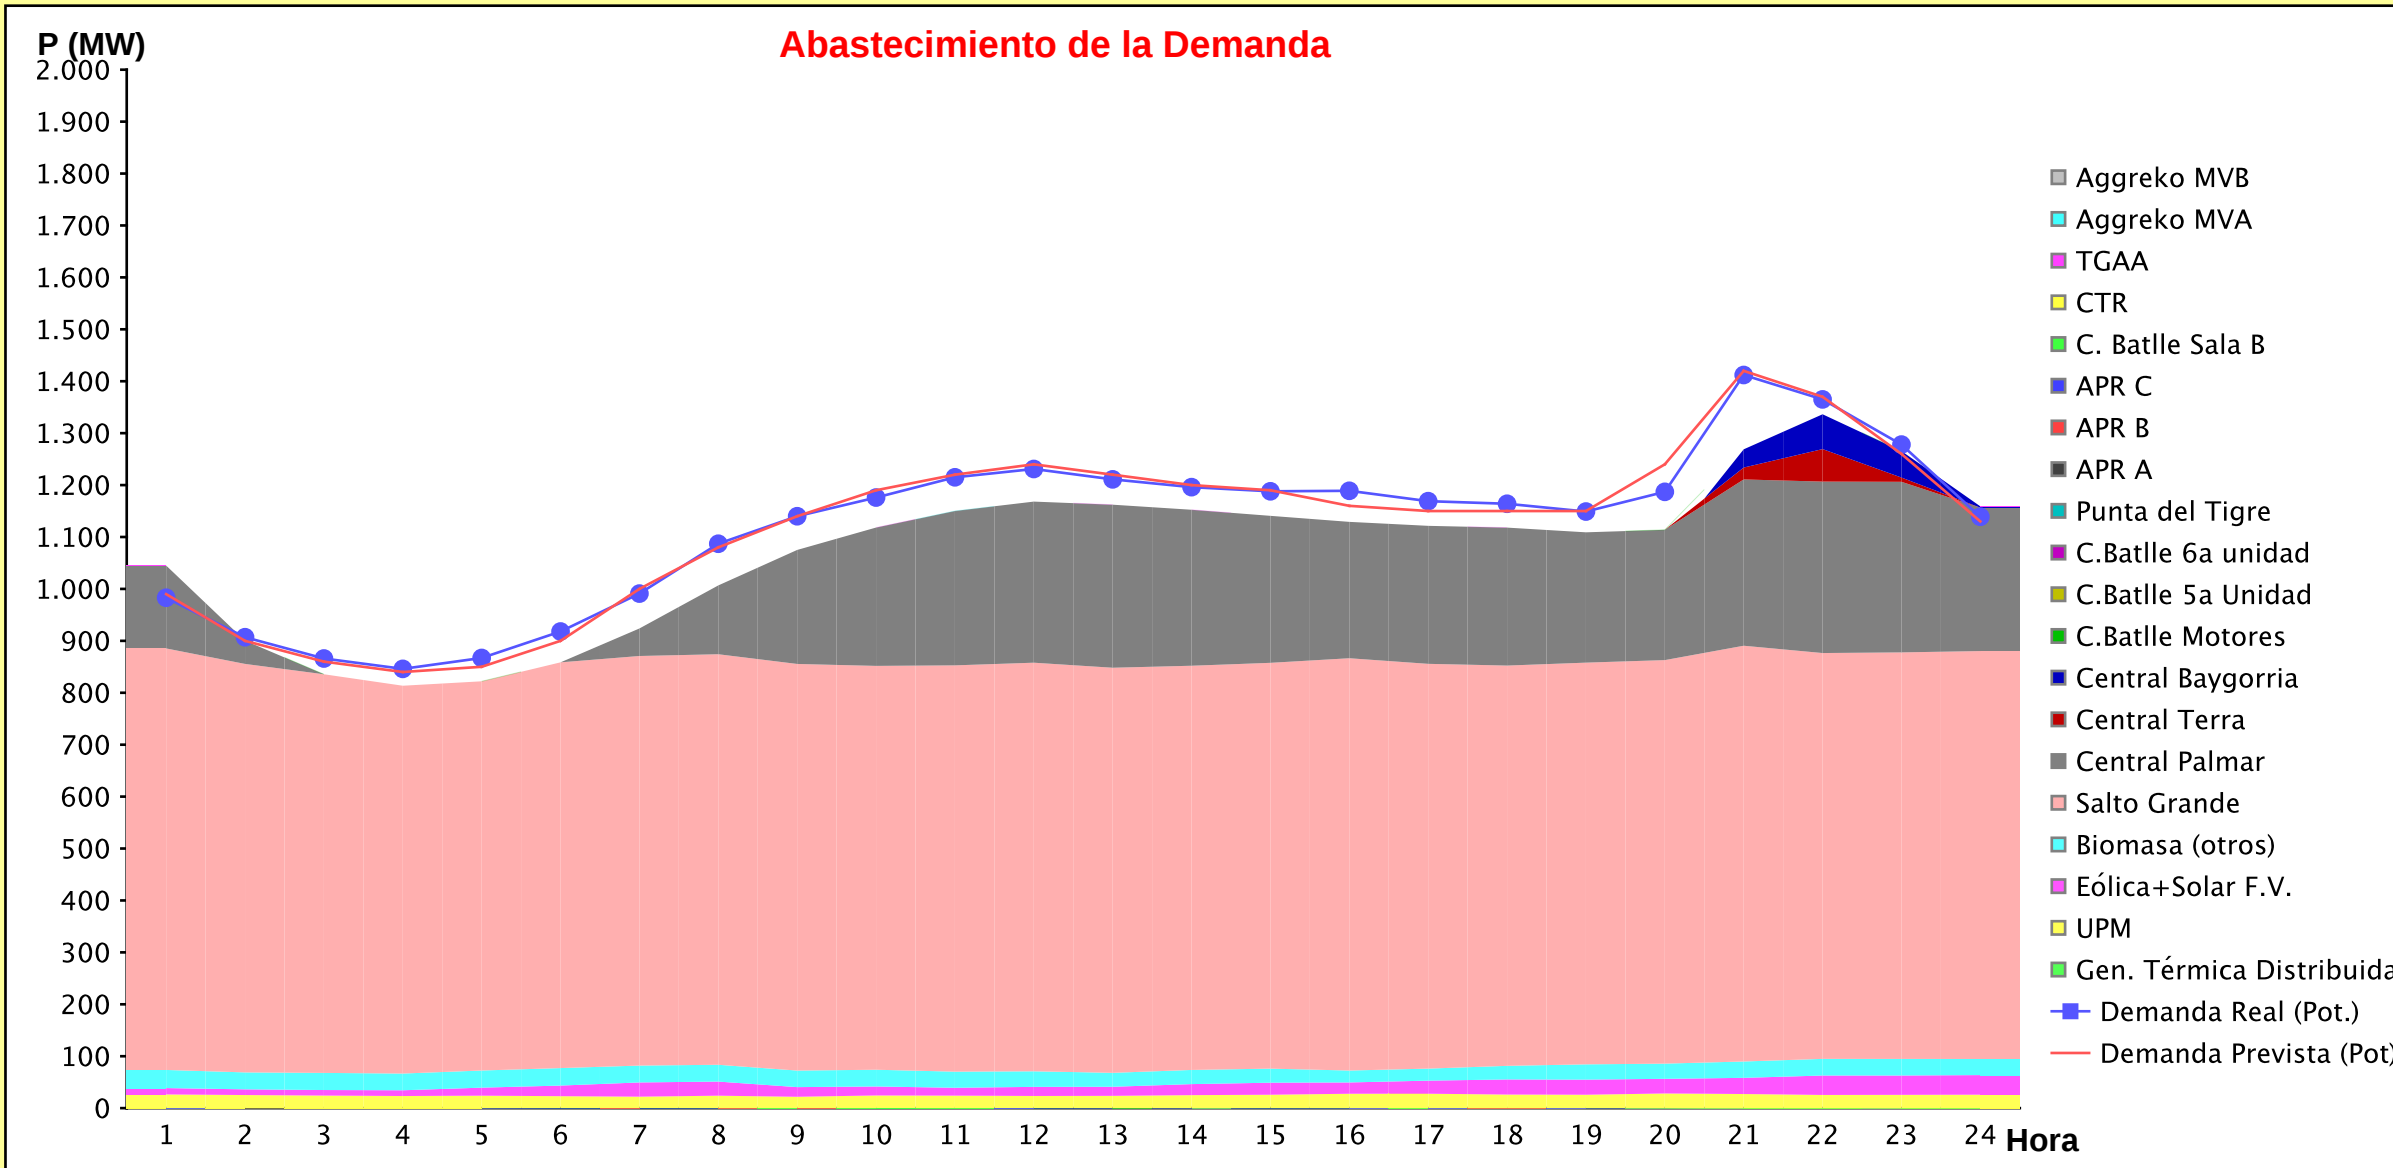



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1254,53 Hora 11:57
Potencia mínima:	832,96 Hora 04:20
Pico noche:	1411,59 Hora 20:58

Generación Media (MW)	
Eólica	22,6
Biomasa	61,5
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

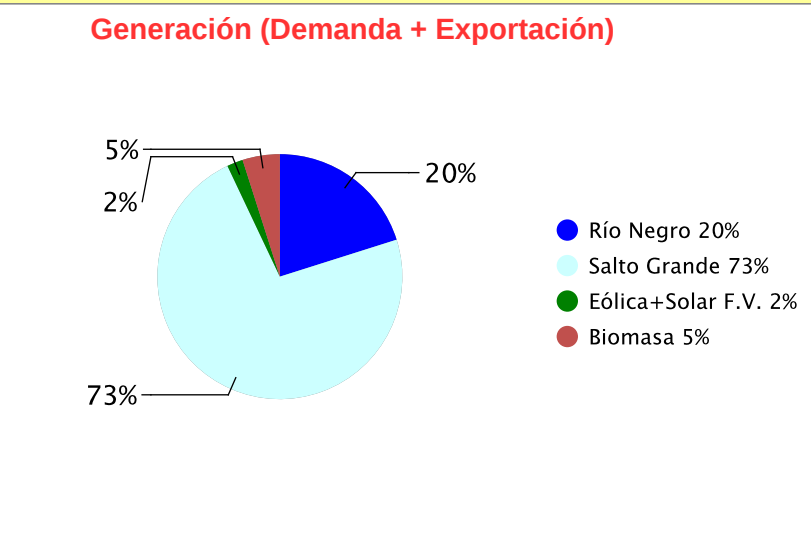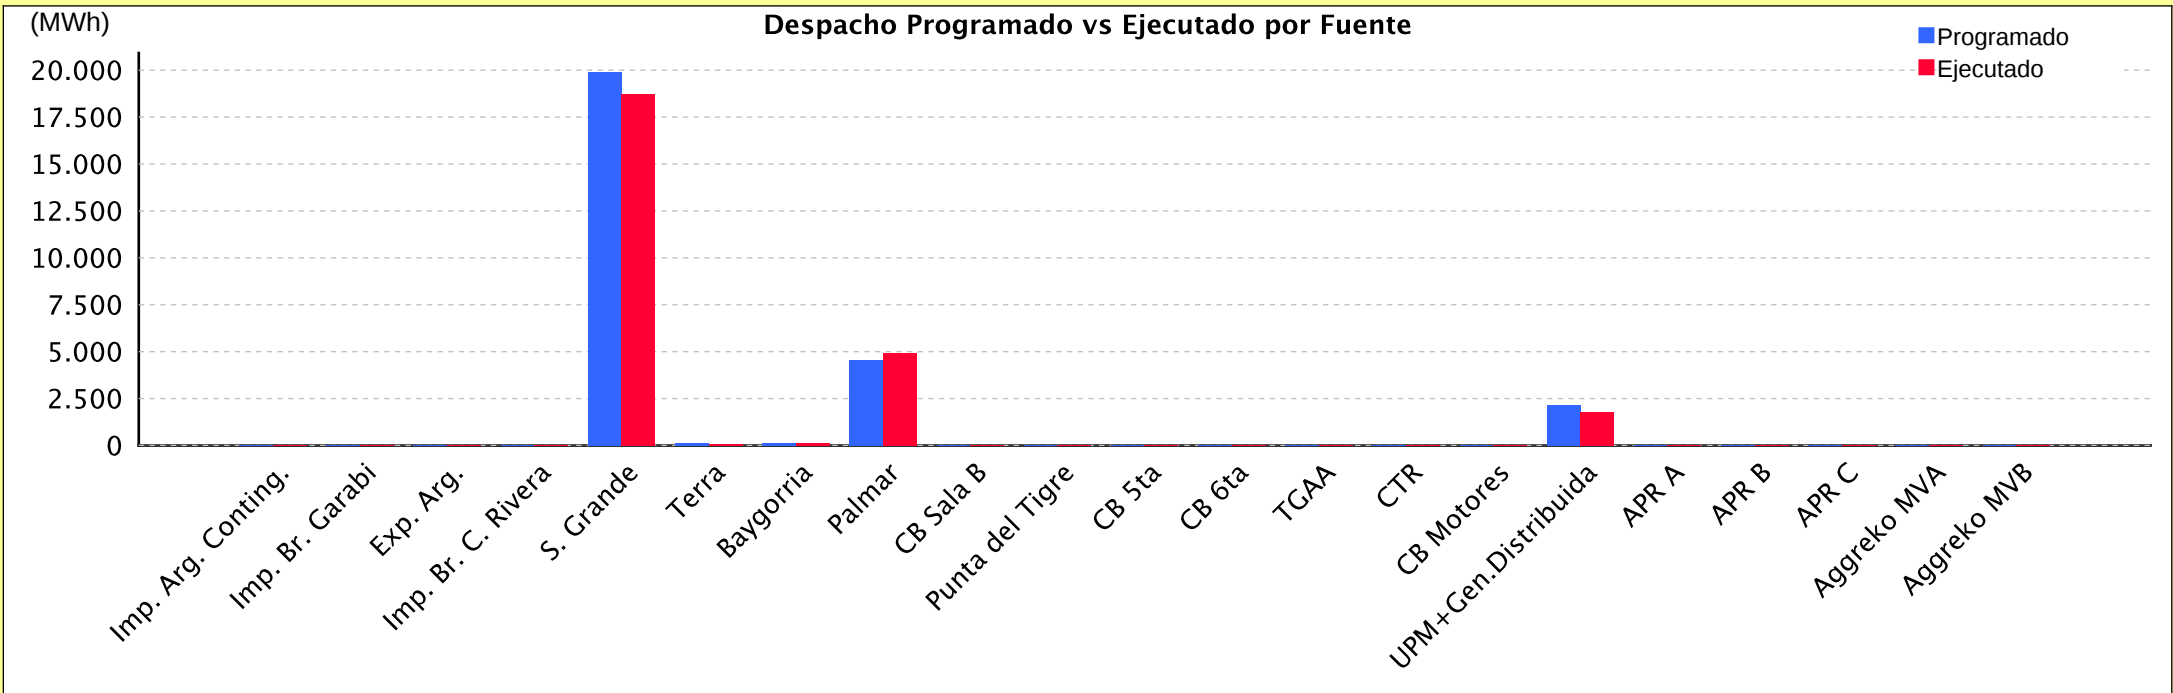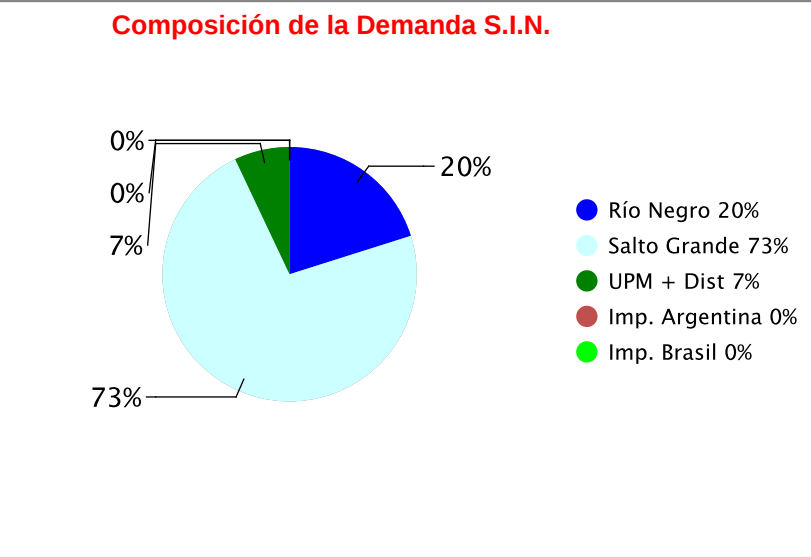



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

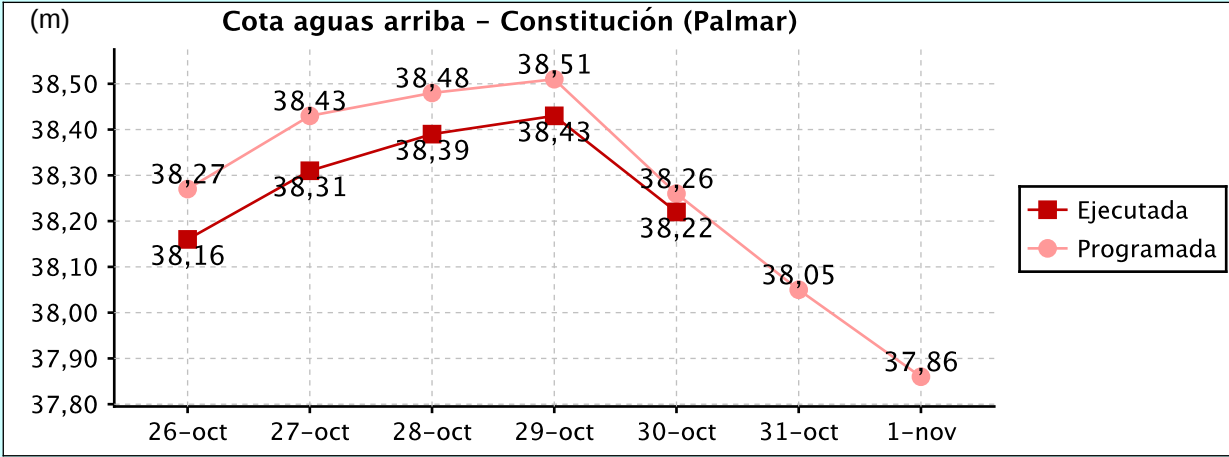
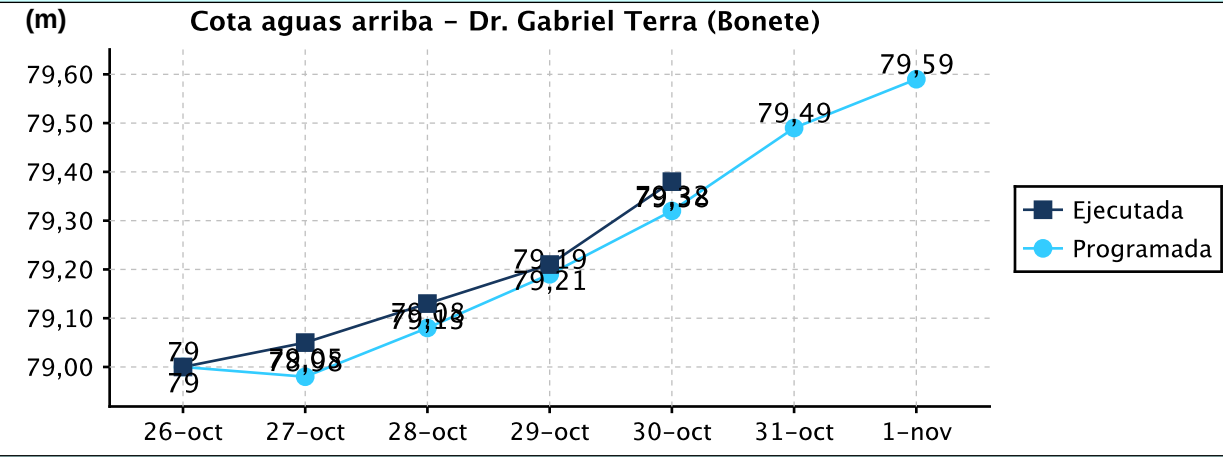


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,32	79,38
Baygorria	53,75	53,72
Palmar	38,26	38,22
SGU	34,06	34,08

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

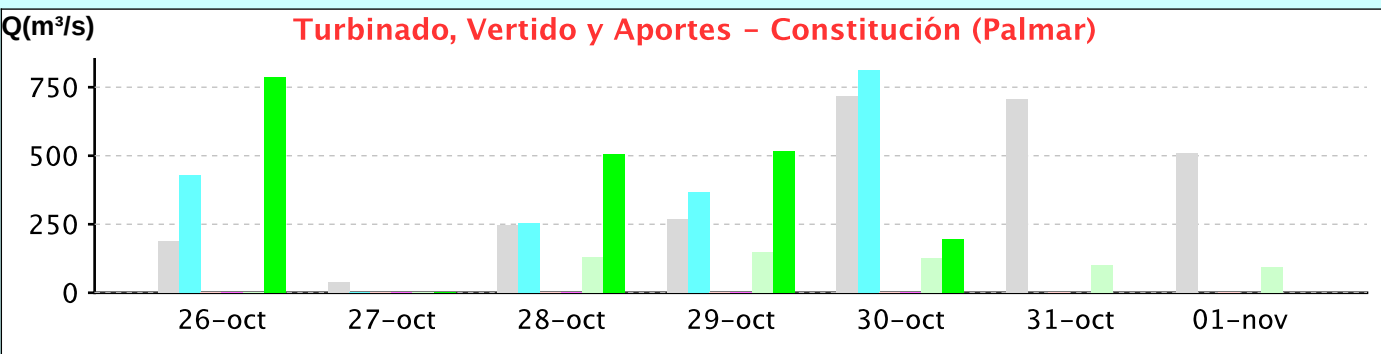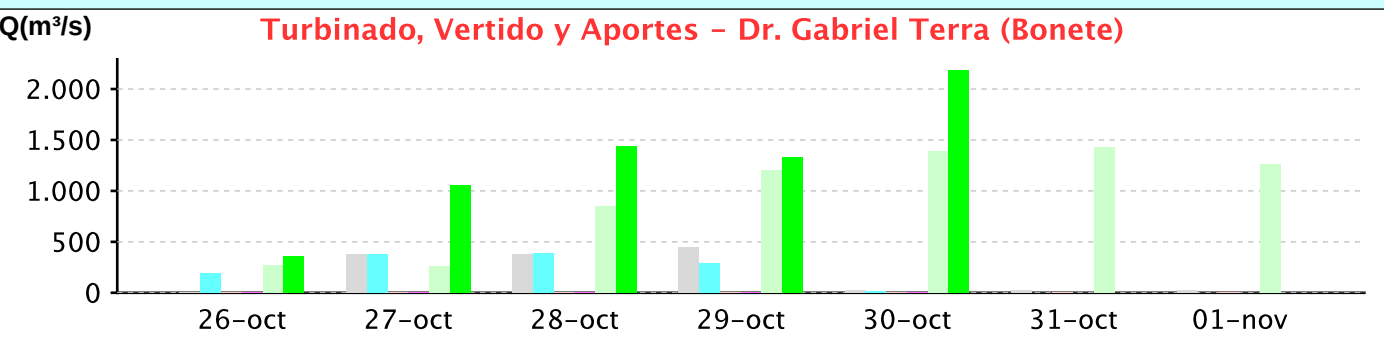

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

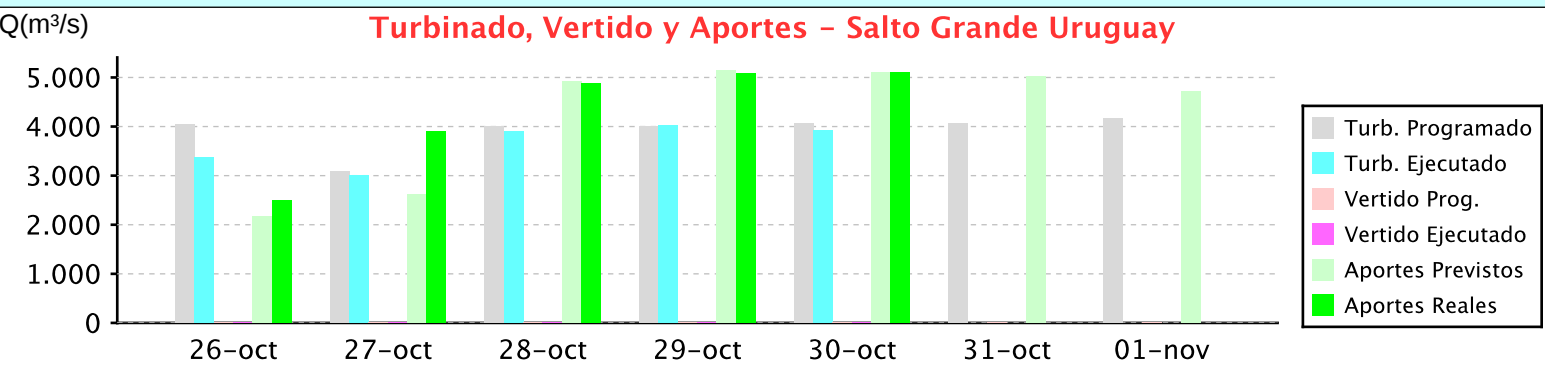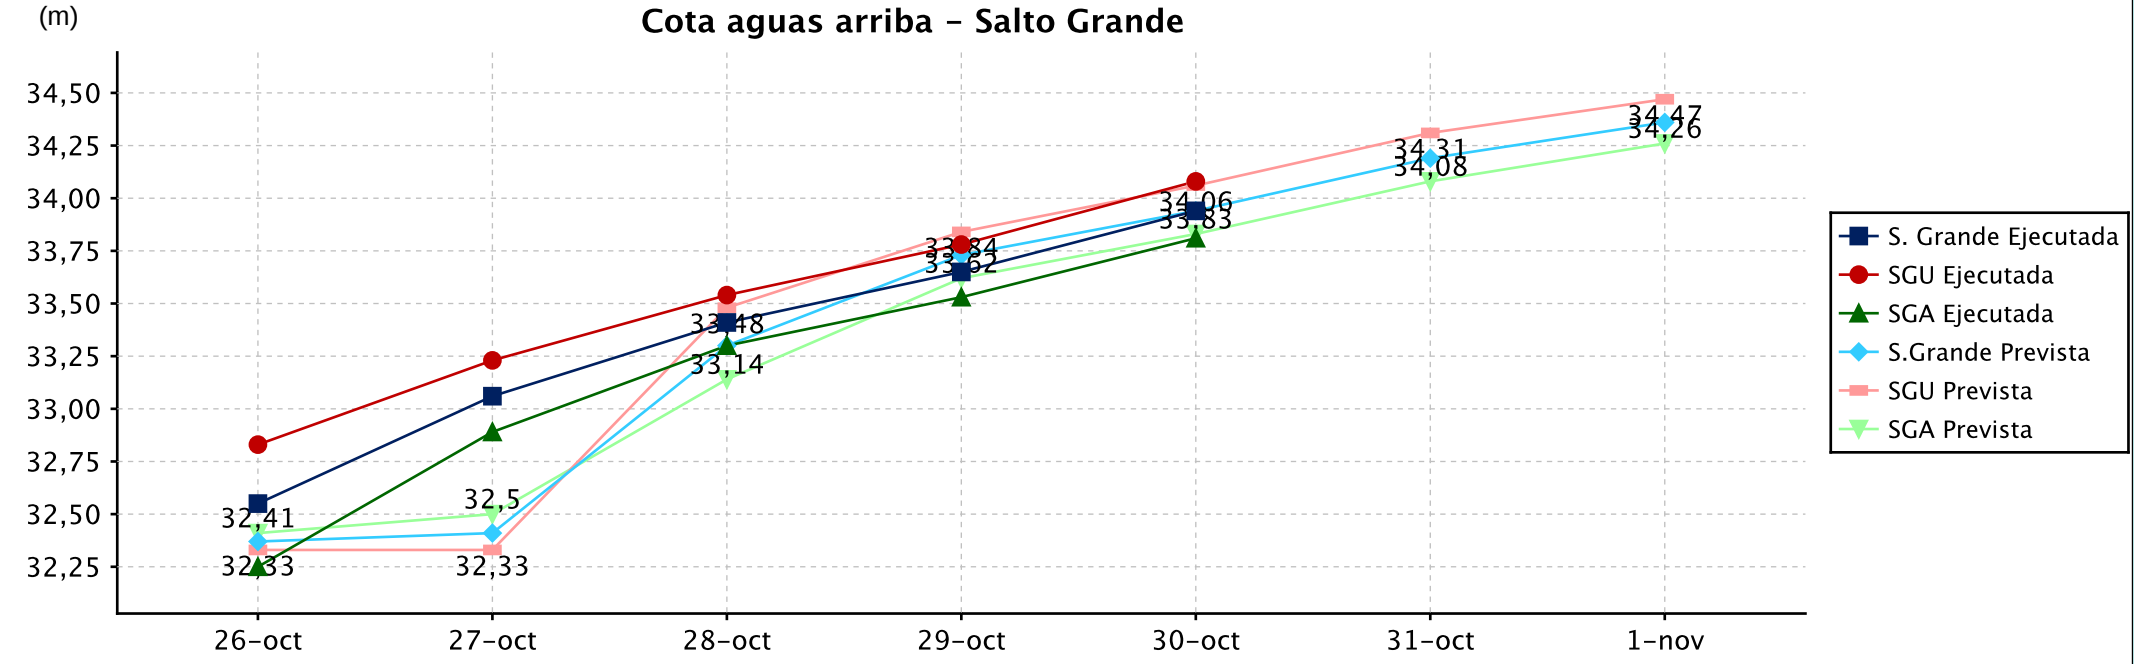

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,08
Cota Vista Arg	33,81
Cota real	33,94
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
5.654	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	24	18
Baygorria	42	50
Palmar	719	811
SGU	4.069	3.928

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.392	2.183
Baygorria	0	24
Palmar	127	195
SGU	5.100	5.106

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES