



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



miércoles 06 de noviembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	13
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	17
Central La Tablada	-82
Central P. del Tigre	-10
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-3
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.456
C. Baygorria	1.597
C. Palmar	1.068
C. Salto Grande	18.717
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.750
TOTAL Generación	26.499

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.499
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.940
Diferencia (MWh)	-441
Ejecutada - Programada	-1,64 %

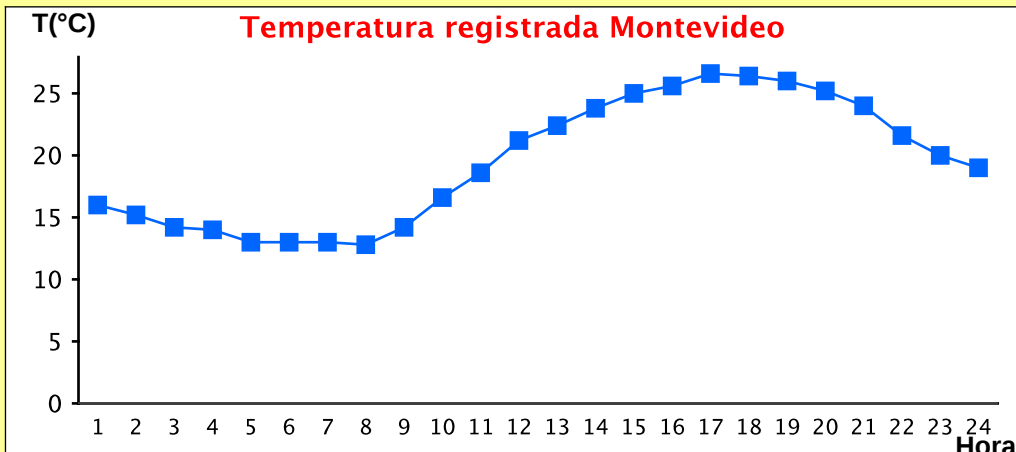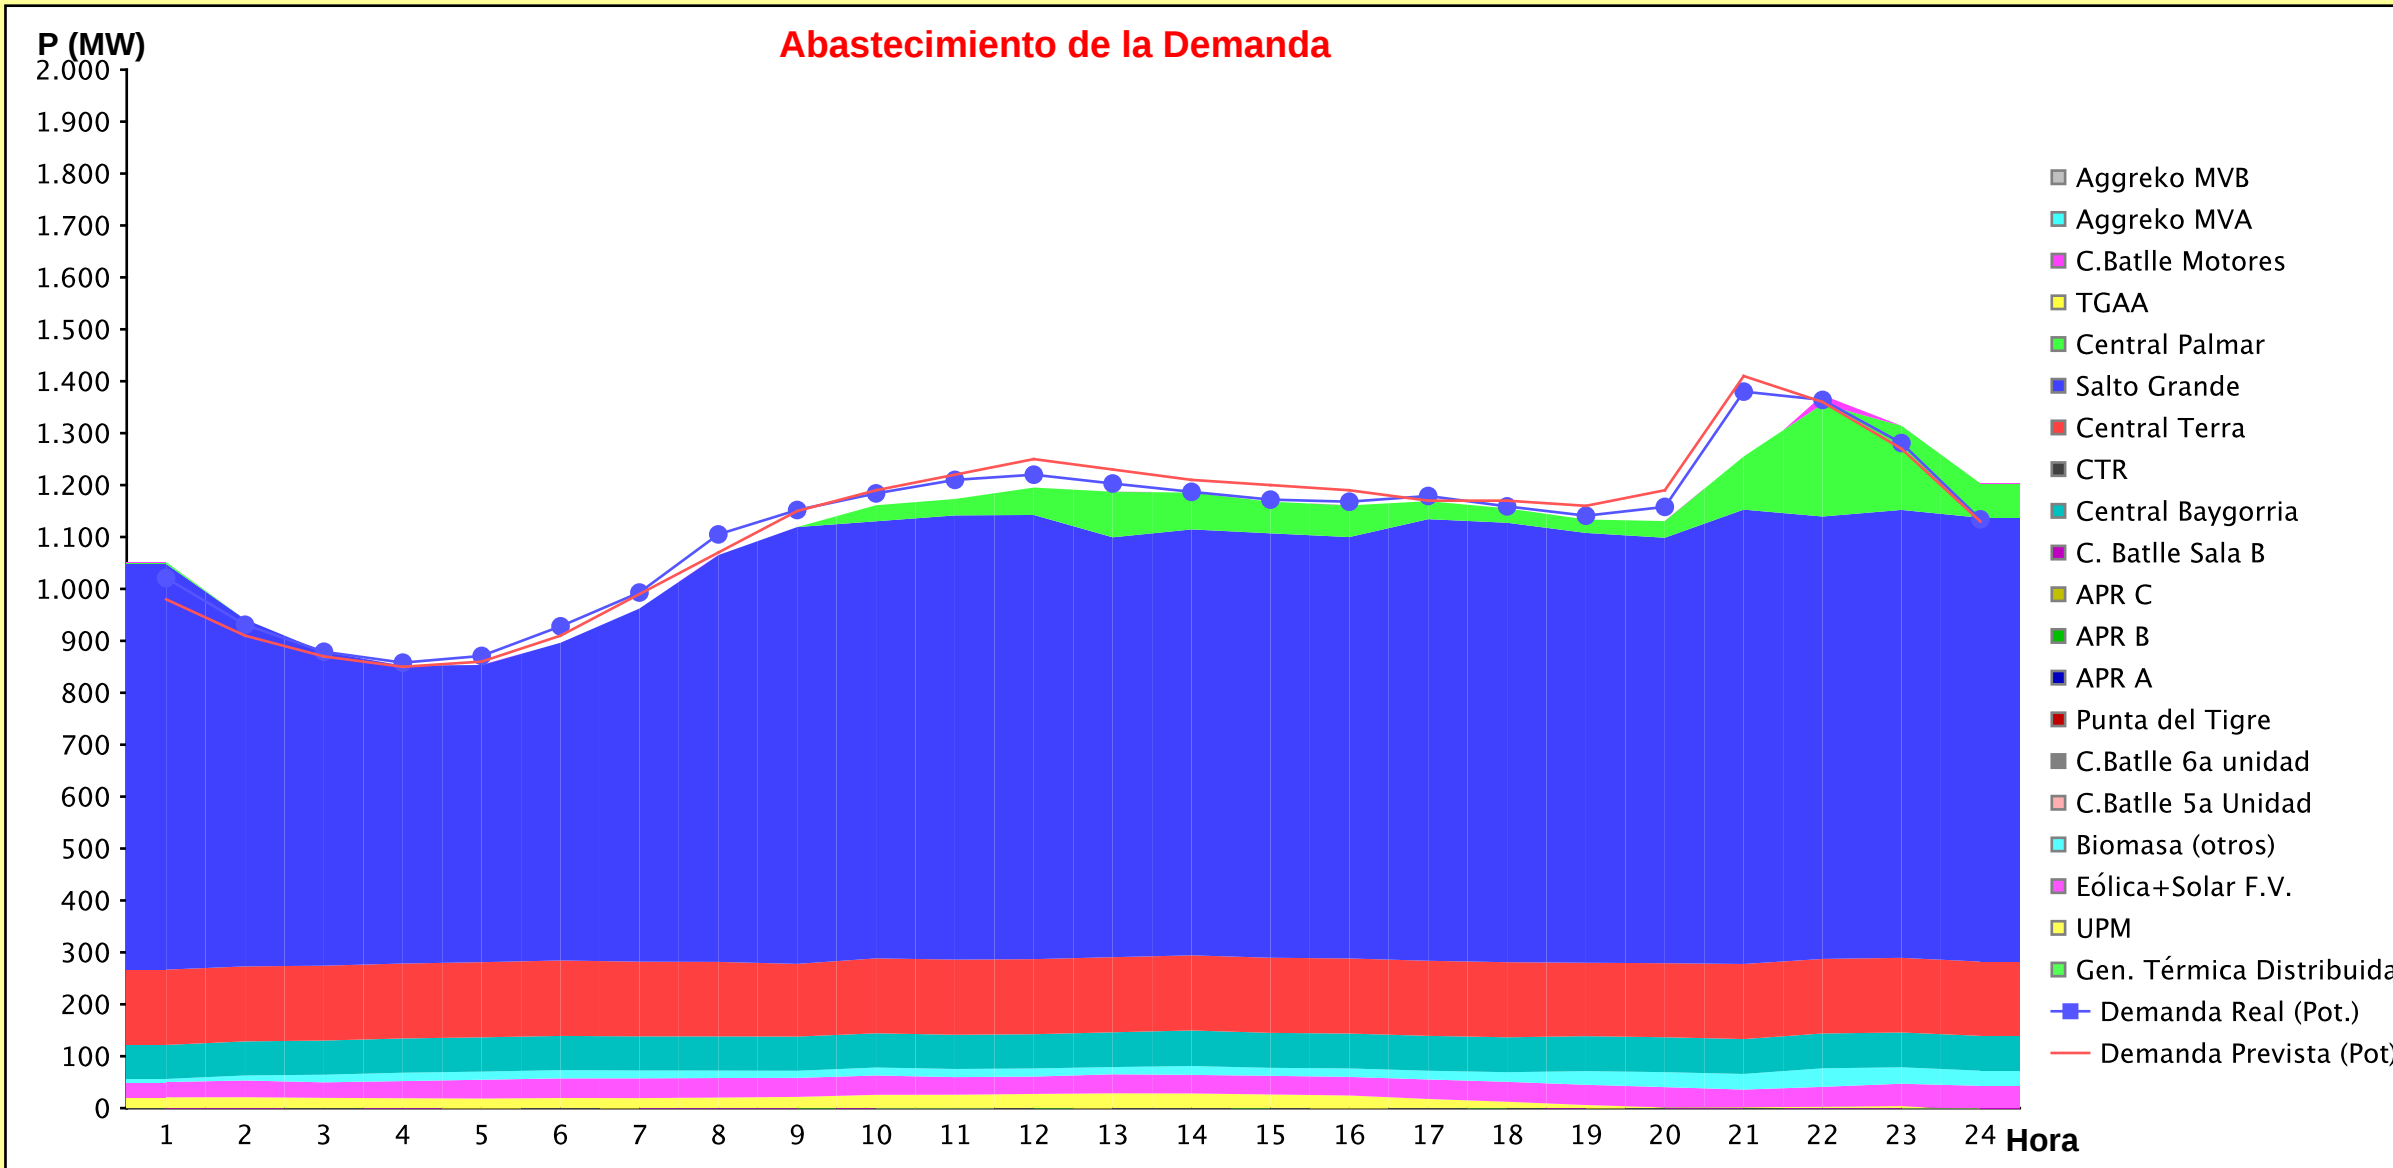



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1232,07 Hora 11:40
Potencia mínima:	835,96 Hora 03:45
Pico noche:	1393,18 Hora 21:14

Generación Media (MW)	
Eólica	36,3
Biomasa	41,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

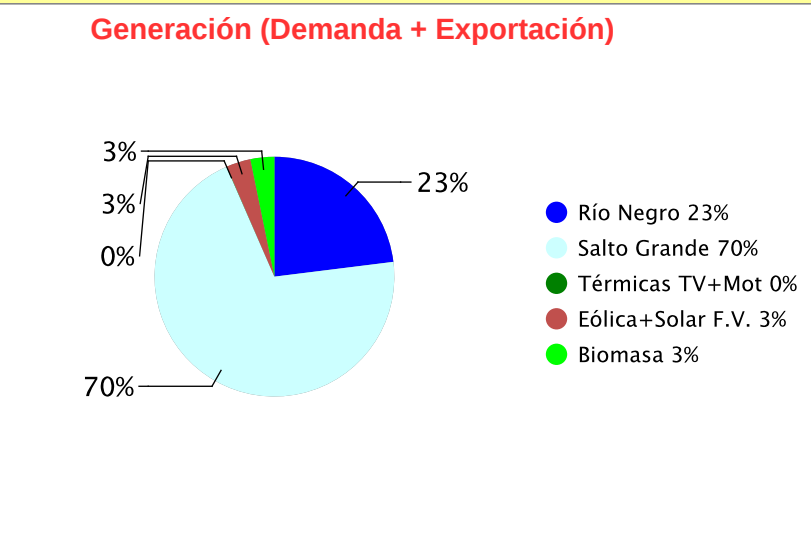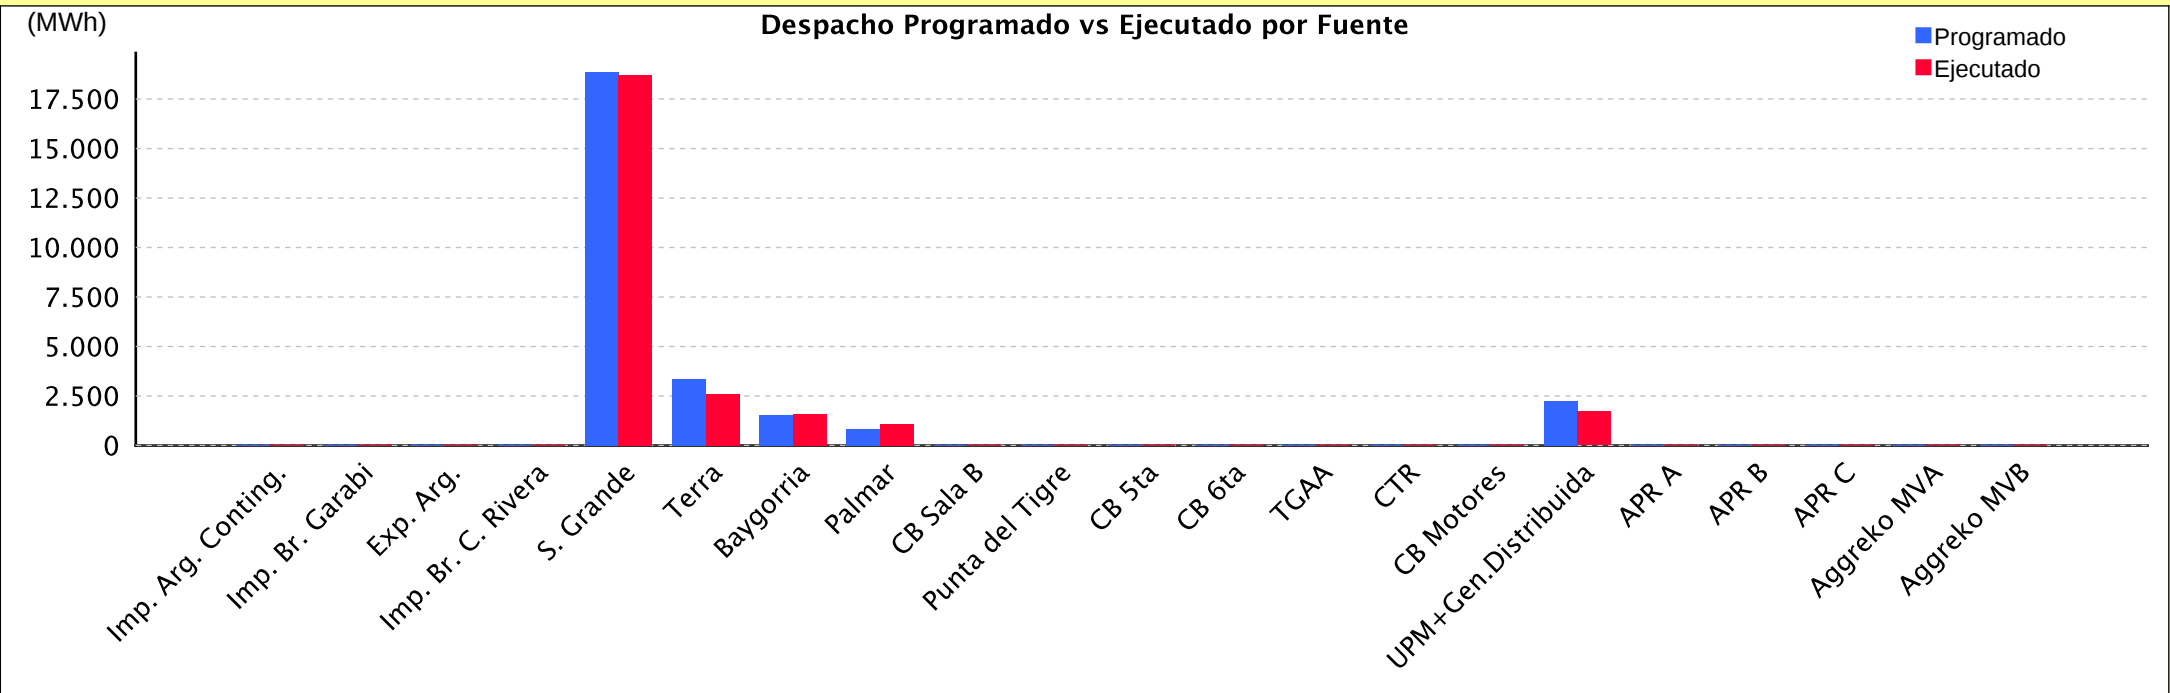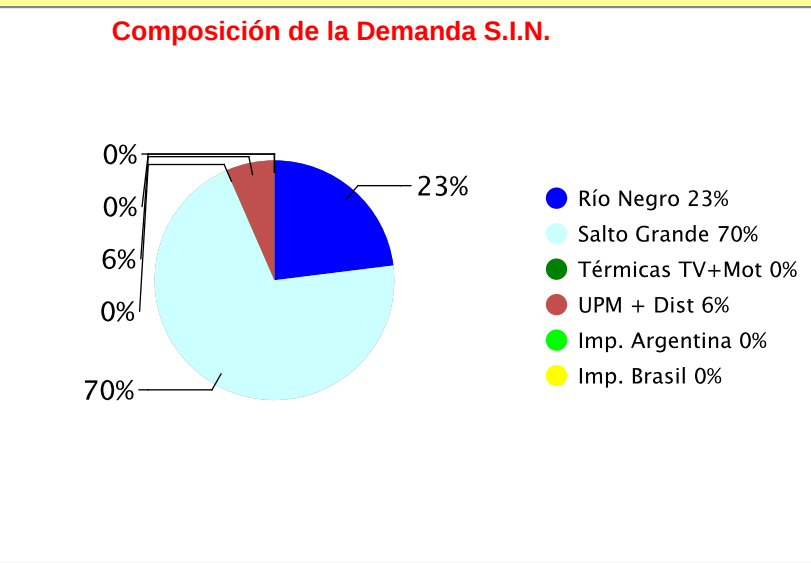



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

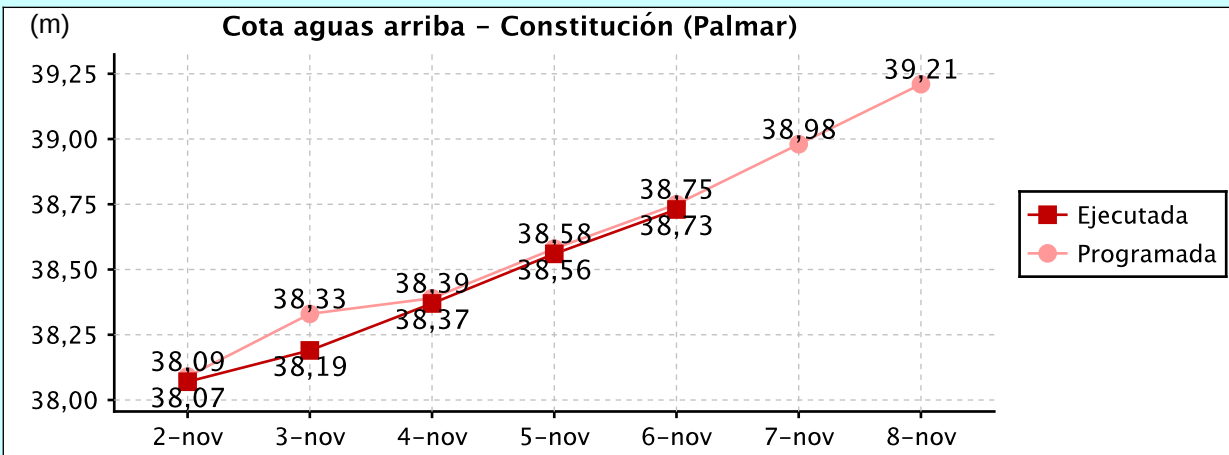
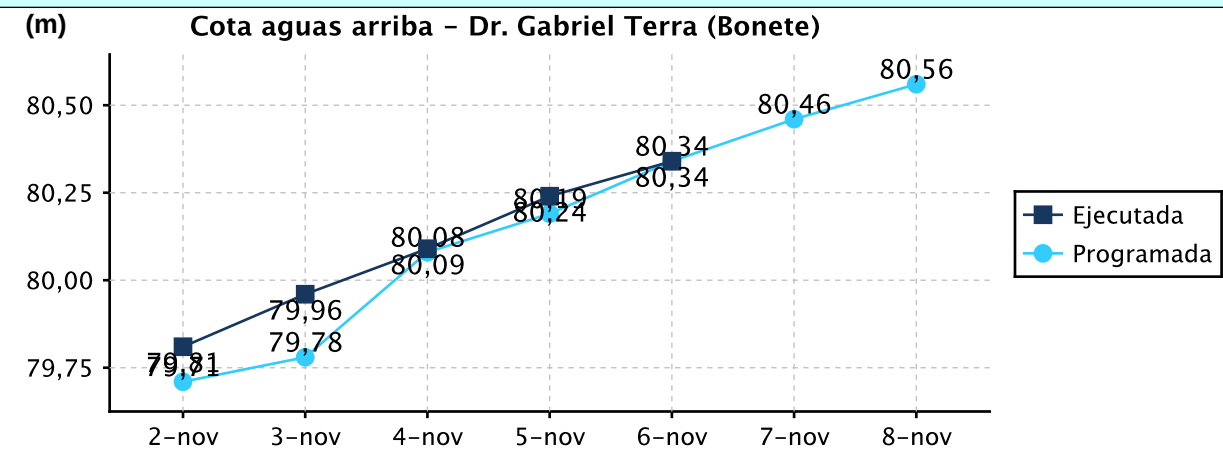


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,34	80,34
Baygorria	54,02	54,01
Palmar	38,75	38,73
SGU	34,88	34,9

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

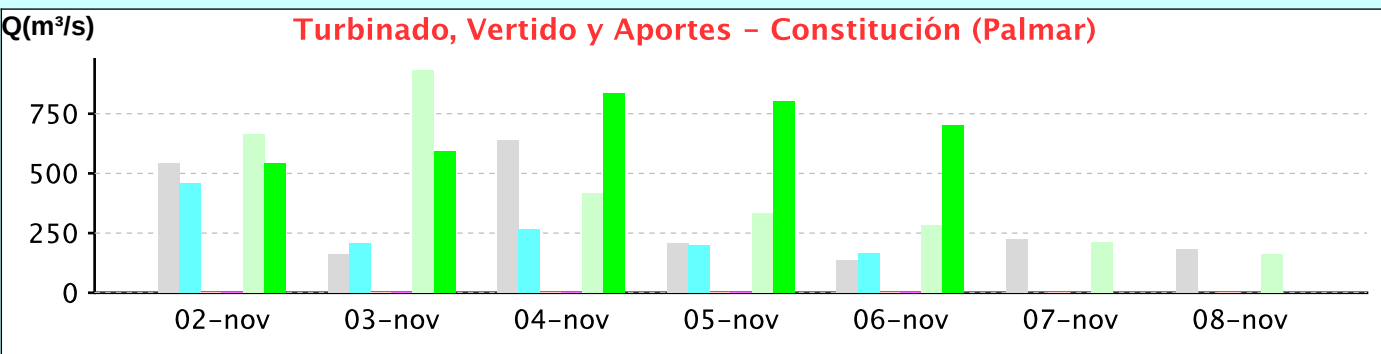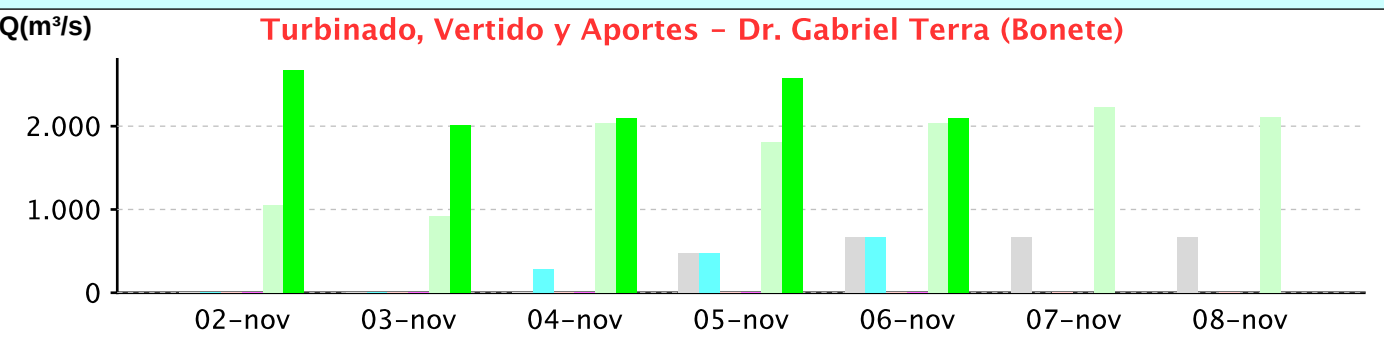

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

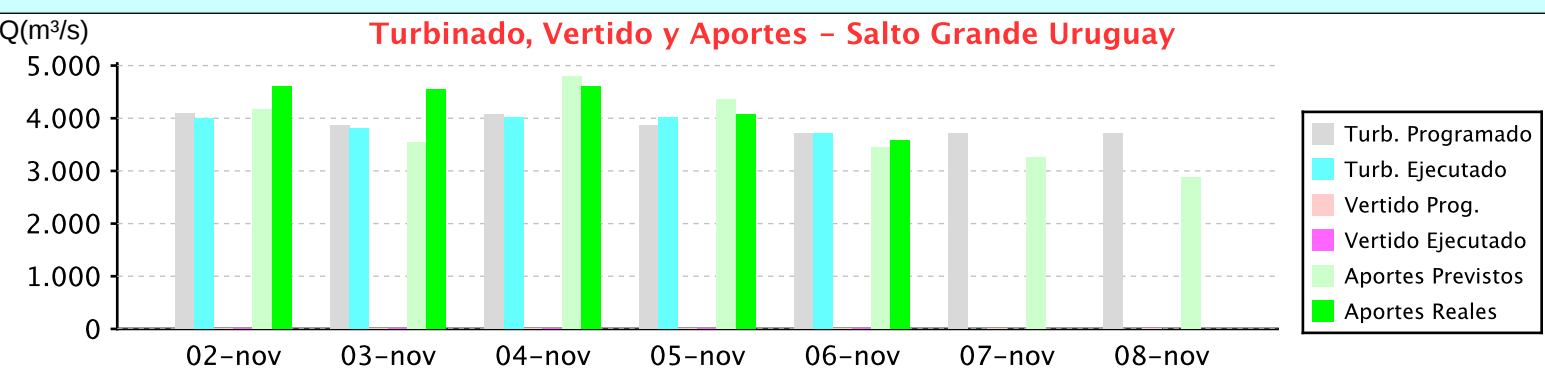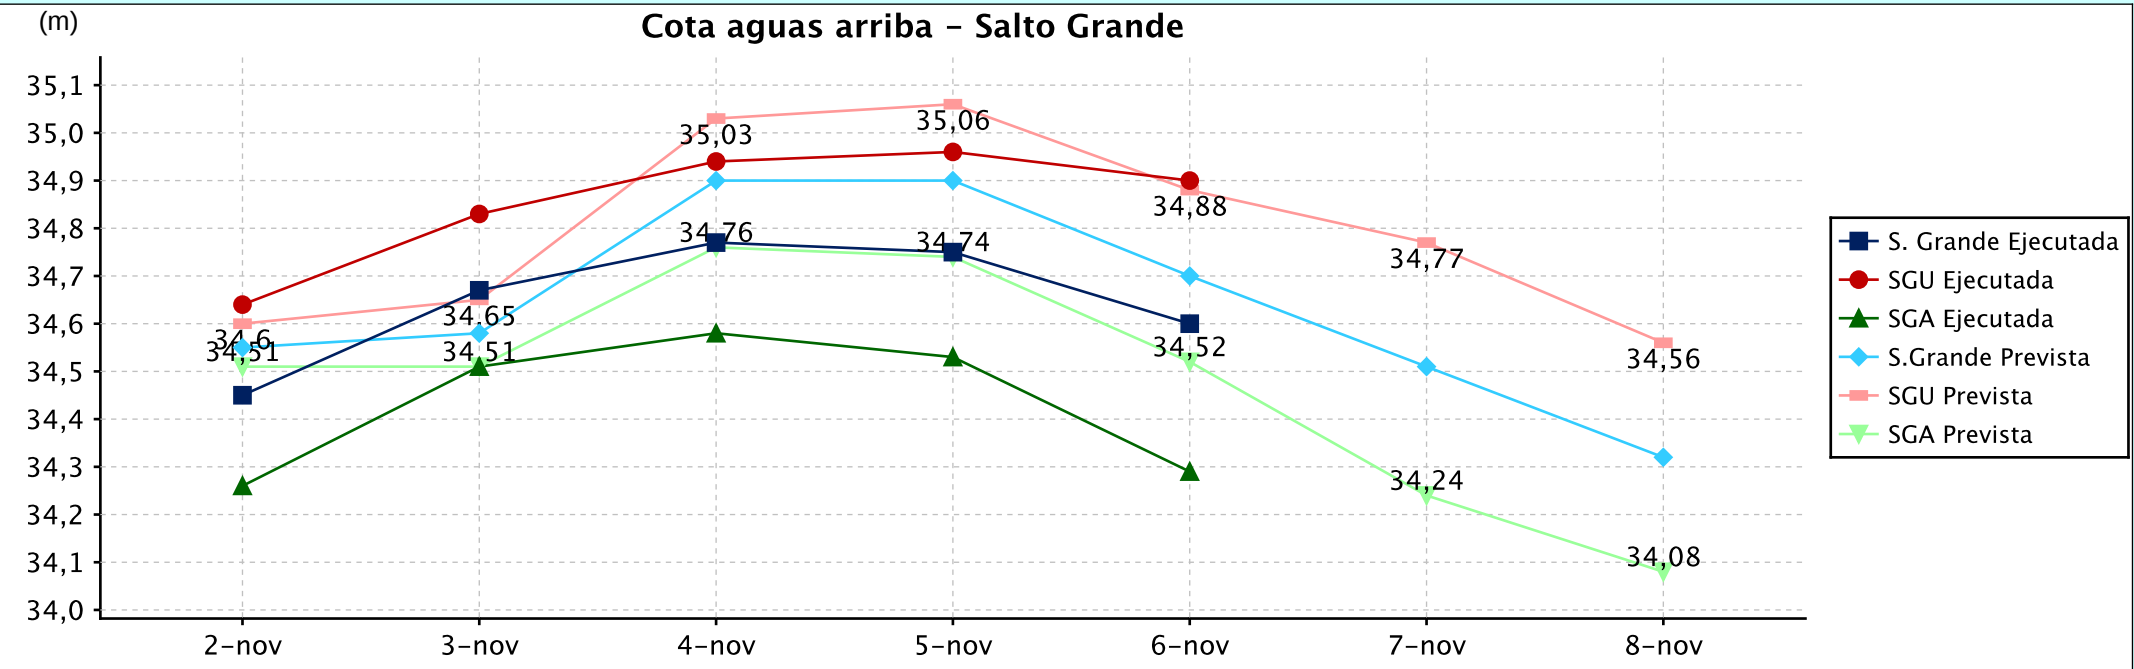

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,90
Cota Vista Arg	34,29
Cota real	34,60

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	13.635
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	667	667
Baygorria	502	521
Palmar	136	167
SGU	3.713	3.708

APORTES	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	2.032	2.090
Baygorria	0	694
Palmar	282	702
SGU	3.450	3.585

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES