



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO  
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



lunes 11 de noviembre de 2013

| Generación Térmica    |        |
|-----------------------|--------|
| Central Battle        | 38     |
| Sala B                | -4     |
| 5ta.                  | 0      |
| 6ta.                  | 0      |
| Motores               | 42     |
| Central La Tablada    | -83    |
| Central P. del Tigre  | 14     |
| APR A                 | -2     |
| APR B                 | -3     |
| APR C                 | -3     |
| Aggreko               | -1     |
| Aggreko MVA           | -1     |
| Aggreko MVB           | -0     |
| Central Maldonado     | 0      |
| Generación Hidráulica |        |
| C.G.Terra             | 3.342  |
| C. Baygorria          | 2.277  |
| C. Palmar             | 3.671  |
| C. Salto Grande       | 16.331 |
| Importación (MWh)     |        |
| Argentina             | 0      |
| Contingente           | 0      |
| Brasil                | 0      |
| Rivera                | 0      |
| SADI                  | 0      |
| Otros Generadores     |        |
| UPM+Gen. Distribuida  | 954    |
| TOTAL Generación      | 26.534 |

| Exportación (MWh)       |   |
|-------------------------|---|
| Exportación a Arg.      | 0 |
| Hidráulica              | 0 |
| Térmica                 | 0 |
| Exportación a Brasil    | 0 |
| TOTAL Exportación (MWh) | 0 |




|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)                              | 26.534 |
| (en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) |        |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Demanda Programada (MWh) | 26.380 |
| Diferencia (MWh)         | 154    |
| Ejecutada - Programada   | 0,58 % |

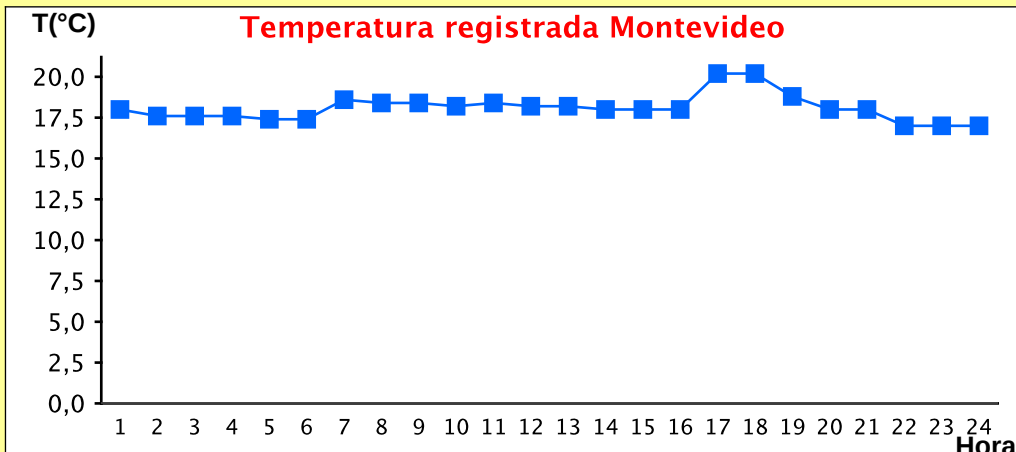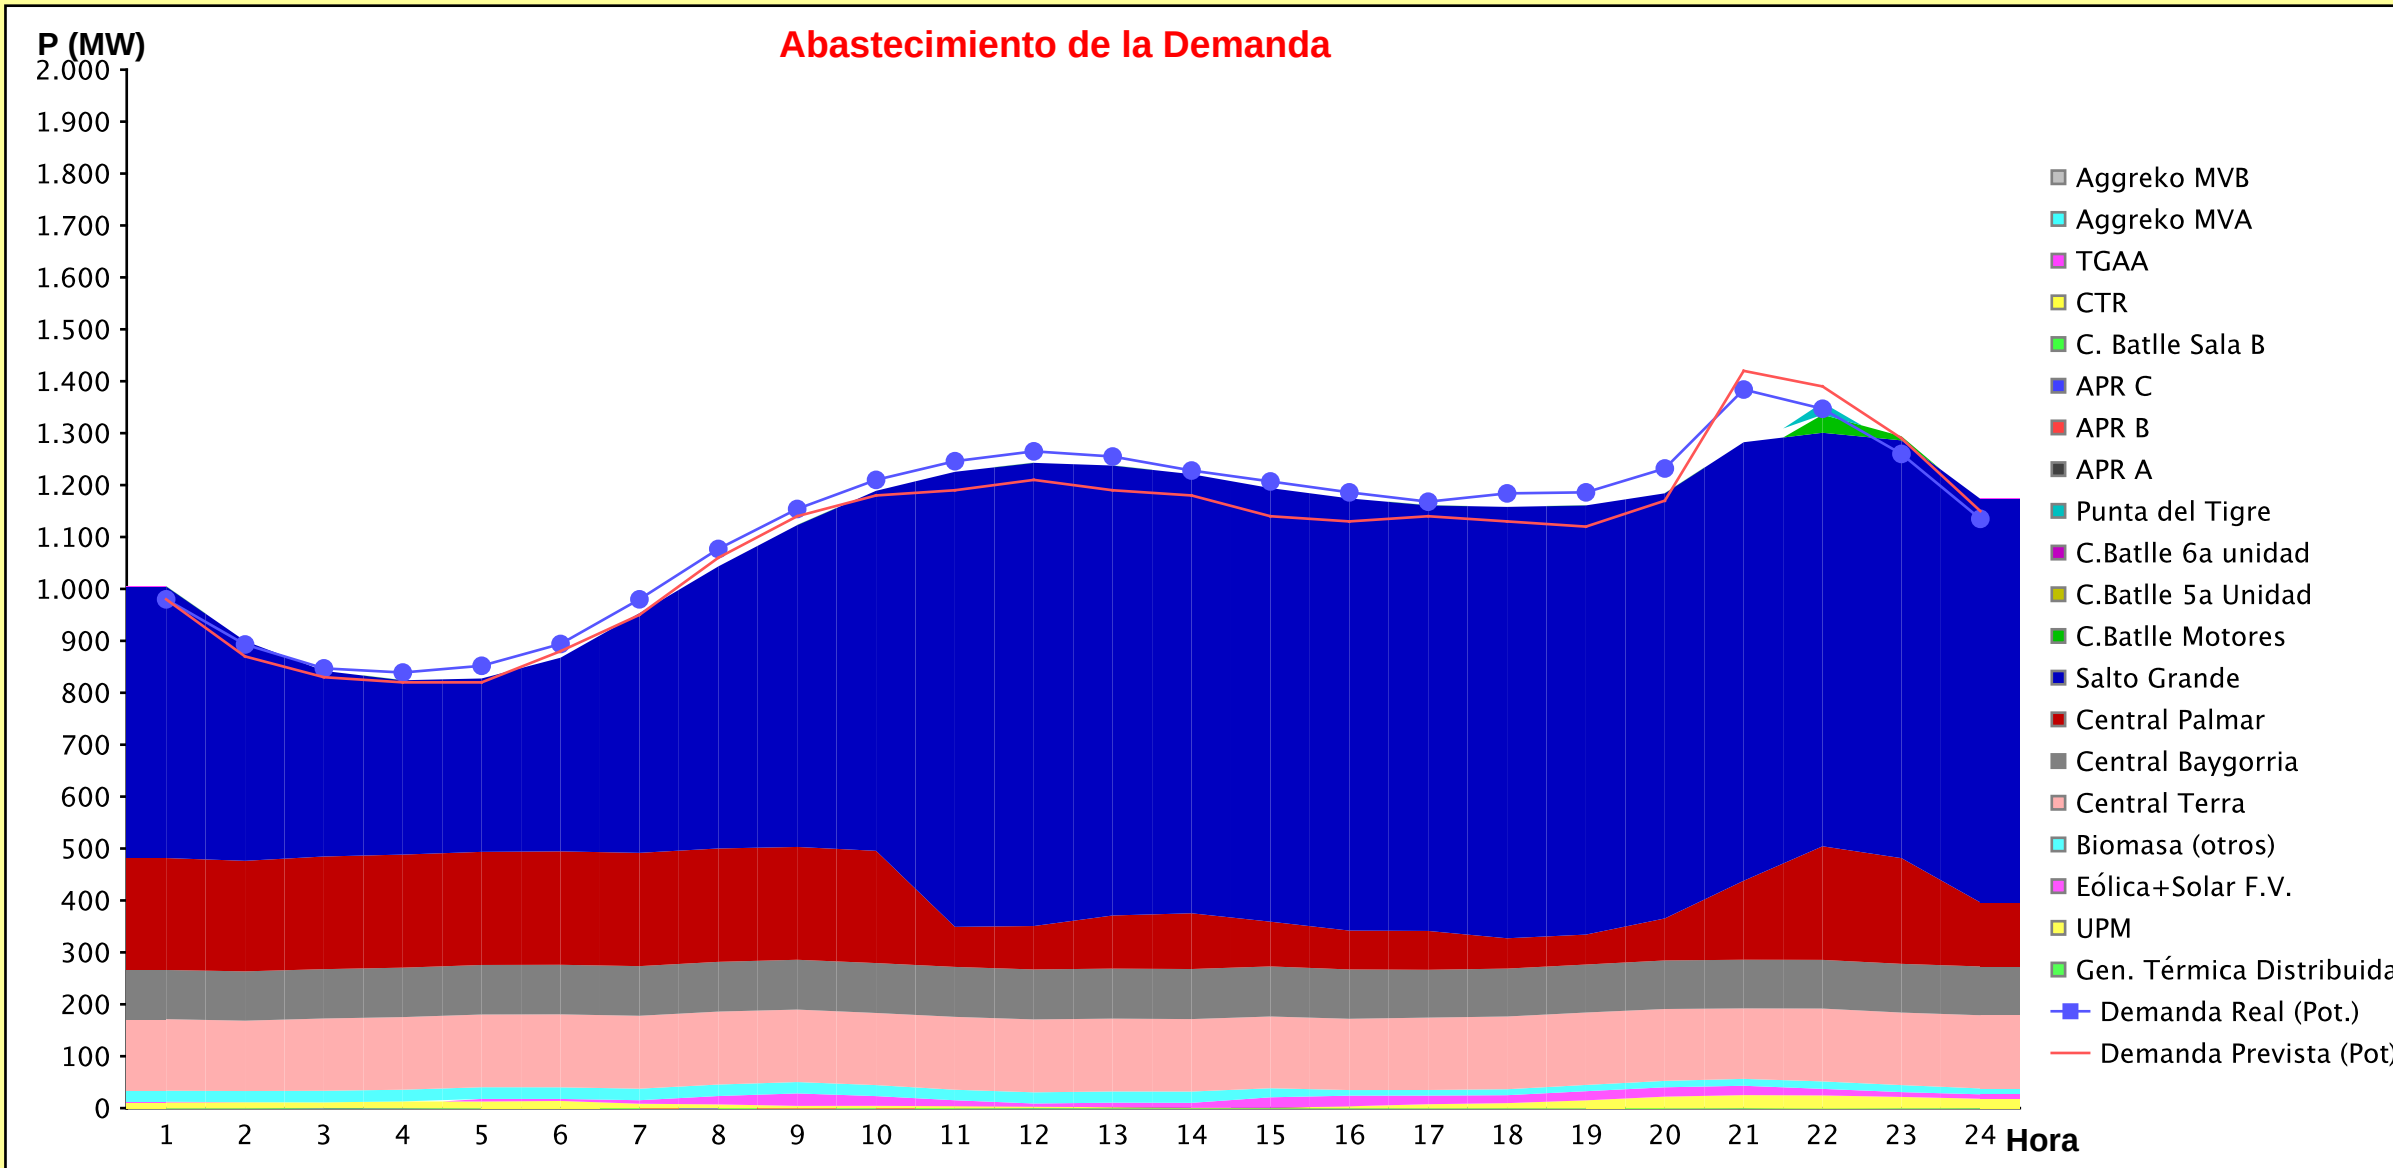



| Picos de Potencia (MW) |                    |
|------------------------|--------------------|
| Pico mediodía:         | 1276,11 Hora 11:44 |
| Potencia mínima:       | 816,11 Hora 04:09  |
| Pico noche:            | 1393,9 Hora 21:21  |

| Generación Media (MW)  |      |
|------------------------|------|
| Eólica                 | 11,4 |
| Biomasa                | 34,9 |
| Solar fotovoltaica     | 0,0  |
| Térmica distribuida    | 0,0  |
| Imp. Brasil Conversora | 0,0  |
| Imp. Argentina         | 0,0  |

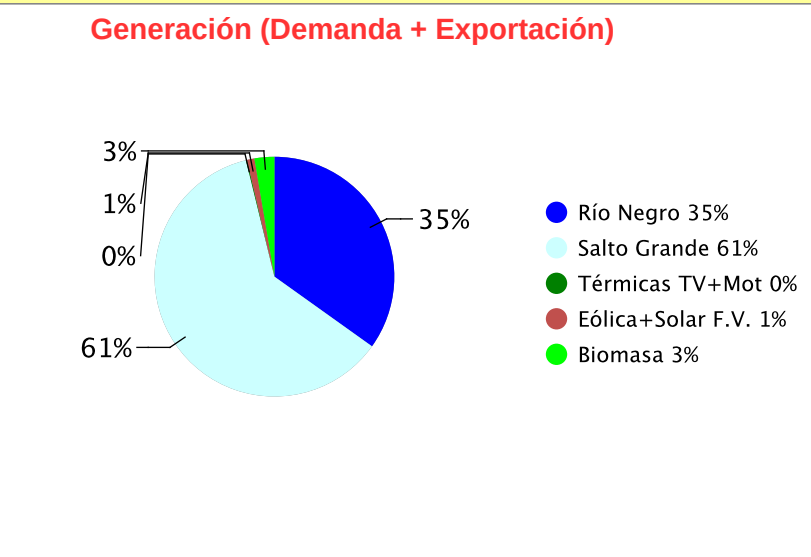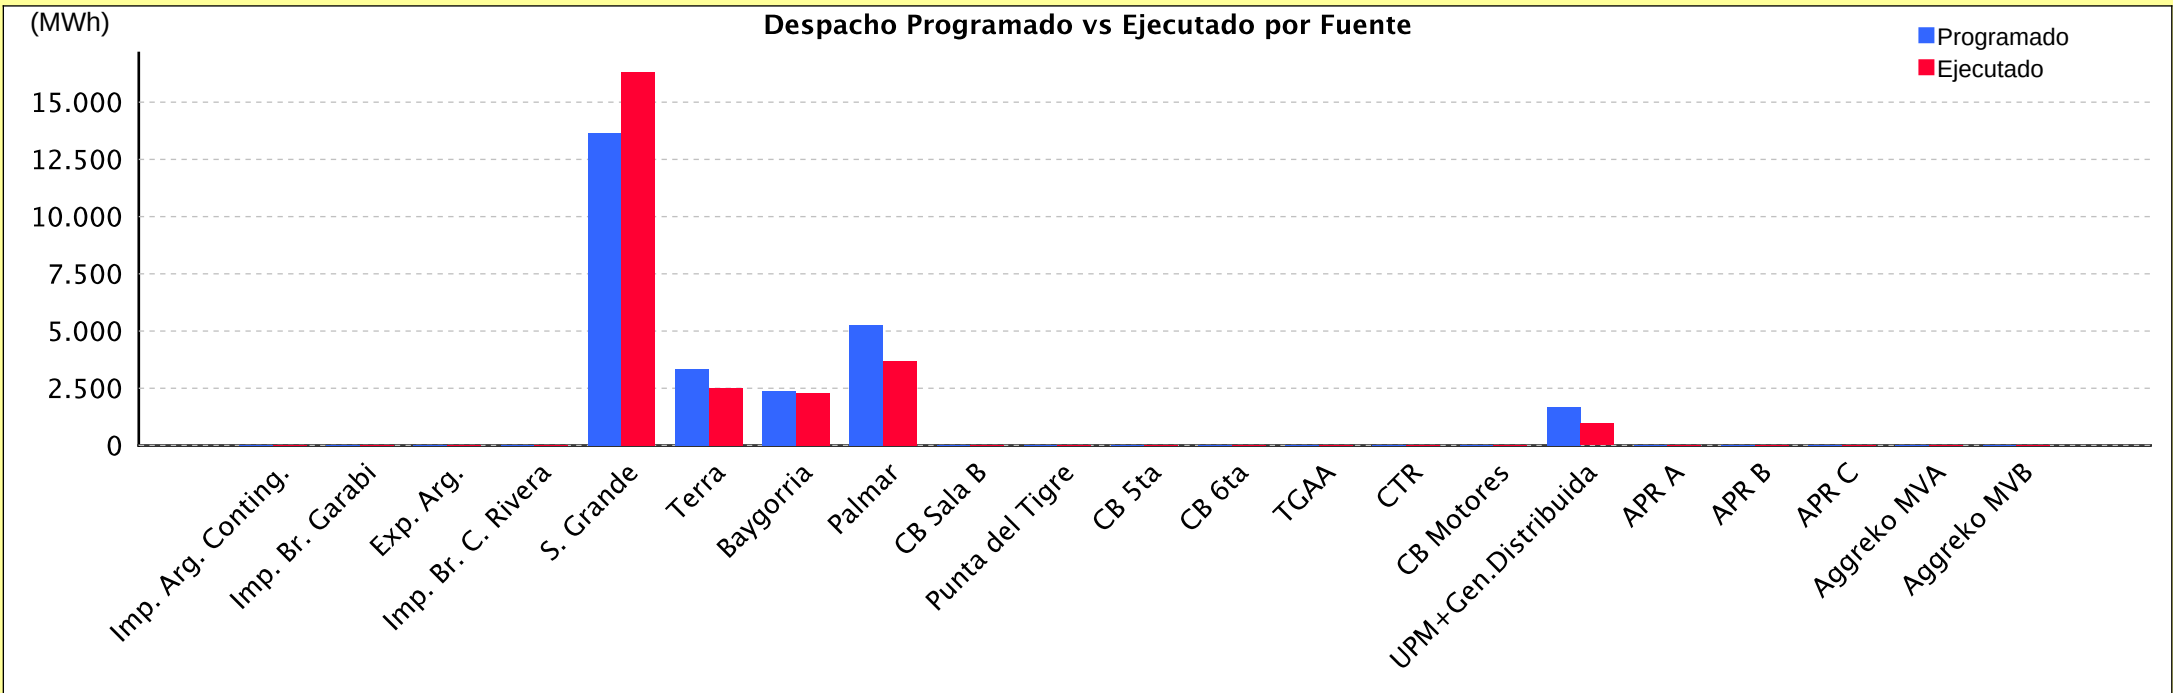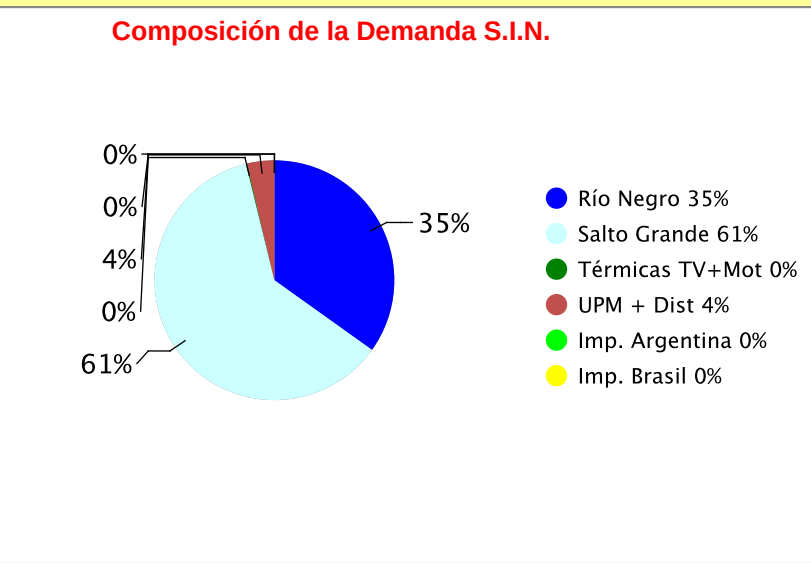



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

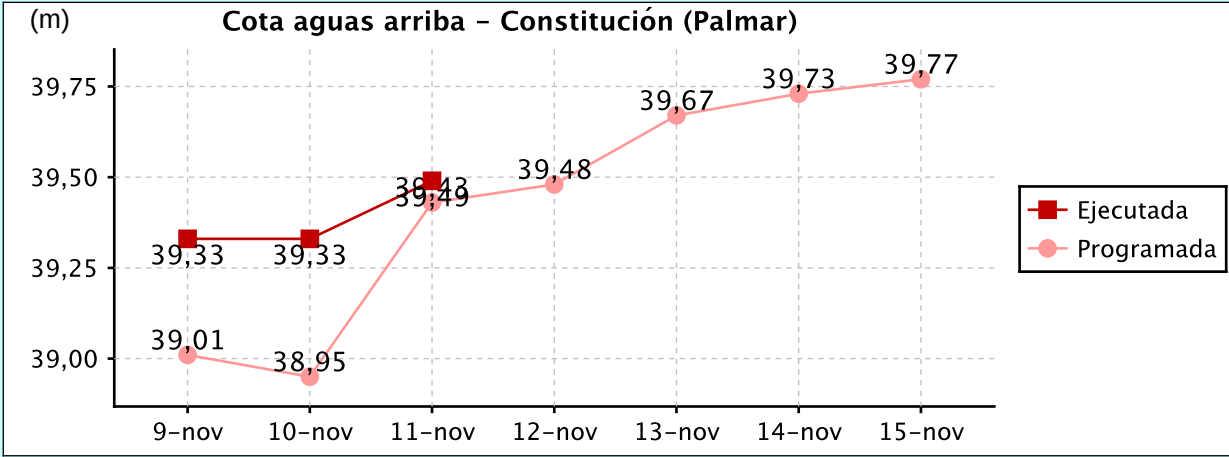
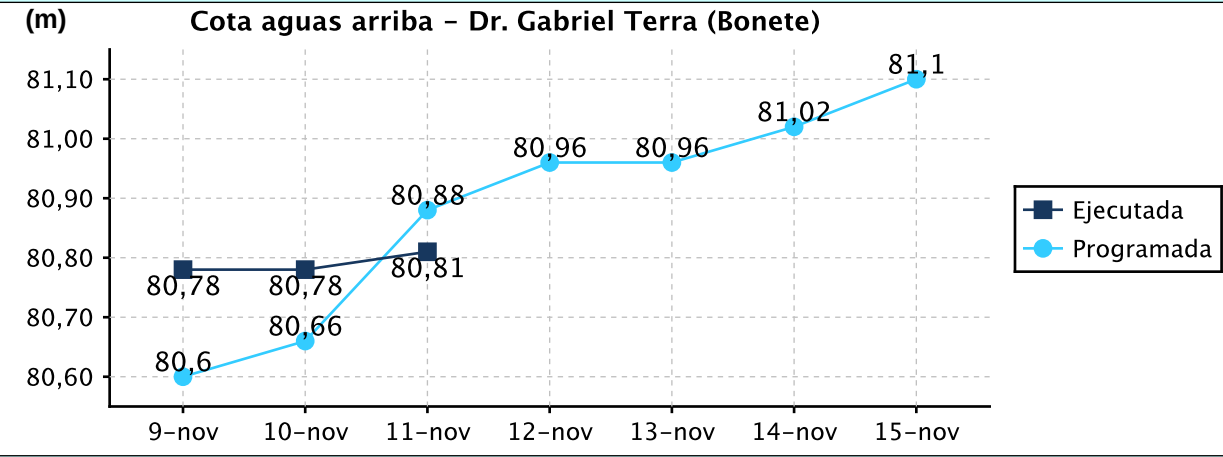


| COTA FINAL | Prevista | Ejecutada |
|------------|----------|-----------|
| Represa    | (m)      | (m)       |
| Terra      | 80,88    | 80,81     |
| Baygorria  | 54,08    | 54,06     |
| Palmar     | 39,43    | 39,49     |
| SGU        | 35,60    | 35,32     |

| Valores de Referencia (operación normal) |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| Represa                                  | Cota Min m | Cota Max m |
| Terra                                    | 70         | 80,7       |
| Baygorria                                | 53         | 54,5       |
| Palmar                                   | 36         | 40         |
| Salto Grande                             | 30         | 35         |

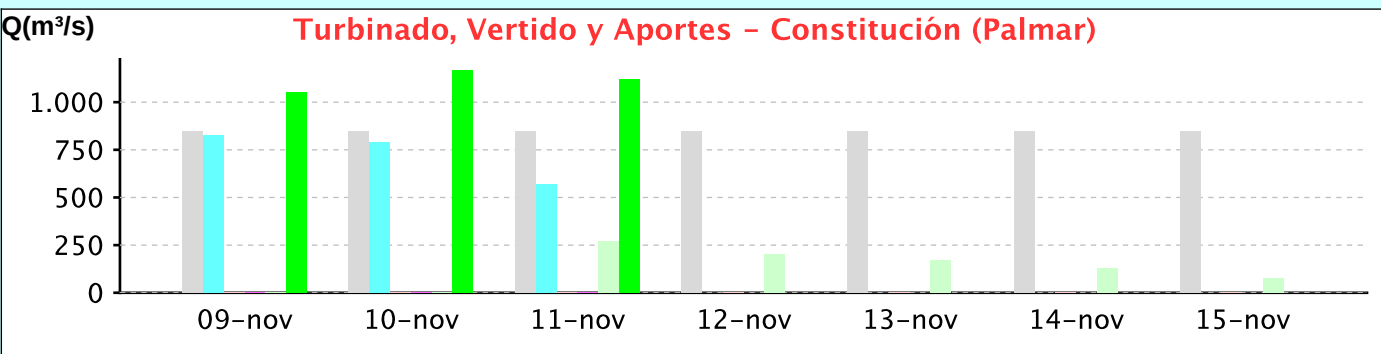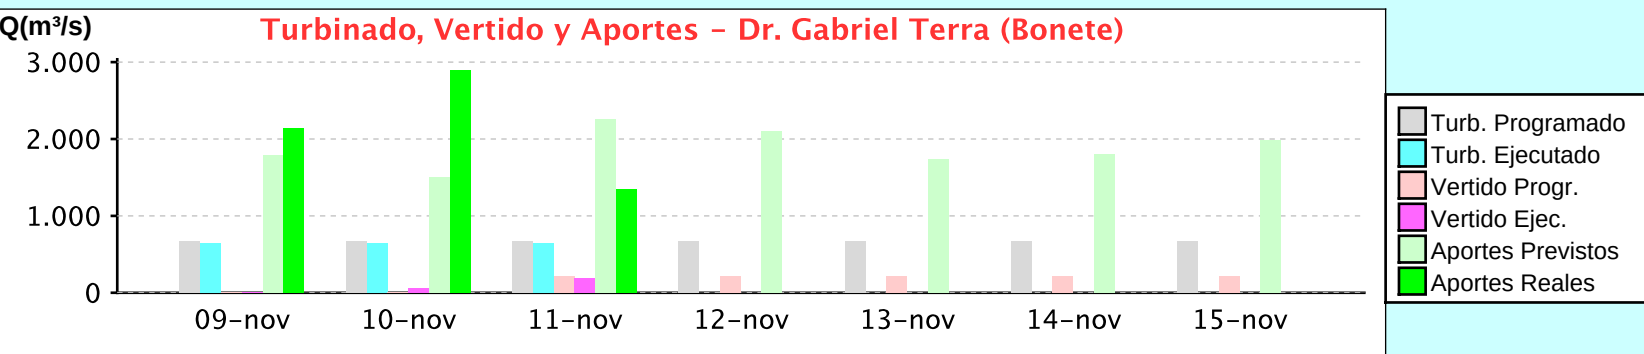

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

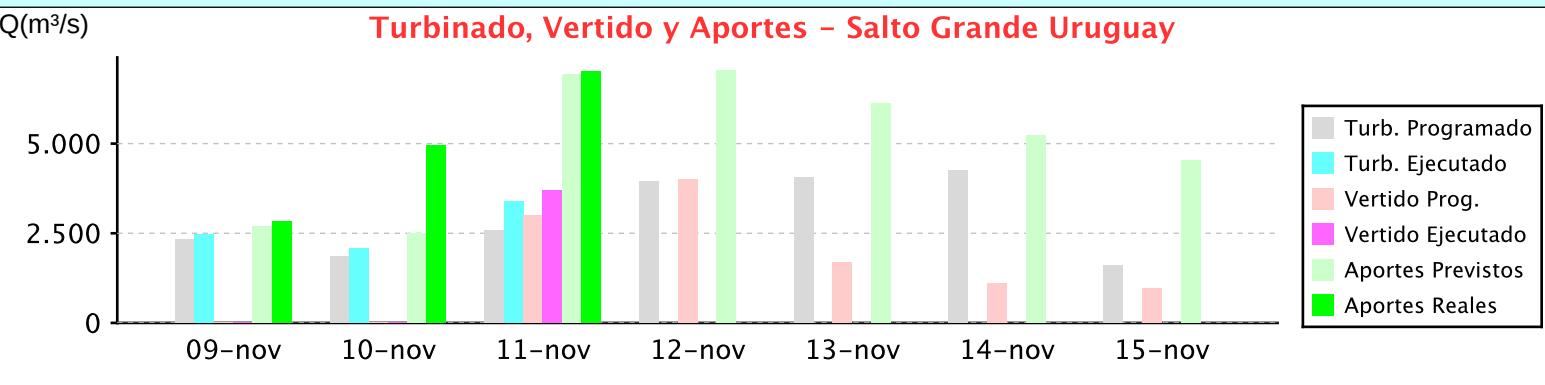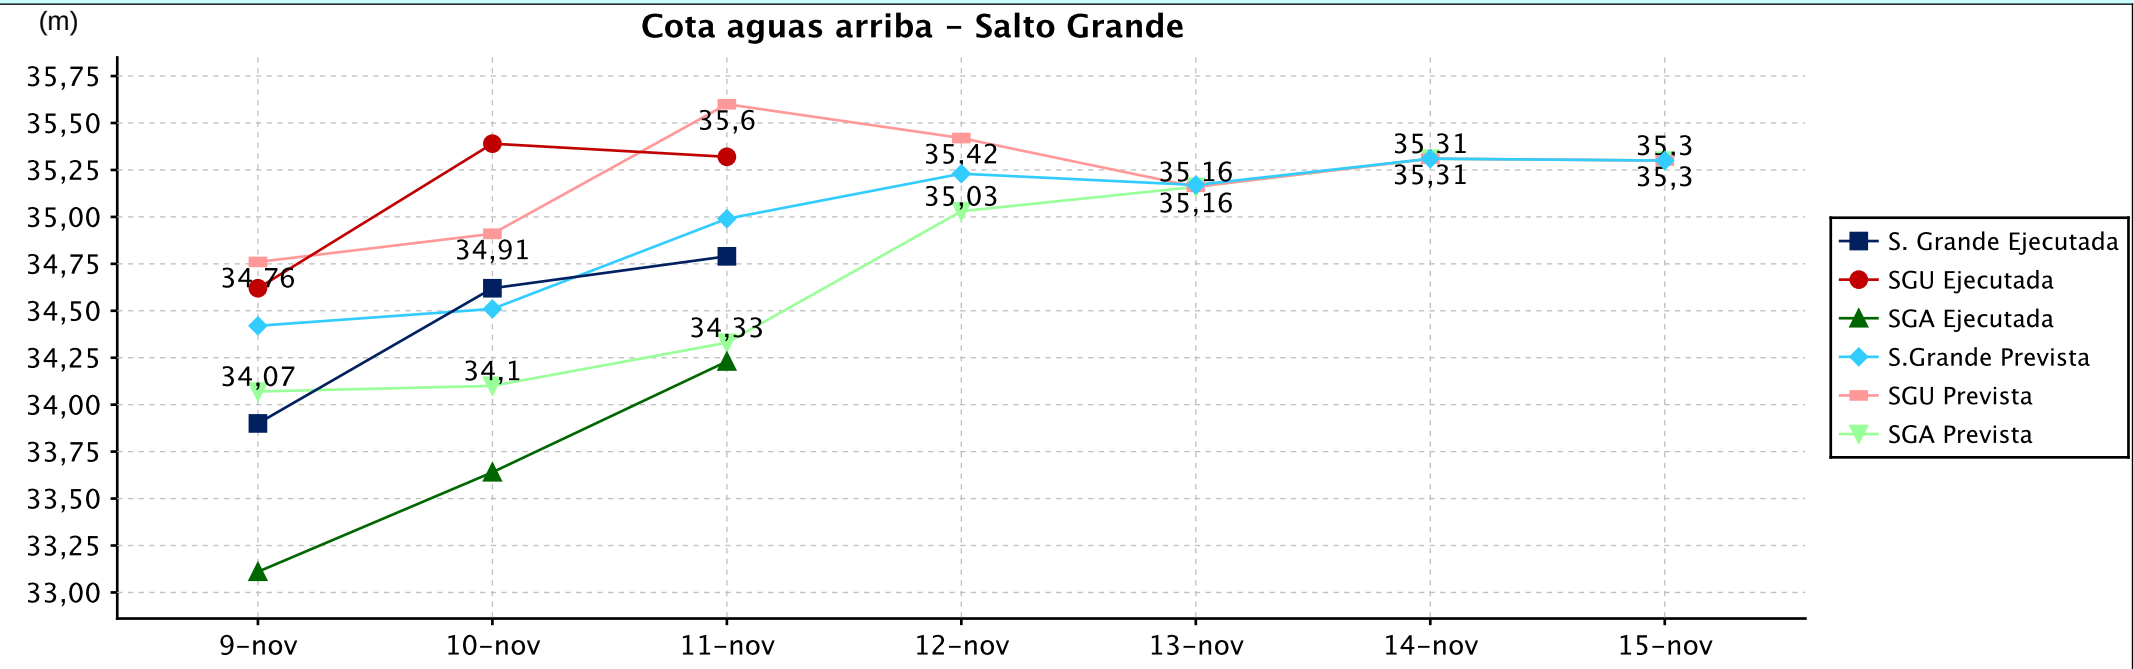

| VALORES CTM    |       |
|----------------|-------|
| Cotas          | (m)   |
| Cota Vista Uru | 35,32 |
| Cota Vista Arg | 34,23 |
| Cota real      | 34,79 |

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Dif. Energ. (U-A)<br>Acumulado MWh | 25.095 |
|------------------------------------|--------|

| TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
|-----------|----------|-----------|
| Represa   | (m³/s)   | (m³/s)    |
| Terra     | 667      | 645       |
| Baygorria | 772      | 804       |
| Palmar    | 848      | 571       |
| SGU       | 2.593    | 3.389     |

| APORTES   | Previstos | Reales |
|-----------|-----------|--------|
| Represa   | (m³/s)    | (m³/s) |
| Terra     | 2.256     | 1.350  |
| Baygorria | 102       | 150    |
| Palmar    | 271       | 1.119  |
| SGU       | 6.925     | 7.022  |

| VERTIDO   | Previsto | Ejecutado |
|-----------|----------|-----------|
| Represa   | (m³/s)   | (m³/s)    |
| Terra     | 220      | 192       |
| Baygorria | 0        | 1.208     |
| Palmar    | 0        | 0         |
| SGU       | 3.000    | 3.698     |

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Bonete abrió vertederos ayer 10/11 a las 15 hs.  
y SG y Baygorria hoy Lunes a las 9:35 y 15:30 hs.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

13/11/2013 15:24