




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 17 de noviembre de 2013


Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-1
Central La Tablada	-3
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-3
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.342
C. Baygorria	2.243
C. Palmar	5.229
C. Salto Grande	19.065
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.498
TOTAL Generación	31.352

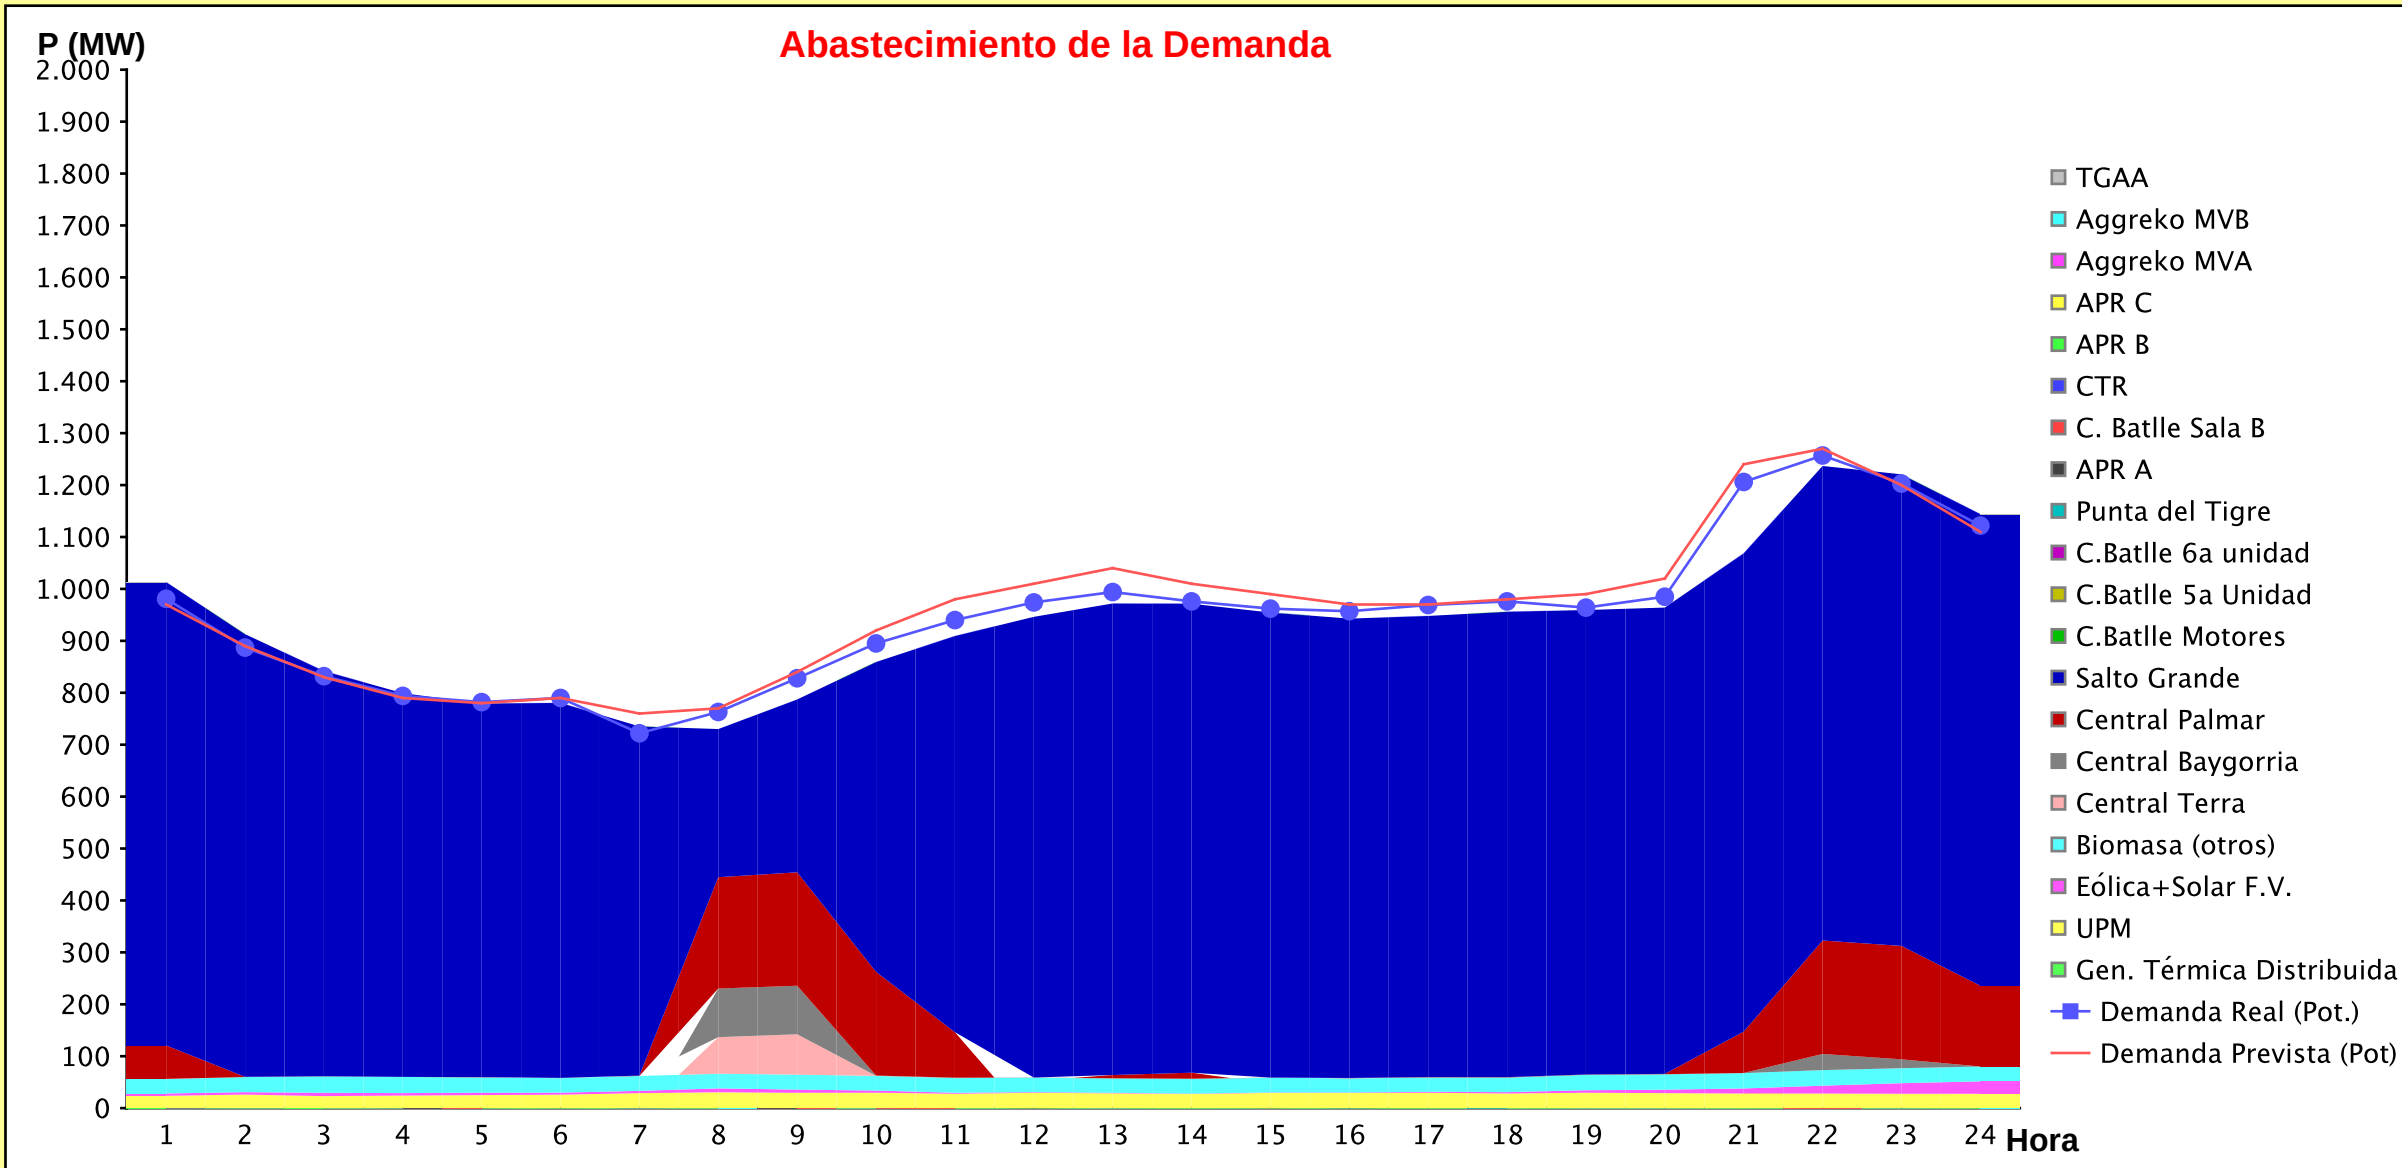

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	9.697
Hidráulica	9.697
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	9.697




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	21.655
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	23.120
Diferencia (MWh)	-1.465
Ejecutada - Programada	-6,34 %

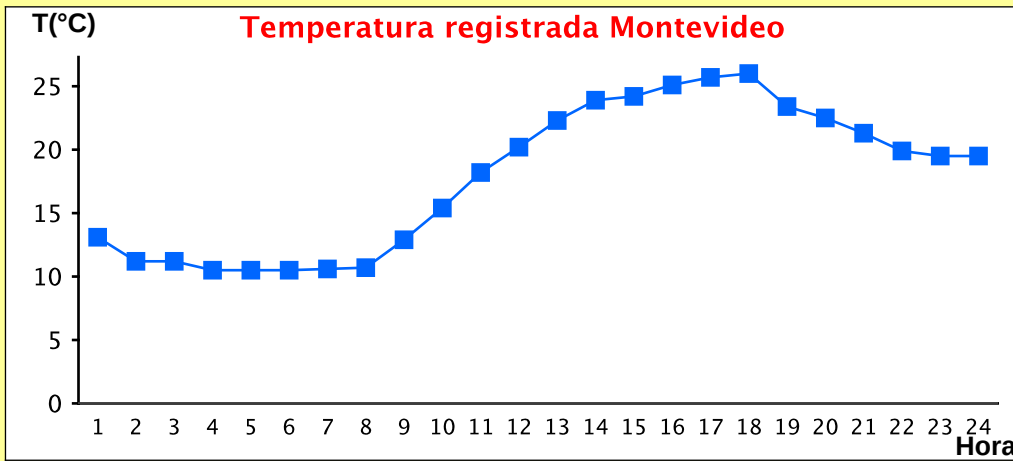



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1018,91 Hora 13:20
Potencia mínima:	723,07 Hora 06:54
Pico noche:	1258,07 Hora 21:49

Generación Media (MW)	
Eólica	6,0
Biomasa	62,3
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

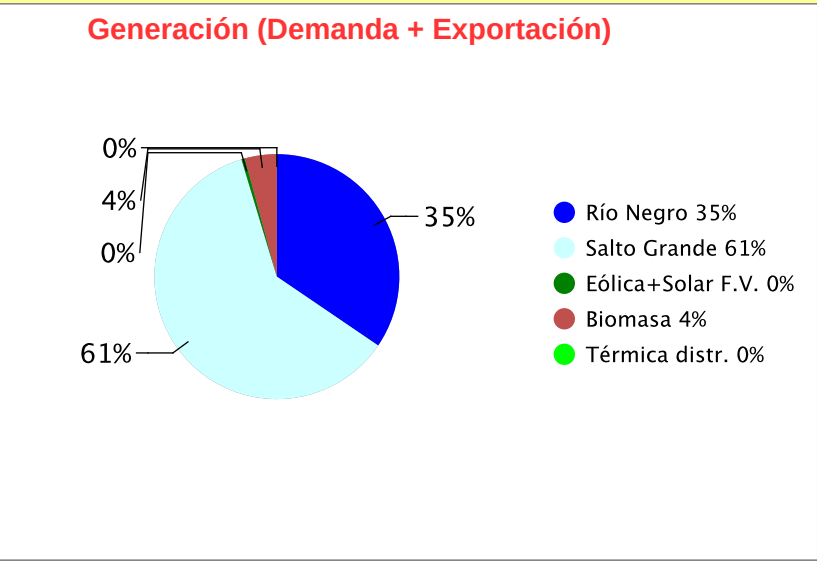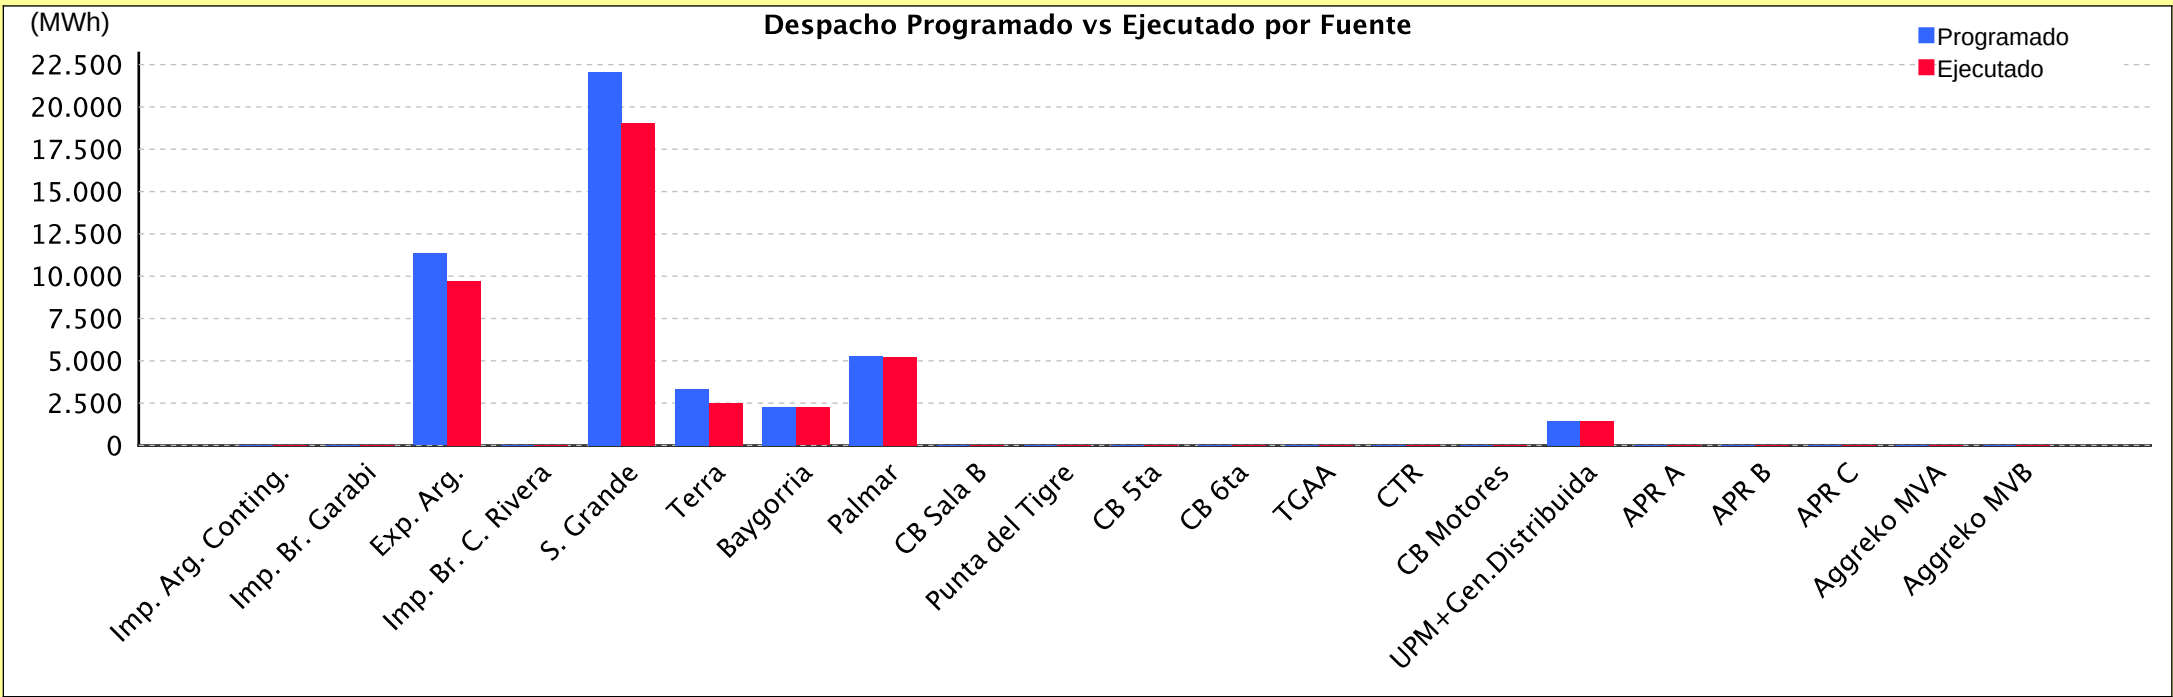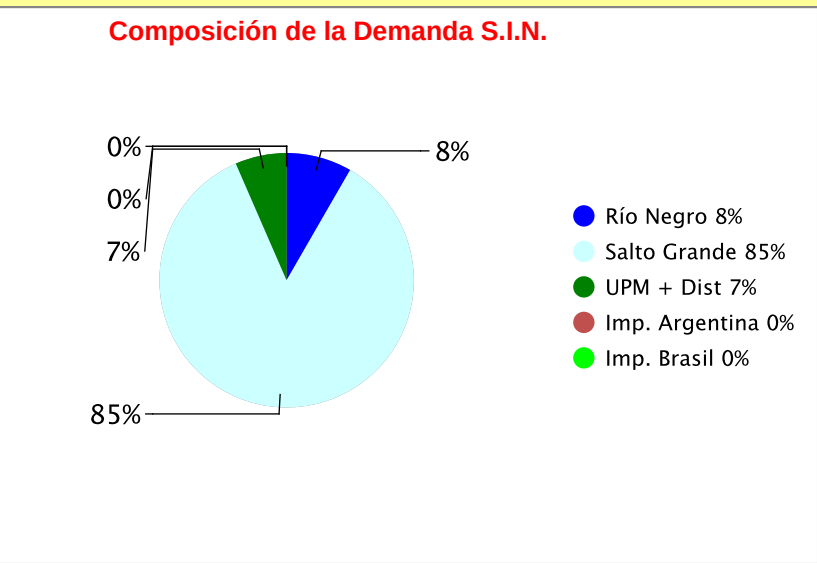



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

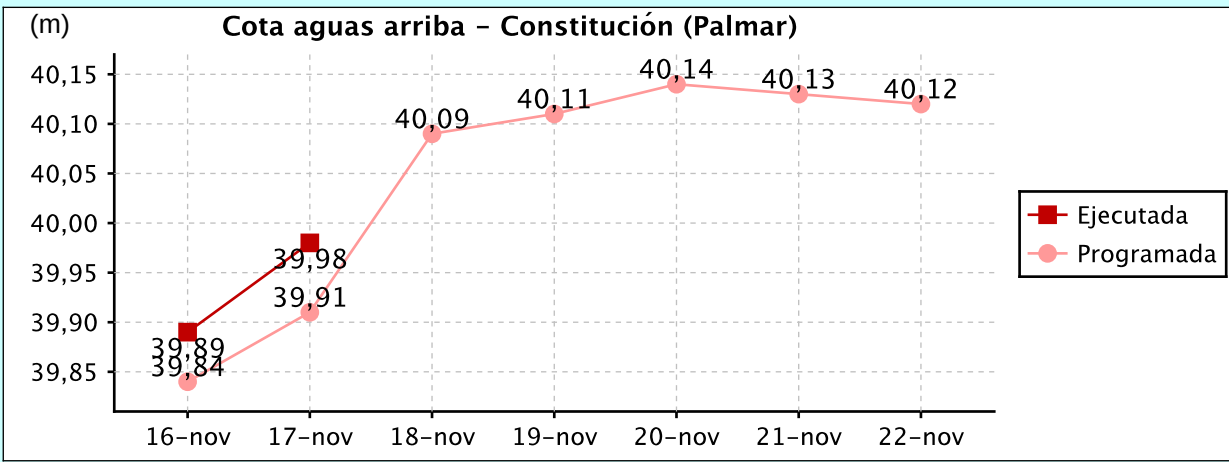
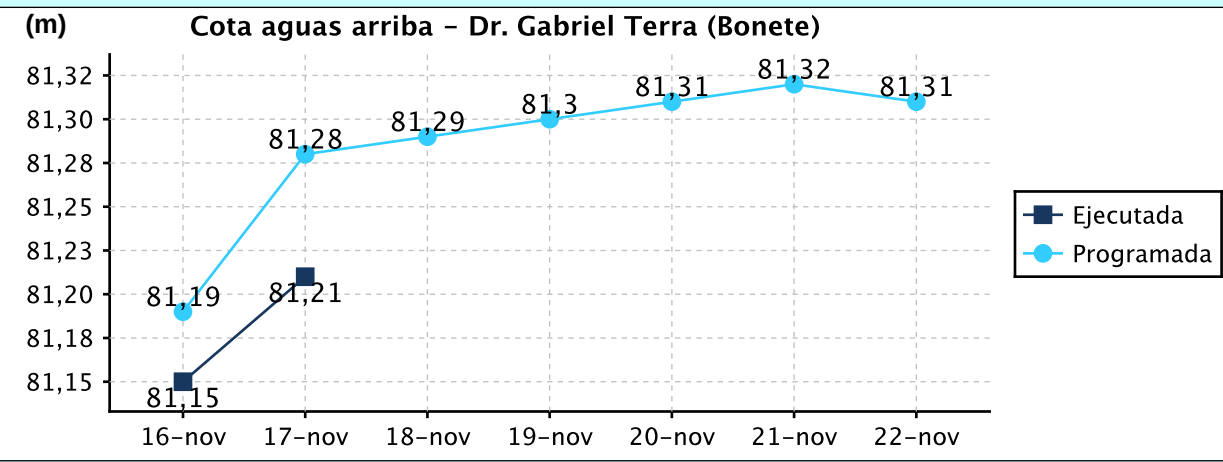


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,28	81,21
Baygorria	54,18	54,15
Palmar	39,91	39,98
SGU	35,54	35,51

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

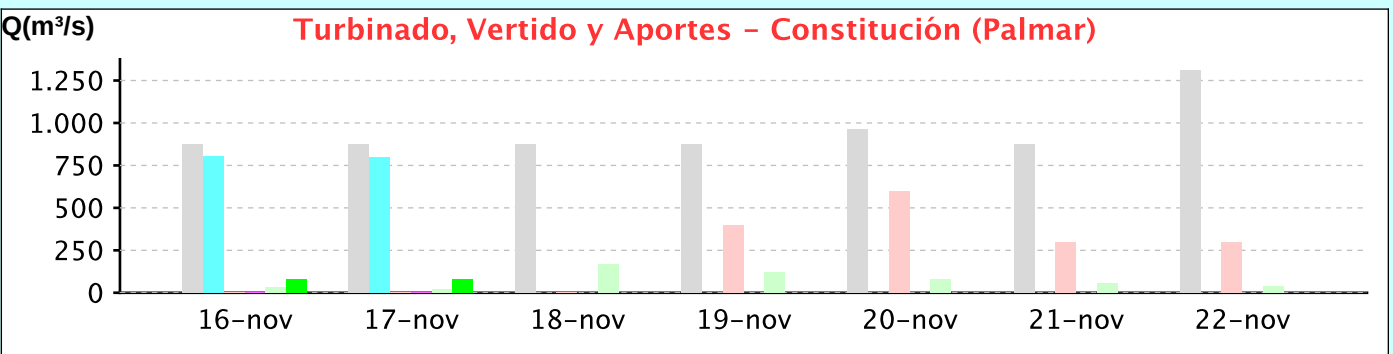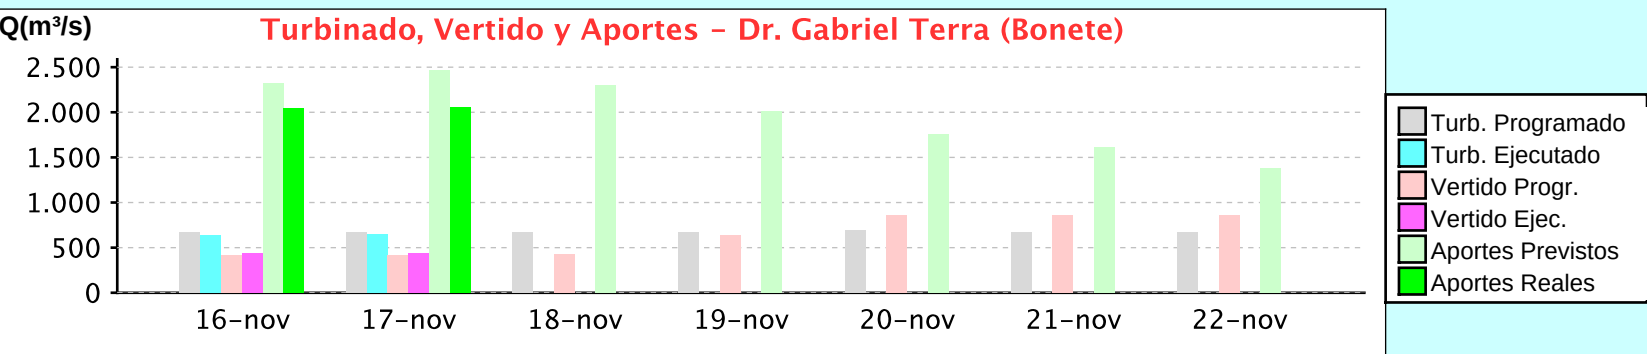

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

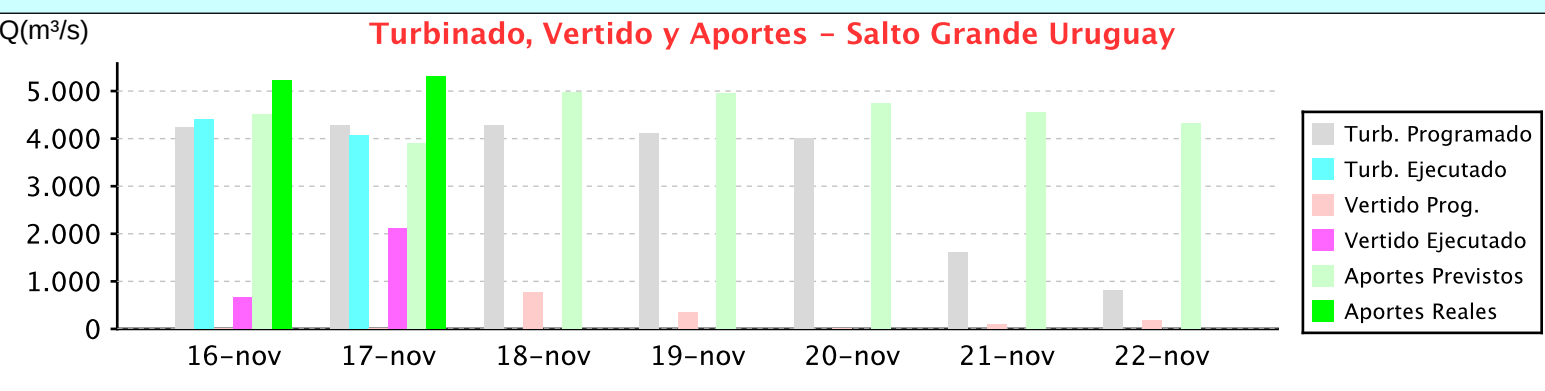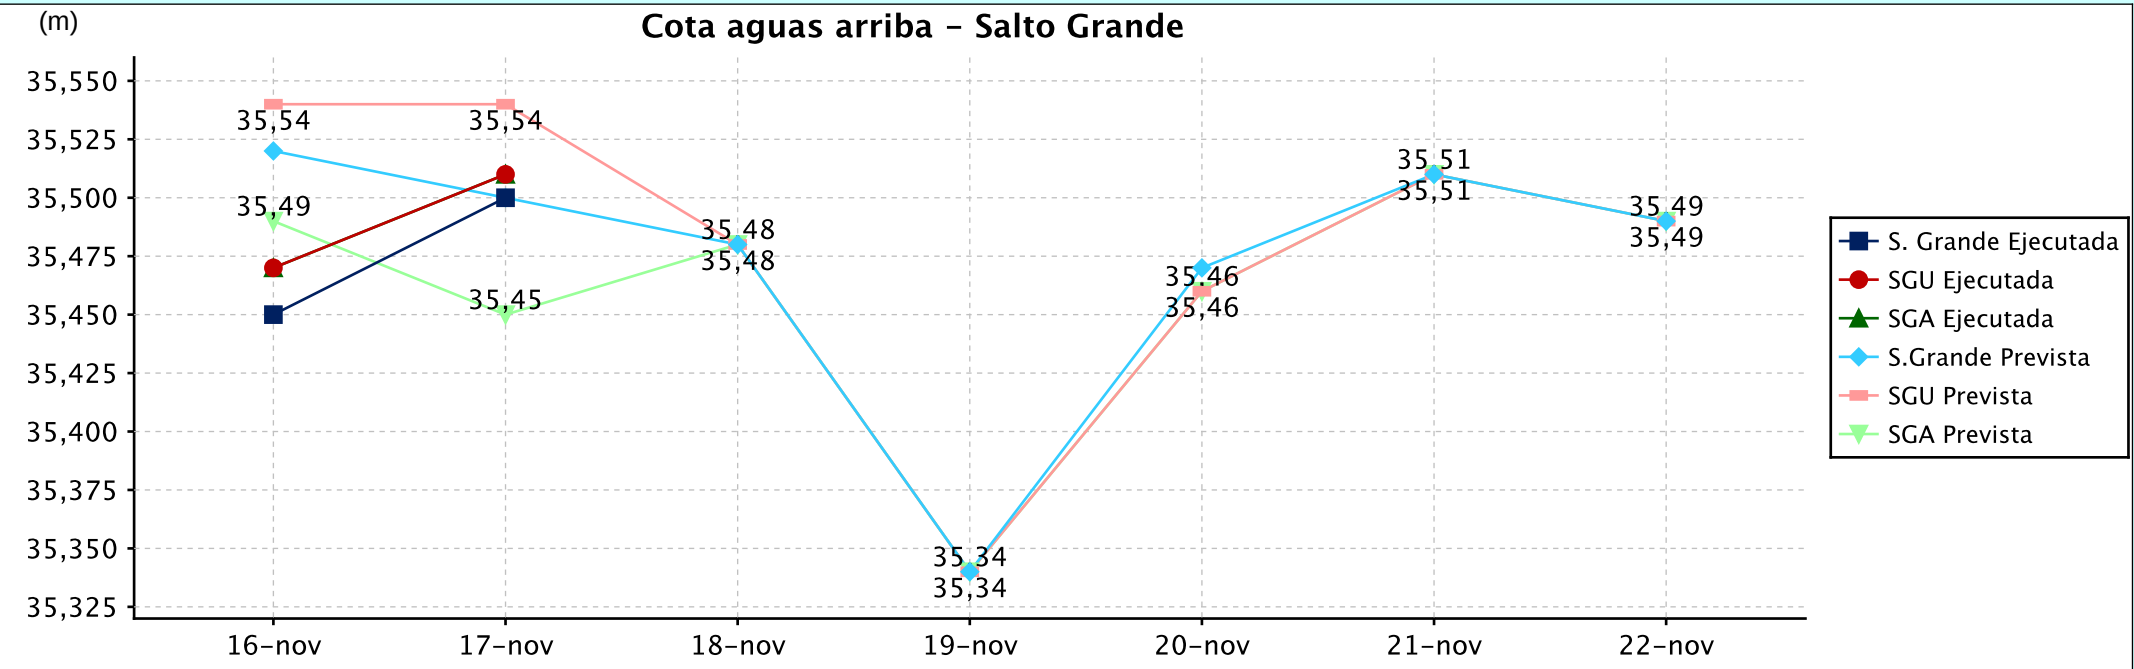

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,51
Cota Vista Arg	35,51
Cota real	35,50
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
0	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	667	647
Baygorria	800	812
Palmar	873	801
SGU	4.277	4.061

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	2.464	2.053
Baygorria	0	61
Palmar	22	77
SGU	3.900	5.314

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	420	439
Baygorria	300	277
Palmar	0	0
SGU	0	2.107

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 404 MW medios provenientes de excedentes de vertimiento de Río Negro y Salto Grande