



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



martes 19 de noviembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	-8
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-5
Central La Tablada	-3
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-3
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.355
C. Baygorria	2.191
C. Palmar	5.236
C. Salto Grande	20.599
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	843
TOTAL Generación	32.195

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	4.643
Hidráulica	4.643
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	4.643




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.552
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.400
Diferencia (MWh)	152
Ejecutada - Programada	0,56 %

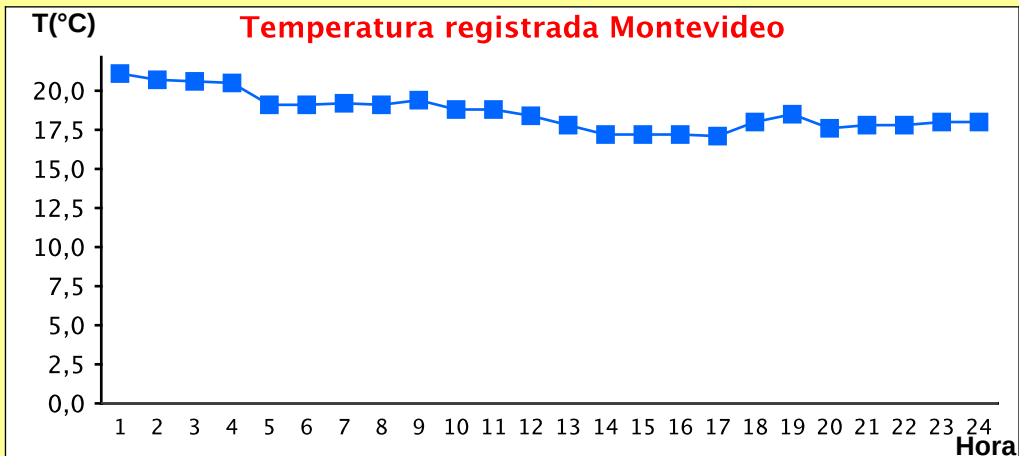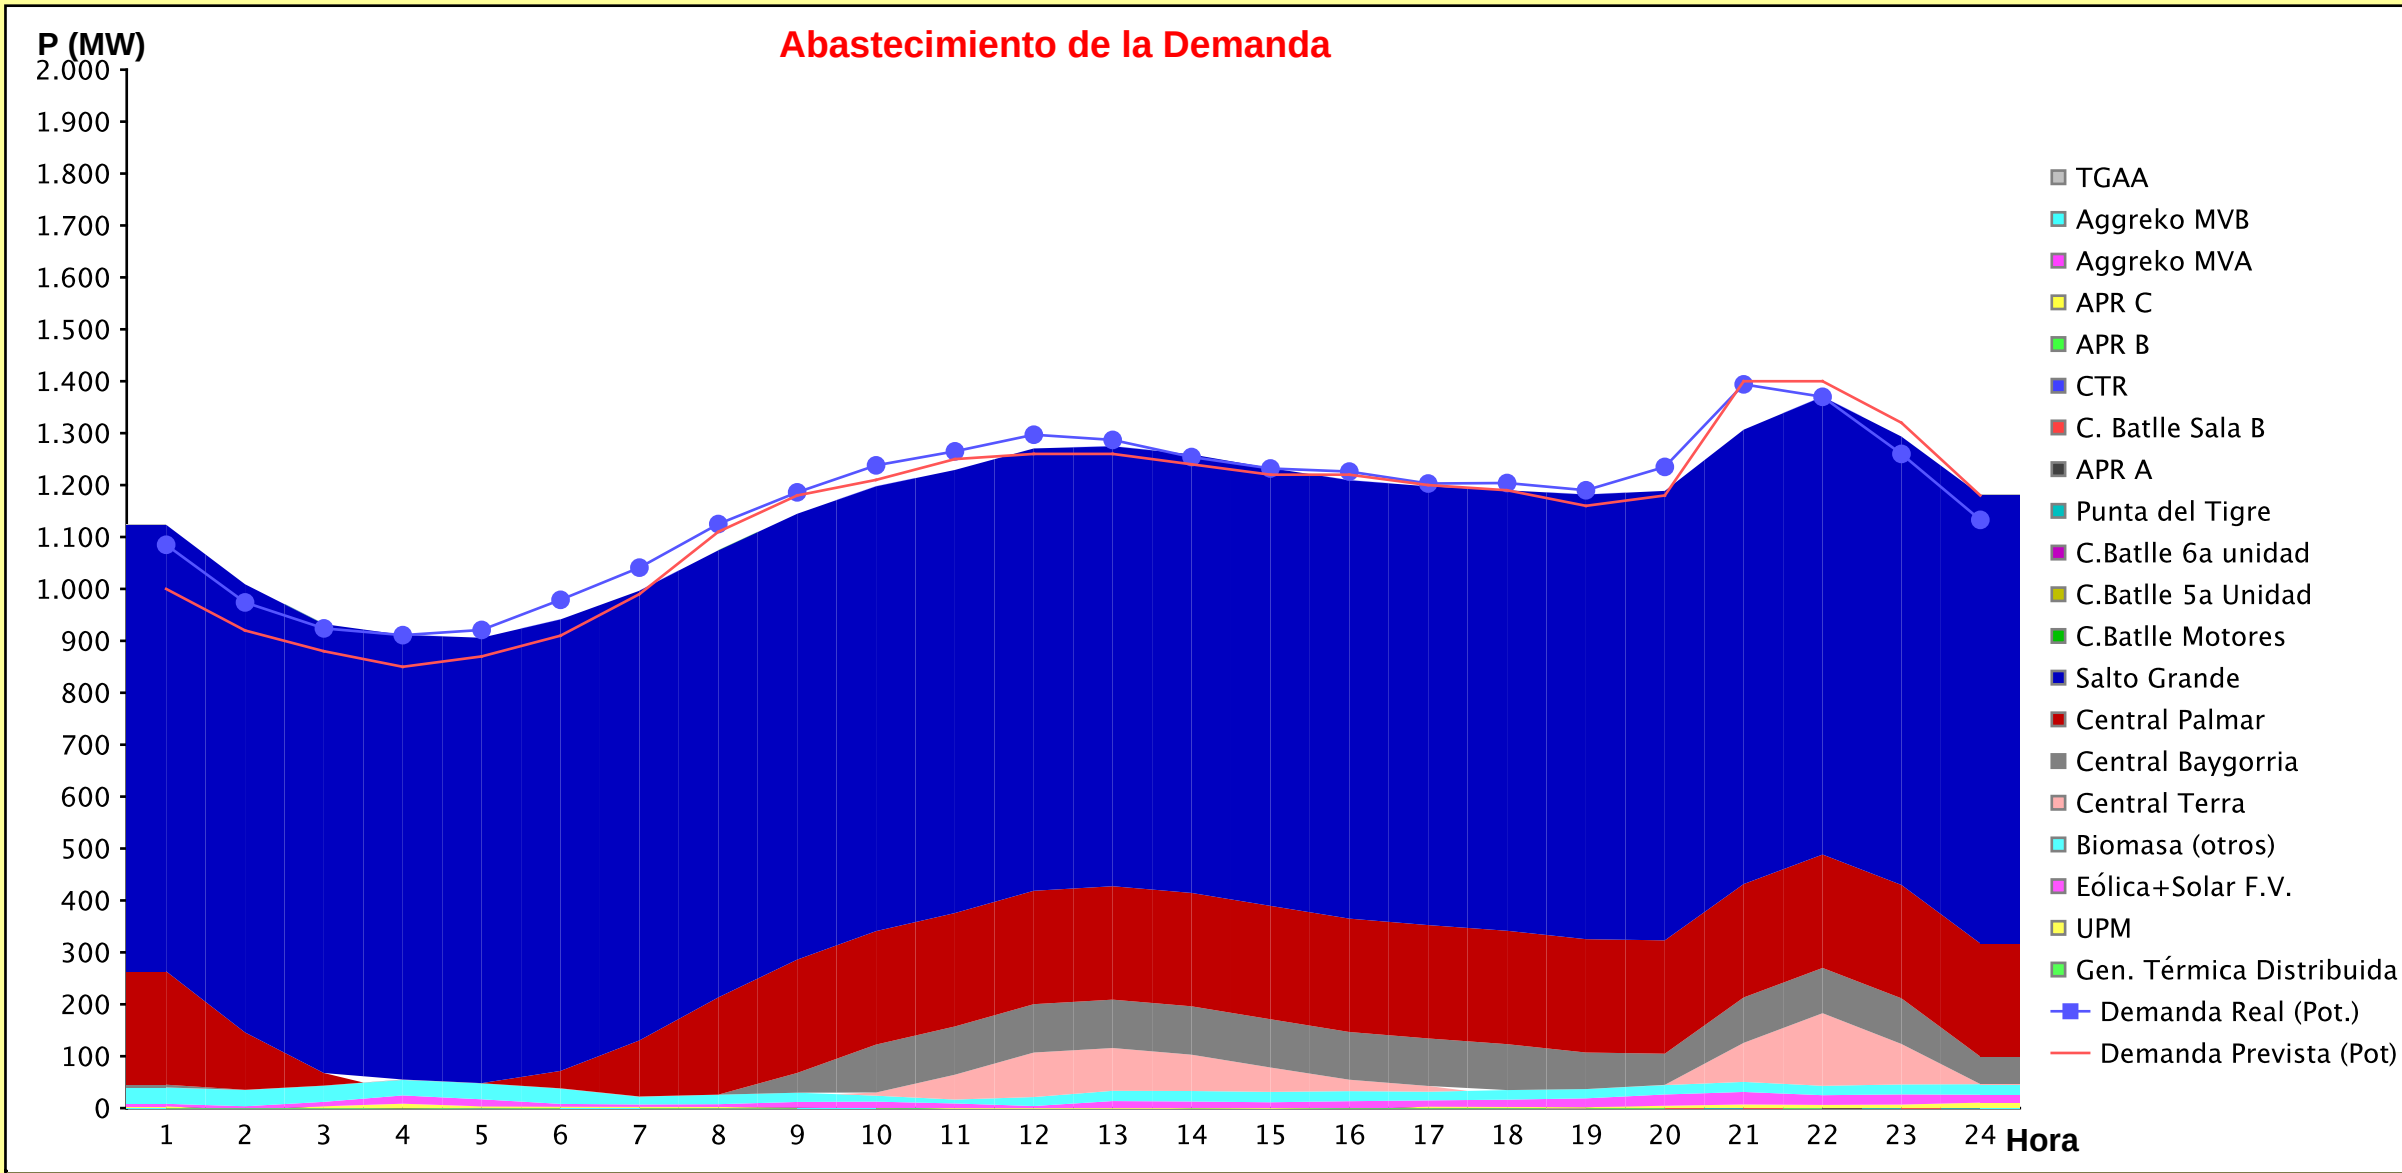



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1315,63 Hora 11:52
Potencia mínima:	899,39 Hora 04:07
Pico noche:	1400,82 Hora 21:29

Generación Media (MW)	
Eólica	12,5
Biomasa	30,1
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

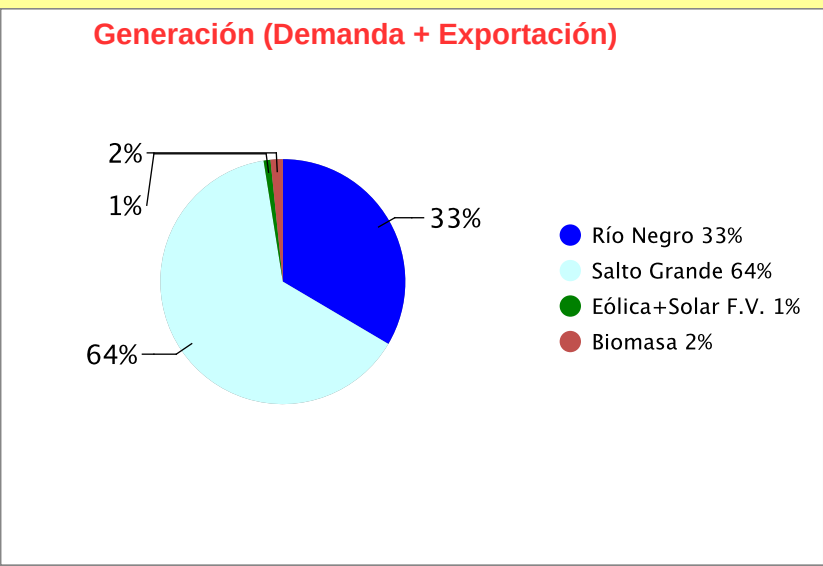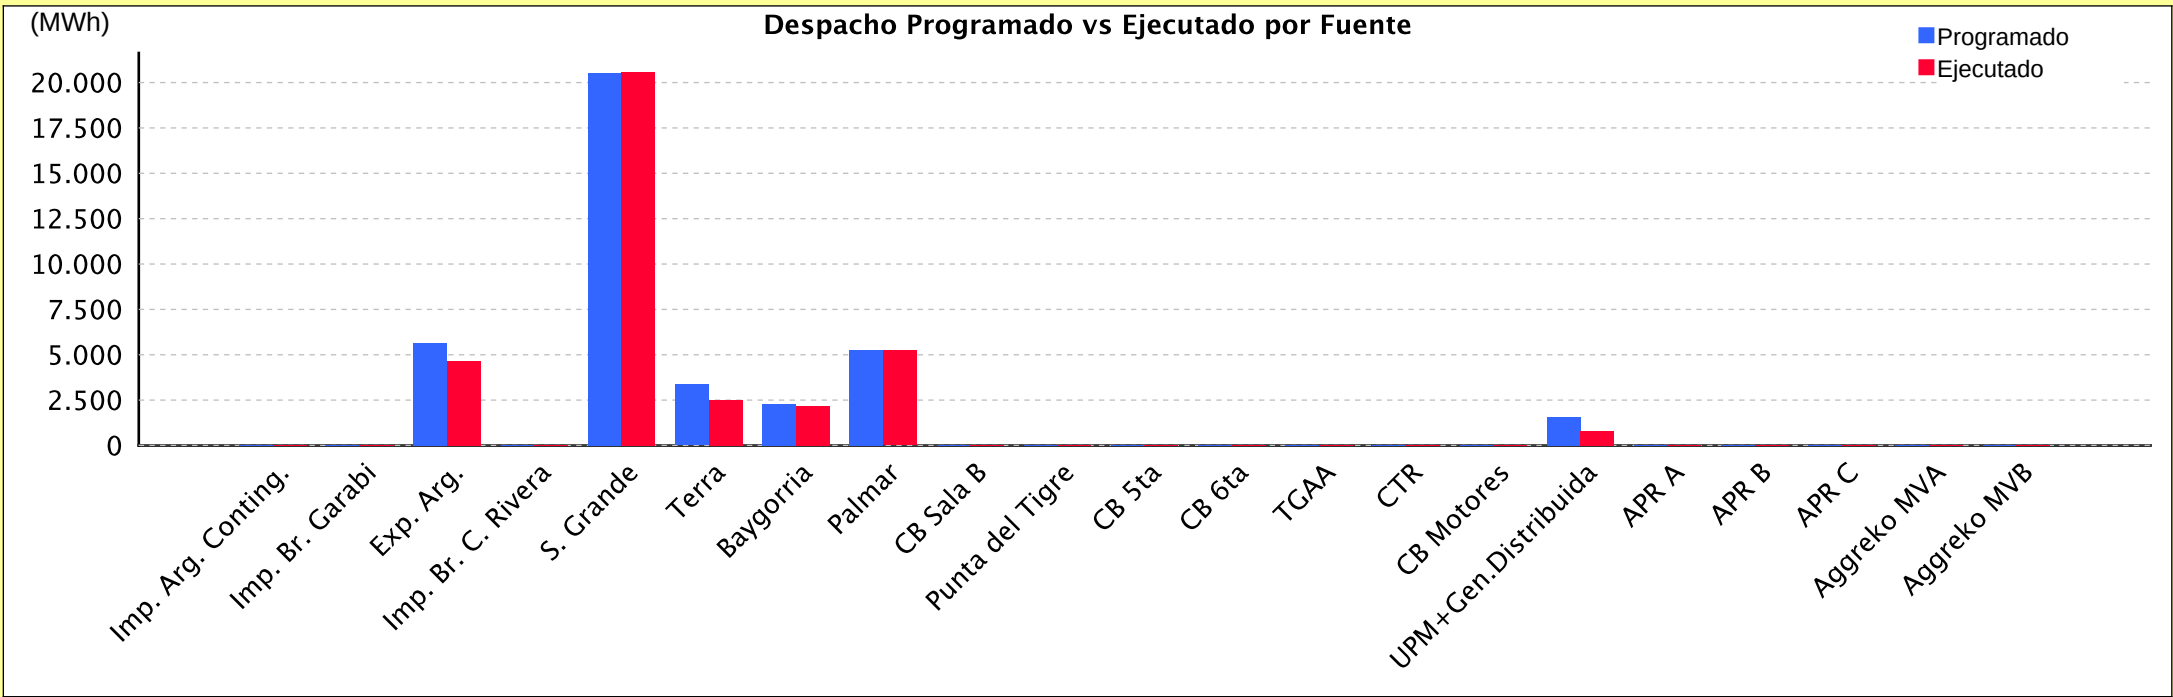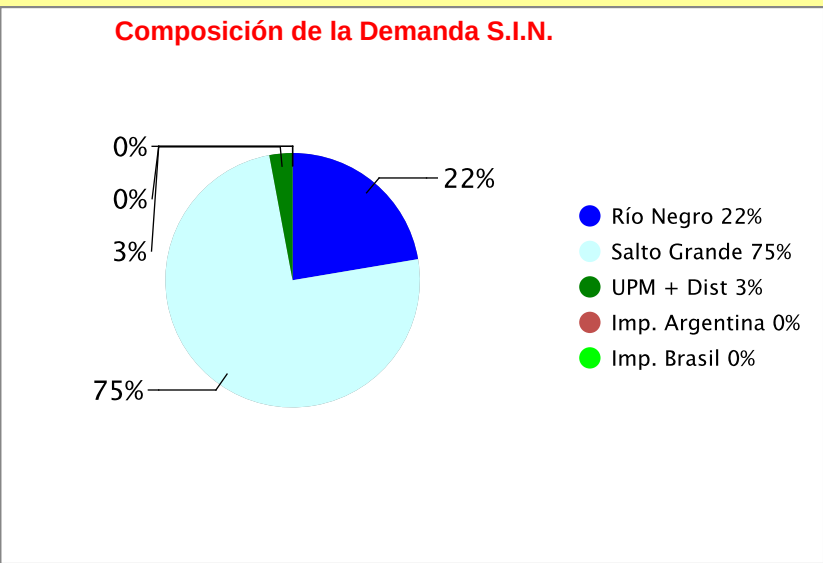



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

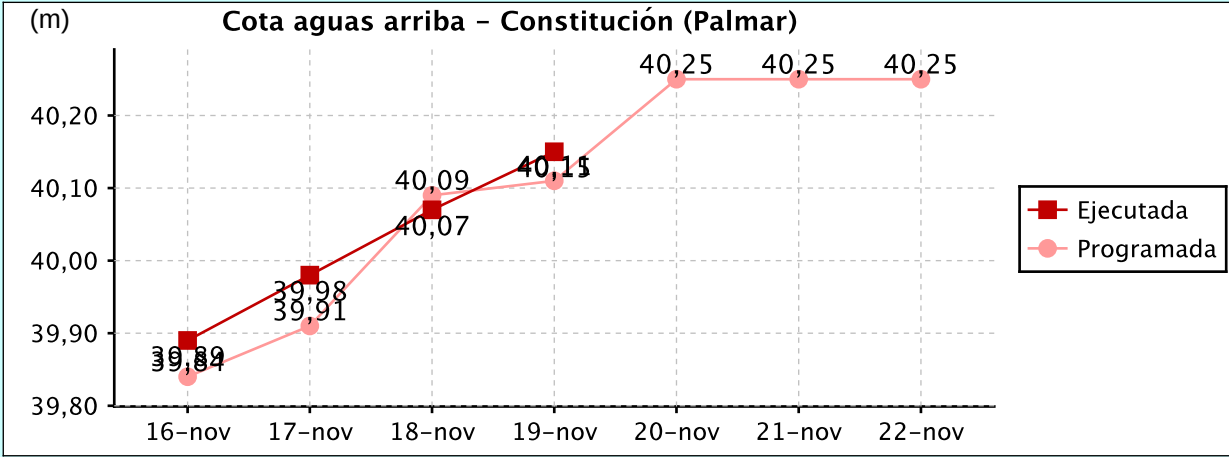
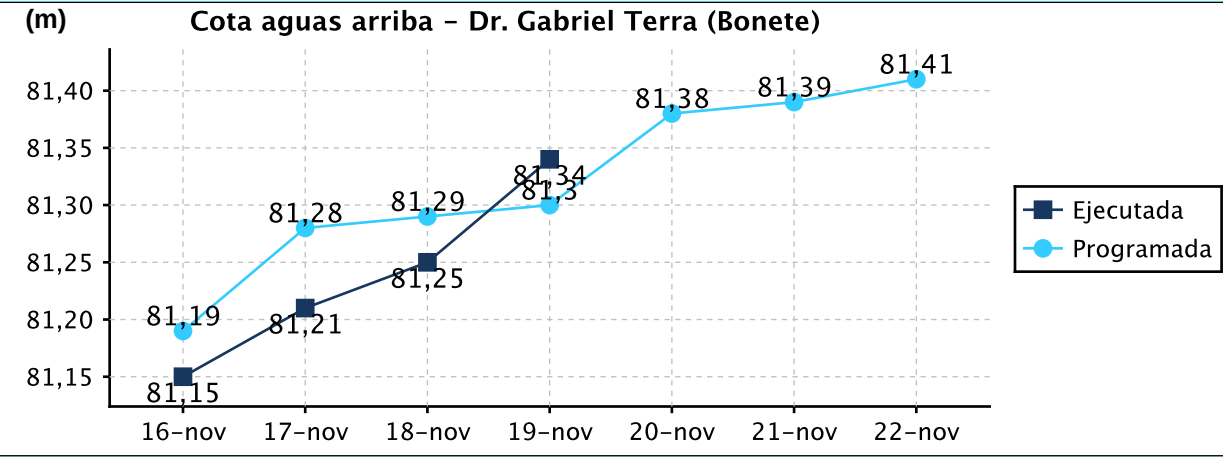


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,30	81,34
Baygorria	54,18	54,18
Palmar	40,11	40,15
SGU	35,34	35,07

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

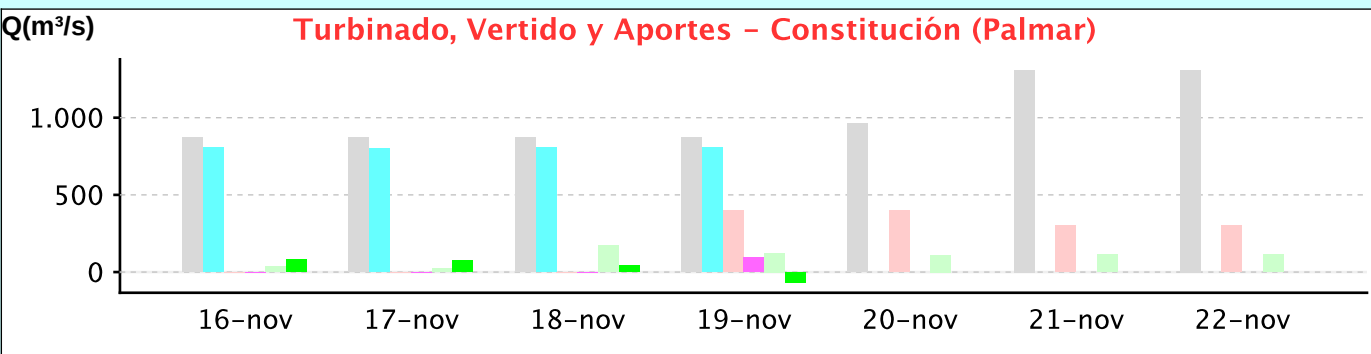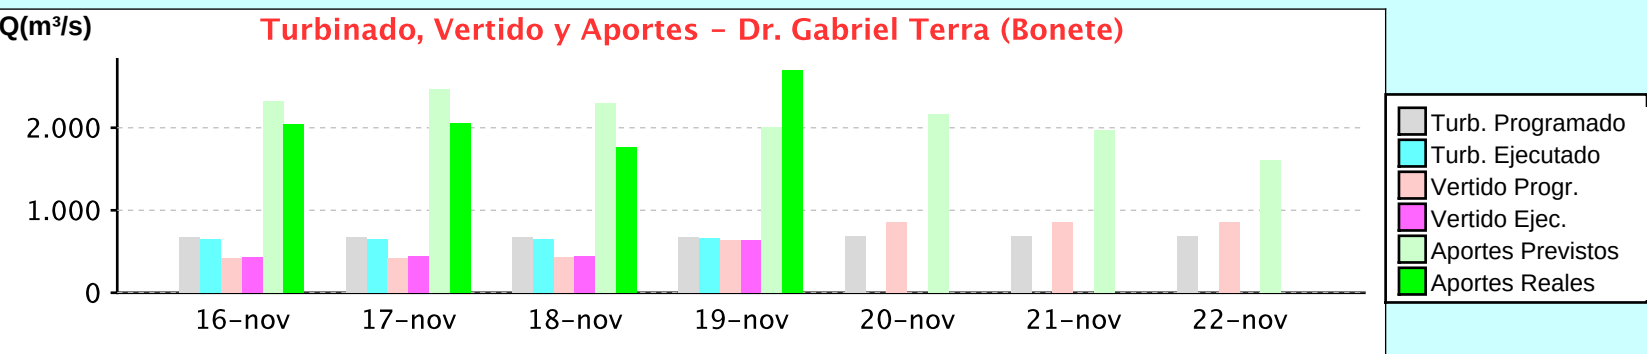

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

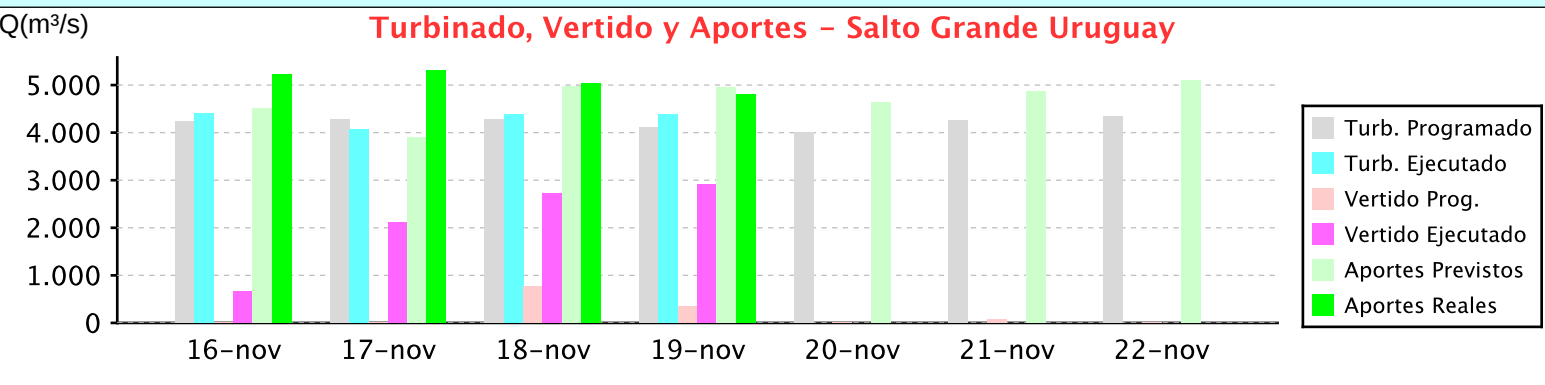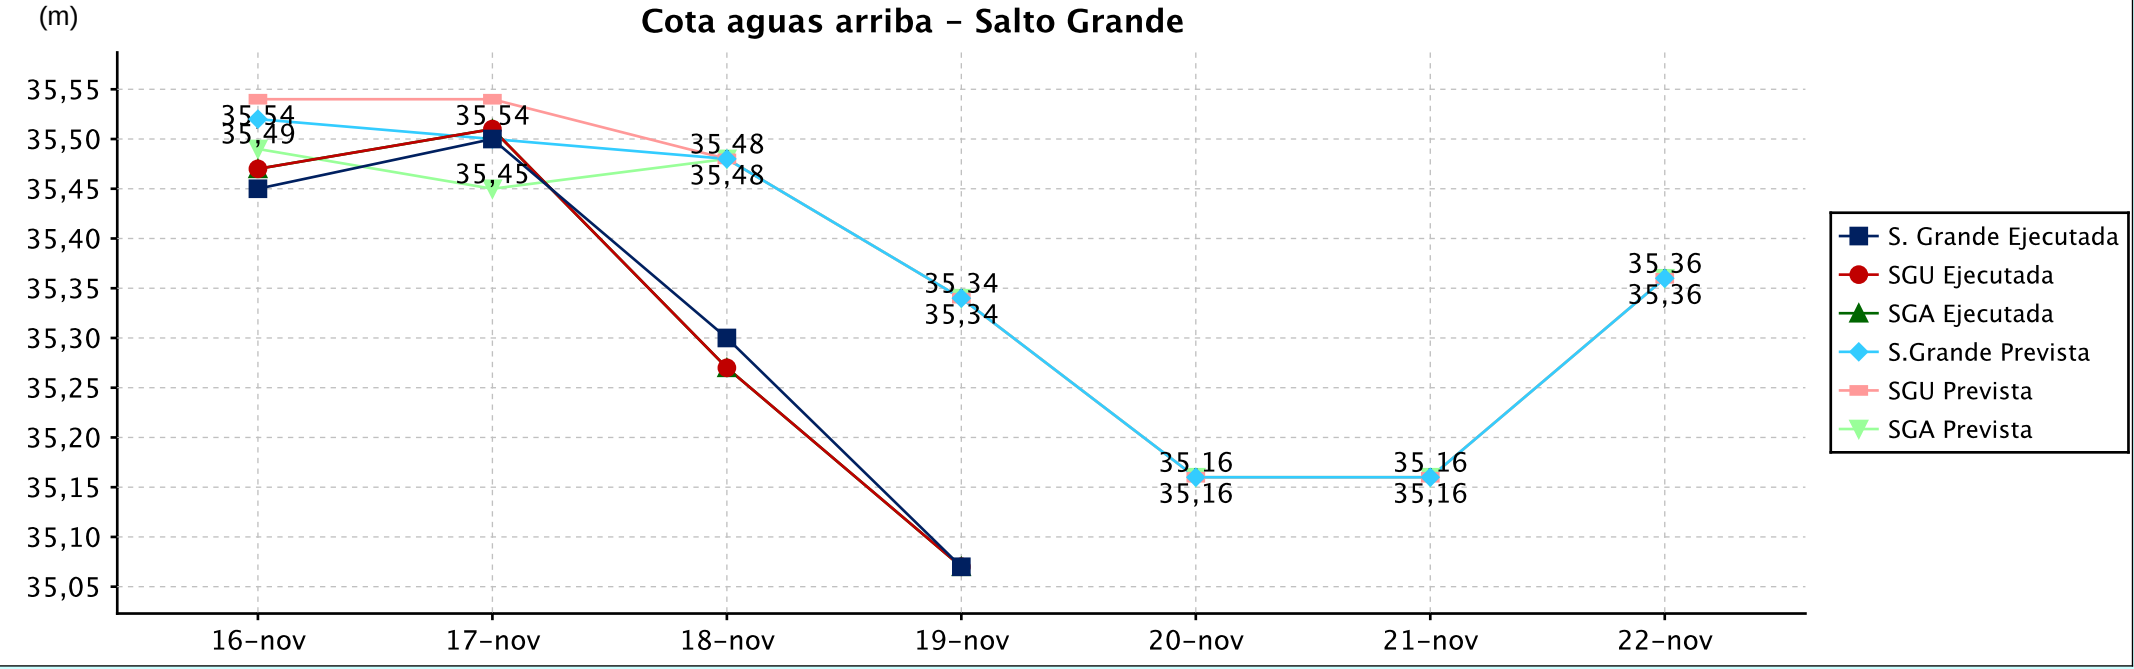

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,07
Cota Vista Arg	35,07
Cota real	35,07

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0
------------------------------------	---

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	667	656
Baygorria	800	811
Palmar	873	808
SGU	4.109	4.393

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	2.012	2.695
Baygorria	0	-2
Palmar	124	-65
SGU	4.950	4.813

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	640	632
Baygorria	500	440
Palmar	400	93
SGU	339	2.921

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 4643 MWh de excedentes de vertimiento hidráulicos de Río Negro y Salto Grande

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

20/12/2013 15:35